



GASKİ

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

onSuz olmaz

2024

FAALİYET RAPORU

www.gaski.gov.tr



GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 FAALİYET RAPORU

Su Hayattır

GASKİ Genel Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Strateji Geliştirme ve Toplam Kalite Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.



“Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

K. Atatürk



Değerli Hemşehrilerim;

Gaziantep; tarihi, kültürel, iktisadi değerleri ve gösterdiği gelişimle Türkiye ve dünyada adından sıkça söz ettiren bir şehir haline geldi. Şehirlerin yarıştığı çağımızda, adım adım öne çıkmak, örnek bir şehir olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gaziantep, görsel ve yaşamsal kalitesiyle birçok alanda ödüle layık görüldü ve kent yaşamı kalitesindeki düzeyi ile kendinden söz ettiren bir kent haline geldi. Bize inanan, bizi dualarıyla destekleyen her kesimden insanımızın emanetine sahip çıktığımızı, Gaziantep'li hemşehrilerimiz için en hızlı şekilde hizmete dönüştürmeye devam ediyor ve geleceğin Gaziantep'i için hazırladığımız yeni projeleri gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

İklim değişiklikleri, çevre tahribatları her yıl artarak dünyamızı tehdit edecek seviyeye çıkarken suya ulaşım noktasında da sıkıntılar hat safhada. Düzensiz nüfus artışı ile birlikte ülkelerin, şehirlerin su ihtiyaçları da arttı. Bilinçsiz su kullanımları, israf edilen su kaynakları dünyamızı gelecekte büyük su krizlerine gebe haline getirdi.

Türkiye Yüzyılı hedefinde geleceğe dönük uygulamalar ile sıkıntıları şimdiden bertaraf etmeyi başardı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, gönül belediyeciliğini ön plana çıkararak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kentimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını önceden tespit ederek geleceğimizi şimdiden inşa ediyoruz.

“İnsanların en hayırlısı, insana hizmet edendir” diyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu nadide medeniyeti günümüze kadar yaşatanlar üzerlerine düşeni yaptıkları gibi biz de yarınlara ulaştırmak için elimizden geleni yapıyor ve yapmaya devam ediyoruz.

Yaptığımız çalışmaların hayata geçirilmesinde beraber çalıştığımız ekibimizin katkısı hiç şüphesiz ki çok büyük oldu. Gaziantep'deki tüm su ve atık su hizmetlerini başarıyla ve eksiksiz yerine getiren GASKİ Genel Müdürlüğümüz İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen standartlarda içme ve kullanma suyunu halkımızın hizmetine sunmak için 24 saat aralıksız çalışmakta ve kentimizi geleceğe güvenle taşıyacak projeleri uygulamaktadır. 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin yer aldığı ve hesap verebilirliğin gerçekleştirilmesinde önemli bir belge niteliğine haiz 2024 Faaliyet Raporunu kamuoyu bilgisine sunmanın gururunu yaşamaktayız.

Değerlendirmenize sunulan 2024 Yılı Faaliyet Raporu, 2020 - 2024 GASKİ Stratejik Planı ile 2024 Mali Yılı Performans Programı doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken hep yanımızda hissettiğimiz siz değerli hemşehrilerimize saygılarımı sunuyor ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Bugünü ve geleceği analiz ederek en büyük gücümüz değerli hemşehrilerimiz ile birlikte önümüzdeki dönemde su yönetimine ilişkin planlama ve uygulamalarında şehrimize daha çok değer katacağız. 2024 yılı faaliyet ve çalışmalarında rol alan tüm GASKİ yöneticileri ve personeli ile raporun hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Fatma ŞAHİN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Gaziantep'li

İnsanlığın ve hayatın en önemli kaynaklarından biri sudur. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri sağlıklı içme suyuna ulaşmakta zorluk çekerek hayatını devam ettirmektedir. Artan su ihtiyacını karşılama ve su kaynaklarının doğru kullanımı hususları dünyanın ortak gündemi haline almıştır. Bu gerçeğin farkında olan bizler de su kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde yönetmeye çalışıyoruz.

Gaziantep ve Gaziantep'li değerli hemşerilerimize daima kaliteli, temiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek ve atık su hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için geceli gündüzlü çalıştığımız, yine önemli projelere ve yatırımlara imza attığımız bir faaliyet yılını daha geride bıraktık. Söz konusu insan sağlığı olduğunda, hayata geçirilen her bir faaliyet üst düzeyde dikkat ve özveri gerektirmektedir.

GASKİ arızadan kaynaklı su kesintilerin önüne geçmek için mevcut su iletim ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve yeni hatların oluşturulması 2024 yılında da sürdürüldü. Çalışmalarda kent merkezinde 33.5 kilometre içme suyu hattı ve 67.5 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. Değişen iklim koşullarıyla beraber şehir genelinde yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla 2024 yılında 5.373 yağmur suyu ızgarası yapıldı. Çalışmalar kapsamında Çimento Kavşağı, Dış Hekimliği Fakültesi, Çağdaş Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada 20 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. Ekipler taşra ilçelerde ise yürüttüğü çalışmalarla 112 kilometre içme suyu hattı, 43 kilometre kanalizasyon hattı inşasını tamamladı. Ayrıca 11 fosseptik yapısı ve 20 içme suyu inşa etti. 2024 yılında köylerde ise 79,5 kilometre içme suyu ve 14.2 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı.

GASKİ, suyun ve çevreni korunması amacıyla 2024 yılında Yavuzeli, Boğaziçi-Yeşilyurt, Karkamış ve Nizip Atık Su Arıtma Tesisleri'nin inşasını tamamlayarak hizmete soktu. Nizip Atık Su Arıtma Tesisi, hem evsel hem de endüstriyel atık suları arıtma özelliği ile Türkiye'nin en gelişmiş ve çevreci tesislerinden biri oldu. Merkez Atık Su Arıtma Tesislerinde yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla, tesisler tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam etti.

Yaşanan küresel ısınmayla beraber su yönetiminde dijital dönüşüm ve çevrenin korunması için yatırım yapan GASKİ, SCADA Otomasyon Sistemi ile şehrin içme suyu altyapısını anlık olarak izliyor ve yönetiyor. 60 su deposu, 169 pompa, 55 kuyu ve 80 ölçüm noktası sürekli kontrol altında tutun ekipler, yapılan çalışmalarla su kayıplarının minimuma indirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanmasını hedefliyor. Kullanılan otomasyon sistemi sayesinde arızalara hızlı müdahale imkânı sağlanıyor.

Suyun yanı sıra enerji de büyük önem arz etmektedir. GASKİ bütçesi içerisinde enerji giderleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu giderleri azaltmak için şehrimize kazandırdığımız yenilenebilir enerji tesislerimizden Güneş Enerji (GES), Hidroelektrik (HES) Enerji Santralleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmakta ve çalışmalarını devam ettirmektedir.

6 Şubat 2023 Pazarcık depreminin altyapıda oluşturduğu hasarların tamamen ortadan kaldırılması için 2024 yılın da çalışmalarımız tüm hızıyla sürmüş, 2024 yılında 6.253.920.099,44 TL tutarınca bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Yaşanabilir Gaziantep sevdası hepimizin GASKİ ailesi olarak, 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nu kamuoyuna sunarken bir faaliyet yılını daha başarı ile tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle hizmet ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Hüseyin SÖNMEZLER
GASKİ Genel Müdürü

II AMAÇ ve HEDEFLER

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri	64
B) Temel Politikalar ve Öncelikler	65

I GENEL BİLGİLER

A-Misyon, Vizyon İlke ve Değerlerimiz	18
B-Yetki Görev ve Sorumluluklar	19
C-İdareye İlişkin Bilgiler	22
1-1 Tarihçe	22
1-2 Fiziksel Yapı.....	28
1-3 Organizasyon Yapısı	35
1-4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	37
1-5 İnsan Kaynakları	40
1-6 Sunulan Hizmetler	44

III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ YAPI	68
B-PERFORMANS BİLGİLERİ	83
3.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri	83
3.2.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	131

IV KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Güçlü Yönleri	156
B) Olabilecek Fırsatlar	156
C) Tehditler	157
D) Geliştirilmesi Gereken Yönleri	157
E) Değerlendirme	158

V EKLER

İç Kontrol Güvence Beyanları	166
------------------------------------	-----

Bir Bakışta GASKİ

Hakkında

Hizmet Verilen Nüfus	2.193.363 Kişi
Nüfus Yoğunluğu (2024)	318 km ²
Bir Önceki Yıla Göre Nüfus Artışı	1,35%
Çalışan Sayısı (2024)	2.111 Kişi
Abone Sayısı (2024)	790.047
Yüzölçümü	6.887 km ²
Su Havzaları İle Birlikte Görev Alanı	9.478 km ²
Gelir Bütçe (2024)	5.550.000.000,00 TL
Gelir Bütçe Gerçekleşme (2024)	5.494.280.616,91TL
Gider Bütçesi (2024)	6.500.000.000,00 TL
Gider Bütçesi Gerçekleşme (2024)	6.253.920.099,44 TL
Yatırım Bütçesi Gerçekleşme (2024)	1.720.258.349,57 TL

Bir Bakışta GASKİ

İçme Suyu

İçme Suyu Arıtma Tesisi Sayısı	5
İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapasitesi	480.000 m ³ /gün
Şehre Gönderilen Yıllık Su	215.166.382 m ³
İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu	8.111km
İçme Suyu İsale Hattı Uzunluğu	188 km
Su Depoları Sayısı	432
Terfi Merkezi Sayısı	34
İçme Suyu Alınan Numune Sayısı	40.894



Bir Bakışta GASKİ

Atık Su

Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı	27
Atık Su Arıtma Tesisi Kapasitesi	184.630.140 m ³ /yıl
Arıtılan Yıllık Atık Su Miktarı	147.332.625 m ³ /yıl
Atık Su Kanal Şebeke Uzunluğu	6.889,5 km
Atık Su Kolektör Uzunluğu	810 km
Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu	1.138 km
Atık Su Terfi İstasyonu Sayısı	21
Tesislerden Çıkan Biokati Miktarı	77.441 ton
Atık Su Analiz Sayısı	49.150

GENEL BİLGİLER

A-Misyon, Vizyon İlke ve Değerlerimiz

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-1 Tarihçe

1-2 Fiziksel Yapı

1-3 Organizasyon Yapısı

1-4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

1-5 İnsan Kaynakları

1-6 Sunulan Hizmetler

A-Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Su ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile sunmak.

VİZYONUMUZ

Yaşam kaynağı suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider bir kurum olmaktır.

İLKE ve DEĞERLERİMİZ

- Çevreye Duyarlılık
- İnsan Odaklılık
- Etik Değerlere Bağlı
- Güvenilir
- Katılımcılık
- Yenilikçilik
- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
- Verilerle ve Süreçlerle Yönetim

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

GASKİ Genel Müdürlüğünün Kuruluşu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin ayrı bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) kurulmuştur.

GASKİ Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2560/3309 sayılı Kanuna eklenen 3305 sayılı Kanunla, 25/04/1989 tarihinde, Gaziantep Belediyesi Metropol alan içerisinde "Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini" yürütmek üzere Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

GASKİ'nin Görev ve Yetkileri:

GASKİ'nin 2560 sayılı Kanunun 2. maddesine göre görev ve yetkileri şunlardır:

- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklardan sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, GASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Kanunlar:

- ✓ 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- ✓ 2464 Sayılı Belediye Kanunu
- ✓ 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- ✓ 167 Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun
- ✓ 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun
- ✓ 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
- ✓ 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- ✓ 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- ✓ 3213 Sayılı Maden Kanunu
- ✓ 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
- ✓ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- ✓ 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- ✓ 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
- ✓ 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
- ✓ 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
- ✓ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- ✓ 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- ✓ 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- ✓ 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
- ✓ 4857 Sayılı İş Kanunu
- ✓ 6360 Sayılı Kanun
- ✓ 6107 Sayılı İller Bankası Şirketi Hakkında Kanun
- ✓ 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
- ✓ 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
- ✓ 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- ✓ 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
- ✓ 3194 Sayılı İmar Kanunu
- ✓ 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
- ✓ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
- ✓ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- ✓ 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.
- ✓ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu.
- ✓ 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşların Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- ✓ 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun
- ✓ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
- ✓ 7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu
- ✓ 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler

- ✓ GASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği
- ✓ Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- ✓ 1.Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- ✓ Disiplin Yönetmeliği
- ✓ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- ✓ Teftiş Kurulu Yönetmeliği
- ✓ Aday Memur Yönetmeliği
- ✓ Stoklar ve Ambar Yönetmeliği
- ✓ Demirbaş Eşya Yönetmeliği
- ✓ Tarifeler Yönetmeliği
- ✓ Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği
- ✓ Yer Altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik
- ✓ Arşiv Yönetmeliği
- ✓ Evrak İmha Yönetmeliği
- ✓ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği
- ✓ Havza Koruma Yönetmeliği
- ✓ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- ✓ Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği
- ✓ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik
- ✓ Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanım Hakkındaki Yönetmelik
- ✓ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönergesi
- ✓ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
- ✓ Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- ✓ Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
- ✓ Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- ✓ Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- ✓ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- ✓ Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- ✓ Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
- ✓ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

C) İdareye İlişkin Bilgiler

1.1 Tarihçe

Türkiye'nin altıncı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise en büyük kenti olan Gaziantep; nüfusu, ekonomik potansiyeli, kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve büyükşehir statüsüyle metropol bir kenttir.



Dülük Antik Kenti

Gaziantep ve çevresinde yapılan araştırmalara göre yöre, Anadolu'nun ilk yerleşilen alanlarından biridir. Yöredeki ilk yerleşimlerin M.Ö. 10.000'lere tarihlenen Paleolitik Çağ'a uzandığı yapılan kazılarda ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır.

Farklı uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin bir araya gelerek birbirleri içinde sentezlendiği gizemli bir tarihe sahip olan Gaziantep; Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Hurri-Mitanni, Asur, Pers, Büyük İskender, Selevkoslar Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu, Memluklar, Dulkadiroğluları ve Osmanlı dönemlerine ait izleri-eserleri günümüze kadar taşımaktadır. Tarihi İpek Yolu'nun buradan geçmiş olmasından dolayı uygarlıkların uğrak yeri olmuş, tarihin her döneminde kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur. Gaziantep'te bulunan tarihi eserlerin çeşitliliği kentin kültürel zenginliğinin bir göstergesidir.

1671 yılında kenti ziyaret eden Evliya Çelebi, her evden birbirine su geçtiğini; bahçeleri, havuzları, şadırvanları, bostanları bol bir yer olduğunu; bağ ve bahçelerin bulunduğunu belirterek bu kadim medeniyeti Şehr-i Ayıntab-ı cihan diye tanımlar. İçinden akan cennet ırmağı sulara atıfta bulunur. Gaziantep tıpkı ismi gibi asırlarca parlak pınarları ile suyun gözü olmuş, Gaziantep tarihi de suyun belirlediği alanlarda yazılmıştır. Şehir kültürünün belirleyici unsuru ise Alleben deresi olmuştur. Bu kültür Pancarlı'nın, İncilipınar'ın, Beypınarı'nın, Başpınar'ın, Karpuzatan'ın etrafında filizlenmiş ve hayat bulmuştur.

Gaziantep'te tarihi kent dokusunda birçok cami, han, hamam, medrese, kastel, çeşme ve özel kullanımdaki evlerin kuyularına su sağlayan yer altı su kanalları bulunmaktadır. Yerel dilde livas adı verilen yer altı su kanalları, şehir dışındaki kaynaktan şehre su taşımakta kullanılmış ve şehir içinde birçok farklı hatta ayrılarak kente su sağlayan bir su yolu ağı oluşturmuştur. Bütün kullanıcıları ilgilendiren bir sistem olması ve yaşamın temel gereklerinden biri olan su ile ilgili olması nedeni ile suyun dağılımı ve kullanımı ile ilgili birtakım kurallar oluşmuştur. Bu kurallar kent içinde suyunun oluşumunu doğrudan etkilemiştir.

Gaziantep Tarihi Su Taşıma Sistemi ve Su Yapıları

Bizanslılarla Araplar arasındaki savaşlar sırasında Bizanslılar tarafından inşa edilen kale Gaziantep şehrinin kuruluş noktasını oluşturmaktadır. M.S. 499 yılında meydana gelen deprem sonrası Dülük'ün tahrip olması ve yeni bir yerleşim alanı arayışı içinde ilk kez Antep Kalesi'nde yerleşim gelişmeye başlamıştır. Daha sonra kale çevresine kurulan ve zaman içinde yayılan mahallelerle kent gelişmiştir.

Gaziantep'teki önemli kentsel gelişim 12.-13. yüzyıla tarihlenmektedir. Kentin adıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Gaziantep'in bilinen en eski adı Antiochia ad Taurum'dur (Torosların karşısındaki Antakya). Bu ad Romalılar tarafından verilmiştir. Daha sonra şehri ele geçiren Araplar şehre Ayıntap demiştir. Ayıntap Farsçada pınarı bol anlamına gelmektedir. Ayıntap ismi, Hitit dilinde han toprağı anlamına gelen Hantap ile de ilişkilendirilmektedir. Ayın, Arapçada pınar, kaynak, suyun gözü anlamına gelmektedir. Gaziantep kenti, Alleben Deresi kenarında kurulmuş olmakla birlikte Alleben Deresi'nin suyu azdır ve yazın sıcaklığın artmasıyla su seviyesi daha da azalır. Gaziantep Platosu'nda da akarsu sayısı azdır. Bölgenin jeolojik yapısı göl oluşumuna imkân vermez, suyun büyük bir kısmı yer altına sızar ve yeraltı sularını oluşturur. Tarihi dokuda yerleşimin 14-16 metre altında su tabakası olduğu ve bu su tabakasından alınan suyun bazı su yapılarında kullanıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte, Alleben Deresi'nin suyunun yetersiz olması, kurak mevsimlerde ve yaz aylarında su seviyesinin daha da azalması ve yerleşim altındaki yeraltı su tabakasına ulaşmanın zor olması bölgeye su taşınmasını gerektirmiştir. Kentin iklimsel olarak sıcak bir bölgede olması yer üstünde yapılacak bir kanalla su taşınması durumunda suyun buharlaşarak yok olması tehlikesini getirmektedir.

Gaziantep formasyonu kireçtaşı, killi kireçtaşı ve tebeşirden oluşmaktadır. İklimsel kısıtlamalar ve jeolojik olanakların etkileri ile Gaziantep'te suyu kaynağından alarak yer altından ihtiyaç duyulan alanlara taşıyan bir kanal sistemi oluşturulmuştur. Livas adı verilen kanal sistemiyle taşınan su özel alanlarda ganne, havuz ve kuyu; kamusal alanlarda kastel ve hamamlarla kullanıma açılmıştır. Bütün bu yapılar livas ile bağlantılı olarak tasarlanmıştır ve bu yapıların bütünü Gaziantep tarihi su sistemini oluşturmaktadır.

Osmanlı döneminde de su hem temini hem de adil ve düzenli kullanımının sağlanması açısından önemli bir konu olmuştur. Osmanlı Devleti kendi idari sistemi içerisinde su ile ilgili kullanım statüleri, kullanım hakları ve kullanım yöntemlerini tanımlamıştır. Su yönetim sistemi olarak adlandırabilecek bu yapı, devletin genel idari sistemi ve hukuk düzenlemeleri içinde biçimlendirilmiştir.

Osmanlı döneminde suyun kaynağından kullanım yerlerine taşınması; su yollarının inşası ve suyun kullanıma açılması; özel mülkiyetlerde (evlerde kuyu, çeşme vb.) kamusal açık alanlarda (sokak çeşmesi) ve kamu kullanımına açık binalarda (han, hamam, cami vb.) su yapılarının inşası ve devamlılığı su yönetim sistemi içerisinde sağlanmıştır.

Günümüz yönetim sisteminde suyun temini bir kamu hizmetidir. Suyun düzenli ve sürekli sağlanması gereklidir ve yöneticilerin sorumluluğundadır; beledi bir konudur. Osmanlıda ise devlet beledi hizmetlerin birçoğundan sorumlu değildir. Bununla birlikte Osmanlı kendine özgü bir sistem kurmuştur.

Su Dağıtım Sistemi:

Livas:

Yalnızca Antep'te has su dağıtım sistemi livaslar insan emeğiyle oyulmuş yer altı su kanallarıdır. Livasları belli bir teraziyle Mıhçı denilen ustaların içinde rahatça yürüyebilecekleri genişlik ve yükseklikte yaparlardı. Genellikle şehrin önemli ana arterlerinden ve cami altlarından geçirilirdi. Kaynaklardan temin edilen sular bu livaslara verilirdi. Evler de su ihtiyacını karşılayabilmek için livaslar üzerine yapılır ve bu evlerden livaslara kuyu açılırdı. Bu kuyular, hem su ihtiyacını karşılamak, hem de yazın sıcağın bozulacak erzaklarını kuyulara sarkıtılarak bozulmaması için kullanılırdı.

Kuyu:

Livasların geçtiği güzergâhta açılan ve livas bağlantılı olan kuyular, sistemin önemli bir parçasıdır. Livastan gelen suyun dinlendirilmesi, suyun azalması durumunda depo vazifesi görebilmesi, su çekildiğinde takviye edilebilmesi için livas seviyesinden daha derinde inşa edilirdi.

Ganne:

Ganneler kuyular gibi livas sisteminin parçası olarak tasarlanmıştır. Ganne, evlerin avlularında yer alan bir çeşit havuzdur. Klasik havuzdan farkı, direk livaslara bağlı olmasıdır. Gannenin bir tarafından sürekli olarak su gelmekte, hazneyi doldurduktan sonra taşarak kanala girmektedir. Ganneler içme suyu temin maksatlı kullanıldıklarından, suyun temiz kalması için özenli kullanılırdı.

Çeşmeler:

Gaziantep'te özellikle Osmanlı döneminde imkanlar el verdiği ölçüde her mahalleye ihtiyacını karşılamak amacıyla bir çeşme yapılmıştır. Günümüze Gaziantep'te bulunan çok az sayıdaki çeşme gelebilmiştir. Bunların başında Hüseyin Paşa Hamamı Çeşmesi (1828), Kumandan Çeşmesi (1915), Pazaryeri Çeşmesi (1920) Nuribey Çeşmesi, Demirligane Çeşmesi, Arasta Çeşmesi, Gümüş Kastel, Şhreküstü Çeşmesi, Osmaniye Kasteli gibi çeşmeler bulunmaktadır. Bunların dışında kaynaklardan öğrenildiğine göre; yakın tarihlere kadar 15 civarında çeşme bulunmaktadır. Evliya Çelebi ise XVII. yüzyılda şehirde 70'e yakın çeşmenin var olduğunu belirtmiştir. Günümüzde her ne kadar pek göremesek de eski dönemlerde Anadolu'da Antep «su şehri» olarak tanınmıştı. Zira Antep ismini almazdan önceki ismi olan Ayıntap «güzel kaynak, iyi pınar, suyu hoş çeşme» anlamına gelmekteydi.

Hüseyin Paşa Çeşmesi: Gaziantep Gaziler Caddesi'nde Darendeli Hüseyin Paşa ile Antep nakib-ül-eşraf Kaymakamlarından Hacı Ömer oğlu Hacı Mehmet'in 1747 yılında yaptırmış olduğu hamamın bitişiğindedir. Halk arasında bu çeşmeye Köse Mustafa ismi verilmiştir. Çeşme Gaziantep'in yöresel siyah ve beyaz taşlardan dikdörtgen tek yönlü olarak yapılmıştır. Ayna taşı dışında çeşme üzerinde herhangi bir bezemesi bulunmamaktadır.

Pazaryeri Çeşmesi: Gaziantep İl merkezinde bulunan Pazaryeri Çeşmesi kitabesinden öğrenildiğine göre; 1920 yılında yapılmıştır. Düzgün köfeki taşından yapılmış olan bu çeşmenin üzerindeki hayvan kaplamaları daha eski bir çeşmeye ait olup, onun taşlarından 1920 yılında yapılmıştır.

Kumandan Çeşmesi: Kumandan Çeşmesi 1.Dünya savaşında Kafkas Cephesinde şehit düşen Kumandan İlmi Bey anısına Sancak Beyi Şükrü Bey tarafından 1915'te yaptırılmıştır.

Kale Çeşmesi: Gaziantep Kale Mahallesi'nde bulunan Kale Çeşmesi 1611 tarihinde yapılmıştır. Banisinin ismi bilinmemektedir.

Çeşme dört ayak üzerinde kubbeli olup, kubbenin altında mermer su teknesi bulunmaktadır. Çeşme üzerinde herhangi bir bezeme bulunmamaktadır.

Demirligane Çeşmesi:

Demirligane çeşmesinin Kitabesinde yapım tarihi 1592 onarım tarihi ise 1959 yazmaktadır. Dikey bandı iki sütunun taşıdığı iç içe beşik kemerli niş içinde musluk yeri yapılmış ve çeşme akar durumdadır. Yanlış onarımlar ve boyamalarla orijinal görüntüsünü kaybetmiş olmasına rağmen yerini koruması bakımından önemli bir çeşmedir.

Kasteller:

Dünyadabenzeri bulunmayan ve sumimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep Kastelleri, birçok işlevi bulunan yapılar olarak inşa edilmiştir. Türk Mimarisinde sadece Gaziantep'te bulunan bu yapılar kısmen veya tamamen yer altında bulundukları için pek dikkati çekmemiştir.

Kasteller, çeşmeler kadar kullanışlı olmadıkları hâlde, bazı zaruretlar neticesinde ortaya çıkmışlardır. Antep şehir merkezinde, Sacur suyunun bir kolu olan Alleben deresinden başka akarsuyun bulunmaması, buna karşılık jeolojik yapının tüneller açmaya elverişli olması sebebiyle, şehir dışındaki kaynaklardan kanallarla getirilen suyun yeryüzüne çıkmadan evlere, camilere ve kastellere dağıtılması cihetine gidilmiştir. Ancak, bu kanallara boru döşenmemiştir.

Kastellerde olduğu gibi evlerde de avlunun altından geçen bu tünellere birkaç basamaklı bir merdivenle iniliyordu. Bazı evlerde ise bu merdivenlerin yerini kovaların sarkıtılmasına elverişli kuyular almıştı. Ancak, şehirde akarsuyun yetersiz, şehir dışındaki su gözlerinin ise yerleşme merkezinin kotundan biraz alçakta ve sıcak iklim dolayısıyla buharlaşmanın fazla olması gibi aleyhteki teknik sebepler yanında, suyun geçtiği kayaların çok yumuşak olması, böyle bir sistemi zarurî kılmıştır. Böylece evlerin suya kavuşması mümkün olmuş ve kastel denilen su tesisleri ortaya çıkmıştır. Bu kasteller, bilhassa yazın sıcağın bunalan insanların serinleme, dinlenme ve susuzluklarını giderme yeridir. İkinci bir havuzu bulunan bu kastellerde çamaşır, yün ve bulaşık da yıkanmaktaydı.

Evlerin altından geçen temiz su yolları ise, evin içme suyunu temin etmesi ve soğutma vazifesi görmesi sebebiyle önemini yakın zamana kadar muhafaza etmiştir. Yaz mevsiminde oldukça serin olan bu kastellerin en çok rağbet gördüğü zaman, şüphesiz Ramazan ayının yaza rastladığı yıllardır. Su, kastele varmadan önce iki kola ayrılmakta, biri içme ve kullanma suyu olarak havuzlara gelmekte, diğeri de temizlik maksadıyla belâlara ulaşmaktadır. Fakat belâlara gelen su, önce tahminen 1.20 m. derinliğinde ve kaya içine oyulan, yeterince geniş "çimeceklik"ten geçmektedir.



Piştirici Mescidi ve Kasteli:

Gaziantep'deki tarihî yapılar içerisinde, günümüze ulaşan kastellerin en eskilerinden birisidir. Kastelin üst örtüsü yol seviyesinde olup, biri kuzeyden, diğeri doğudan olmak üzere, iki merdivenle inilmektedir. Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan Piştirici Mescidinin inşa tarihi birçok kaynakta 1282 senesi olarak gösteriliyor. Girişte havuz, çimecelik (banyo) ve helâların olduğu alan bulunur. Mescidin tavan kısmı oyma taştan olup, mescidin tam ortasında yüz yıllardır fokur fokur kaynayan berrak su, insanı adeta büyüler Kasteller sade ve gösterişsiz yapılarına rağmen, evlerin modern manada şehir içme suyuna kavuştuğu ve çeşmelerin yapıldığı tarihe kadar önemini korumuştur. Ata yadigarı ve su mimarisinin eşsiz örneklerinden olan bu kastellerden bazıları;



Osmaniye Kasteli:

Müftüzâde Hasan Efendi, babası Müftü Hacı Osman Efendi adına 1291/1874-5 Gaziantep Şahinbey İlçesi İsmet Paşa Mahallesi, Tuz Hanı Sokak ile Yeni Çarşı'nın kesiştiği yerde yaptırmıştır. Osmaniye Kasteli hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Yapım tarihi ve özellikleri Hasırcızâde'nin şiirinden hareketle oluşturulmuştur.

Şer'î Mahkeme Sicilleri'ne göre Hacı Osman Efendi Antep'te önce Nakıbüleşraflık ve üç ez de müftülük etmiştir. 1286 tarihinde öldüğü Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa'nın yazdığı bir tarih manzumesinden anlaşılmaktadır. Hacı Osman Efendi bugün Kemikli diye anılan bedestenle, doğu bitişiğindeki yolun öbür kıyısında Koca Nakıp tarafından yaptırılan hanın bir bölümünün ikinci katını yaptırmıştır. O zamana kadar Nakıp Hanı diye anılan hana zamanın padişahı Sultan Abdülmecit'in adı verilerek Mecidiye Hanı denilmiştir. Günümüzde Osmaniye Kasteli yoktur. Yerine çarşı halkının yaptırdığı bir şadırvan vardır.

Günümüze Kadar Gelenler ise:

1. Şeyh Fethullah Kasteli
2. İhsan Bey(Esen Beg) Mescidi ve Kasteli
3. Piştirici Mescidi ve Kasteli
4. İmam-ı Gazali Kasteli
5. Ahmet Çelebi Kasteli
6. Kozluca Kasteli'dir.

Belediye Su İşletmesinden GASKİ'ye

Su yaşamın en temel gereklerinden biridir. Suyun temini tarih boyunca bütün yerleşimler için önemli bir konu olmuştur. Suyun temininin yanı sıra, adil dağılımı ve kullanımı da önemli bir konudur. Herkesi ilgilendiren ve ortak ihtiyaç olan suyun kullanımını yönetmek için toplumlar birtakım kurallar ve kanunlar oluşturmuştur. Bilinen en eski kanunlardan biri olan M.Ö. 1700'lü yıllara ait Hamurabi Kanunlarında tarım alanlarının sulanmasında kullanılan su bentlerinin yapımı, kullanımı ve onarımı ile ilgili kurallar tanımlanmıştır.

Osmanlı döneminde suyun kaynağından kullanım yerine taşınması; su yollarının inşası ve suyun kullanım açılması; özel mülkiyette, kamusal açık alanlarda ve kamu kullanımına açık binalarda su yapılarının inşası ve devamlılığı su yönetim sistemi içinde sağlanmıştır. Günümüz yönetim sisteminde suyun temini bir kamu hizmetidir. Suyun düzenli ve sürekli sağlanması gereklidir ve yöneticilerin sorumluluğundadır; beledi bir konudur. Osmanlı'da ise devlet beledi hizmetlerin birçoğundan sorumlu değildir ve 19. yüzyılın sonlarına kadar belediye sistemi oluşmamıştır. Bununla birlikte Osmanlı kendine özgü bir sistem kurmuştur. Beledi hizmetlerin yerine getirilmesinde devletin kurduğu mekanizmalar ve yerel halk örgütlenmeleri birlikte sorumluluk üstlenmiştir; devlete bağlı kadılık sistemi ve yerel örgütlenmeler olan vakıflar, loncalar ve mahalleler sorumlulukları paylaşmışlardır.

Gaziantep savunmasından sonra Cumhuriyet döneminde Gaziantep'in nüfusu hızla artmaya başladı. Artan nüfus su ihtiyacını da beraberinde getirdi. Zamanla mevcut su yetersiz kaldı ve 1936 yılında teknik su tesisleri ihale edildi ve 1938 yılında işletmeye açıldı. Pancarlı'dan 250mm'lik borularla Türktepe'de ki depoya getirilen su şebekelerle şehre verilmeye başladı.

1969'da nüfusu 200.000 ulaşan Gaziantep'te 20.345 adet su abonesi ve 134.498 m su dağıtım şebekesi mevcuttur. 1970'li yılların sonlarına kadar su tüketiminin %60-70' 14 kuyu ile bir ana kaynaktan (Pancarlı hattı) karşılanmaktaydı. Bunlara ek olarak da sayıları 1000'i bulan özel kuyulardan küçük yerleşim alanları ile bazı sanayi kuruluşları yararlanmaktaydı.

İlerleyen yıllarda su Gaziantep'in en büyük problemi haline gelmiştir. Yakın çevredeki doğal kaynaklardan yeterli su alınamayacağı ortaya çıkmıştı. Bu durum karşısında DSI tarafından acil önlem planı oluşturulmuş, Gaziantep şehrine en yakın ve yeterli su kaynağı Ceyhan su toplama havzası tespit edilerek, Ceyhan nehrinin bir kolu olan Aksu suyunun besleyeceği Kartalkaya Barajı sulama ve içme suyu kaynağı olarak seçilmiş, şehre 1,5 m³/sn'lik su taşıyacak ishale hattı döşenmeye başlandı. Aynı zamanda dip savak terfi pompaları ve arıtma tesisi de yapılıyordu. Proje sonunda Gaziantep şehrinin Hacıbaba mevkiinde 120.000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisleri tamamlanmış ve arıtılan suyun Gaziantep'e dağıtımı toplam 22.7 km dağıtım şebekesi döşenmiş ve bunlara ilaveten 4 adet şehir içi su dağıtım deposu bir adette terfi istasyonu tamamlanmıştır.

1938 yılında Gaziantep'te ilk fenni su şebekesinin hizmete girmesiyle birlikte işletmecilik konusu ön plana çıkar. Arızalara zamanında müdahale etmek, şebeke basınçlarını ayarlamak, şehre kesintisiz içme suyu sağlamak için 1939 yılında, özel hukuk hükümlerine tabi bir "Su İşletmesi" kurulur. 1950 yılında gelindiğinde ise Gaziantep'te elektrik, su, otobüs, işletmeleri birleştirilerek İşletmeler Müdürlüğü (ESOB) bünyesinde toplanır.

1989 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (GASKİ) kurulur. 6336 sayılı yasa çerçevesinde 2014 yılı itibarıyla GASKİ hizmet alanı genişlemiş ve il sınırları olmuştur.

1.2 Fiziksel Kaynaklar:

GASKİ Genel Müdürlüğü her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın alabilir, kiralayabilir, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satabilir, GASKİ hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya veya diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurabilir ve işletebilir, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak edebilir. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırabilir veya üzerinde kullanma hakları tesis edebilir.

Hizmet Binaları

GASKİ Genel Müdürlüğü Şehitkâmil ilçesi Değirmicem Mahallesi Kıbrıs caddesinde No:1 de yer alan Genel Müdürlük Merkez Binası, Karacaahmet Mah. 25 Nolu Cad. 25 Aralık Tesisleri, Hacıbaba Tesisleri, Karataş Hizmet binası başta olmak üzere diğer hizmet binaları ve 9 ilçemizde kurulu olan şube binalarında hizmet vermektedir.



GASKİ Genel Müdürlüğü Merkez Binası

Atık Su Arıtma Tesisleri

GASKİ Atık Su Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesislerimiz; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Standartlarını sağlayarak; Gaziantep şehrinin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel/endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştirmektedir.

Atık Su Arıtma Tesislerimiz

Tesis Adı	Proje Kapasite Debisi (m3/gün)	Proje Kapasite Nüfusu (kişi/gün)
Merkez Atık Su Arıtma Tesis	200.000	1.000.000
2.Etap Atık Su Arıtma Tesis	200.000	1.000.000
Kızılhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	26.000	150.000
Nizip Atık Su Arıtma Tesis	37.500	210.000
Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	8.000	40.000
Nurdağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	2.600	18.250
Araban İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	1.860	10.500
Burç Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Arıl Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Akçaburç Paket Atık Su Arıtma Tesis	400	2.000
Gülpınar Paket Atık Su Arıtma Tesis	500	2.500
Işıklı Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Alleben Gölet Paket Atık Su Arıtma Tesis	600	3.000
Türkbahçe Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Sarısalkım Paket Atık Su Arıtma Tesis	1.400	7.000
Karavaiz Paket Atık Su Arıtma Tesis	600	3.000
Suboyu Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Elif Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Şatırhöyük Paket Atık Su Arıtma Tesis	1.000	5.000
Yamaçoba Paket Atık Su Arıtma Tesis	400	2.000
Uluyatır Paket Atık Su Arıtma Tesis	600	3.000
Kuzeyşehir 1. Paket Atık Su Arıtma Tesis	2.000	10.000
Atalar Paket Arıtma Ünitesi	800	4000
Cevizli Paket Arıtma Ünitesi	400	2000
Tekirsin Paket Arıtma Ünitesi	200	1.000
Kuzeyşehir 2.Paket Atık Su Arıtma Ünitesi	3.000	15.000

Kaynak: Atık Su Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Merkez Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Debisi: 330.000 m³/gün-2.000.000 Kişi
Mevcut Debi: 300.000 m³/gün-1.650.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Kasım 1999
Proses Tipi: Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 170 ton/gün

Kızılhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 150.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 125.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Eylül 2008
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 20 ton/gün

Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 40.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 30.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Ocak 2012
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 7,5 ton/gün

Nurdağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 18.250 Kişi
Mevcut Nüfus: 13.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Eylül 2015
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 5 ton/gün

Araban İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 16.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 10.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Nisan 2015
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 4,5 ton/gün

Nizip Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Debisi: Evsel 30.000 m³
Endüstriyel: 7.500 m³
Proje Nüfusu: 210.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: 24.11.2024
Proses Tipi: Uzun Havalandırmalı
Aktif Çamur Sistemi ve Endüstriyel Arıtma
Çamur Miktarı: Evsel 50 m³/gün
Endüstriyel 40 m³/gün

Boğaziçi - Yeşilyurt Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Debisi: 4.896 m³/gün1. Kademe için
34.000 Kişi
2. Kademe İçin 51.000 Kişi

Yavuzeli Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Debisi: 1.800 m³/gün atık su
Proje Nüfusu: 20.000 kişilik nüfusa
Arıtılan Yıllık Su Miktarı: 389.150 m³/gün
Tesisten Çıkan Biokatı Miktarı:36 Ton

Veriler 10.02.2025 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır.
Kaynak:(Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı)

Atık Su Terfi İstasyonları

Taşlıca Atık Su Terfi Merkezi	Huzurevi Atık Su Terfi Merkezi
Beykent 1-2 Atık Su Terfi Merkezi	Beykent 2 Atık Su Terfi Merkezi
Kunduracılar Atık Su Terfi Merkezi	Suboyu Atık Su Terfi Merkezi
Bayramlı Atık Su Terfi Merkezi	Sekilli Atık Su Terfi Merkezi
Çaybaşı Atık Su Terfi Merkezi	Güneyşehir 1 Etap Atık Su Terfi Merkezi
Güneyşehir 2. Etap Atık Su Terfi Merkezi	Güneyşehir 3. Etap Atık Su Terfi Merkezi
Güneyşehir 4. Etap Atık Su Terfi Merkezi	Şatırhöyük Atık Su Terfi Merkezi
Nizip Atatürk Atık Su Terfi Merkezi	Nizip Samandöken Atık Su Terfi Merkezi
Nizip Eyüp Sultan Atık Su Terfi Merkezi	Nizip Yunus Emre Atık Su Terfi Merkezi
Nizip Hakim ve Savcılar Atık Su Terfi Merkezi	Nizip Necibe-Kemal Atık Su Terfi Merkezi

Kaynak: Atık Su Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Taşıtlarımız

Aracın Cinsi	Adet	Aracın Cinsi	Adet
Kanal Görüntüleme	3	Mobil Atölye Aracı	3
Vidanjör	19	Tır Çekici	3
Kılavuz	28	Treyler	3
Vinç	5	ATV Motor	1
Kuyu Bakım Aracı	2	Rampalı Kamyon	2
Arıza Müdahale Aracı	3	Beko Loder	46
Fiziki Su Kaçakları Tespit Aracı	2	Loder	3
Yakıt Tankeri	4	Mini Beko Loder	2
Su Tankeri	20	Paketli Ekskavatör	8
Kuyu Deneme Aracı	1	Lastikli Ekskavatör	2
Kasalı Kamyonet	1	Sondaj Makinası	1
4x4 Pikap	2	Greyder 140M	1
Zırhlı Araç	1	Silindir	1
Minibüs	1	Kapalı Kasa Kamyonet	2
Traktör	19	Otomobil	1
Damperli Kamyon	36	Ahşap Kasa Kamyon	2
Metal Kasalı Kamyon	3	Sal Dorse	1
Ahşap Kasa Çift Kabin Kamyon	1		
Kurum Araç Toplamı			233
Hizmet Alımı ile Kiralanan Araç			215
Toplam Araç			448

Veriler 10.02.2025 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır.

Kaynak: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Tesis Adı	Kapasiteleri
Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesis	400.000 m ³ /Gün
İslahiye İçme Suyu Arıtma Tesis	15.120 m ³ /Gün
Nizip İçme Suyu Arıtma Tesis	61.200 m ³ /Gün
Çaybaşı İçme Suyu Arıtma Tesis	10.800m ³ /Gün
Kuzeyşehir İçme Suyu Paket Arıtma Tesis	6.000 m ³ /Gün

Kaynak: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesis



Toplam 3 Etap' dan oluşan ve Konvansiyonel tipte arıtma yapan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen isale edilen yüzey sularının "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmekte olup, Gaziantep İli ve ilçelerinin toplam içme ve kullanma suyu tüketiminin % 74'ünü tek başına karşılamaktadır.

Toplam Kapasite: 4.63 m³/sn = 400.000 m³/gün

Nizip İçme Suyu Arıtma Tesis



Nizip ilçesinin toplam su ihtiyacının %95'lik kısmını karşılamakta olan tesis 2000 yılında işletmeye alınmış olup proje kapasitesi 1.260 m³/h dir. Tesis tamamen çelik konstrüksiyon yapıda ve konvansiyonel arıtma yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Artan ilçe nüfusa ve tüketimlere bağlı şebeke ihtiyacının karşılanması adına 2.600 m³/h arıtma kapasitesine çıkarılmıştır.

Çaybaşı İçme Suyu Arıtma Tesis



Barak Su Birliği, Yeşildere, Oğuzeli ve Çaybaşı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamakta olan tesis 2013 yılında işletmeye alınmış olup proje kapasitesi 450 m³/h dir. Ters Osmoz su arıtma prensibi ile maksimum % 75 verim ile çalışan tesise beslenen yeraltı kaynak suyu kapasitesi 600 m³/h olup, sistemin çalışma prensibi doğrultusunda 150 m³/h konsantre Atık su sürekli olarak Sacır deresine deşarj edilmektedir.

Kuzeyşehir İçme Suyu Arıtma Tesis



50.000 konutlu Kuzeyşehir Toplu Konut bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan tesis 2020 yılında işletmeye alınmış olup, kapasitesi 270 m³/h dir.

Basınçlı tip arıtma prensibi ile çalışan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen 100.000 m³ kapasiteli depodan proje kapsamına dahil TMY2 terfi istasyonu ile terfi edilen yüzey sularının arıtımını gerçekleştirmektedir.

İslahiye İçme Suyu Arıtma Tesis (Pancarlı İçme Suyu Arıtma Tesis)



Tesis 2012 yılında işletmeye alınmış olup, kapasitesi 630 m³/h dir. Basınçlı tip arıtma prensibi ile çalışan tesis Pancarlı bölgesinde açılan toplam 5 adet sondaj kuyusundan terfi edilen yeraltı sularının "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirebilecek kapasitedir.

Kuyularımız ve Depolarımız

Şehir Merkezi Su Kuyularımız	Kuyu Kapasitesi	İlçeler Su Kuyularımız	
		İlçe Adı	Kuyu Sayısı
Gazikent-1 Su Kuyusu	1.728 m³/Gün	Araban	76
Göllüce-1 Su Kuyusu	1.123 m³/Gün	İslahiye	102
Zeytinlik Su Kuyusu	1.555 m³/Gün	Karkamış	19
Haraf-1 Su Kuyusu	1.728 m³/Gün	Nizip	104
Haraf-2 Su Kuyusu	1.728 m³/Gün	Nurdağı	108
İtfaiye-1 Su Kuyusu	1.123 m³/Gün	Oğuzeli	39
İtfaiye-2 Su Kuyusu	1.123 m³/Gün	Şahinbey	113
Doğum Hastanesi Su Kuyusu	1.296 m³/Gün	Şehitkâmil	156
Fen Lisesi Su Kuyusu	1.296 m³/Gün	Yavuzeli	56
Alleben Göleti Su Kuyusu	691 m³/Gün		
Pancarlı Su Kuyusu	1.987m³/Gün		
Bey pınarı Su Kuyusu	3.456 m³/Gün		
Nizip Su Kuyusu	7.862 m³/Gün		
Kadı değirmeni Su Kuyusu	1.036 m³/Gün		
Amatem Su Kuyusu	362 m³/Gün		
Fırat Mahallesi Su Kuyusu	605 m³/Gün		
Çevik Kuvvetler Su Kuyusu	2.160 m³/Gün		
Taşlıca Su Kuyusu	1.036 m³/Gün		
Göktürk Mahallesi Su Kuyusu	2.160 m³/Gün		

Şehir Merkezi Su Depolarımız	Depo Kapasitesi	İlçeler Su Depolarımız	
		İlçe Adı	Depo Sayısı
DY 0 Su Deposu	500 m³	Araban	39
DY 11 Su Deposu	10.000 m³	İslahiye	56
DY 12 Su Deposu	15.000 m³	Karkamış	12
DY 6 Su Deposu	15.000 m³	Nizip	58
DM 3 Su Deposu	10.000 m³	Nurdağı	48
DY 10 Su Deposu	500 m³	Oğuzeli	38
DY 17 Su Deposu	10.000 m³	Şahinbey	64
DY 18 Su Deposu	15.000 m³	Şehitkâmil	72
DY 2 Su Deposu	10.000 m³	Yavuzeli	36
DY 3 Su Deposu	15.000 m³		
DM 4 Su Deposu	12.500 m³		
DM 5 Su Deposu	15.000 m³		
Kalyoncu Su Deposu	5.000 m³		
Taşlıca Su Deposu	500 m³		
Safaşehir Su Deposu	500 m³		
Kızılhisar Su Deposu	5.000 m³		
Serince Su Deposu	1.000 m³		
Türktepe Su Deposu	5.000 m³		
Pompa 1-2-3 Su Deposu	104.500 m³		
Kuzeyşehir TYD1-2 Su Deposu	2.000 m³		
Kuzeyşehir DY1 Su Deposu	2.500 m³		
Beylerbeyi C-1,2,3,4 Su Deposu	46.000 m³		

1.3 Organizasyon Yapısı:

Yönetim Organları;

Genel Kurul:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, GASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır (5216, Md. 12). Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, GASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 Sayılı GASKİ Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür. (2560, Md. 5; 5216, Md. 12).

Yönetim Kurulu:

GASKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir (2560, Md. 7).

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri 2560 sayılı Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Denetçiler:

GASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560, Md. 10).

Genel Müdürlük:


Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılıkları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

GASKİ Hiyerarşik Yapılanması:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan GASKİ, çok kademeli bir örgüt yapısına sahiptir. Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef ve Memur/İşçi olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır. GASKİ'de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel Müdür'e bağlıdır. Müdürlüklerin bazıları doğrudan Genel Müdür'e, bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

GASKİ'de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kurumun üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir.

Organizasyon Şeması:

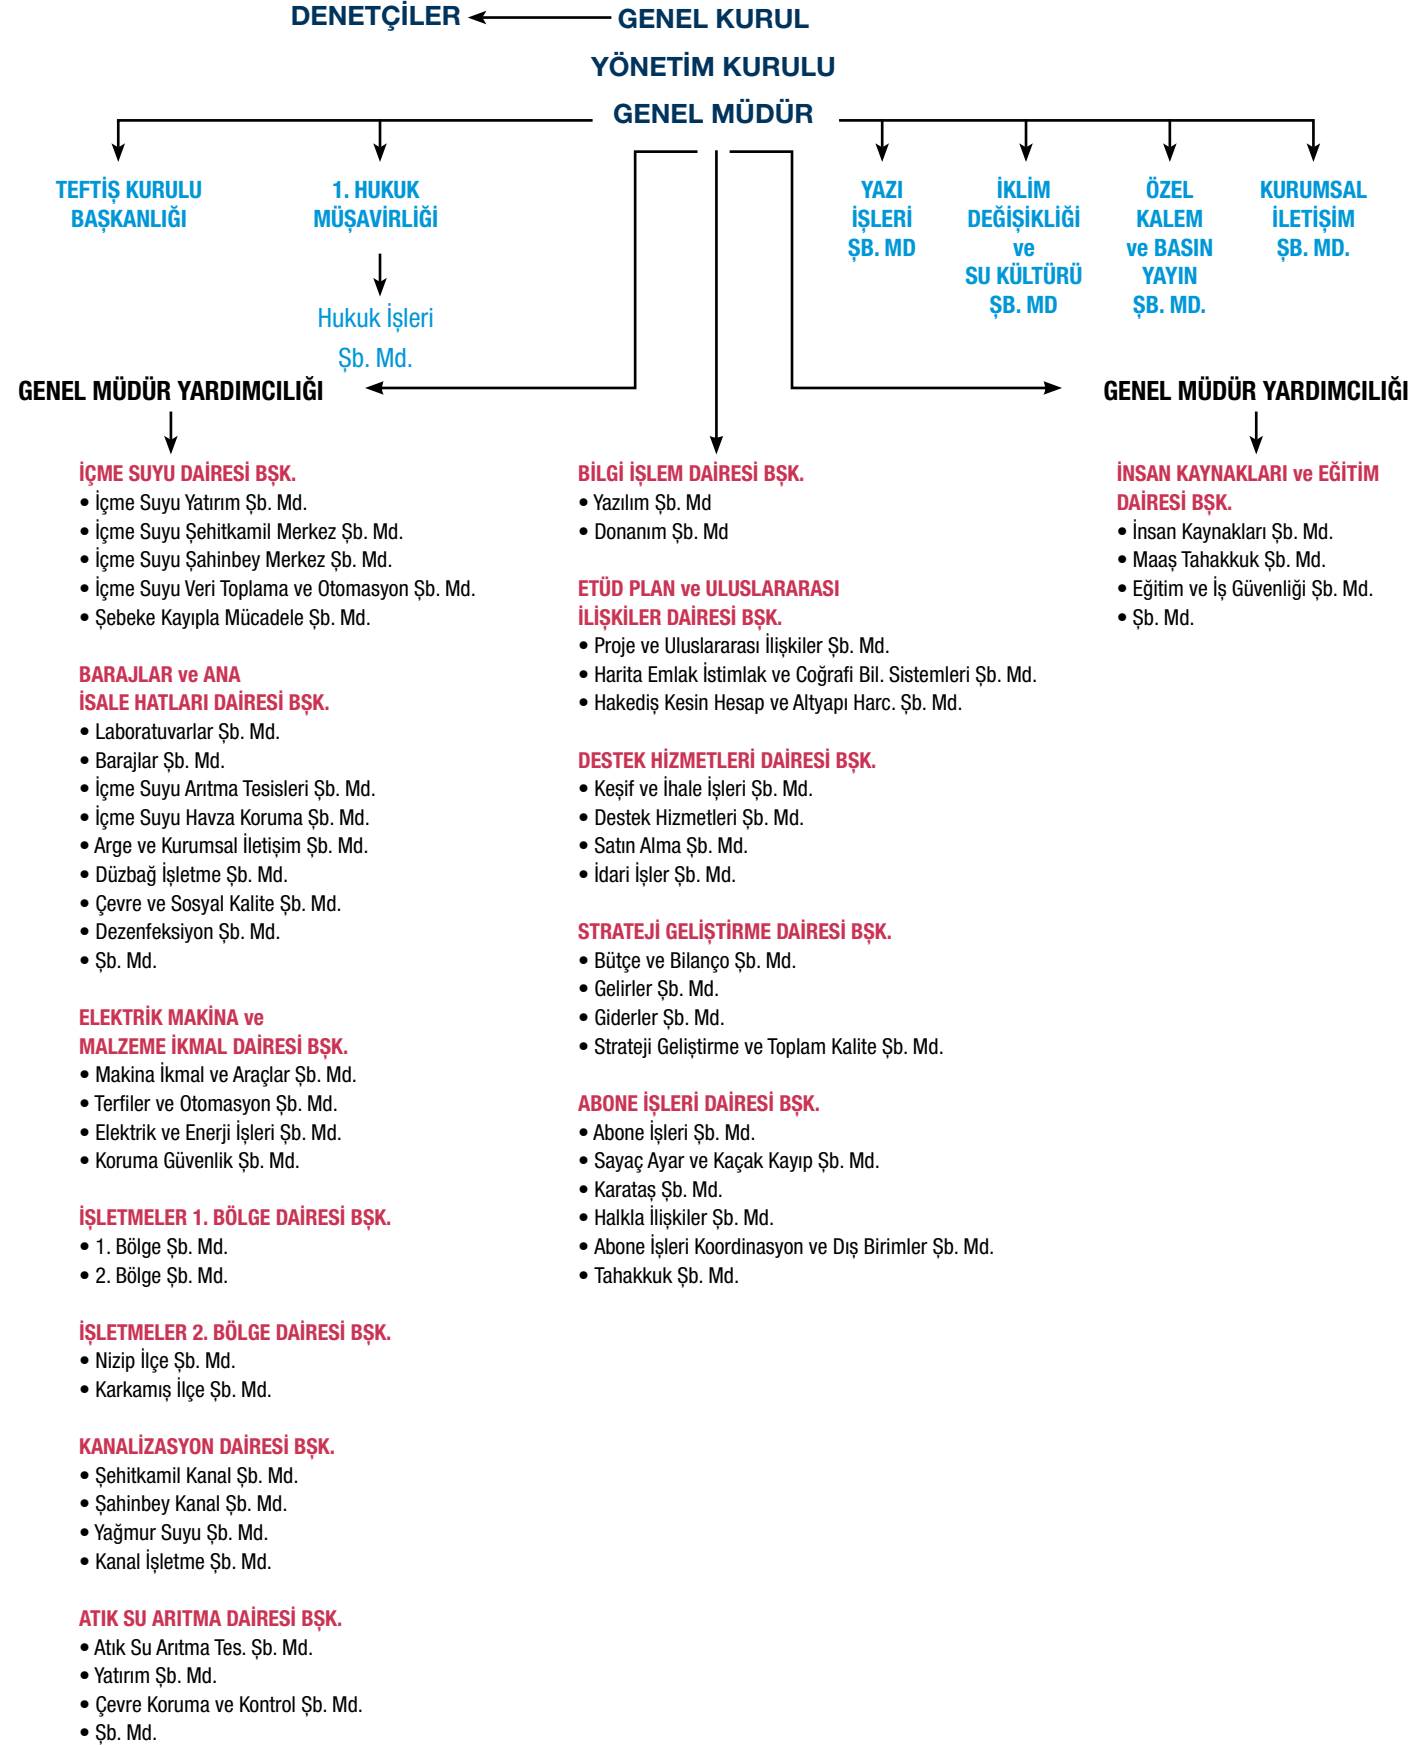

1.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Günümüzde teknoloji, tüm kaynaklar için gerekli ve vazgeçilmez bir temeldir. Bilgi, günümüzde her türlü faaliyette tükenmeyen ve her gün yeniden üretilen bir kaynak olarak en önemli unsur ve temel girdi haline gelmiştir. GASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu iş süreçlerinde etkinliğinin arttırılmasına, birimler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine, ortak altyapıların kullanılmasına, bilgiye dayalı etkin karar alma süreçlerinin oluşturulmasına, nitelikli insan kaynağının geliştirilerek; vatandaş odaklı, güvenilir ve etkin bir yapının kurulmasına, bilginin güvenilir ortamda depolanmasına ve her an ulaşılabilir olmasına önem vermekteyiz.

Teknolojik Altyapı

Bilgisayar	Fiziksel Sunucu	Yazıcı	Tarayıcı	Barkod Yazıcısı	Mobil Termal Yazıcı	Plotter	Mobil Telefon	Tablet	Endeksör Cihazı	IP Kamera
630	40	290	90	20	200	3	110	25	230	450

Sunulan Hizmetler

- Kurum içi ve kurum dışından gelen talepler, ilgili personellerimiz tarafından en kısa sürede uzaktan bağlantı veya yerinde müdahale ile hizmet verilmesi sağlanmaktadır. Donanım ve yazılım kaynaklı 2.420 talep sonuçlandırılmıştır.
- Araç takip, uzaktan elektrik sayaç okuma, klor ölçümü, tespit iş ve işlemleri olmak üzere 1.087 adet M2M, 14 POS, 88 data ve 303 adet ses hattı kullanılmakta olup bakım ve destek sağlanmaktadır.
- Kurum ihtiyaçları doğrultusunda, yapılan işlemleri hızlandırmak ve hata oranlarını azaltmak için, birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, çevre birimleri, ağ altyapısı ve yazılım yatırımları yapılmaktadır.
- Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda; yetkilerindeki değişiklikler, yetki/şifre sürelerinin sona ermesi, yeni kullanıcıların oluşturulması ve tüm birimlerdeki kullanılan programlar için rapor ve yenilikler eklenmektedir.
- Anlaşmalı tüm ödeme kanallarıyla, online borç ve tahsilat verilerinin koordinasyonu sağlanmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüz veri merkezi sunucuları, kurum içinde kullanılan bilgisayarlar (VPN) ve mobil cihazların (APN) dış tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması, internete çıkış yetkilerinin düzenlenmesi ve düzenli raporlarının incelenmesi yapılmaktadır.
- Belirlenen zaman aralıklarında uygulama sunucuları ve içerdiği veriler, kritiklik seviyesine göre yedeklenmektedir.
- Abonelerimizi SMS ile bilgilendirme amacıyla;
 - Talep eden abonelerimizin güncel fatura bilgileri ve su kesme bilgileri,
 - Her ayın ilk iş günü, son ödeme tarihi geçmiş faturalar için bilgilendirme,
 - Borcundan dolayı suyu kullanıma kapatılacak abonelerimize işlem yapılmadan önce bilgilendirme yapılmaktadır.
 - Su kesintisi yapılacak bölgeler için mahallede kayıtlı abonelerimize kesinti öncesi SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır.

- Abonelerimizin hukuksal problemleri var ise ihbarnamede aboneye özel bilgilendirme mesajı ile bildirilmektedir.
- Su tarife birim fiyatları, aylık tüfe oranı girilerek güncellenmektedir.
- Ayniyat-Ambar, dönem kapatma ve raporlama işlemleri yürütülmektedir.
- Abonelerimizin, bilgiye kolay ulaşabildikleri ve borç ödemelerini yapabildikleri interaktif web sayfası tasarımı ve güncelleme hizmetleri yürütülmektedir.
- Kurum personellerine ihtiyaç duydukları programlar konusunda eğitimler verilmektedir.
- Tüm yazışmalar ve dokümanların dijital ortama aktarıldığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili teknik destek sağlanmaktadır.
- Kurumlar arası web servis altyapısı oluşturularak bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.
- Kurum içerisinde faaliyet yürüten daire başkanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş programları, tek çatı altında toplayan tümleşik web tabanlı bir uygulama olan GABİS ile aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;
 - Dilekçe Takibi,
 - 153 Çağrı Merkezi Arıza Kayıt Takibi,
 - Abone Kanal Su Başvuru Takibi,
 - Yol-Kaldırım Onarım Süreci Takibi,
 - Sarf Stok Takibi,
 - Firma Bağlantı Kalite Ruhsat Takibi,
 - Web Sayfası İçerik Yönetimi,
 - Abone ve Hukuk Birimlerinin Dosya Arşivleme İşlemleri,
 - SMS ile Duyuru İşlemleri,
 - Saha Okuma ve İş Emir Takip İşlemleri,
 - ABYS İçin Raporlama İşlemleri,
 - Kalite Kontrol Süreç Takip İşlemleri,
 - Teknik Servis Takip İşlemleri

Mobil cihazlarda online saha işlemleri; Endeks Okuma, Kesme Açma, Sayaç Değişimi programlarının takibi ve yeni geliştirmeleri yapılmaktadır.

Dilekçe ile başvuru işlemleri ve kurum içinde oluşturulan iş emirleri, online takip edilerek sahada sonlandırılması sağlanmaktadır.

E-Devlet ile Abonelik Borç Sorgulama, Abonelik Fesih Başvurusu, Abonelik Devir Başvurusu, Abonelik Bilgilerini Sorgulama, Fatura ödeme işlemleri yapılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzde ISO 27001 bilgi güvenliği ve KVKK uyum süreçleri kapsamında yenilikler yapılarak ağ cihazları, sunucular ve kullanıcıların güvenlik zafiyetlerine karşı önlemler alınarak 7/24 izlenmesi sağlanmaktadır;

SIEM (Security Information and Event Management), Böylece Kurum altyapısındaki güvenlik duvarı verileri ve sunucuların izlenmesi,

SOC (Security Operation Center), Kurum bilgisayar ağına meydana gelebilecek zafiyetleri önlenmesi,

DLP (Data Loss Prevention), KVKK kapsamında veri sızıntısını önlenmesi,

Deep Security, Sunucu güvenliği için ransomware ve zero-day atak önleme yazılımı takibi

Aktif izin ve KVKK Farkındalığı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları

İndirimli tarife kullanan ve sosyal yardımdan faydalanan tüm aboneler için, vefat ve adres değişikliği NVİ (Nüfus Vatandaşlık İşleri) ile entegrasyon yapıp kişilerin hayatta ve doğru adreste olduğunun periyodik olarak kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

Yenilikler:

- Göç İdaresi ile kurumumuz arasında veri doğruluğunun sağlanması ve sahte evrak üretilmesinin önlenmesi ve yazışma maliyetini azaltmak amacıyla Göç İdaresine web programı yapılmıştır.
- Serbest çalışan sözleşmeli avukatlara icra takibini yapabilmeleri için web hukuk programı yapılmıştır.
- 153 Çağrı Merkezi Talep Takip programı süreç tabanlı, izlenebilir ve ölçeklenebilir olarak yeniden yazılımı geliştirilmiştir.
- Genel Müdürlük binamızın LAN (yerel ağ) alt yapısı 10 gbps hızına yükseltilerek yenilenmiştir.
- Kurumumuzun güvenlik duvarı Next Generetaion Firewall ile yenilenmiştir.

Hedefler:

- Daire Başkanlığımızı ISO 27001 ve ISO 9001:2015 kalite standartlarına uygun, dijital dönüşüm yönetmeliklerine ve politikalarına (USOM, Cumhurbaşkanlığı DDO, KVKK, BTK) uyumlu hale getirmek.
- İş sürekliliği sağlamak için kullanılan yazılımların açık kaynak kodlu politikayı destekleyen yazılımlar geliştirmek.
- Abone başvuruları süreç tabanlı program ile izlenebilir ve ölçeklenebilir olarak yeniden yazılımını geliştirmek.
- Sunucularımızın veri güvenliği ve iş sürekliliği sağlamak amacıyla FKM (felaket kurtarma merkezi) oluşturulmasını sağlamak. Bununla birlikte bulut ortamında yedekli yapı oluşturmak.
- Saha endeks okuma yazılımına entegre olarak geliştirilen mobil yazılım ile abonelerin adres, coğrafi konumlarının ulusal adres veri tabanı ve MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) ile eşleştirme çalışmalarının tamamlamak.
- Abonelerin endeks okumaları için uzaktan sayaç okuma işlemi geliştirmek.
- Yüksek erişilebilirlik amacıyla güvenlik duvarı yedeklemesi yapmak.



1.5 İNSAN KAYNAKLARI


GASKİ Genel Müdürlüğü eğitimden özlük haklarına, sosyal haklardan diğer hususlara insan kaynaklarını etkinleştirme çalışmalarına büyük bir önem vermektedir. İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkemiz ve amacımız kurumumuzun sahip olduğu insan gücünü etkin, verimli ve onların mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirmektir.

Kurumumuz personel politikası hizmete giriş, atama, yükselme, ödüllendirme vb. işlemlerde liyakat ilkesini esas almaktadır. İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerini etkinlik ve verimlilik ölçütleri içerisinde yürütmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda personelin mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere önem verilerek mevcut personelin nitelik, mesleki ve kişisel yeterlilik açısından yetkinleştirilmekte, daha az çalışan ile daha etkin hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.

GASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılında çalışan 299 memur, 67 işçi, 269 sözleşmeli personel ve 1.476 şirket personeli olmak üzere toplamda 2.111 personel ile 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz kaliteli su ve atık su hizmeti vermeye müşteri memnuniyetini göz önüne alarak devam edilmektedir.

Personel Durumu

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Memur Personel	198	201	198	196	303	299
İşçi Personel	149	141	134	126	87	67
Sözleşmeli Personel	77	76	121	122	269	269
Toplam Personel	424	418	453	444	659	635

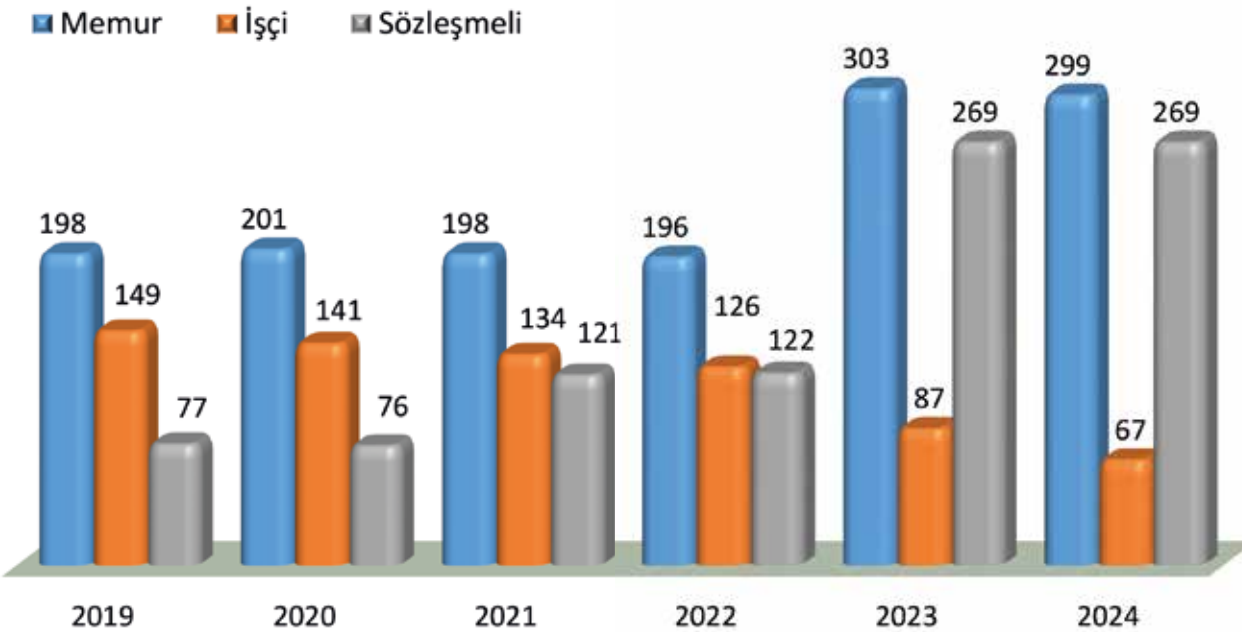


Personelin Dağılımı

Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 2.111 personelin % 91'i erkek ve % 9'u kadın personelden oluşmaktadır. Çalışan 299 memur personelin %81 erkek ve % 19 Kadın, çalışan 67 işçi personelde % 88 erkek personel ve % 12 kadın, çalışan sözleşmeli personelde % 69 erkek ve % 31 kadın ve çalışan şirket personel %98 erkek ve %2 kadına personelden oluşmaktadır.

	Kadın	Erkek	Toplam
Memur Personel	56	243	299
İşçi Personel	8	59	67
Sözleşmeli Personel	84	185	269
Şirket Personeli	34	1.442	1.476
Toplam	182	1.929	2.111

Çalışan Personelin Sınıflarına Göre Cinsiyet Dağılımı

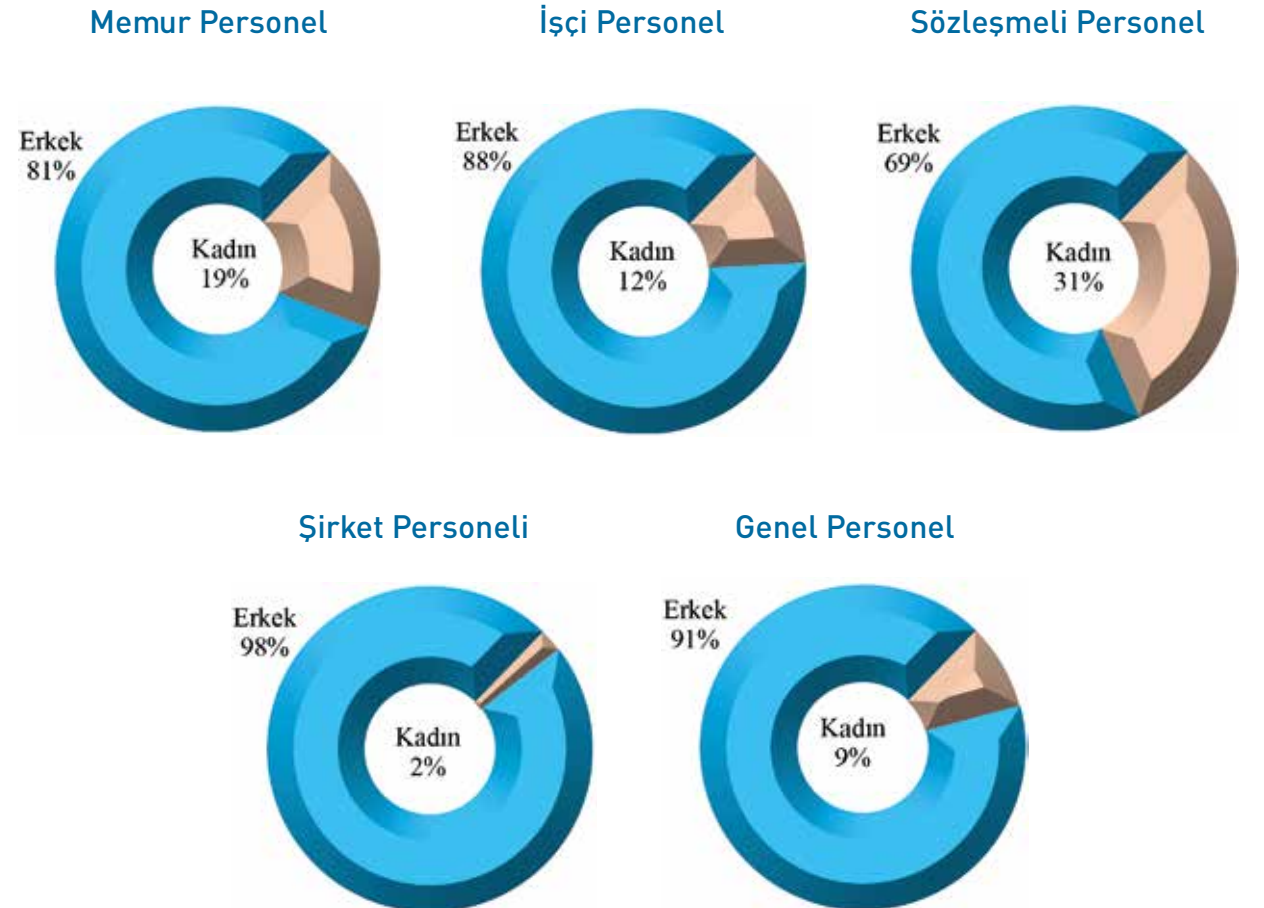


Memur Kadrolarının Sınıfları

Sınıf	Çalışan Sayısı
G.İ.H Yönetim	34
G.İ.H Diğer Kadrolar	71
Güvenlik Hizmetleri	3
Teknik Hizmetler	178
Sağlık Hizmetleri	5
Avukatlık Hizmetleri	8
Toplam	299



Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	Memur	Oran %	İşçi	Oran %	Sözleşmeli	Oran %	Şirket Personeli	Oran %	Toplam	Oran %
Doktora	1	0,33	0	0,00	1	0,37	0	0,00	2	0,09
Yüksek Lisans	21	7,03	0	0,00	8	2,97	16	1,08	45	2,14
Lisans	214	71,58	9	13,44	113	42,01	94	6,37	430	20,37
Ön Lisans	47	15,72	7	10,45	147	54,65	142	9,62	343	16,25
Lise	14	4,68	14	20,89	0	0,00	619	41,94	647	30,64
İlk Öğretim	2	0,66	37	55,22	0	0,00	605	40,99	644	30,51
Toplam	299	100	67	100	269	100	1.476	100	2.111	100

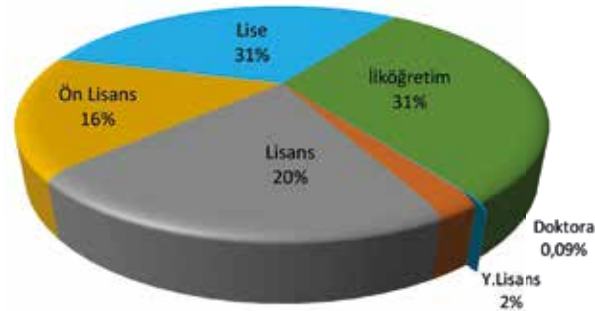


Personelin Hizmet Süreleri

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli 635 personelin %51,50'si 0-10 yıllık, % 20,79'u 11-20 yıllık, %9,60'ı 21 ila 25 yıl ve %18,11'i 25 yıldan fazla süredir hizmet yapmaktadır. Tecrübeli ve dinamik bir kadro ile birlikte çalışanların; aynı çatı altında, aynı hedefler doğrultusunda çalışması kurumun performansına olumlu katkı sağlamaktadır.

Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı:

Hizmet Süresi	Memur	İşçi	Sözleşmeli
0-10 Yıl	55	3	269
11-20 Yıl	113	19	-
21-25 Yıl	39	22	-
25 Yıldan fazla	92	23	-
Toplam	299	67	269

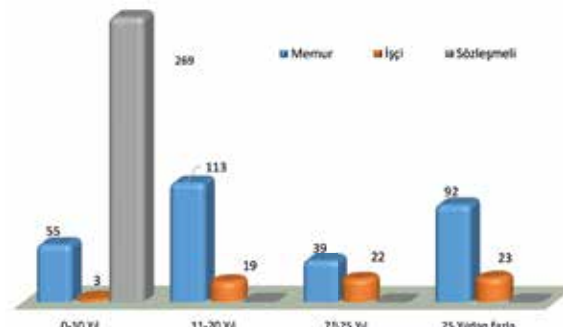

Eğitim ve İş Güvenliği

Dünya Göz Hastanesi ile yapılan protokol gereği Gaski Genel Müdürlüğü personellerine göz muayenesi, ölçüm ve renk körlüğü için genel muayeneler yapılmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği GASKİ personellerine 2024 yılı içerisinde aşağıda belirtilen 20 farklı konuda kişi başı 16 Saat İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.

- Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
- Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
- İşyeri Temizliği ve Düzeni
- İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
- Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
- Elle Kaldırma ve Düşünme
- Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
- İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
- Ekranlı Araçlarla Çalışma
- İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması
- Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
- Tahlile ve Kurtarma
- Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımı
- İSG Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
- İlk Yardım
- Meslek Hastalıklarının Sebepleri
- Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
- Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim
- Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması



Yangın İle Mücadele Ve Yangın Söndürme Eğitimi

- Yangın eğitiminin amacı, önemi ve ilgili hukuki mevzuat
- Yangın sebepleri ve yangınla mücadele yöntemi
- Yangın tehlikeleri, riskleri, yangın önleyici tedbirler ve riskler
- Yangın ihbar usulleri, yangın anında hareket tarzı, yangının çevresel etkileri
- Yangın acil durum planı, acil durum ekiplerinin görevi, alınması gereken önlemler
- Yangın algılama ve yangın söndürme yangında ilkyardım ve çevre güvenliği.



1.6 Sunulan Hizmetler

ABONE HİZMETLERİ


Gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve uygulayan Genel Müdürlüğümüz, abonelik hizmetlerini de buna paralel olarak sadeleştirip vatandaş memnuniyetini artıran uygulamalarına hız vermiştir.

Genel Müdürlüğümüz 2024 yılı sonu itibariyle toplam 790.047 aboneye hizmet vermektedir. Kurumumuz abonelik işlemlerini zamanında ve hızlı bir şekilde yapmakta olup, abonelere sunulan hizmetleri sürekli geliştirilmektedir.

Abonelerin su ve atık su faturalarına yaptığı itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırılması amacıyla; okuma, giriş, atık su, abone tip, kıyaslı tahakkuk, iptal, sayaç karışıklığı, diğer hataların olması durumunda ve gerekli hallerde de ölçü ayar raporuna göre düzeltme işlemleri yapılmaktadır.


Yıllara Göre Abone Sayıları

Yıllar	Abone Sayısı
2020	685.739
2021	712.517
2022	762.767
2023	778.901
2024	790.047

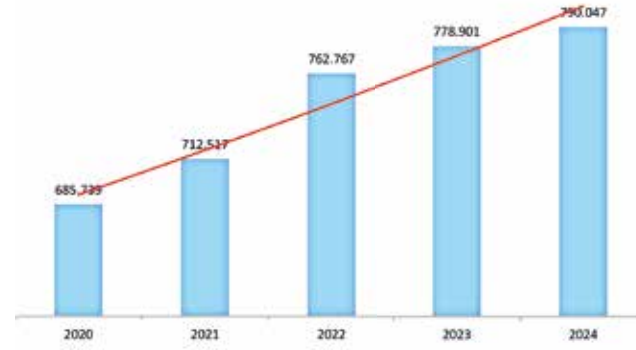

Yıllara Göre Tahakkuk-Tahsilat

Yıllar	Tahakkuk Tutar (TL)	Tahsilat Tutar (TL)
2020	654.993.720	622.670.628
2021	787.097.644	758.293.557
2022	1.295.764.107	1.241.395.566
2023	2.274.895.152	2.172.089.853
2024	3.901.499.460	3.619.416.577

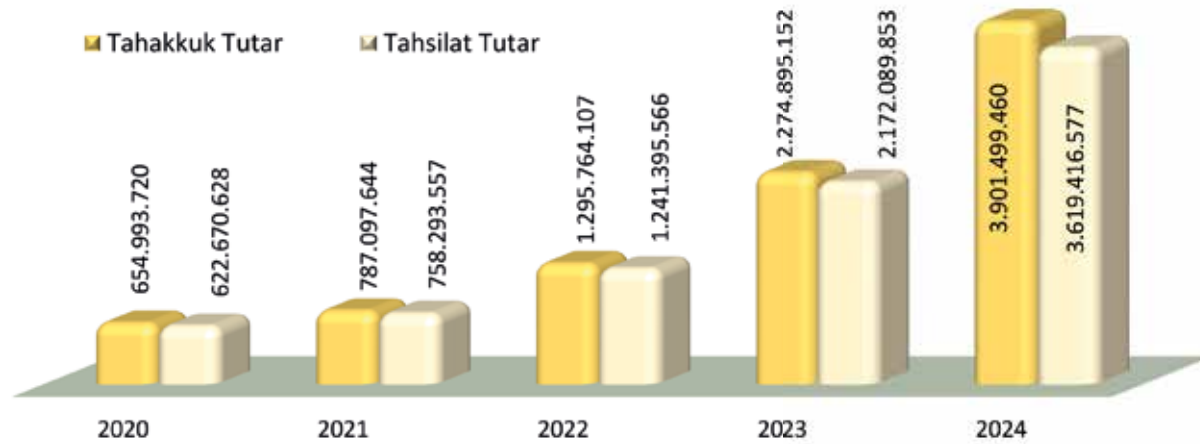


Usulsüz Su Kullanımı

Usulsüz Su Kullanımı Türü	Adet	m³
Ayrı Tesisat	440	290.999
Yeni Kayıt	6.067	495.817
Ara Boru	43	25.016
Sayaçsız Su Kullanımı	220	76.832
Sayacı Ters Bağlama	16	4.211
Sayaca Müdahale	98	35.259
Aparat Mührü Kırık	1.337	-----
Farklı Sayaç	39	20.531




Yıllara Göre Devir Sayıları

Yıllar	Devir Sayısı
2020	46.919
2021	57.859
2022	59.021
2023	64.113
2024	70.557

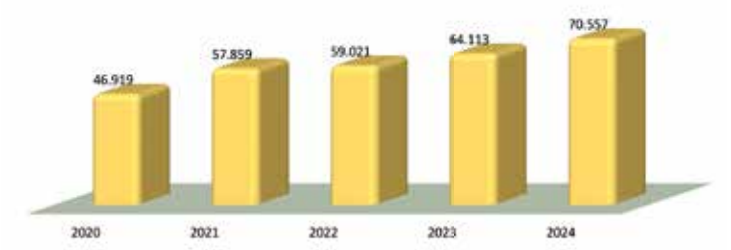

Yıllara Göre Sayaç Sökme/Takma/Bağlama


Yıllar	Sayaç Miktarı
2020	53.043
2021	30.408
2022	44.053
2023	44.817
2024	55.123

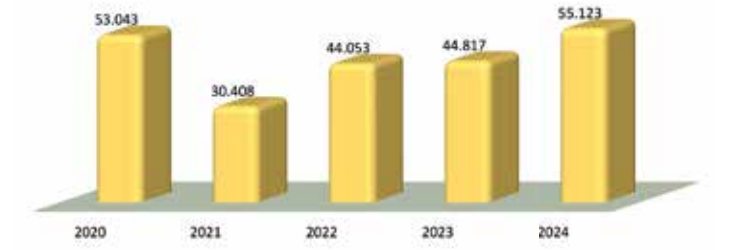

Başvuru Dilekçeler ve İşlemleri

İşlem Türü	2020	2021	2022	2023	2024
Banko İşlemleri	92.750	120.695	113.058	87.983	89.071
Mavi Masa İşlemleri	2.190	1.697	1.156	1.349	1.235
Toplu Abonelik Başvuru	8.221	8.255	15.836	16.415	14.315
Hayrat Çeşmesi	115	77	60	54	37
Danışma ve Yönlendirme	130.000	148.135	179.210	176.303	198.816
Fotokopi Hizmeti	120.000	128.000	182.000	45.503	53.845
Toplam	353.276	406.859	491.320	327.607	357.319

Başvuru İşlemlerinin Dağılımı

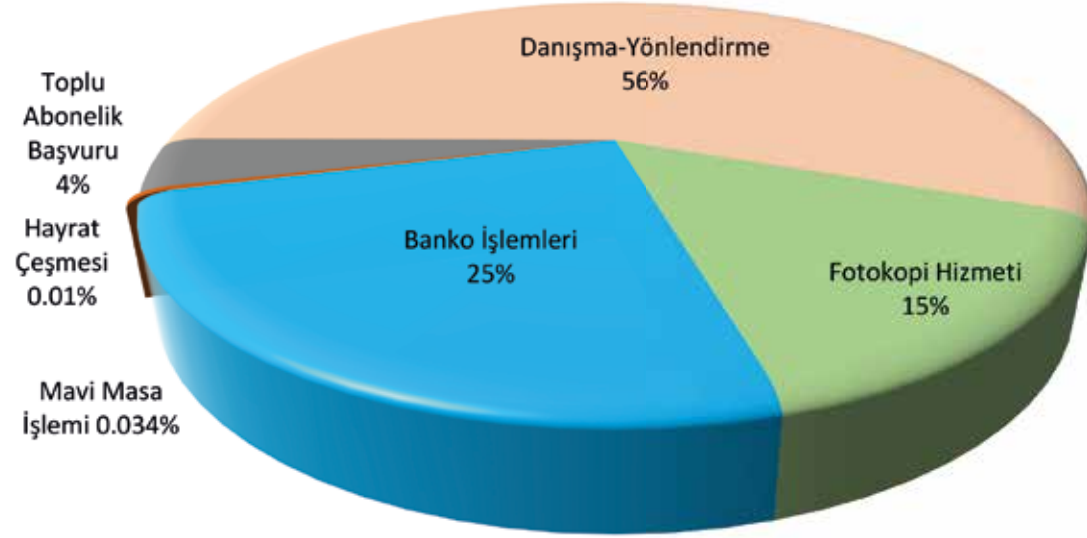

BARAJLAR ve ANA İSALE HATLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Laboratuvar



Laboratuvarlar, şebeke suyunun ve suyun sağlandığı kaynakların; Fiziksel-Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizlerle kalite kontrol izleme çalışmalarını, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüketiciye sunulan şebeke suyunun hijyenik kalitesinin sağlanmasını ve dezenfeksiyon ünitelerinin kontrolünü, ayrıca; evsel ve endüstriyel atık suların kimyasal analizlerini yaparak işletim, yatırım birimleri ve tüketiciler için kalite güvence görevini yürütmektedir.



Kimya Laboratuvarı

Kimya Laboratuvarında şehre su temin edilen kuyular ve yüzeysel suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Su temin edilen kuyular, ana dağıtım depoları ve ekiplerimiz tarafından düzenli olarak numuneler şebekenin farklı noktalarından alınarak analizleri yapılmakta ve Sağlık Bakanlığı'nın "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" standardına uygunluğu kontrol edilmektedir.



Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Analiz Laboratuvarında; şehre temin edilen kuyulardan, yüzeysel suların ana dağıtım depolarından ve şebekenin farklı noktalarından ekiplerimiz tarafından düzenli olarak numuneler alınarak enstrümental analiz laboratuvarında "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte" bulunan denetim parametrelerine bakılmaktadır.



Mikrobiyoloji Laboratuvarı

İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından belirli periyotlarda numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" standardına göre değerlendirilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarında aşağıdaki bakterilerinin tespiti ve sayımı yapılmaktadır.



Atık Su Laboratuvarı

Sanayi tesisleri ve işletmelerin atık su karakterini belirlemek için proses atık suyu, önlem veya arıtma tesisi verimini belirlemek için «Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği» ve diğer çevre mevzuatlarında istenen parametreler dikkate alınarak çıkış suyunun analizleri yapılmaktadır.

31.07.2019 tarihinde gerçekleşen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimi sonrası Laboratuvarımız "Çevre Ölçüm Ve Analizleri Yeterlilik Belgesini almıştır.

Numune Kabul


Laboratuvara analiz için getirilen numunelerin; kabulü, kaydının alınması, numunelerin hazırlanması, analizden öncesi muhafazası, deney için laboratuvara verilmesi işlemleri numune kabul personelleri tarafından karşılıklı imzalanan bir sözleşme ile yapılır. Numunelerin kabulü ve raporlandırılması işlemleri için Laboratuvar sistemi yönetim programı kullanılmaktadır.



Numune Sayısı

Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüketiciye sunulmakta olan şebeke suyunun; hijyenik kalitesinin sağlanması için su kaynakları ve dezenfeksiyon ünitelerinin, ayrıca; evsel ve endüstriyel atık suların kalite kontrol çalışmalarını yaparak şebeke suyunun ve atık suların kalite güvence görevini yürütmektedir.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kimya ve Enstrümantal Analiz Lab.	7.543	9.488	11.392	11.624	9.749	4.326	10.885	19.260	19.458
Mikrobiyoloji Laboratuvarı	11.554	13.729	13.786	13.932	11.009	5.246	11.393	21.435	20.633
Atık Su Lab.	403	484	568	650	486	156	796	766	788
Toplam	19.500	23.701	25.746	26.206	21.244	978	23.074	41.461	48.708

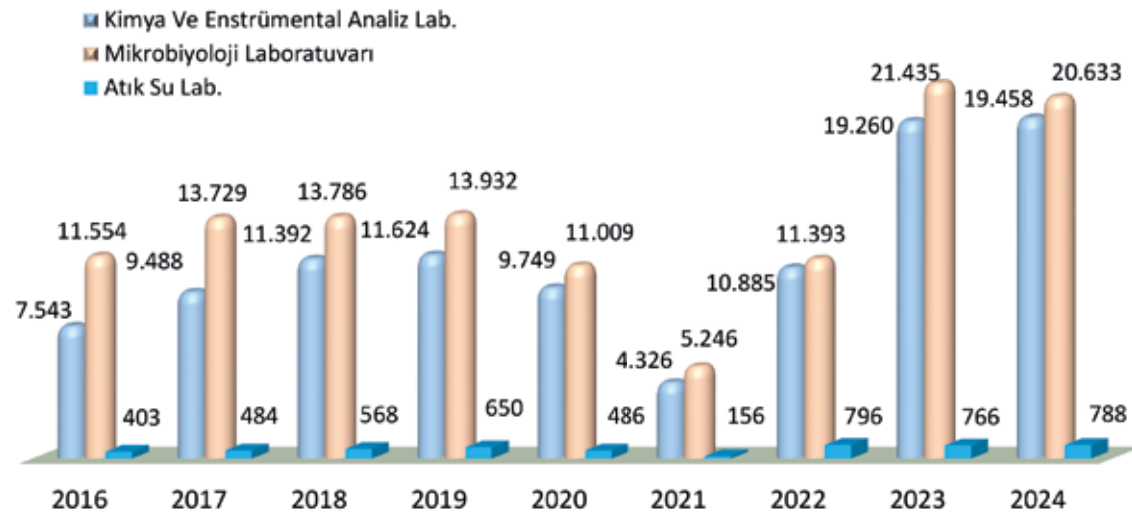

Dezenfeksiyon

Merkez ve İlçelerdeki kırsal mahallerde 32 kişilik Dezenfeksiyon ekibi tarafından kuyu ve depoların klorlaması yapılarak serbest klor miktarı, klor tankı ve su depolarının seviyeleri kontrol altına alınmıştır.


Hacıbaba içme suyu arıtma tesisi gaz klor dezenfeksiyon ünitesi bakım-onarım ve revizyonları



Her biri 900 Kg Kapasiteli Sağ ve Sol Grup Olarak Çalıştırılabilen Toplam 8 Adet Asıl + 8 Adet Yedek Gaz Klor Tüpü Mevcuttur.

2023 yılında Müdürlüğümüz Tarafından Gaz Klor Ünitesi Bakım-Onarım Hizmet Alım İşi kapsamında tüm bakım ve revizyon işleri yapılmıştır. 400.000 m³ Su Arıtımı İçin Günlük Ortalama 500 Kg Gaz Klor Tüketilmektedir.

Hacıbaba içme suyu arıtma tesisi gaz klor dezenfeksiyon ünitesine alternatif olarak KMNO₄ (Potasyum Permanganat) sisteminin kurulması

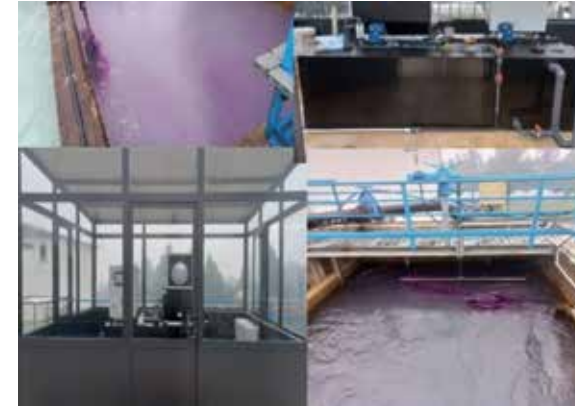

Temin edilecek Potasyum Permanganat Otomatik Hazırlama ve Dozlama sisteminin her biri 10.000 m³/h kapasiteli iki adet ham su girişini besleyen potasyum permanganat sistemi kurulmuştur. Ham su 1-2 ve ham su 3 ünitesi üzerine kurulmuş olup 2023 Aralık ayında devreye alınmış olup içme suyu dezenfeksiyonu için gaz klor yerine potasyum permanganat kullanılmaya başlanmıştır. Su kalitemizde Toplam Organik Madde oranımız % 50 oranında azaltmış olup suyumuz da hem daha az kimyasal tüketimi hem de daha karlı bir dezenfeksiyon sistemi oluşturulmuştur.

Kuzeyşehir içme suyu arıtma tesisi ve terfi istasyonunun işletmeye alınması ve kapasite artırım projesinin tamamlanması

2020 yılında işletmeye alınmış olup, kapasitesi 270 m³/h dir. Basınçlı tip arıtma prensibi ile çalışan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen 100.000m³ kapasiteli depodan proje kapsamına dahil TMY2 terfi istasyonu ile terfi edilen yüzey sularının "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmektedir. Tesis ham su içerisinde mevsimsel olarak bulunması muhtemel Demir, Mangan ve Alüminyum giderimi sağlayan yeni nesil Katalitik Medya yapısı ihtiva etmektedir.

2020 yılında işletmeye alınan arıtma tesisi deprem sebep ile artan nüfusa karşın kapasite artırım projesi tamamlanmış ve inşaat %50 oranında tamamlanmıştır. 2025 yılı işletmeye alınması planlanmaktadır.

Hacıbaba içme suyu arıtma tesisi 3.etap kapasite artımı kapsamında hızlı ve yavaş karıştırıcıların yenilenmesi



Q=6700 m³/h proje kapasiteli 3.Etap tesisin 2800 m³/h debi artırımı ile Q=9500 m³/h arıtma kapasitesine ulaştırılması kapsamında yapılmıştır. Artan hidrolik yükün karşılanabilmesi, tesis girişinde dozlanan tüm kimyasalların tam olarak homojenizasyonu ve durultucu tanklarının savak çıkışlarında NTU $\leftarrow$ 5 şartının oluşabilmesi için yeniden güç hesapları yapılarak uygulanmıştır. Bu sayede filtrele giden kirlilik yükünün belirli oranda durultucu tanklarında kalması sağlanmıştır. Kullanılan kimyasallardan

mevsimsel olarak % 30-50 oranında tasarruf sağlanmıştır. Yapılan bu çalışma sayesinde bir sonraki adım olarak düşünülmüş 3 adet filtre yapısı ilave edilmesi işinin de alt yapısı oluşturulmuştur.

Hacıbaba içme suyu arıtma tesisi 3.etap kapasite artımı kapsamında Ø250 transfer hattı yapılması

Q=6700 m³/h proje kapasiteli 3.Etap tesisin 2800 m³/h debi artırımı ile Q=9500 m³/h arıtma kapasitesine ulaştırılması kapsamında yapılmıştır. Ø1800 mm çaplı isale hattından 3.Etap tesis giriş yapısına uzanan Ø1200 mm hat üzerinde Akua Mikro Hes enerji üretim santrali öncesinde Hm=18,7 - 36 m piyezometre noktasından alınan Ø250 mm çaplı transfer hattı ile ham su giriş yapısına direk su aktarımı sağlanmıştır.

Yapılan bu çalışma sayesinde bir sonraki adım olarak düşünülmüş 3 adet filtre yapısı ilave edilmesi işinin de alt yapısı oluşturulmuştur.

Düzbağ dengeleme yapısı ile DY-12 su deposu arası doğrudan su aktarımı için bağlantılar

Ø1400 mm ve Ø1000 mm Bağlantı hatları tamamlanmıştır. (L=350 m) Böylece Düzbağ suyunun dezenfeksiyon işlemi yapılarak NTU $\leftarrow$ 1 bulanıklık şartlarında DY-12 ve DY-17 su depolarına aktarılması hedeflenmiştir. Depo girişleri öncesinde online parametre kontrollerinin yapılabilmesi için Bakiye Klor, Renk, Bulanıklık analizörleri için firma ile sözleşmesi imzalanmıştır. Ø2400 mm çapındaki Düzbağ iletim hattı üzerindeki tahliye ayaklarının tamamlanmasına müteakip hatta su alınmaya başlanacaktır.

Nizip içme suyu arıtma tesisi bakım-onarım ve kapasite artımı yapılması

Artan ilçe nüfusa ve tüketimlere bağlı şebeke ihtiyacının karşılanması adına Müdürlüğümüz tarafından 2021/308184 İhale Kayıt Numaralı Nizip İçme Suyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Yapım İş kapsamında tesisin arıtma kapasitesi yapılan hidrolik revizyonlar ve ilave çalışmalarımız sayesinde 2.600 m³/h arıtma kapasitesine çıkarılmıştır.

Bakım-Onarım işleri kapsamında mevcut tesise 1 adet modüler arıtma sistemi ilave edilmiştir. Debi artırımı için Ø600 mm çaplı ilave kollektör sistemi kurulmuştur.



Filtre besleme durultulmuş su tankları ve filtre besleme pompaları yenilenmiştir. Tesisdeki tüm tankların iç ve dış yüzeyleri şartnamesine uygun şekilde boyanmıştır. Tüm tesisin iç ve dış aydınlatma sistemi revize edilmiştir. Çalışmayan aktüatörlü vanaların tamamı değiştirilmiştir.

Pancarlı içme suyu arıtma tesisinin İslahiye merkez 5000 m³ DM depo girişine taşınması ve işletmeye alınması



Q=630 m³/h arıtma kapasiteli tesis komple İslahiye İlçesi 5000 m³ DM dağıtım deposu girişi 597,00 m kotuna taşınmış olup 2023 yılı itibarı ile faaliyet göstermektedir. Bu sayede sadece yaz aylarında kullanılabilen köklü kaynağından gelen yüzey sularının tüm mevsimlerde arıtımı sağlanarak kullanılması sağlanacaktır.

Nizip içme suyu arıtma tesisi otomatik aktif karbon dozlama ünitesinin kurulması

Kurulan tesis kapasitesi 50 kg/h dir. Birecik baraj gölünden arıtma tesisine terfi edilen yüzey



suyunda Nisan ayından itibaren başlayan ve Ekim ayına kadar devam eden sucul ortamdaki flora ve faunalardan kaynaklı kokunun giderilmesi amacıyla kurulmuştur. Klasik sistemlerin aksine tamamen yerüstü tipi olarak projelendirilmiş ilk uygulama olup, Ülkemizde başka bir örneği henüz bulunmamaktadır. Ünite 2024 yılında tamamlanmış ve çalışmaya hazır hale getirilmiştir.

Nizip ilçesi dernek mahallesi kuyu suyundan amonyum giderimi için içme suyu arıtma sisteminin kurulması



Kurulan tesis kapasitesi 5,5 lt/sn dir. Tesis yeraltı suyundaki amonyum kirlilik parametresinin "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmektedir. Amonyum giderimi için % 90 verimle çalışacak Katalitik Medyalar kullanılmıştır. Tüm sistem otomatik olarak işletilecek paket arıtma olarak projelendirilmiştir.

Hacıbaba içme suyu arıtma tesisi 3.etap kapasite artımı kapsamında 3 adet ilave hızlı kum firtresi yapılması

Q=6700 m³/h proje kapasiteli 3.Etap tesisin kapasitesini 2800 m³/h daha artırarak Q=9500 m³/h kapasiteye çıkarmak için projelendirilmiş olup, Ocak 2023 ayında yapım ihalesine çıkmıştır.



Bu yatırım sayesinde Ø1800 mm çaplı isale hattından alınabilecek maksimum 19500 m³/h debinin lineer olarak Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesislerinde artırılarak şebekeye iletimi sağlanacaktır.

Yapılacak olan kapasite artımı projemiz mevcut sistemin SCADA alt yapısı ile entegre çalışabilecek şekilde düşünülmüştür. Proje birimimiz tarafından tamamlanmış ve inşaatı ihale edilerek başlanılmıştır. %80'i bitirilmiştir. Mayıs 2025 yılı mayıs ayı tamamlanması planlanmaktadır.


Ana İsale Hatları

Mizmilli Tesisleri; DSI tarafından 1997 yılında ihale edilmiş olan projenin kapsamında Kahramanmaraş-Narlı ovasındaki Mizmilli kaynağının kuzeydoğusunda Yuvalı Dere vadisinde 30 adet sondaj kuyularından alınan 1,5 m³/sn kapasiteli su, 3 adet pompa istasyonu, 4 adet toplama odası ve 1200mm çaplı, 41500 m uzunluğunda çelik borudan oluşmuş isale hattı ile şehrimize iletilmektedir. Mizmilli Kuyularından pompa istasyonları yardımı ile 495 metre yüksekliğe su basılmaktadır.

Kartalkaya Tesisleri; Kartalkaya içme suyu İsale Hattı Kahramanmaraş İl sınırı içindeki Kartalkaya Barajından Başlayarak Gaziantep iline kadar 53,7 km'lik bir hat ile GASKİ Arıtma Tesislerine ulaşır. Kartalkaya barajı 1971 yılında sulama amaçlı kurulan bir barajdır. Hacmi 169 milyon m³ tür. Minimum su kodu 864 m maksimum işletme kodu 717 m dir.1976 yılında Gaziantep ili içme suyu ihtiyacı olarak beton 1.400 mm Ögb Boru hattı döşenmiş daha sonra su ihtiyacı artınca ikinci bir hat olarak 1996 yılında 1.800 mm çelik boru hattı döşenmiştir.

Pompa İstasyonları

Kartalkaya Pompa İstasyonları		Mizmilli Pompa İstasyonları	Düzbağ Terfi İstasyonları
Eski Tesis	Yeni Tesis		
8 Adet 800 KW motor	8 Adet 1600 KW motor	8 Adet 1000 KW motor	5 Adet 2000 KW motor

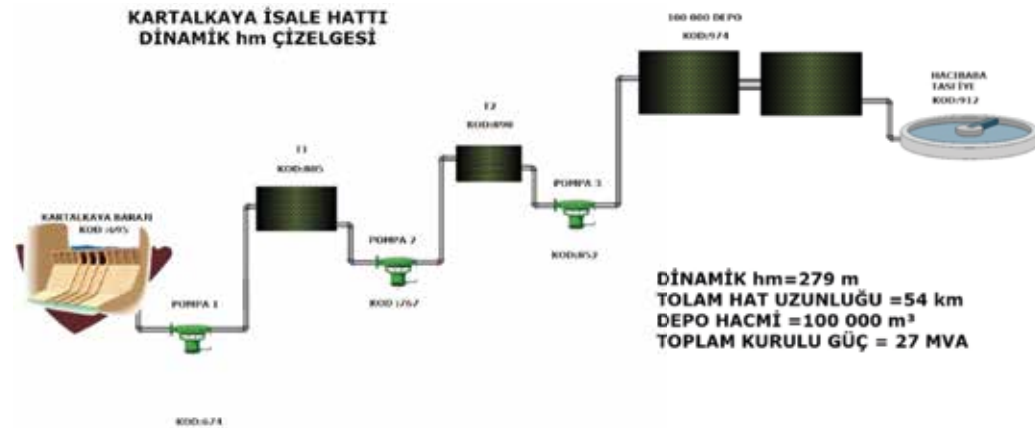

4 Adet 630 KW motor	4 Adet 1200 KW motor	4 Adet 1400 KW motor	İsale Hattı :81 km Ø2600 mm
54 km Ø1400 mm ÖGB İsale Hattı	54 km Ø1800 mm Çelik İsale Hattı	30 Adet 75 KW dalgıç pompa	İletim Hattı:22 km Ø2400 mm
		46 km Ø1200 mm Çelik İsale hattı	Depolar Arası Bağlantı Hattı :26 km Ø1200 mm

Kartalkaya Terfi Pompa İstasyonlarında ve İsale Hattında Yapılan Faaliyetler

Kartalkaya Pompa İstasyonlarında Kartalkaya Barajı ve Pompalarda bulunan GASKİ Genel Müdürlüğüne ait birimlerde bakım faaliyetleri çerçevesinde haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımlar periyodik olarak yapılmıştır.

Kartalkaya Barajı kondüvi ünitesinin temizliği ve elektriksel bakımları DSI Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü personellerinin gözetiminde yapılmıştır.

Kartalkaya Pompa İstasyonları giriş ve çıkış vanalarının temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılmıştır.

Pompa İstasyonlarında tesis içi giriş ve çıkış vanalarının limitörlerinin bakımı ve kontrolleri yapılmış ve muhtemel arızalar önlenmiştir.

Pompa İstasyonlarındaki motor ve salyangozların (kömür, salmastra, yağlama, rulman değişimi) vb. çalışmalar yapılarak oluşabilecek arızaların önüne geçilmiştir.

Pompa İstasyonlarına ait yeni tesis, eski tesis ve iç ihtiyaç trafolarının bakımı ve kontrolleri yapılmış ve arızaların büyümesinin önüne geçilmiştir.

Pompa İstasyonlarında bulunan motorların kestirimci bakım uygulamalarıyla periyodik olarak vibrasyon testleri yapılarak çıkan sonuçlara göre bakım sıralaması yapıp oluşabilecek daha büyük arızaların önüne geçilmiştir.

İsale hattı üzerinde sürekli kontroller yapıp su kaçaqları tespiti erken dönemde yapılmış ve muhtemel su baskınları hasarı engellenmiştir. Ayrıca isale hattı üzerinde veya yakınındaki havzalarda kaçak yapılaşma engellenerek oluşabilecek sorunların önüne geçilmiştir.

İsale hattı üzerinde bulunan katodik koruma istasyonlarında düzenli olarak ölçüm yapılmış ve korozyona karşı gereken ayarlar yapılmıştır.

Pompa İstasyonlarında bulunan çeşitli güçlerdeki motorların düzenli olarak vibrasyon testleri yapılarak sorun teşkil eden motorların bakımları yapılmıştır.

Pompa İstasyonlarında bulunan çeşitli güçlerdeki motorların düzenli olarak sargı direnci ölçümü ve izolasyon testleri yapıp sorun teşkil eden motorların bakımları yapılmıştır.

Kartalkaya Pompa İstasyonlarında bütün motorların verimli ve sorunsuz çalışması için yol verici yağ tasfiyesi ve yol verici bakımları yapılmıştır.



Kartalkaya Barajı rezervuar alanına atık su karışmaması için atık su terfi istasyonlarının rutin bakımları yapılmış arızalarına müdahale edilmiş böylece baraja atık su karışması bertaraf edilmiştir.



Kartalkaya Ø1400 mm çaplı ÖGB Ana İsale Hattında üzerinde kırılmalar ve bağlantı noktalarında ciddi su kaçaqları meydana gelmiştir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde su temininin sürekliliğini sağlamak için arıza ve patlaklara müdahale edilerek ilave çelik boru montajı yapıldı ana isale hattı çalışır hale getirildi.

Kartalkaya Pompa İstasyonunda hat giriş vanasına ait Ø1400 mm çaplı vananın on-off pozisyonu ayarlanıp kontra civataları sabitlenerek geriye kaçakların önüne geçilmiştir.



Kartalkaya Barajı yeni dip savak tüneline bulunan su kaçakları DSİ tarafından giderilmiştir.

Kartalkaya Pompa-1 Terfi İstasyonu eski dip savak hattına ait toplam 120 mt. Ø 1400 mm çaplı ÖGB boru, çelikboru ile değiştirilerek su kaçakları giderilmiştir.

Kartalkaya Pompa İstasyonlarında bakım zamanı gelen veya anlık arızalanan pompaların bakımları yapıp arızaları giderilerek çalışabilirliği sağlandı.




Kartalkaya Pompa İstasyonları Ø1400mm ve Ø1800 mm isale hattı, Düzbağ Ø2400mm çaplı iletim hattı üzerinde 4.Organize Sanayi Bölgesinde yapılan otoban bağlantı yolu çalışmasında yüksek dolgu altında kalan hatlarımızın emniyeti ve sürdürülebilirliği için GAOSB Müdürlüğünün yürütmüş olduğu gerekli deplase çalışmalarına başlanıldı, yol geçişleri için bağlantı uçları bırakıldı fakat bağlantı imalatı henüz tamamlanmamış olup, GASKİ Genel Müdürlüğünün uhdesinde "GAZİANTEP MERKEZ İÇME SUYU KESİN PROJESİ" başlatılmıştır.



Kahramanmaraş İli Pazarcık ve Elbistan İlçe merkezli depremlerde; Gaziantep İlinin içme suyu kaynakları fay hattına çok yakın olmasından ötürü su kaynaklarımız zarar görmüştür. Kartalkaya Barajının Gaziantep'e su temin eden kaynaklar arasında mevcut durumda tek depolamalı kaynak olması sebebiyle hem Düzbağ hattına hem de Ø1800 mm çaplı çelik boru hattına yedek bir isale hattı olarak hizmet vermesi ve mevcut Ø1400 mm çaplı ÖGB isale hattının yenilenmesi şehrimizin su temininin sürekliliği açısından zaruri bir durum haline gelmiştir. Bu amaçla "GAZİANTEP MERKEZ İÇME SUYU KESİN PROJESİ" nin yapılmasına karar verilmiştir. İLBANK A.Ş ve GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çalışmaları tamamlanmış olup, finansman kaynağı için gerekli görüşmeler yapılmaktadır.

Mizmilli terfi pompa istasyonları ve isale hattında faaliyetler

DSİ tarafından 1997 yılında ihale edilmiş olan projenin kapsamında Kahramanmaraş-Narlı ovasındaki Mizmilli kaynağının kuzeydoğusunda Yuvalı Dere vadisinde 30+7 adet sondaj kuyularından alınan 1,5 m3/sn kapasiteli su, 3 adet pompa istasyonu, 4 adet toplama odası ve 1200 mm çaplı, 41500 m uzunluğunda çelik borudan oluşmuş isale hattı ile şehrimize iletilmektedir. Mizmilli Kuyularından pompa istasyonları yardımı ile 495 metre yüksekliğe su basılmaktadır. 29.08.2006 tarihinden itibaren GASKİ tarafından işletilmekte olan ve şehrimizin %19'luk su ihtiyacını karşılayan tesis SCADA (Yönetmel Kontrol ve Bilgi Toplama) ile kontrol edilmektedir. Pompa merkezindeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama, açma ve çalıştırma, durdurma) gönderilerek müdahale etmek mümkündür. Dış istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı kontrol merkezinde 24 saat esaslı ve anlık olarak izlenmekte, herhangi bir arıza durumunda en kısa sürede müdahale edilmektedir. Bu sayede kaynaklardan en verimli ve ekonomik şekilde yararlanılmaktadır.

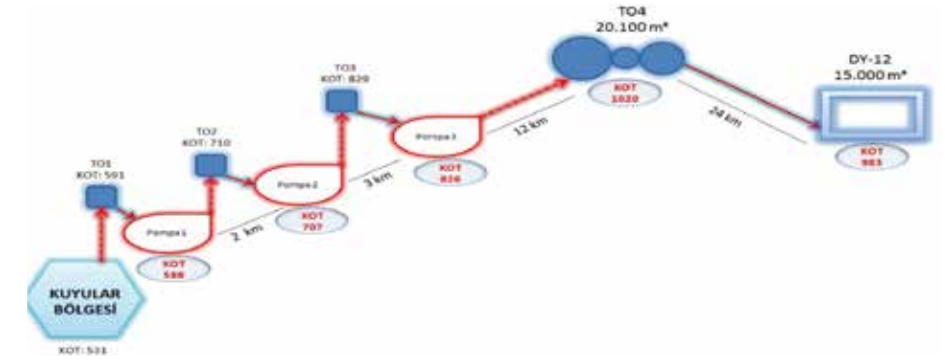

Mizmilli Pompa İstasyonları Hm Diyagramı

Ø1200 mm Mizmilli İsale Hattının katodik koruma sisteminin periyodik olarak kontrolleri yapılarak hattın korozyona karşı korunması sağlanmaktadır.

Ø1200 mm Mizmilli İsale Hattının 44 tahliye ve 48 adet vantuzun 6 aylık olmak üzere yılda 2 kere periyodik bakımları (vana, conta kontrolü, vantuz toplarının kontrolü, vana odalarının temizliği), pompa giriş ve çıkış vanaları, darbe vanaları, sürgülü vanalar ve çıkış vanalarının kontrollerinde vanaların bakımları yapılmaktadır.

Pompaların ve tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına bulunan 31.5kV ve 10kV hücrelerin ve ihtiyaca göre bulunan çeşitli güçlerdeki trafoların rutin temizlik ve kontrolleri yapılmıştır.

Kuyular bölgesinde bulunan dağıtım panolarının temizliği, trafo temizlikleri ve ayırıcı bıçakları yağlama gibi bakım işlemleri periyodik olarak yapılmaktadır.



Mizmilli Ana İsale Hattı üzerinde Çöçelli Mahallesi mevkiinde meydana gelen su kaçağına ekiplerce müdahale edilmiştir.

Mizmilli Kuyular Bölgesi'nde bulunan 1000kVa gücündeki hermetik tip trafonun arızalanması sonucu demontajı yapılmıştır. Arızalanan trafo yerine gelen trafonun montajı yapılarak bağlı olduğu kuyular devreye alınmıştır.

Mizmilli 3 Nolu Pompa İstasyonu'nda bulunan 2 Nolu Motorda sargı arızası meydana gelmiştir. Ekiplerimizce demontajı yapılan motor, sargı arızası giderildikten sonra yeniden montajı yapılarak sisteme dâhil edilmiştir.



Mizmilli 2 Nolu Pompa İstasyonu'nda bulunan 1 nolu motora ait kelebek ve hidrolik kelebek vanada kama arızası meydana gelmiş olup teknik ekiplerce yedeği ile değiştirildikten sonra devreye alınmıştır.

Mizmilli Ana İsale Hattı üzerinde Dülük Mahallesi mevkiinde meydana gelen su kaçağına ekiplerce müdahale edilmiştir.

Mizmilli 3'nolu Pompa İstasyonu'nda bulunan 4'nolu motora ait kelebek vanada kama arızası meydana gelmiş olup teknik ekiplerce yedeği ile değiştirildikten sonra devreye alınmıştır.

Mizmilli 3'nolu Pompa İstasyonu'nda bulunan 3'nolu motora ait kelebek vanada oring contasında arıza meydana gelmiş olup teknik ekiplerce yedeği ile değiştirildikten sonra devreye alınmıştır.

Mizmilli Kuyular Bölgesi'ne yakın merkezli 07.09.2024 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında kuyulardan çekilen suyun bulanık olduğu ekiplerce fark edilmiştir. Sonrasında alınan tedbirler ile Gaziantep şehrine temiz suyun sevkı yeniden sağlanmıştır.

Mizmilli Ana İsale Hattı üzerinde DDY-12 deposu yakınlarında meydana gelen su kaçağına ekiplerce müdahale edilmiştir.

Mizmilli Kuyular Bölgesi'nde teknik personellerimizce 34'nolu kuyunun arızalandığı tespit edilerek, ekiplerimizce gerekli çalışmalar yapıldığında kuyu içerisinde bulunan dalgıç motor ve pompa teçhizatlarının hasar aldığı tespit edilmiş olup, değişimi yapılarak devreye alınmıştır.


Mizmilli 1 Nolu Pompa İstasyonu'nda bulunan 2 nolu motora ait kaplinin deforme olduğu motorda titreşime sebebiyet verdiği ekiplerce tespit edilmiştir. Kaplin, yenisi ile değiştirilerek motor yeniden devreye alınmıştır.

06 Şubat 2023 Depremlerinde ağır hasar alarak kontrollü yıkılan Mizmilli Terfi Pompa-1 İstasyonunda yapılan halihazırdaki temel imalatına (mesnetlenme durumlarına) ilişkin İdare tarafından proje firmasına çelik konstrüksiyon ile modellenerek Motopomp binaları, İdari bina, Nizamiye Binası, Ambar binası ve Depolar için revize projeler yaptırılmıştır.

Motopomp grupları üzerine geçici koruma yapıları yapılarak, işletmeye büyük bir itina ile devam edilen tesisimizde; Şehrin su arzının kesintiye uğramadan ve aktif çalışan sistemin devam etmesi için projemiz ihale aşamasında olup, inşaatına başlanacaktır.

Şehre Gönderilen Su Miktarı m³

Aylar	OSB	Hacıbaba İat	Düzbağ	Kartalkaya	Mizmilli	Şehir İçi Kuyular	Şehre Gönderilen
Ocak	796.019	11.517.202	12.296.558	1.588.592	2.925.482	229.613	17.040.246
Şubat	718.031	10.779.162	11.386.395	1.557.667	2.875.863	234.215	16.054.141
Mart	799.026	11.751.239	13.496.235	517.084	2.982.183	252.714	17.248.216
Nisan	717.172	11.686.567	12.277.621	1.427.751	3.108.014	241.051	17.054.438
Mayıs	868.746	12.221.194	12.710.424	1.732.255	3.505.903	258.955	18.207.537
Haziran	1.428.897	12.781.514	11.029.504	4.195.038	3.692.392	269.826	19.186.760
Temmuz	1.706.945	13.344.566	9.877.016	6.218.376	3.803.323	295.340	20.194.055
Ağustos	1.764.570	13.237.258	8.157.818	7.501.411	3.838.656	294.612	19.792.497
Eylül	1.635.640	12.351.984	7.163.591	7.271.486	3.452.632	320.661	18.208.370
Ekim	1.583.370	12.453.728	6.938.088	7.668.367	3.485.685	320.564	18.412.704
Kasım	1.604.174	11.284.709	6.253.277	6.923.841	3.164.309	317.942	16.659.369
Aralık	1.578.649	11.830.980	6.970.487	6.741.730	3.065.885	329.947	17.108.049
Toplam	15.201.239	145.240.103	118.557.015	53.343.599	39.900.328	3.365.440	215.166.382

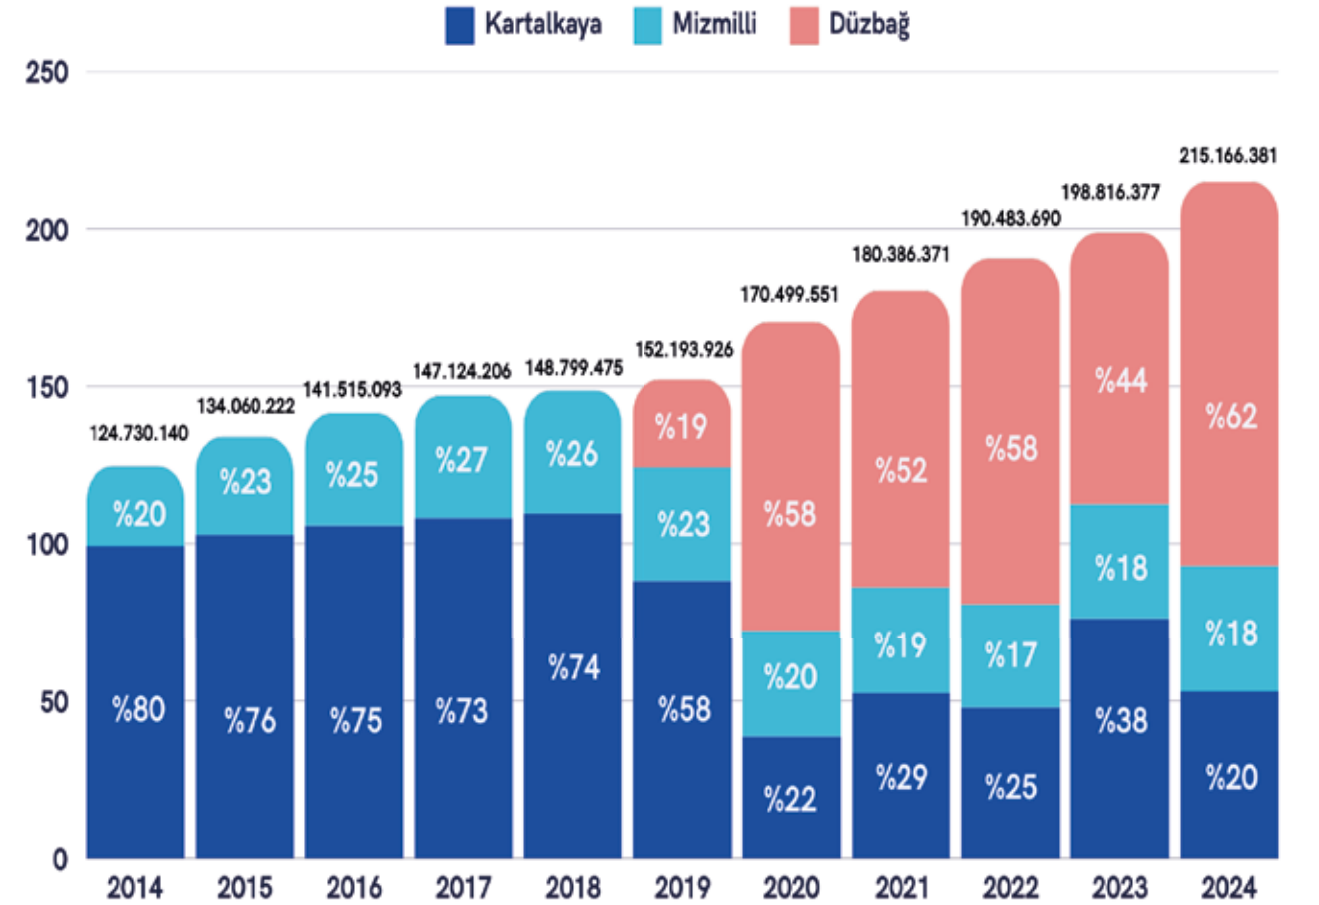


BARAJLAR

Düzbağ Barajı

Gaziantep İlin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Gaziantep'e 130 km mesafede Çağlayancerit Düzbağ Mahallesi içerisinde geçen GÖKSU Çayı üzerine kurulacak Baraj ile karşılanacaktır. Düzbağ Projesi, Regülatöre dayalı İsale Hattı, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Düzbağ Barajı inşaatı olmak üzere 3 kademede hayata geçirilmesi planlanmıştır. Regülatöre dayalı isale hattı tamamlanmış ve projenin diğer bileşenleri henüz hayata geçirilememiştir.


Düzbağ barajının yapılması durumunda barajdan alınması planlanan 8 m³/sn suyu şehrimize ulaştırarak su sorununu kısmen çözmüş olacaktır. Aynı zamanda pompa istasyonları için ödenen yüksek elektrik faturalarından tasarrufa geçilmiş olacak ve barajdan enerji üretimi yapacaktır.

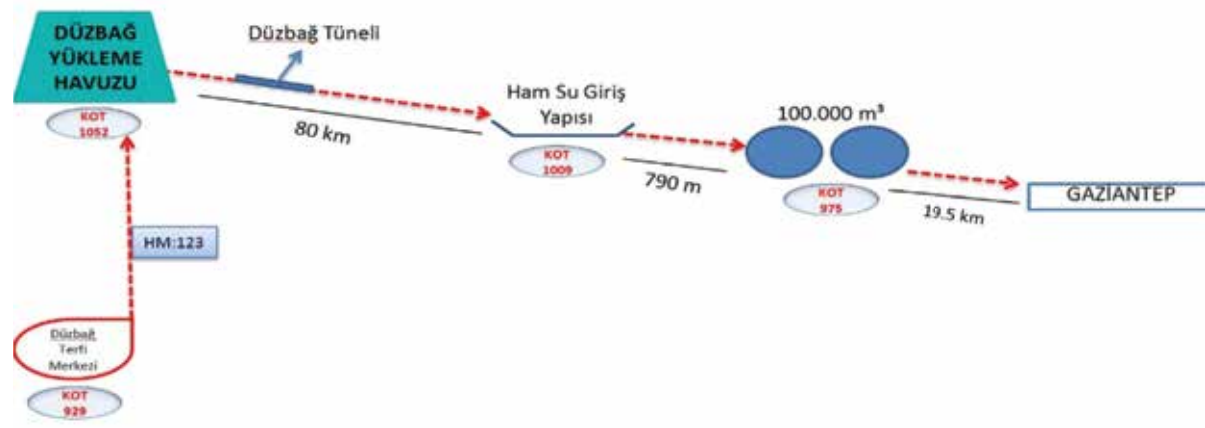

Düzbağ Terfi Merkezi ve İsale Hattı Hm Diyagramı

02 Ağustos 2019 tarihinde yapımı tamamlanarak devreye alınan Düzbağ terfi merkezi ve isale hattından 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 arasında gazi şehrimize memba kalitede verilen metreküp cinsinden su miktarları aylık bazda aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2024 yılında gönderilen toplam su miktarı ise 118.880.450,00 tondur.

DÜZBAĞ (m³/ay)

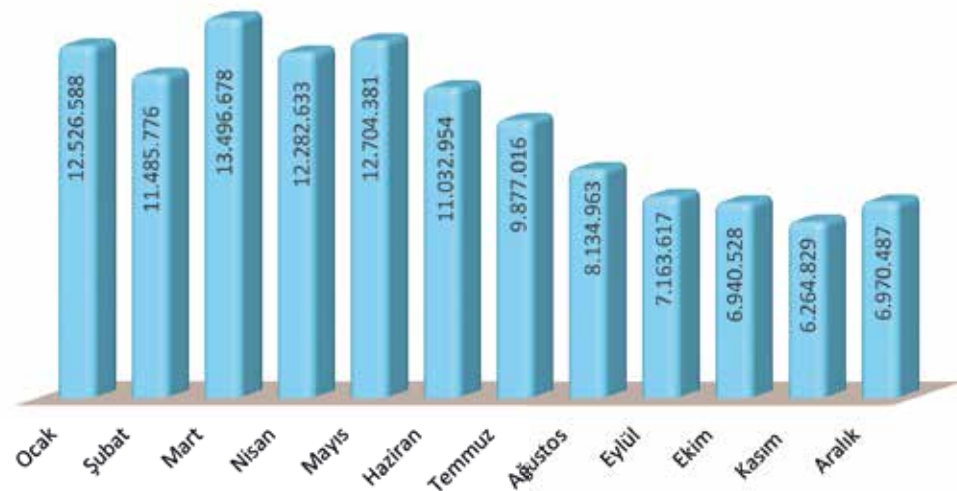

2024 Yılında Yapılan Periyodik Çalışmalarımız

Her ay düzenli olarak Göksu Havzasını besleyen su kaynaklarının durumu ve bulanıklılık kontrolü yapılmaktadır



Düzbağ Terfi Merkezi 7/24 SCADA üzerinden kontrolü sağlanmaktadır.

Düzbağ Terfi Merkezinde elektrik ve mekanik ekipmanların saatlik olarak sürekli kontrolü sağlanmakta ve bu veriler dosyalanıp saklanmaktadır. Motor ve pompaların rulman ve sargılarının sıcaklıkları, motorların akım ve gerilim değerleri, trafoların akım ve gerilim değerleri saatlik olarak ölçülmekte ve problemlerin erken tespiti için sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Terfi merkezindeki pompaların aylık kaplin ayarları kontrol edilmekte ve vibrasyon ölçümü yapılmaktadır.

Düzbağ Terfi Merkezi ve tünel girişi arasındaki XLPE kablo arızaları tespit edilerek bakım ve onarımları yapılmıştır.



Düzbağ regülatör yapısının arka tarafında biriken balçık, çakıl, kum vb. cisimler DSI ve GASKİ ekipleri tarafından temizliği yapılmıştır.



İçme Suyu Havza Koruma

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılan havza bazlı çalışmalar.

No	Eylem Planı Adı	Yapılan Faaliyet
1	21 Nolu Fırat Dicle 1. Alt Havzası Koruma Eylem Planı.	Proje devam ediyor. Toplantılara katılım ve katkı sağlandı.
2	Sacıı deresi, Nizip Çayı ve Hancığız Barajı su kalitesinin iyileştirilmesi eylem planı.	Eylem Planı çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak çalışmalar takip edildi.
3	İçme suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Eylem Planı.	2024 yılı verileri ilgili birimlerimizle koordineli olarak hazırlanmaktadır.
4	Fırat-Dicle ve Asi Havzalarında Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Çalışmaları.	Proje ile ilgili Genel Müdürlüğümüzün yapması gereken çalışmalar takip edildi.
5	İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Yeraltı Suyu Kütlelerinin Fiziki ve Teknik Özellikleri Dikkate Alınarak Kalitesinin Korunması Çalışmaları.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahasındaki tüm yeraltı sularının kalitesinin izlenmesi çalışmaları yapıldı.
6	Kartalkaya Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Referans Noktaları Belirleme ve Modelleme Projesi.	Projenin uygulanması aşamasında Kurumumuz adına yapılan çalışmalar takip edildi.
7	Asi Havzası Koruma Eylem Planı.	Proje devam ediyor. Toplantılara katılım ve katkı sağlandı.
8	Su Verimliliği Seferberliğinin Kentsel Su verimliliği bileşeni Kapsamında; Belediye Su Kardeşliği projesi.	Proje kapsamında Adıyaman Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye ilan edilmiş olup, teknik destek veren belediye olarak, kardeş belediyeler ile gerekli toplantı ve çalışmalar yapılmıştır.
9	Gaziantep İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları.	Genel Müdürlüğümüz adına toplantılara katılım ve katkı sağlandı.
10	Fırat-Dicle Havzası Havza Su Kurulu Çalışmaları	Genel Müdürlüğümüz adına toplantılara katılım ve katkı sağlandı.
11	Su Kaynaklarında İklim Değişikliğine Uyum Projesi.	İklim değişikliğine bağlı olarak Gaziantep İlının içme suyu ihtiyacının kesintisiz temini için Çetintepe Barajından Düzbağ isale hattına içme suyu terfi edilmesi projesi çalışmaları başlamış olup, proje ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Fırat Nehir Havzası Çalışmaları:

Gaziantep İli'nin Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli, Nizip, Yavuzeli, Araban ve Karkamış İlçeleri Fırat nehir havzasında yer almaktadır. Havza çalışmalarımız; Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan 21 numaralı Fırat havzasının korunması ve Havza Yönetim planı çerçevesinde yapılmaktadır.

Konu	Yapılan Faaliyetler
GASKİ Atık Su Arıtma Tesislerinin Denetimi	Fırat Havzasında yer alan 23 adet atık su arıtma tesisinin deşarj suları Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği'nin ilgili parametrelerine göre denetlendi.
Rumkale Sit Alanı Çalışmaları	Birecik Baraj Gölü, Rumkale Bölgesinde Fırat Nehrinin Su Kalitesi Korunması Çalışmaları Yapıldı.

Asi Nehir Havzası Çalışmaları:

Gaziantep İli'nin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri Asi havzası içerisinde yer almaktadır. Havza çalışmalarımız; Tarım ve Orman Bakanlığı - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan 19 numaralı Asi havzasının korunması ve Havza Yönetim planı çerçevesinde yapılmaktadır.

Havzada; 2 İleri biyolojik ve 2 paket atık su arıtma tesisi olmak üzere toplam 4 adet atık su arıtma tesisimiz mevcuttur.

Kartalkaya Baraj Havzası Çalışmaları:

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kartalkaya Baraj Gölü Özel Hükümler Projesi" ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak çalışmalar takip edildi. Havza genelinde haftalık bazda periyodik denetimler yapıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve içme suyu kaynaklarımızın bulunduğu bölgelerde ciddi etkileri görülen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı oluşan yıkımlar sonucunda, bölgede çalışmalar yapan bir çok kurumun faaliyetleri yakından takip edildi. İçme suyu kaynaklarımızda bu faaliyetler sonucu oluşması muhtemel kirlilik baskı unsurlarının önlenmesi için çalışmalar yapıldı. Tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi için ilgili ve sorumlu kurumlarla yazışmalar yapıldı.

Havza Alanı içerisinde yapımı planlanan tesis ve işletmelerle ilgili Kurumumuz adına görüşü verildi.

Mizmilli Yer Altı İçme Suyu Havzası Çalışmaları:

DSİ tarafından hazırlanan Mizmilli yer altı suyu havzası sınırları dahilinde ve koruma planı çerçevesinde havza koruma ve denetim çalışmaları yapıldı.

Kurum Görüşleri:

İlimiz sınırları içerisinde ve İçme suyu temin ettiğimiz il dışındaki içme suyu havzalarında yapılacak olan kirlilik baskı unsuru (Maden işleme tesisler ,GES, RES, Hızlı tren v.b.) tesislerle ilgili olarak, Genel Müdürlüğümüze ait tesisler açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılarak kurum görüşleri yazıldı.

Yeşil Şehirler Eylem Planı:

Çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Gaziantep Yeşilşehir Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara GASKİ adına gerekli katkı ve teknik destek sağlandı. Çalışmalar birimimizce takip edilmektedir.

Düzbağ İşletme

Düzbağ İşletme Şube Müdürlüğü; Kahramanmaraş Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ koordinatörlüğünde Helete (DÜZBAĞ) Mahallesi ile hazırlanan protokoldeki yapılacak imalatların kontrollüğünü yapmakla görevlidir.

Göksu Vadisinde Rekreasyon ve Sosyal Tesis Yapımı Proje Çalışması



Göksu vadisinde Rekreasyon ve Sosyal Tesis Yapımı için gerekli projeler 17.09.2020 tarihinde yapılmış olup ihalesi tamamlanmıştır.17.11.2022 tarihinde ihalesi yapılan işin sözleşmesi imzalanmış olup imalatlara başlanmıştır.

III

AMAÇ ve HEDEFLER

- A) İdarenin Amaç ve Hedefleri
- B) Temel Politikalar ve Öncelikler

İdarenin Amaç ve Hedefleri

Amaç:1 Sürdürülebilir Su Hizmetlerinin Sürekliliğini Sağlamak

- Hedef:1.1 Su kayıplarını 2024 yılında % 25 seviyesine düşürmek.
- Hedef:1.2 Su temininin sürekliliğini sağlamak.
- Hedef:1.3 Alternatif su kaynaklarını geliştirmek.
- Hedef:1.4 Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak.
- Hedef:1.5 Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak.
- Hedef:1.6 Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak.
- Hedef:1.7 İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak.
- Hedef:1.8 İçme suyu arıtma tesisi mekanik revizyonunun yapılması.

Amaç:2 Atık Suları Çevreye ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek

- Hedef:2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek.
- Hedef:2.2 Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak.
- Hedef:2.3 Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek.
- Hedef:2.4 Atık su arıtma tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak.
- Hedef:2.5 İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak.

Amaç:3 Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sağlamak

- Hedef:3.1 Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak.
- Hedef:3.2 Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak.
- Hedef:3.3 Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.
- Hedef:3.4 Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak.

Amaç:4 Etkili Ve Verimli Kurumsal İşleyişi Sürekli Kılmak

- Hedef:4.1 Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak.
- Hedef:4.2 Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak.
- Hedef:4.3 Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi.
- Hedef:4.4 İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi.
- Hedef:4.5 Hizmette sürekliliği sağlamak.
- Hedef:4.6 Destek ve AR-GE süreçlerini etkinleştirmek.
- Hedef:4.7 Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak.

Amaç:5 Hizmeti Geliştirmek ve Müşteri Memnuniyetini Arttırmak

- Hedef:5.1 Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak.
- Hedef:5.2 Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak.
- Hedef:5.3 İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak.
- Hedef:5.4 Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak.
- Hedef:5.5 Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak.

Amaç:6 Kurumsal Kalitenin Arttırılarak Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi

- Hedef:6.1 Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak.
- Hedef:6.2 Tahakkuk miktarını yükseltmek.
- Hedef:6.3 Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak.
- Hedef:6.4 Kalite güvence sistemi ve strateji çalışmalarını geliştirmek.
- Hedef:6.5 İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılamak.
- Hedef:6.6 İnsan kaynaklarını geliştirmek.
- Hedef:6.7 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Su canlıların vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Bu açıdan su temel bir hak olarak görülmektedir. Türkiye'nin önemli Metropollerinden biri olan Gaziantep'te insanların su hakkının karşılanması GASKİ'nin temel görevidir.

Gaziantep, içilebilir kalitede suya sahip bulunmaktadır. GASKİ'nin içme suyu arıtma tesislerinden çıkan sular, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun ve dünya standartlarında içilebilir kalitededir. Arıtma tesislerinden çıkan kaliteyi musluklara yansıtmak GASKİ'nin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Suyun bir hak olarak görülmesinin yanında, insan sağlığıyla uyumlu su arzı ve su ekipmanlarının kullanımı da önemlidir. Doğal ortamdan alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına uygun ve içilebilir kaliteye ulaştırıldıktan sonra musluklardan akıtılması GASKİ'nin yeniliğe ve gelişime açık, sürdürülebilir odak alanlarından biridir. Dolayısıyla GASKİ, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir.

Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için, çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir. Günümüzde çevreyi kirlüten unsurların başında atık sular gelmektedir. Deşarj edilen atık sular, bu kaynakların kirlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle atık suların arıtma tesislerinde en ileri düzeyde arıtılarak alıcı ortamlara verilmesi ve geri kazanılması gerekmektedir. Arıtılarak geri kazanılan atık suların yer altı ve yer üstü su kaynaklarına katkı sağlaması, park ve bahçe sulamasında ve sanayide kullanılması mümkündür. GASKİ, atık suların ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve toprakta kirleticiler oluşturmaktan, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamaktadır.

İnsan odaklı ve çevreye duyarlı hareket etmek, gelişime açık ve örnek öncü kurum olmanın temel şartlarındanıdır. Bu nedenle GASKİ yalnızca gelişmeleri takip etmekle yetinmemekte, aynı zamanda gelişmeleri yönlendiren ve değişim oluşturan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

GASKİ, canlı yaşamı için büyük öneme sahip olan içme suyunun üretimi ve dağıtımını bir kamu hizmeti olarak görmekte, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmet sunma anlayışını temel ilke olarak benimsemektedir.

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma, kuraklık ve tüketim artışı, bütün dünyada olduğu gibi Gaziantep için de su sıkıntısı riskini beraberinde getirmektedir. Gaziantep'in artarak devam eden nüfus ve kentleşme trendi birlikte değerlendirildiğinde, GASKİ'nin Misyonunda belirtildiği gibi; kaynağından kullanıcısına kadar su döngüsünün etkin yönetilmesi için yeni yer altı ve yer üstü kaynakları bularak mevcut su rezervlerini geliştirmesi gerekmektedir. Düzbağ Projesi dışındaki yeni su kaynaklarını kullanıma hazır bulundurmak Gaziantep için önem taşıyan önceliklerdendir.

Su, kıt bir kaynaktır. Ülkemiz su kaynakları bakımından zengin olmadığı için, var olan su kaynaklarının önemi daha da artmaktadır. Sanayileşme, çarpık yapılaşma, kimyasal ürün kullanımının yaygınlaşması ve benzeri faktörler, su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısını daha da artırmaktadır.

Su kaynaklarının korunması stratejik önceliklerin başında gelmektedir. Su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının devam etmesi ve suyun tasarruflu kullanılmaması önümüzdeki yıllarda içilebilir su bulmanın kolaylıkla mümkün olamayacağı endişesini oluşturmaktadır.

Bu noktadan hareketle; su kaynaklarının korunması konusunda GASKİ'ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının artırılması gerektiği vurgulanmaktadır. GASKİ yönetici ve çalışanları, devraldıkları mirasın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmektedir.

III

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ YAPI

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri

3.2.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

A-) MALİ BİLGİLER

Bütçe Uygulama Sonuçları

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı Bütçesi Kurumun Stratejik Planına, Performans Programına ve hizmet gereklerine uygun olarak Gelir/Gider dengesi göz önünde bulundurularak kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Gelirler:

2024 yılı gelir bütçesi tahmini 5.500.000.000 TL olarak öngörülmüş 5.494.280.616,91 TL gelir elde edilmiş ve gelir bütçesinde gerçekleşme oranı % 98,99 olmuştur.

Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması

Gelir Bütçesi ile Gider Bütçesi arasındaki 950.000.000,00 TL'lik fark borçlanma yolu ile finansman tablosu denkleştirilmiştir.

Açıklama	TL (+/-)	Gerçekleşen
İç Borçlanma	700.000.000,00	439.957.626,82
Dış Borçlanma	250.000.000,00	53.983.558,50
Net Finansman	950.000.000,00	493.941.185,32

Gider:

2024 Yılı için 6.500.000.000 TL gider bütçesi öngörülmüştür, gider kalemlerinde % 96,21 gerçekleşme oranında 6.253.920.099,44 TL olarak sonuçlandırılmıştır.

2023 Yılı Gider Bütçesine;


- Personel giderleri olarak konulan 488.329.000,00 TL ödeneğin 507.621.694,03 TL'si harcanarak % 103,95 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri olarak konulan 63.698.000,00 TL ödeneğin 57.093.269,69 TL harcanarak % 89,63 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Mal ve Hizmet Alımları gideri olarak konulan 3.397.548.000,00 TL ödeneğin 3.200.391.343,54 TL'si harcanarak % 94,19 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Faiz giderleri olarak konulan 170.005.000,00 TL ödeneğin 731.743.055,82 TL'si harcanarak % 430,42 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Cari transferler olarak konulan 34.455.000,00 TL ödeneğin 36.812.386,79 TL'si harcanarak % 106,84 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Sermaye giderleri olarak konulan 2.065.965.000,00 TL ödeneğin 1.720.258.349,57 TL'si harcanarak % 83,26 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

GASKİ Genel Müdürlüğü 2018-2024 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

Yıllar	Bütçe	Bütçe Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
2018	640.000.000,00	607.250.417,87	% 95
2019	725.000.000,00	687.344.705,69	% 95
2020	835.000.000,00	761.171.113,10	% 91
2021	910.000.000,00	970.928.702,42	% 107
2022	1.941.000.000,00	1.893.017.136,67	% 97,53
2023	3.275.000.000,00	3.229.901.180,19	% 98,62
2024	5.550.000.000,00	5.494.280.616,91	% 98,99

- 2018 yılında 640.000.000,00 olan tahmini gelir bütçesi 607.250.417,87 ile % 95 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2019 yılında 725.000.000 olan tahmini gelir bütçesi 687.344.705,69 ile % 95 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2020 yılında 835.000.000 olan tahmini gelir bütçesi 761.171.113,10 ile % 91 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2021 yılında 910.000.000TL olan tahmini gelir bütçesi 970.928.702,42 TL ile % 107 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2022 yılında 1.941.000.000 TL olan tahmini gelir bütçesi 1.893.017.136,67 TL ile % 97,53 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2023 yılında 3.275.000.000,00 TL olan tahmini gelir bütçesi 3.229.901.180,19 TL ile % 98,62 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2024 yılında 5.550.000.000,00 TL olan tahmini gelir bütçesi 5.494.280.616,91 TL ile % 98,99 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.

2018-2024 Yılları Gelir Bütçesi Dağılımı

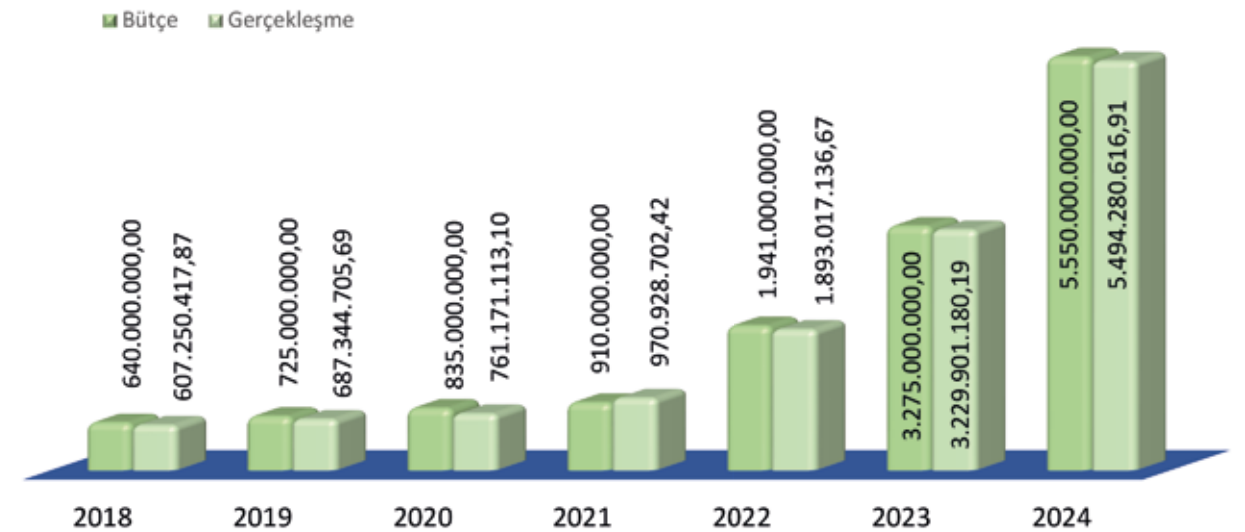


GASKİ Genel Müdürlüğü 2018-2024 Yılları Bütçe Giderler Tablosu

Yıllar	Bütçe	Bütçe Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
2018	975.000.000,00	833.159.297,31	% 85,45
2019	975.000.000,00	780.675.064,17	% 80,07
2020	1.000.000.000,00	727.261.142,93	% 72,73
2021	1.000.000.000,00	946.483.023,08	% 94,65
2022	2.700.000.000,00	2.690.203.102,69	% 99,64
2023	4.000.000.000,00	3.998.966.556,70	% 99,97
2024	6.500.000.000,00	6.253.920.099,44	% 96,21


- 2018 yılında 975.000.000 olan tahmini gider bütçesi 833.159.297,31 ile % 85,45 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2019 yılında 975.000.000 olan tahmini gider bütçesi 780.675.064,17 ile % 80 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2020 yılında 1.000.000.000 olan tahmini gider bütçesi 727.261.142,93 ile % 73 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2021 yılında 1.000.000.000 olan tahmini gider bütçesi 946.483.023,08 ile % 94,65 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2022 yılında 2.700.000.000 olan tahmini gider bütçesi 2.690.203.102,69 ile % 99,64 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2023 yılında 4.000.000.000 olan tahmini gider bütçesi 3.998.966.556,70 ile % 99,97 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2024 yılında 6.500.000.000 olan tahmini gider bütçesi 6.253.920.099,44 ile % 96,21 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.

2018-2024 Bütçe Giderlerinin Dağılımı

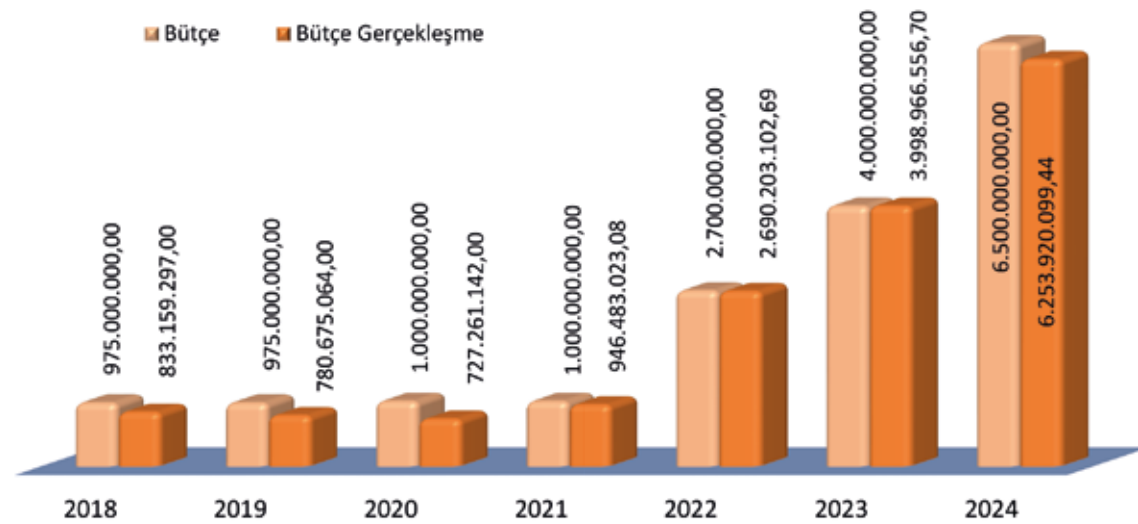


Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması

KURUMSAL				Bütçe Giderinin Türü	2022	2023	2024
I	II						
46	27	03	02	Özel Kalem ve Basın Yayın	5.511.173,32	12.236.495,16	18.770.071,01
46	27	03	04	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	153.698.445,31	239.864.724,07	695.038.931,38
46	27	03	05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	309.925.286,31	627.709.694,55	1.341.727.611,68
46	27	03	10	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	10.185.946,10	14.629.540,45	18.403.701,99
46	27	03	18	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.460.659,07	2.974.849,98	7.293.976,52
46	27	03	19	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	169.015.158,84	302.883.788,62	184.465.777,92
46	27	03	20	Teftiş Kurulu Başkanlığı	1.552.327,33	3.097.931,86	6.030.132,05
46	27	03	24	1.Hukuk Müşavirliği	11.263.122,56	13.993.970,14	39.376.507,03
46	27	03	31	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	1.125.059.073,05	622.437.251,23	0,00
46	27	03	32	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	0,00	0,00	1.079.537.164,88
46	27	03	33	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	40.512.977,17	105.615.609,40	205.067.738,97
46	27	03	34	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	0,00	0,00	106.938.735,29
46	27	03	35	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	150.006.446,26	287.042.014,36	589.030.284,62
46	27	03	36	Etüd-Plan Uluslararası Dairesi Başkanlığı	16.989.140,29	37.968.917,39	111.187.028,48
46	27	03	39	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	475.520.208,22	1.263.569.205,11	1.134.667.320,67
46	27	03	41	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	219.503.138,86	465.002.564,38	716.385.116,95
				Genel Toplam	2.690.203.102,69	3.998.966.556,70	6.253.920.099,44

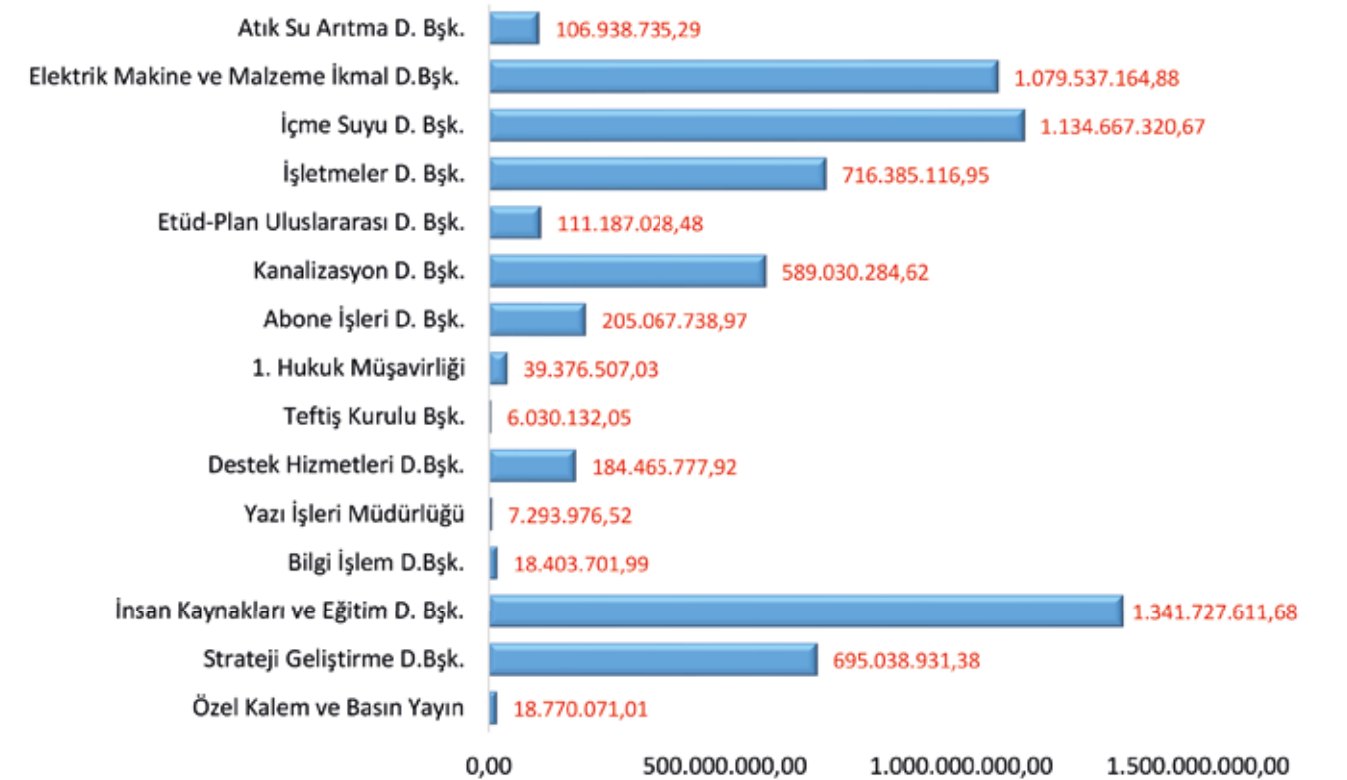

Faaliyet Sonuçları Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	Gelirin Türü	2022	2023	2024
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.210.487.809, 11	2.077.124.848,46	3.528.542.799,27
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	120.206.376,01	406.543.101,95	542.514.141,27
600	05	Diğer Gelirler	399.098.146,96	735.822.753,52	1.306.056.008,57
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	104.243.935,13	13.815.780,45	9.226.253,88
GELİRLER TOPLAMI(B)			1.834.036.267, 21	3.233.306.484,38	5.386.339.202,99
ENFLASYON DÜZELTMESİ(C)			0,00	0,00	3.010.334.704,62
FAALİYET SONUCU (B-A+C)			11.407.512,80	-98.198.941,99	3.019.801.434,36

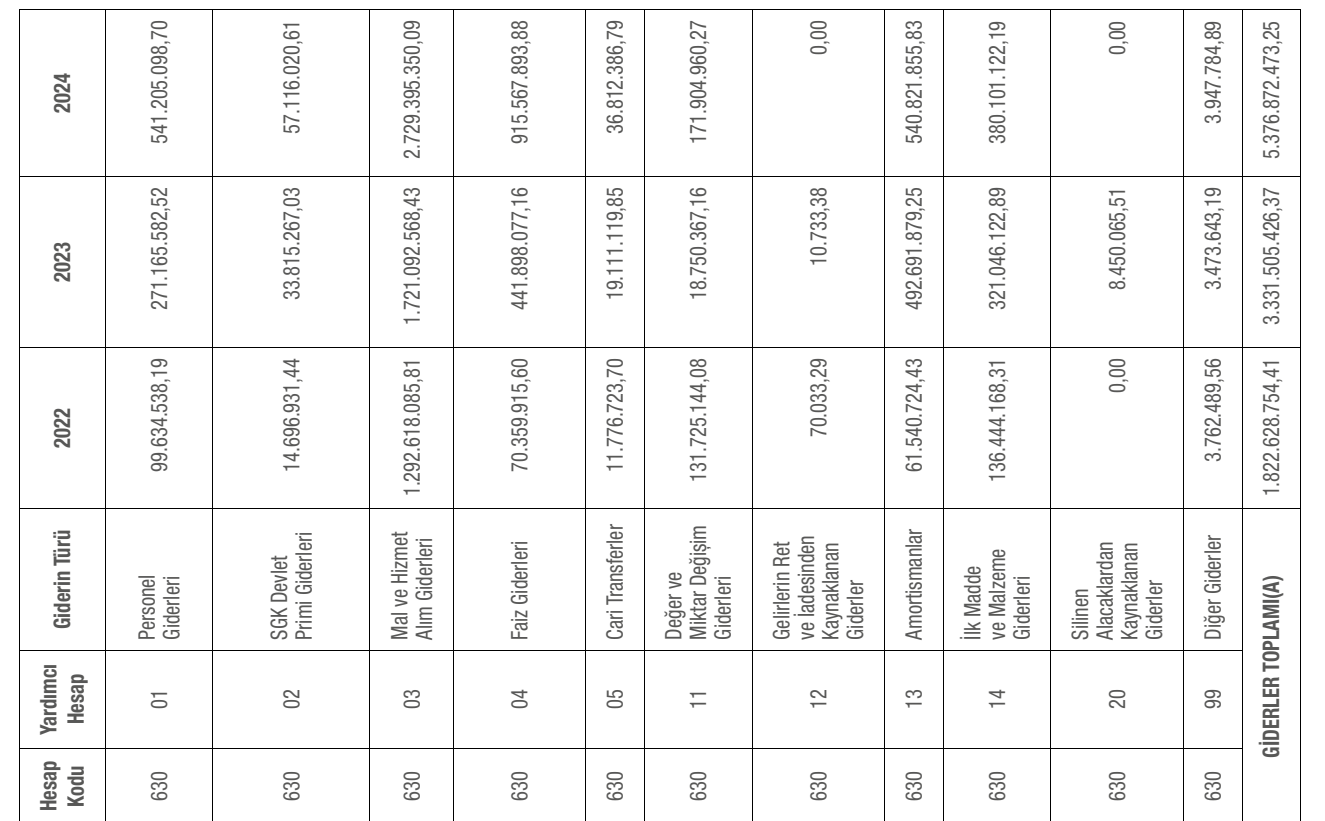

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

Hesap Kodu	Ekonomik Kod	Bütçe Giderinin Türü	2022	2023	2024
830	01	Personel Giderleri	94.984.490,64	275.803.601,39	507.621.694,03
830	02	SGK Giderleri	14.686.333,24	33.797.642,62	57.093.269,69
830	03	Mal ve Hizmet Alımları	1.549.865.002,45	2.141.714.354,03	3.200.391.343,54
830	04	Faiz Giderleri	97.318.509,09	233.702.613,01	731.743.055,82
830	05	Cari Transferler	11.776.723,7	19.111.119,85	36.812.386,79
830	06	Sermaye Giderleri	893.551.562,01	1.294.837.225,80	1.720.258.349,57
830	07	Sermaye Transferleri	28.020.481,56	0,00	0,00
830	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A)			2.690.203.102,69	3.998.966.556,70	6.253.920.099,44
	Yılı		2022	2023	2024
Gelirin Gideri Karşılaması Oranı			% 70,37	% 80,77	% 87,85

Bilanço

Aktifler		2024	Pasifler		2024
I	DÖNEN VARLIKLAR	1,991.438.783,98	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.619.806.411,78
10	HAZİR DEĞERLER	254.092.571,66	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	767.910.747,42
	102 Banka Hesabı	229.499.993,74	300	Banka Kredileri Hesabı	648.507.789,45
	105 Döviz Hesabı	185.219,07	303	Kamu idarelerine mali borçlar hesabı	119.402.957,97
	108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0	31	KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	70.862.007,86
	109 Banka Kredi Kartları Alacak. Hesabı	24.407.358,85	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali	70.862.007,86
12	FAALİYET ALACAKLARI	566.943.472,55	32	FAALİYET BORÇLARI	898.952.699,87
	120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	415.010.566,97	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	898.952.699,87
	121 Gelirlerden Takıplı Alacaklar Hesabı	120.353.266,40	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	307.209.694,95
	122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	29.459.758,92	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	285.708.391,38
	126 Verilen Depozito ve Teminatlar	2.119.880,26	333	Emanetler Hesabı	21.501.303,57
13	KURUM ALACAKLARI	273.980.977,93	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	187.306.054,11
	137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	4.036,89	360	Ödenecek Vergi Fonları Hesabı	29.885.076,60
	139 Diğer Kurum Alacakları Hesabı	273.976.941,04	361	Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri Hesabı.	3.529.984,70
14	DİĞER ALACAKLAR	2.479.030,29	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareler Adına	147.554.960,01
	140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	2.479.030,29	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	6.336.032,80
15	STOKLAR	237.310.554,74	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	29.904.543,49
	150 İlk Madde ve Malzemeler	237.310.554,74	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	29.904.543,49
16	ÖN ÖDEMELER	31.041.886,10			
	162 Bütçe Dışı Avans ve Kredileri Hesabı	21.347.818,29	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER	357.660.664,08
	165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans v.	9.694.067,81	381	Gider Tahakkukları Hesabı	357.660.664,08
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.673.443.736,32
	180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.315.982.581,56
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	625.590.290,71	400	Banka Kredileri Hesabı	904.487.641,96
	190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı.	625.590.290,71	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	411.494.939,60
II	DURAN VARLIKLAR	20.974.849.393,43	41	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	1.171.323.680,12
22	FAALİYET ALACAKLARI	33.154.837,52	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	1.171.323.680,12
	222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli	33.154.837,52			
	226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0			
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	57.096.761,01	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.678.861,13
	241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yat.	61.556.326,50	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.678.861,13
	247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.459.565,49	48	GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER	182.458.613,51
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	20.884.597.794,90	481	Gider Tahakkukları Hesabı	182.458.613,51
	250 Arazi ve Arsalar Hesabı	454.220.851,87	V	ÖZKAYNAKLAR	17.673.038.029,31
	251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	31.419.134.272,12	50	NET DEĞER HESABI	182.917.544,15
	252 Binalar Hesabı	154.376.270,92	500	Net Değer Hesabı	182.917.544,15
	253 Tesis, Makine ve Cihazlar	158.308.180,82	57	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	22.539.697.966,54
	254 Taşıtlar Grubu	357.058.711,99	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	22.539.697.966,54
	255 Demirbaşlar Grubu	33.103.295,92	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz. Faaliyet Sonuçlar	-8.069.378.915,74
	257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	-12.532.649.903,57	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz. Faaliyet Sonuçlar.	-8.069.378.915,74
	258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	791.912.193,21	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	3.019.801.434,36
	259 Yatırım Avansları Hesabı	49.133.921,62	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	3.019.801.434,36
			591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	0
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0	PASİF TOPLAM		22.966.288.177,41
	260 Haklar Hesabı	34.261.983,95			
	264 Özel Maliyetleri Hesabı	6.513.871,10			
	268 Birikmiş Amortismanlar hesabı(-)	-40.775.855,05			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0			
	294 Elden Çıkarılacak. Stoklar ve Maddi Duran	5.177.700,84			
	299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	-5.177.700,84			
AKTİF TOPLAM		22.966.288.177,41			
IX-NAZİM HESAPLAR		2.605.118.346,02	IX-NAZİM HESAPLAR		2.605.118.346,02
90	ÖDENEK HESAPLARI	9.694.067,81	90	ÖDENEK HESAPLARI	9.694.067,81
	906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN	9.694.067,81	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN	9.694.067,81
91	NAKİT DİŞİ TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL	1.584.669.660,03	91	NAKİT DİŞİ TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL	1.584.669.660,03
	910 Teminatlar Mektupları Hesabı	252.338.619,20	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	252.338.619,20
	914 Verilen Teminat Mektupları Hesapları	1.332.331.040,83	915	Verilen Teminat Mektupları Karşlı. Hesabı.	1.332.331.040,83
92	TAAHHÜT HESAPLARI	986.018.717,11	92	TAAHHÜT HESAPLARI	986.018.717,11
	920 Gider Taahhütleri Hesabı	986.018.717,11	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	986.018.717,11
94	DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	24.735.883,07	94	DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	24.735.883,07
	948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	24.735.883,07	949	Başka Birim Adına İzlenen Alacak Emanetler	24.735.883,07
99	DİĞER NAZİM HESAPLAR	18	99	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI	18
	990 Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis	18	999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI	18
GENEL TOPLAM		25,571,406.523,43	GENEL TOPLAM		25,571,406.523,43

Kesin Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	Kasa Hesabı	154.367.770	154.367.770,28	0	0
102	Banka Hesabı	14.666.993.498,73	14.437.493.504,99	229.499.993,74	0
103	Verilen Çekler ve Gönderme	4.508.360.894,65	4.508.360.894,65	0	0
105	Döviz Hesabı	2.678.504,48	2.493.285,41	185.219,07	0
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	141.837.436,74	141.837.436,74	0	0
109	Banka Kredi Kartlarından	267.405.969,75	242.998.610,90	24.407.358,85	0
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	5.334.859.054,23	4.919.848.487,26	415.010.566,97	0
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar	127.801.726,56	7.448.460,16	120.353.266,40	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	50.758.085,01	21.298.326,09	29.459.758,92	0
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	2.119.880,26	0	2.119.880,26	0
137	Takipteki Kurum Alacakları	4.036,89	0	4.036,89	0
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	405.218.922,87	131.241.981,83	273.976.941,04	0
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	4.291.205,21	1.812.174,92	2.479.030,29	0
150	İlk Madde ve Malzemeler	761.550.521,01	524.239.966,27	237.310.554,74	0
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	116.546.497,58	116.546.497,58	0	0
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler	33.063.885,83	11.716.067,54	21.347.818,29	0
165	Mahsup Dönemine Aktarılan	12.996.225,19	3.302.157,38	9.694.067,81	0
190	Devreden Katma Değer Vergisi	903.578.031,01	277.987.740,30	625.590.290,71	0
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi	469.021.257,22	469.021.257,22	0	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	50.386.145,16	17.231.307,64	33.154.837,52	0
226	VERİLEN DEPOZİTO VE	29.861,75	29.861,75	0	0
241	Mal ve Hizmet Üreten	61.556.326,50	0	61.556.326,50	0
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0	4.459.565,49	0	4.459.565,49
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	454.221.426,98	575,11	454.220.851,87	0
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	31.513.519.816,08	94.385.543,96	31.419.134.272,12	0
252	Binalar Hesabı	154.376.270,92	0	154.376.270,92	0
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar	260.629.043,12	102.320.862,30	158.308.180,82	0
254	Taşıtlar Grubu	551.829.555,08	194.770.843,09	357.058.711,99	0
255	Demirbaşlar Grubu	47.708.496,46	14.605.200,54	33.103.295,92	0
257	Birikmiş Amortismanlar Hes. (-)	245.143.010,36	12.777.792.913,93	0	12.532.649.903,57
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.908.813.538,57	2.116.901.345,36	791.912.193,21	0
259	Yatırım Avansları Hesabı	78.524.509,46	29.390.587,84	49.133.921,62	0
260	Haklar Hesabı	34.261.983,95	0	34.261.983,95	0
264	Özel Maliyetler Hesabı	6.513.871,10	0	6.513.871,10	0
268	Birikmiş Amortismanlar Hes. (-)	0	40.775.855,05	0	40.775.855,05
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve	5.177.700,84	0	5.177.700,84	0
299	Birikmiş Amortismanlar Hes. (-)	0	5.177.700,84	0	5.177.700,84
300	Banka Kredileri Hesabı	483.642.373,18	1.132.150.162,63	0	648.507.789,45
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	121.478.437,32	240.881.395,29	0	119.402.957,97
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali	87.242.267,42	158.104.275,28	0	70.862.007,86
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	4.121.733.262,08	5.020.685.961,95	0	898.952.699,87
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar	83.610.564,84	369.318.956,22	0	285.708.391,38
333	Emanetler Hesabı	497.350.696,43	518.852.000,00	0	21.501.303,57

Kesin Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hes.	198.666.773,00	228.551.849,60	0	29.885.076,60
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik	92.850.925,50	96.380.910,20	0	3.529.984,70
362	Fonlar veya Diğer Kamu	63.979.194,18	211.534.154,19	0	147.554.960,01
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	30.135.359,68	36.471.392,48	0	6.336.032,80
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0	29.904.543,49	0	29.904.543,49
381	Gider Tahakkuklar Hesabı	511.705.285,49	869.365.949,57	0	357.660.664,08
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi	137.658.177,70	137.658.177,70	0	0
400	Banka Kredileri Hesabı	767.793.889,24	1.672.281.531,20	0	904.487.641,96
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	8.933.905,45	420.428.845,05	0	411.494.939,60
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	71.241.251,85	1.242.564.931,97	0	1.171.323.680,12
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0	3.678.861,13	0	3.678.861,13
481	Gider Tahakkukları Hesabı	517.529.864,57	699.988.478,08	0	182.458.613,51
500	Net Değer Hesabı	489.190.127,21	672.107.671,36	0	182.917.544,15
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet	267.778.931,29	22.807.476.897,83	0	22.539.697.966,54
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz	8.186.492.005,64	117.113.089,90	8.069.378.915,74	0
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu	0	3.019.801.434,36	0	3.019.801.434,36
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu	98.198.941,99	98.198.941,99	0	0
600	Gelirler Hesabı	5.517.565.585,22	5.517.565.585,22	0	0
630	Giderler Hesabı	5.445.235.993,80	5.445.235.993,80	0	0
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	11.049.904.760,37	11.049.904.760,37	0	0
698	Enflasyon Düzeltmesi Hesabı	8.316.796.410,14	8.316.796.410,14	0	0
800	Bütçe Gelirleri Hesabı	5.502.873.225,25	5.502.873.225,25	0	0
805	Gelir Yansıtma Hesabı	5.502.873.225,25	5.502.873.225,25	0	0
810	Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler	8.592.608,34	8.592.608,34	0	0
830	Bütçe Giderleri Hesabı	6.253.954.753,76	6.253.954.753,76	0	0
835	Gider Yansıtma Hesapları	6.253.954.753,76	6.253.954.753,76	0	0
895	Bütçe Uygulama Sonuçları	11.756.793.324,69	11.756.793.324,69	0	0
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri	10.349.721.020,32	10.349.721.020,32	0	0
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	14.445.452.632,56	14.445.452.632,56	0	0
905	Ödenekli Giderler Hesabı	6.253.954.753,76	6.253.954.753,76	0	0
906	Mahsup Dönemine Aktarılan	12.996.225,19	3.302.157,38	9.694.067,81	0
907	Mahsup Dönemine Aktarılan	3.302.157,38	12.996.225,19	0	9.694.067,81
910	Teminat Mektupları Hesabı	388.573.842,93	136.235.223,73	252.338.619,20	0
911	Teminat Mektupları Emanetleri	136.235.223,73	388.573.842,93	0	252.338.619,20
914	Verilen Teminat Mektupları	1.332.602.927,54	271.886,71	1.332.331.040,83	0
915	Verilen Teminat Mektupları	271.886,71	1.332.602.927,54	0	1.332.331.040,83
920	Gider Taahhütleri Hesabı	3.764.332.779,87	2.778.314.062,76	986.018.717,11	0
921	Gider Taahhütleri Karşılığı	3.074.601.062,06	4.060.619.779,17	0	986.018.717,11
948	Başka Birimler Adına İzlenen	218.514.959,79	193.779.076,72	24.735.883,07	0
949	Başka Birimler Adına İzlenen	193.779.076,72	218.514.959,79	0	24.735.883,07
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis	18	0	18	0
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı	0	18	0	18
	Genel Toplam	186.956.240.401,03	186.956.240.401,03	46.223.848.464,12	46.223.848.464,12

Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli

Gelirin Kodu				Açıklama	Bütçe ile Tahmin Edilen (TL)	2023 Yılından Devreden Gelir (TL)	2024 Yılı Tahakkuku (TL)	Toplam Tahakkuk (TL)	2024 Yılı Tahsilatı (TL)	Tahsilatlardan Red ve İadeler (TL)	2024 Yılı Net Tahsilatı (TL)	2025 Yılına Devreden Tahakkuk (TL)	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV										
3				TEŞEÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.819.180.000,00	436.494.044,90	3.826.664.747,85	4.263.158.792,75	3.666.121.820,02	2.886.591,95	3.663.235.228,07	597.036.972,73	85,93
3	1			MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	3.817.380.000,00	436.494.044,90	3.822.970.003,40	4.259.464.048,30	3.662.427.075,57	2.886.591,95	3.659.540.483,62	597.036.972,73	85,92
3	6			KİRA GELİRLERİ	1.800.000,00	0	3.694.744,45	3.694.744,45	3.694.744,45	0	3.694.744,45	0	100
4				ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR	410.100.000,00	0	544.410.837,78	544.410.837,78	544.410.837,78	1.896.696,51	542.514.141,27	0	99,65
4	1			YURT DIŞINDAN	375.000.000,00	0	196.828.821,20	196.828.821,20	196.828.821,20	1.896.696,51	194.932.124,69	0	99,04
4				MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0	0	31.638.684,82	31.638.684,82	31.638.684,82	0	31.638.684,82	0	100
4	4			KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5			PROJE YARDIMLARI	35.000.000,00	0	315.943.331,76	315.943.331,76	315.943.331,76	0	315.943.331,76	0	100
5				DİĞER GELİRLER	1.170.720.000,00	1.258.271,41	1.294.376.383,93	1.295.634.655,34	1.292.340.567,45	3.809.319,88	1.288.531.247,57	3.294.087,89	99,45
5	1			FAİZ GELİRLERİ	45.110.000,00	0	78.760.369,27	78.760.369,27	78.760.369,27	0	78.760.369,27	0	100
5	2			KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	1.057.000.000,00	364.000,00	1.124.075.763,70	1.124.439.763,70	1.124.075.763,70	3.799.228,89	1.120.276.534,81	364.000,00	99,63
5	3			PARA CEZALARI	65.500.000,00	103.233,43	86.321.802,21	86.425.035,64	86.321.802,21	10.090,99	86.311.711,22	103.233,43	99,87
5	9			DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	3.110.000,00	791.037,98	5.218.448,75	6.009.486,73	3.182.632,27	0	3.182.632,27	2.826.854,46	52,96
6				SERMAYE GELİRLERİ	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1			TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM					5.550.000.000,00	437.752.316,31	5.665.451.969,56	6.103.204.285,87	5.502.873.225,25	8.592.608,34	5.494.280.616,91	600.331.060,62	90,02

Bütçe Gider Kesin Hesap İcmali

Ekonomik Sınıflandırma	Açıklama		Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek
					Eklenen (+)	Düşülen (-)			
1	PERSONEL GİDERLERİ		488.329.000,00	0	477.928.322,57	431.035.833,81	535.221.488,76	507.621.694,03	27.599.794,73
01 1	MEMURLAR		208.044.000,00	0	409.157.511,74	364.460.868,07	252.740.643,67	241.325.764,98	11.414.878,69
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL		168.248.000,00	0	44.428.666,38	25.799.999,78	186.876.666,60	182.023.404,95	4.853.261,65
01 3	İŞÇİLER		110.737.000,00	0	23.406.252,92	40.676.894,95	93.466.357,97	82.136.632,57	11.329.725,40
01 4	GEÇİCİ PERSONEL		100.000,00	0	0	98.071,01	1.928,99	0	1.928,99
01 5	DIĞER PERSONEL		1.200.000,00	0	935.891,53	0	2.135.891,53	2.153.891,53	0
2	SGK GİDERLERİ		63.698.000,00	0	13.947.379,08	16.652.350,74	60.993.028,34	57.093.269,69	3.899.758,65
02 1	MEMURLAR		22.275.000,00	0	4.273.674,17	3.452.647,39	23.096.026,78	22.961.842,02	134.184,76
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL		24.446.000,00	0	6.364.971,60	7.355.114,82	23.455.856,78	22.148.976,37	1.306.880,41
02 3	İŞÇİLER		16.977.000,00	0	3.308.733,31	5.844.588,53	14.441.144,78	11.982.451,30	2.458.693,48
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		3.397.548.000,00	0	1.653.288.806,30	1.785.944.201,69	3.264.892.604,61	3.200.391.343,54	64.501.261,07
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME		250.000,00	0	4.505.682,56	485.000,00	4.270.682,56	3.994.922,56	275.760,00
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME		1.575.893.000,00	0	1.087.974.646,75	1.361.033.674,64	1.302.833.972,11	1.292.422.858,36	10.411.113,75
03 3	YOLLUKLAR		1.458.500,00	0	640.500,39	1.168.455,39	930.545,00	740.821,62	189.723,38
03 4	GÖREV GİDERLERİ		55.979.000,00	0	42.588.608,65	25.279.738,33	73.287.870,32	69.413.740,90	3.874.129,42
03 5	HİZMET ALIMLARI		1.485.204.500,00	0	322.283.695,26	188.221.196,87	1.619.266.998,39	1.609.852.150,82	9.414.847,57
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ		2.100.000,00	0	450.000,00	941.123,13	1.608.876,87	1.608.876,87	0
03 7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM		242.333.000,00	0	187.645.672,69	192.185.425,25	237.793.247,44	213.563.048,85	24.230.198,59
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM		34.185.000,00	0	7.200.000,00	16.484.588,08	24.900.411,92	8.794.923,56	16.105.488,36
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ		145.000,00	0	0	145.000,00	0	0	0
4	FAİZ GİDERLERİ		170.005.000,00	0	567.270.712,76	5.172.168,27	732.103.544,49	731.743.055,82	360.488,67
04 2	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ		170.005.000,00	0	556.243.322,49	5.172.168,27	721.076.154,22	720.715.665,55	360.488,67
04 3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ		0	0	11.027.390,27	0	11.027.390,27	11.027.390,27	0
5	CARİ TRANSFERLER		34.455.000,00	0	2.357.386,79	0	36.812.386,79	36.812.386,79	0
05 1	GÖREV ZAPARLARI		4.455.000,00	0	0	0	4.455.000,00	4.455.000,00	0
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR		30.000.000,00	0	2.357.386,79	0	32.357.386,79	32.357.386,79	0
6	SERMAYE GİDERLERİ		2.065.965.000,00	0	1.134.893.758,50	1.331.517.311,49	1.869.341.447,01	1.720.258.349,57	149.083.097,44
06 1	MANUL MAL ALIMLARI		81.545.000,00	0	23.095.000,00	54.120.704,88	50.519.295,12	8.539.982,83	41.979.312,29
06 3	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI		9.850.000,00	0	2.035.000,00	3.824.018,59	8.060.981,41	2.320.941,41	5.740.040,00
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI		12.000.000,00	0	53.478.128,67	557.504,11	64.920.624,56	64.920.624,56	0
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ		1.093.400.000,00	0	675.500.000,00	1.010.783.771,46	758.116.228,54	710.242.792,21	47.873.436,33
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ		869.170.000,00	0	390.795.629,83	262.231.312,45	987.724.317,38	934.234.008,56	53.490.308,82
9	YEDEK ÖDENEK		280.000.000,00	0	0	279.364.500,00	635.500,00	0	635.500,00
09 6	YEDEK ÖDENEK		280.000.000,00	0	0	279.364.500,00	635.500,00	0	635.500,00
TOPLAM			6.500.000.000,00	0	3.849.686.366,00	3.849.686.366,00	6.500.000.000,00	6.253.920.099,44	246.079.900,56

İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda; malî saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme ile iç kontrol ve iç denetim konuları yeni malî yönetim ve kontrol sistemini oluşturan temel unsurlar olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. İç kontrol sistemi; etkin, etkili ve şeffaf bir malî yönetim ve kontrol yapısıyla, işlevsel açıdan bağımsız iç denetim sistemi ve iç kontrol sisteminin bağımsız dış denetimini gerekli kılmaktadır. İç kontrol sistemi; iç kontrol, ön malî kontrol ve iç denetimi kapsamaktadır.

İç Kontrol

İç kontrol; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, İdarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır. İç kontrol, sadece kontrol faaliyetlerini değil, İdarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumluluklarını, karar alma süreçlerini kapsayan ve idarenin çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konularında üst yöneticilerin liderliğinde tüm yöneticiler ve idare çalışanlarının katkısı sağlanmalıdır. İç kontrol sisteminin, makul bir güvence sağlamak üzere tasarım ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi amacıyla, sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Ön Malî Kontrol

GASKİ Genel Müdürlüğünün; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından GASKİ bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür. Ön malî kontrol görevi, İdarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

İç Denetim

İç denetim; kurumumuzun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, İdaremizin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Dış Denetim

İdaremizde dış denetim Sayıştay Başkanlığınca ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından yürütülmektedir.

Sayıştay Denetimi

Sayıştay denetimi, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;

a) İdaremizin hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilmektedir.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Denetimi

Mülkiye Teftiş Kurulu Denetimi;

İçişleri Bakanlığı merkez birimlerin, bağlı kuruluşların, Bakanlığın denetim ve gözetimi altındaki kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemekle görevlidir. Sonuç olarak; İdaremizde yukarıda anlatılan iç kontrol sistemi ve dış denetim düzenli olarak mevzuata ve takvimine uygun bir şekilde uygulanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemleri:

Uluslararası normlara uygunluğun sağlanması, Kurum içerisindeki süreçlerin bu standartlar vasıtasıyla iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve kurumun gelişimine katkıda bulunulması amacıyla Kalite Yönetim Sistemi Projesini hayata geçirerek, aşağıdaki yönetim sistemlerinin kurulumlarını ve belgelendirilmesini gerçekleştirdik:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 17025:2017 Laboratuvar Akreditasyonu belgeleri başarıyla yürütülürken ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları sürdürülmektedir.



Faaliyet Raporu Çalışmaları

5393 sayılı Belediye kanunu, 2560 sayılı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa dayanarak ilgili birimler tarafından verilen bilgi ve faaliyetler doğrultusunda 2023 Faaliyet raporu hazırlanmış, GASKİ Genel Müdürlüğünün onaylamasına müteakip internet sitesinde yayınlanmış, ayrıca kitap halinde basılarak ilgili kurumlara dağıtımı sağlanmıştır.



Performans Programı Çalışmaları



Genel Müdürlüğümüzün 2025-2029 Stratejik Planda yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyet ve göstergeler ile mali kaynak ihtiyacını içeren 2025 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Hazırlanan Performans Programı GASKİ Genel Müdürlüğünün onaylamasına müteakip internet sitesinde yayınlanmış, ayrıca kitap halinde basılarak ilgili kurumlara dağıtımı sağlanmıştır.



Stratejik Plan Çalışmaları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunu gereğince kamu kurumlarının performans esaslı bütçeleme ile bağlantılı olarak Stratejik Plan hazırlaması gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüzün 2025-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan, kurumumuzun tüm çalışanlarının özverili katılımıyla hazırlanmış vizyon, misyon ve temel değerlerimize bağlı olarak 5 yıllık plan hazırlanmıştır.

B-) PERFORMANS BİLGİLERİ

3-1 Faaliyet ve Proje Bilgileri

ELEKTRİK MAKİNE ve MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Enerji Temini

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler tarafından enerji talep edilen yerin gücüne ve bağlantı durumuna göre, elektrik dağıtım şirketinden enerji müsaadesinin alınması, enerji müsaadesine uygun olarak keşfi ve teknik şartnamesinin oluşturularak ihale ile işin yaptırılması ve güvence bedeli yatırılarak elektrik aboneliğinin alınması işleri yürütülür.

Elektrik Faturaları Takip Ve Kontrolü

Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin elektrik faturalarının perakende şirketi tarafından temin edilmesi ve internet üzerinden sorgulanması, fatura üzerindeki tüm bilgilerin bilgisayar ortamına aktararak faturanın hatalı olup olmadığı, reaktif cezaya girip girmediğinin kontrol edilmesi, faturada hata varsa hatanın düzeltilmesi için elektrik dağıtım şirketiyle irtibata geçilmesi, faturada reaktif ceza varsa gerekli önlemlerin alınması için ilgili birime bilgi verilmesi, tahakkuk eden faturaların ödenmesi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazı yazılması işleri yürütülür.

Enerji Verimliliğini Artırıcı Önlemlerin Alınması

Elektrik tüketimlerinin analiz edilerek uygun tarifenin seçilmesi, kullanılan elektrik ve elektronik aletlerin tüketimleri ölçüm cihazları ile analiz edilerek çalışmayanların tamir edilmesi veya gerekiyorsa değiştirilmesinin sağlanması.

Kompanzasyonda yeni nesil SVG panoları sayesinde daha hızlı daha güvenli ve verimli çözümler sağlanarak, enerji sağlayan tesislerde oluşan harmonik, ölçüm yapılarak gerekiyorsa harmonik filtre tesis edilerek ve sorunlar ortadan kaldırılması işleri yürütülür.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırımları

Enerjiyi daha ucuza temin edebilmek için yenilenebilir enerji kaynakları, yatırım maliyeti ve amortisman süreleri göz önünde bulundurularak, uygun olan şekilde rapor hazırlanarak ilgili amirlere sunulması ve uygun görülmesi halinde fizibilite, keşif ve şartnamesinin hazırlanarak ihale ile yaptırılması ve hayata geçirilmesi işleri yürütülür.

Abone Takibi

2014 yılında çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile köy ve mezralarda bulunan 340 abonenin devri de alınarak ve yeni işletmeye alınan tesislerle beraber 2024 yılı Aralık ayı itibarı ile elektrik abone sayımız 960'a çıkmıştır.

Tüm bu aboneler yerinde tek tek tespit edilerek kayıt altına alınmış olup, düzenli olarak arıza takibi yapılmaktadır.

Aktif olarak kullanılan aboneler belirlenerek bunun dışında kalan pasif ve kullanmadığımız veya kullanılmayacak durumda olan tesis aboneliklerimiz iptal edilmiştir, böylece trafo kayıplarından ödenen cezaların önüne geçilmiştir.

Projeler

GASKİ – 2 Trafo Merkezi

GASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik İşleri Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilip ihalesi yapılan GASKİ 2 Trafo merkezimizin 2018 yılı ocak ayında testleri başarılı bir şekilde tamamlanmış ve Kartalkaya Pompa istasyonlarımızın enerjisini sorunsuz bir şekilde temin etmektedir.

GASKİ 2 TM tam otomasyon sistemli Türkiye’de kurulmuş son teknolojiye sahip bir trafo merkezidir. Herhangi bir operatöre ihtiyaç duymadan Elâzığ Yük Tevziden otomasyon üzerinden her türlü manevra uzaktan yapılabilen ve değerler anlık olarak izlenebilmektedir.

GASKİ 2 TM sayesinde Genel Müdürlüğümüze bağlı Pompa istasyonlarımız dağıtım aboneleri yerine iletim aboneleri olarak elektriği doğrudan 154kV iletim hattından temin etmektedir.

Trafo merkezimizin yatırım maliyeti 14.5 milyon TL olup, maliyetini 6 ay gibi kısa bir sürede amorti etmiştir.



Mesken Tarifesine Geçiş

2022 yılında EPDK tarafından yayımlanan genelge ile içme suyu tesislerinin mesken tarifesine geçişine imkan verilmiş olup kırsalda bulunan tüm içme suyu abonelerimiz 2022 Nisan tarihinden itibaren mesken tarifesine geçirilmiştir. Bunların içerisinde Nizip 1 nolu pompa, D0, D11 ve D17 terfi gibi yüksek güçlü ve tüketimi fazla olan tesislerimiz de bulunmaktadır.

Güneş Enerji Santrallerimiz

Şehitkâmil İlçesi İncesu Mahallesinde mevcut bulunan 100.000 tonluk su deposu alanına kurulmuş olan 2 MW’lık Güneş Enerji Santrali 2017 ve 2019 yıllarında tamamlanarak enerji üretimine başlamıştır.

Yaklaşık 35 bin metre kare alan üzerinde kurulan enerji santralinde 7.000 adet çok kristalli güneş paneli kullanılmıştır. Tamamen temiz enerji ile üretim yapacak olan tesiste yılda yaklaşık 3.200.000 kW elektrik enerjisi üretilmektedir ve 2.021 ton karbondioksitin doğaya salınımı engellenmektedir.



İkili Anlaşmalar

2023 ve 2024 yılında enerji alım ihalemizin iptal olması ile beraber ikili anlaşma ile enerji temini yoluna gidilmiş ve Kartalkaya pompa istasyonları için DEPSAŞ ile ikili anlaşma imzalanmıştır.

Gölbaşı ve Mizmilli halihazırda mesken grubunda olduğu için sadece Kartalkaya pompa istasyonlarımızın enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla ikili anlaşma imzalanmıştır.

Sayaç Takip Sistemi

2015 yılında kurulan OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) sayesinde tüm abonelerimizin kullandıkları aktif ve reaktif enerji takibi yapılarak, verimli enerji yönetimi yapılmakta ve reaktif arızalar erken tespit edilerek reaktif cezaların önüne geçilmektedir.

OSOS sistemi sayesinde aylık yaklaşık 450.000 TL yıllık 5,4 milyon TL reaktif ceza ödenmesinin önüne geçilmiştir.

OSOS sayesinde 500 abonemiz uzaktan takibi yapılabilmektedir.



Bakım İşleri

2024 yılı yeni tesis ihalesi kapsamında dağıtım trafosu ve panosu stokumuz artırılmış oldu. Bazı yüksek güçlü trafolarımızın yerinde bakımları yapılarak işler vaziyette kalmaları ve trafo kaynaklı olası arızaların önüne geçilmektedir.

GASKİ – 2 Trafo merkezimizin yıllık 154kW ve 34kW hat ve ekipman bakımları ile trafo bakımları yapılmaktadır.



Elektronik ve Haberleşme İşleri

Şube müdürlüğümüzün elektronik atölyesinde kurumumuzun haberleşme, telefon santrali, telsiz sistemleri ve araç takip (GPS) v.b. arıza onarım bakım ve montaj işlemleri yürütülmektedir.



Solar ve Hibrit Sistem Kurulumu

Enerji hattı çekmenin maliyetli ve sıkıntılı olduğu içme suyu depoları, röle istasyonları için güneş ve rüzgâr (GES ve HIBRIT) enerji sistemleri kurulmuştur. Bu sayede düşük güçlü ve enerji temininin aşırı maliyetli olduğu tesislerimiz için temiz ve ücretsiz enerji temin etmekteyiz.



Enerji Temini ve Enerji Nakil Hattı

2024 yılında yapılan ihale ile şube müdürlüğümüzden talep edilen enerji nakil hattı yapılmıştır.

2024 yılında toplam 6.876 kVA gücünde 62 adet OG tesis, 27 adet AG olmak üzere toplam 89 adet yeni tesis yapılmıştır.



Jeneratör Temini

İlgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli güçlerde jeneratörlerin temini yapılarak yerine montajı yapılmaktadır.

Depo ve terfi istasyonlarındaki elektrik kesintilerine karşı tedbir amaçlı 2024 yılında 2 adet muhtelif güçte jeneratör alımı yapılmıştır. Bu sayede içme suyu temininde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçilmiştir.

Elektrik Arızaları

960 adet tesisin O.G./A.G. iç ve dış tesisat arızalarına elektrik atölyemiz hızlıca müdahale etmekte ve çözmektedir.



Hedeflerimiz & Projelerimiz

1 – Şehitkâmil Erikli Mahallesinde 8 MW Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması planlanmaktadır. Kurulacak GES ile pompa istasyonumuzun iç tüketim ihtiyacı karşılanacak olup ayrıca ödenecek dağıtım bedelinden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır.

2 – GASKİ 100 bin tonluk su deposu sınırları içerisine 2 MW Güneş Enerji santrali yapılması noktasında tüm hazırlıklar yapılmış olup kredilenme süreci İller Bankası tarafından yürütülmekte olup en kısa sürede ihale süreci başlayacaktır.

3 – Güvenevler Mahallesi DY-12 Depo-Terfi İstasyon girişine yapımı planlanan 400 kW Gücünde Micro Hes için TEMSAN (Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.) ön fizibilite çalışması yapılmıştır. Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.



Yıllara Göre Aktif - Pasif Kuyu Sayısal Verileri

Yıllara Göre Kuyu Sayıları				Açıklamalar:
Yıl	Eski Kuyu	Yeni Kuyu	Toplam	
2014	524	—	524	1- 868 adet kuyudan 19 adet kuyu pasif durumda olup ihtiyaç durumunda çalışabilir.
2015	484	45	529	
2016	519	94	613	
2017	606	72	678	2- 868 adet aktif kuyunun 24 adedi şehir merkezindedir.
2018	668	49	714	
2019	704	11	715	
2020	700	14	714	3- Kırsal bölgelerde hidrofor ve hidrofor gibi çalışan 72 adet pompamız bulunmaktadır.
2021	697	12	709	
2022	709	19	728	
2023	725	21	746	
2024	758	110	868	

Kuyu-Depo Kontrol Sistemi

Depo taşkınlarını önlemek amacıyla 379 adet tesisimize; kuyu-depo kontrol sistemleri takılarak kuyu ile depo senkronize çalışmaya başlamış, bu sayede yeraltı su kaynaklarımız daha verimli kullanılarak, kayıplar minimum seviyeye indirilmiştir.

Depo seviyeleri sabitlenmiş ve kayıpların önüne geçilerek yaklaşık %15 enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem, otomatik ayarlama yaptığı için işçilik maliyeti de düşürülmüştür.

Frekans Konvertörlü Panolar

Tesislerimizde; kendi pano atölyemizde hazırlanan, Frekans konvertör sürücülü pompa panoları kuyu-depo kontrol sistemleriyle entegre çalışması sağlanarak depolardaki su seviyesine göre pompa otomatik frekans ayarlama kabiliyetine kavuşmuştur. Bu sayede;

- Pano tasarım ve montajını kendi atölyemizde yapmamız sonucu maliyetler büyük oranda düşmüştür.
- Motor kalkış anında ortaya çıkan demeraj akımı kayıpları ortadan kaldırılmıştır.
- Teknolojik cihazların kullanımının yaygınlaşması ile çıkan arıza sayıları minimum seviyelere indirilmiş, ihtiyaç olan iş gücümüz azalmıştır.
- Frekans konvertörleri uzaktan erişim ile otomatik ayarlanarak işçilik maliyeti düşürülmüştür.
- Mevsimsel şartlara göre kuyulardaki su debisinin azalması durumunda, frekans konvertörleri ile pompaların çalışma şartları değiştirilerek, verim kayıplarının önüne geçilmiştir. Ayrıca; su debisi değişikliğine göre pompa değişimleri ortadan kalkmış, işçilik maliyetinde de düşüş olmuştur.
- Hidrofor sistemleri kullanılan yerlerde hidroforlar kaldırılarak, bunların yerine basınç sensörleri kullanılarak hat basınçları sabitlenmiş, enerji tüketimi ve ihtiyaç olan iş gücü düşürülmüştür.
- Motor sıcaklıkları kontrol altına alınarak motorların verimsiz çalışmasının ve olası arızaların önüne geçilmiştir.
- Ayrıca; kullanılan elektrik enerjisinden %5-10 tasarruf sağlanmıştır.

Deprem Sonrası Onarım ve Yenileme Çalışmaları

Afad köy evlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı için sondaj kuyusu açılmayan mahallelerde içme suyu depolarına hidrofor sistemi montajı yapılarak afet evlerinin içme suyu temini sağlanmıştır.

Afet-köy evleri kapsamında 50 adet kuyu ve hidrofor sistemi montajı tamamlanarak devreye alınmıştır. 14 adet kuyu ve hidrofor sistemi montajı yapım aşamasında olup, 15 adet mahalle içinde yeni ihale hazırlıkları yapılmaktadır.




Enerji Verimliliğine Yönelik Uzaktan Kuyu-Terfi-Depo-DMA Otomasyon Sistemi

Şehir geneli mevcut kuyularda enerji verimliliği sağlamak amacıyla yapılan, "Uzaktan Kuyu-Terfi-Depo-DMA Otomasyon Sistemi"nin yaygınlaştırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları devam etmekte olup; pilot bölge seçilen Nurdağı ilçe merkezinde 17 adet içme suyu kuyusu ile 3 adet içme suyu deposunu kapsayan enerji verimliliği işi ile Nizip ilçe merkezini besleyen Belkıs 1 ve 2 nolu içme suyu terfi tesislerinde bulunan 13 adet içme suyu pompası ile 3 adet içme suyu deposu ve ilçe genelinin içme suyu kontrolünü sağlayan 9 adet DMA noktasını kapsayan enerji verimliliği işleri tamamlanmıştır.

Bu otomasyon sistemi; yer altındaki suyun değişkenliğinin izlenebilmesi ile en uygun pompa seçiminin yapılmasına fayda sağlamış, kuyu-depo senkronizasyonu sağlanarak ihtiyaca göre sistemde en ekonomik görülen kuyuların sırasıyla çalıştırılması ile elektrik enerjisinde tasarruf sağlanmıştır.


Nurdağı ilçe merkezindeki DMA noktaları ile elektrik sarfiyatı en yüksek 100 adet kırsal mahalleye ait içme suyu kuyuları, terfi merkezleri ve depolarını kapsayan projenin fizibilite çalışmaları yaptırılmış olup, ortalama %15-20 tasarruf ön görüşüne ulaşılmıştır.

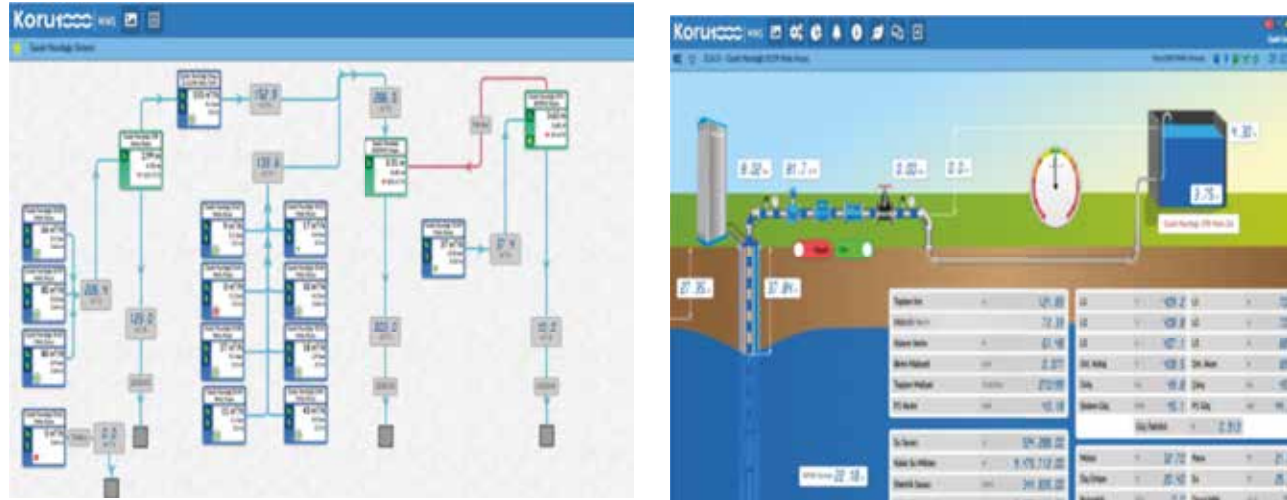

FREKANS KONVERTÖRÜ ARIZA TESPİT VE TAMİRATI

Enerji tasarrufuna yönelik kullanımı yaygınlaştırılan frekans konvertörlerinin arızaları, yetişmiş kendi personellerimizce tespit edilerek tamiratları yapılmakta olup, 2024 yılı içerisinde toplamda farklı güçlerde 91 adet frekans konvertörü tamir edilerek tekrar kullanıma kazandırılmıştır.

Bu cihazların kendi yetkili servislerinde tamirâtı için yaklaşık 91.000 ₺ gibi bir bedel çıkmış olup, kendi ekiplerimizce yaklaşık 7.000 Euro gibi bir maliyetle tamiratları yapılmıştır.

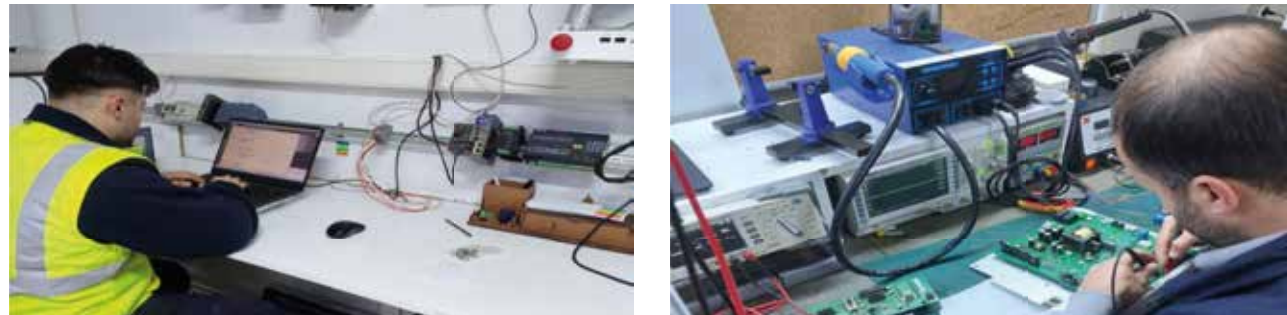

Derin Kuyu Pompaları Tamirâtı

Arızalanmış ve kullanılamaz duruma gelmiş pompaların tamiratlarının yapılabilmesi amacıyla; personellerimize pompa firmalarında eğitimler aldırılarak arızalanan pompaların tamiratının yapılabilme kabiliyeti kazandırılmıştır. Bu sayede 2024 yılı içerisinde farklı güç ve kademelerde 28 adet pompanın tamirâtı yapılarak kuruma geri kazandırılmıştır.

Hurda demir fiyatına satılan arızalı pompalar, pompa bedelinin %10-25 oranında yedek parça maliyetleri ile yenilenerek kuruma geri kazandırılmıştır.

Aynı zamanda; tamir edilen pompalar yeni devreye alınan test standımızda test edilerek kullanıma hazır hale getirilmektedir.



Nizip Belkıs-2 İçme Suyu Terfi Merkezi Modernizasyonu

İlçenin su ihtiyacının artmasına istinaden, terfi merkezinde %50 kapasite artışına gidilmiş olup; yüksek verimli yatay milli pompa montajları yapılarak, frekans konvertörlü sürücüler ile devreye alınmıştır.

Bu sayede;

Tesisin kurulu gücü değişmeden yeni pompaların montajı ile birlikte daha fazla su terfi edilmiştir.

Demontajı yapılan eski pompalara göre %50 debi artışı sağlanmasının yanında birim su maliyetinde enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Oğuzeli Çaybaşı Terfi İstasyonu Modernizasyon Çalışmaları

Çaybaşı terfi istasyonundan barak grubunu besleyen dik milli pompalar; sudaki klorun mekanik aksamına zarar vermesiyle büyük ölçüde verim kaybına uğramış, ayrıca ihtiyacı karşılayamaması sebebiyle daha yüksek verimli ve debili yatay milli kademeli pompalar ile değiştirilmiştir.



Makine İkmal ve Araçlar


Kuruma ait motorlu kara taşıtları ile iş makinelerinin bakım onarım işlerinin yapılmasını, işletilmesini sağlar. Kiralık araçların kontrol ve tahsis işlemleri ile tüm araçların denetimini yürütür. Araçların akaryakıtlarının sağlanması, tevzi ve dağıtımını yapar.

Makine İkmal ve Araçlar Şube Müdürlüğü'nün 3 ayrı faaliyet alanı bulunmaktadır.

Genel Müdürlüğümüze ait resmi araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işleri (Kaporta, motor, lastik, makas, boya, oto elektrik, genel mekanik gibi tamiratlar ve muhtelif araçların üst yapı revizyonları) araç bakım onarım atölyesi'nde yapılmaktadır.



Resmi ve kiralık araçların tümü GPRS takip sistemi kullanılarak izlenmekte olup özel amaçlı kullanımın önüne geçilerek yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

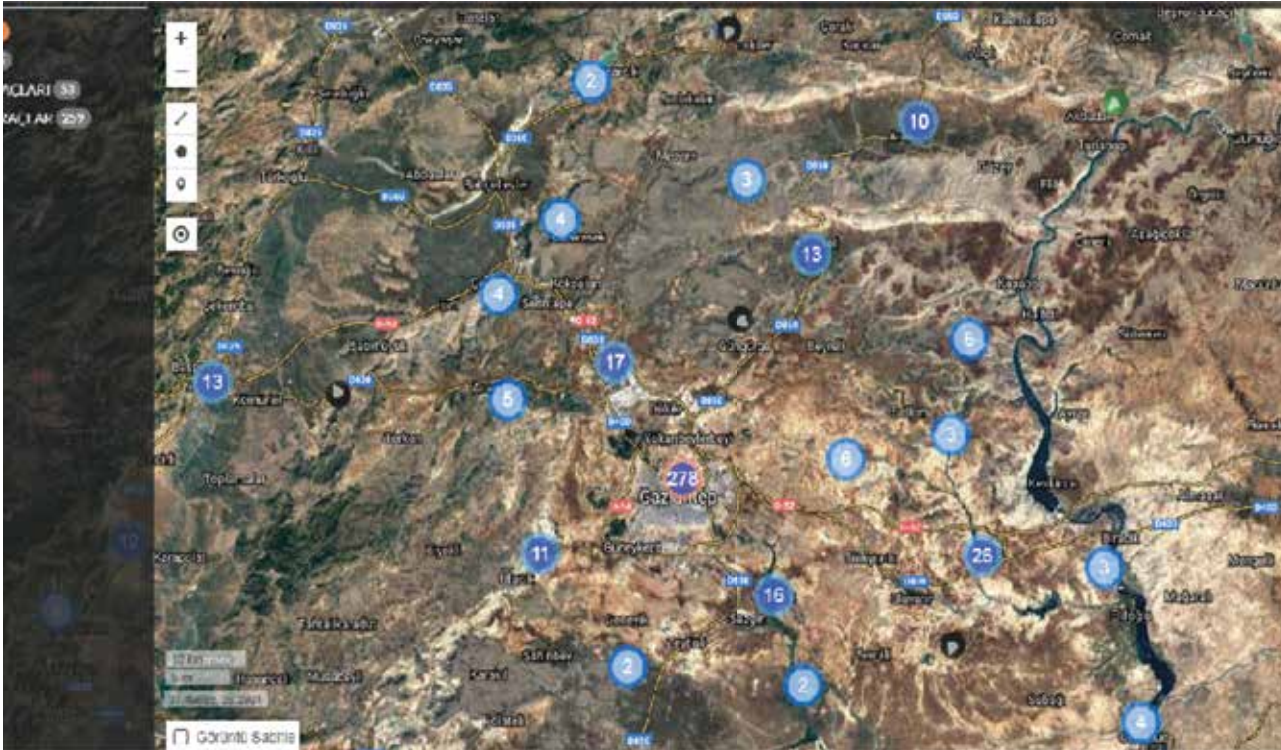

Yakıt istasyonumuzda dağıtılan yakıt miktarları ve depo durumları, yakıt otomasyon sistemi kullanılarak takip edilmektedir. 2 adet yakıt deposu ile hem istasyonda hem de 4 adet mobil yakıt aracı ile uzak mesafede çalışan araç ve iş makinelerimize yakıt ikmali yapılmaktadır.

Koruma ve Güvenlik


- GASKİ Hizmet Binası: 1 adet kamera, 1 adet switch, 1 adet anten ve adaptör değişimi yapıldı. Kamera sistemi server değiştirildi.
- Merkez Atık Su Arıtma Tesisi: Kamera izleme ekranı değiştirildi.
- Araban Atık Su Arıtma tesisi: 2 adet kamera ve kabloları değiştirildi.
- Oğuzeli Bakım Onarım: 1 adet kamera, 1 adet switch değişimi yapıldı.
- Çaybaşı Terfi İstasyonu: 1 adet kamera, 1 adet switch, 1 adet kamera değişimi yapıldı.
- Beypınarı Su Deposu: 2 adet kamera, 1 adet switch ve 1 adet adaptör değişimi yapıldı.
- Beykent Su deposu: 3 adet Wifi anten, 1 adet switch ve kabloları değişimi yapıldı.
- Boyno Su Deposu: Kapı alarm sistemi değişimi yapıldı.
- Safaşehir Terfi istasyonu: Switch anten, adaptör ve kablo değişimi yapıldı.
- Çimento Kavşağı Terfi İstasyonu: Kamera ve alarm sistemi kuruldu.
- Düzbağ Dengeleme Tankı: 3 adet kamera ve kabloları değiştirildi.
- 100 Bin tonluk Su deposu: 2 adet Wifi anten değişimi yapıldı. 6 Adet kamera, kayıt cihazı ve switch kurulumu yapıldı.
- 25 Aralık İşletme Tesisleri: 5 Adet kamera değişimi yapıldı.
- Şehitkâmil Hizmet Binası: Kamera sistemi kurulumu yapıldı.
- Serince Su deposu: Kamera sistemi ve Wifi anten değişimi yapıldı.
- Ted Koleji Su Deposu: Kamera sistemi ve Wifi anten değişimi yapıldı.
- Yerleşim Sitesi Su Deposu: Wifi anten değiştirildi.
- Karataş Ek Hizmet Binası: 4 Adet kamera değişimi yapıldı.
- Nizip Şube Müdürlüğü: Kamera değişimleri yapıldı.
- Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılan kamera ve alarm sistemlerinin bakım ve onarımları periyodik olarak yapılmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerde görev yapan güvenlik personellerine 2024 yılı atış eğitimleri yaptırıldı.



İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Şahinbey ve Şehitkâmil Arıza Durumu

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Şebeke Arıza	2.842	1.695	1.205	1.403	1.491	1.408	1.355	1.518	1.368
Branşman Arıza	17.389	15.807	10.943	8.427	9.098	11.295	9.206	9.809	9.135
Toplam	20.231	17.502	12.148	9.830	10.589	12.703	10.561	11.327	10.503

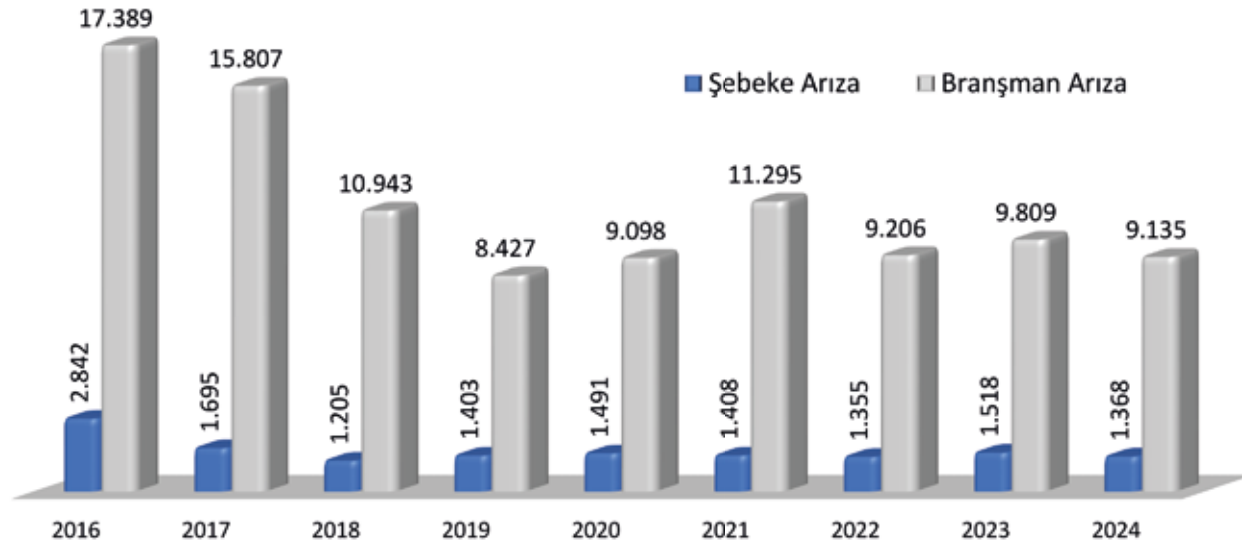


İlçelere Göre Arıza Sayıları

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Şehitkâmil	10.250	7.964	5.885	4.223	4.255	5.347	5.184	5.489	5.403
Şahinbey	9.981	9.538	6.263	5.607	6.334	7.356	5.377	5.838	5.100
Toplam	20.231	17.502	12.148	9.830	10.589	12.703	10.561	11.327	10.503

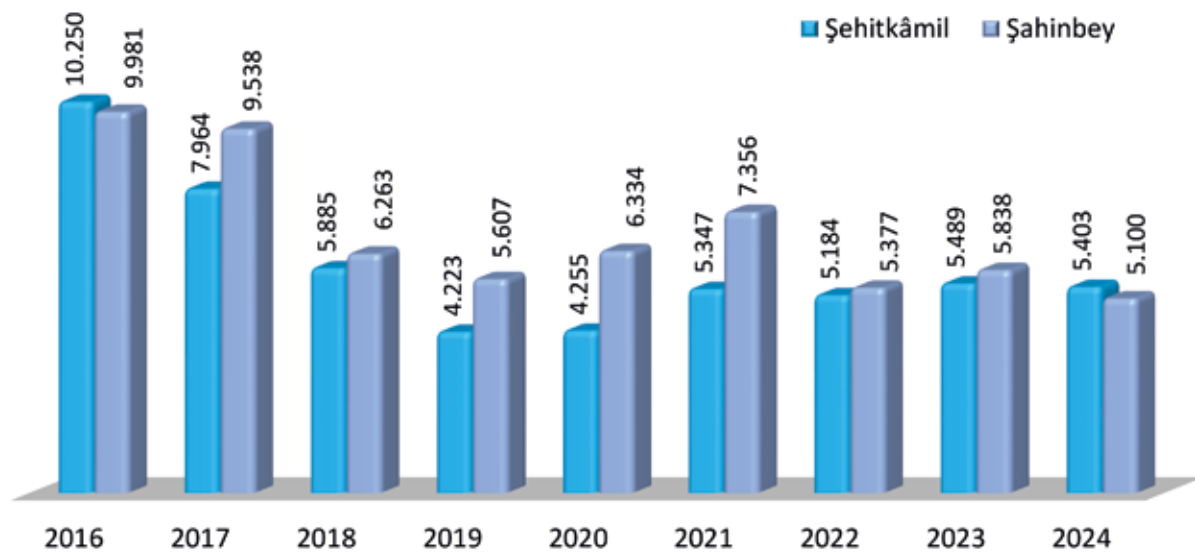

2024 Yılında Körkün, Beştepe, Gaziler, Çamtepe, İbrahimli, Sanayi, Sacır, Geylani, Güneykent, Osmangazi, Şehirgösteren, Erikçe, Ertuğrulgazi Mahallelerine Toplam 33,5 km hat yapılmıştır.

Yıllara Göre İmalatı Yapılan İçme Suyu Hattı (metre)

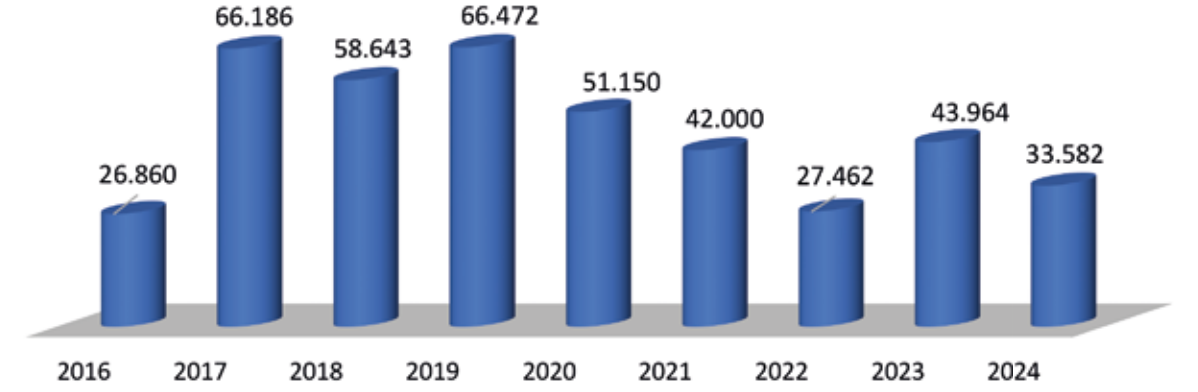

İşin Adı: Şahinbey bölgesi içme suyu şebeke bakım-onarım ve arıza yapımı

Sözleşme Bedeli : 72.442.150 TL

Sözleşme Tarihi : 20-05-2024


İşin süresi : 365 Gün

Yer Teslim Tarihi : 24-05-2024

Fiziki Gerçekleşme: %43.36

Yapılan Hakediş Tutarı : 31.413.260,07 TL

Ödenen Fiyat Farkı : 4.244.528,14 TL

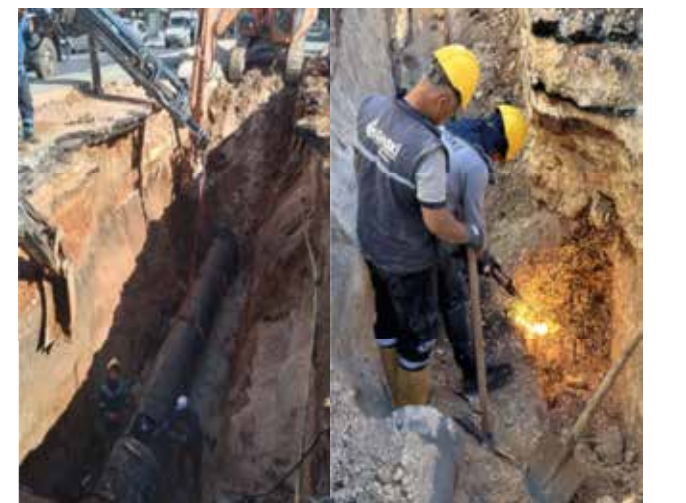

SCADA-İçme Suyu Veri Toplama ve Otomasyon

Şehir içi içme suyu şebekesi depo ve pompa istasyonları ile şebeke vana ve debi kontrollü ölçüm noktaları ile birlikte;


Oğuzeli, Araban, Karkamış, Yavuzeli ve İslahiye İlçeleri içme suyu şebekesi GASKİ SCADA Merkezinden yönetilmektedir. 199 bölgede, 58 depo, 33 terfi istasyonu (169 pompa), 31 kuyu bölgesi (53 pompa) ve 80 ölçüm noktası (160 vana kontrolü) ile otomatik kontrol sağlanmakta, debi ve basınç ölçümleri alınarak, sistem SCADA ile yönetilmektedir.




2024 Yılı Genel Faaliyetler

- Gaziantep ili ve ilçelerinin içme suyu şebekesi SCADA sistemimi ile yönetilmektedir. Depo seviyeleri, basınç ve debi bilgileri alınarak değerlendirilmekte, günlük, aylık, yıllık su faaliyet raporları hazırlanmakta, pompa ve vanalara uzaktan müdahale edilebilmektedir. Sistem ile kayıp kaçak takibi yapılarak önlemler alınmakta, enerji, iş gücü tasarrufu sağlanmakta, talep tahmini ve yatırım planlama için veri analizi yapılmaktadır.
- İlgili birimlere SCADA veri akışı sağlanmaktadır. (debi, basınç, seviye, pompa, vana kumanda)
- İçme suyu şebeke ekipleriyle koordineli çalışılarak, su açma/ kesme operasyonları SCADA sisteminden uzaktan kumanda ile sağlanmaktadır.
- Terfi/kuyularda çalışan tüm motorlar enerji tasarrufu gözetilerek ve ilgili birimle koordineli olarak SCADA sistemi ile yönetilmektedir.
- SCADA sistemi, 24 saat esaslı çalışan SCADA personelleri tarafından kontrol edilmektedir.
- Çalışmaları devam eden bölgelerle birlikte, sistemde 244 bölge (64 depo, 33 terfi (169 pompa), 35 kuyu bölgesi (57 pompa), 111 ölçüm noktası (195 vana) ile SCADA sistemi ile yönetilecektir.

Yıllara Göre Şehre Verilem Su m³

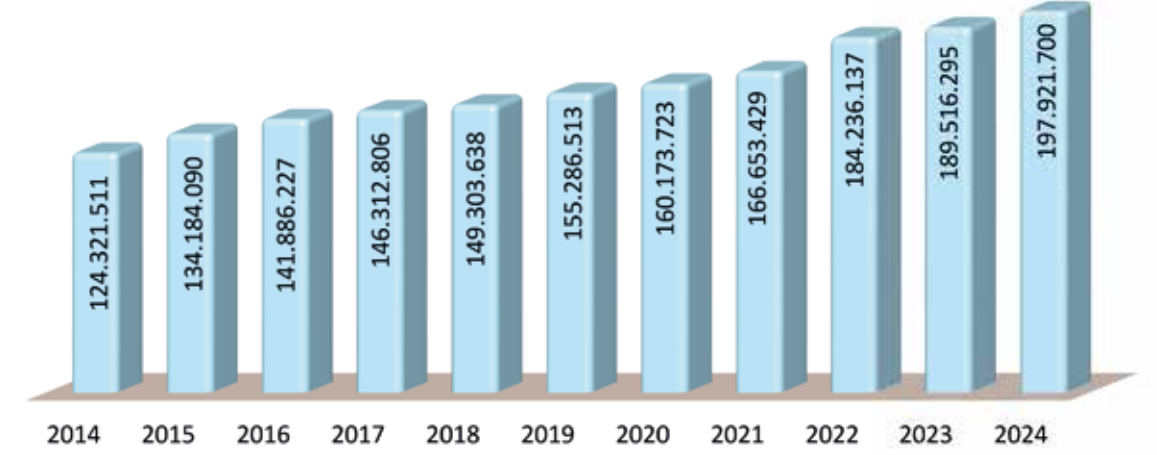

Şehre Verilen Su Miktarı m³

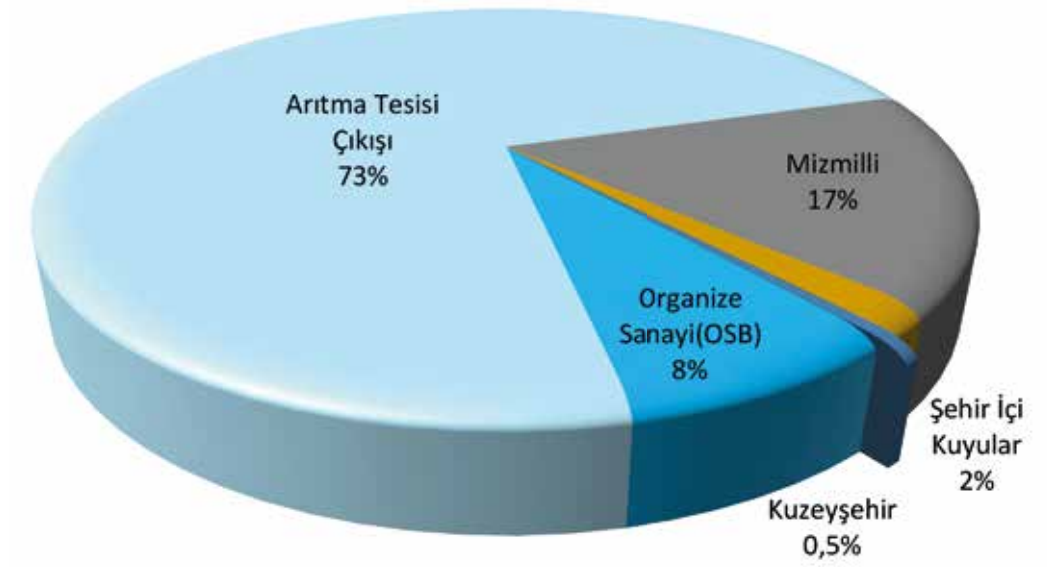

İşin Adı: 20 Adet Ölçüm Noktası Rögar Yapımı

Sözleşme Bedeli : 8.621.290 TL

Sözleşme Tarihi : 26-09-2024

İşin süresi : 180 Gün

Yer Teslim Tarihi : 01-10-2024

Fiziki Gerçekleşme: %27,08



İçme Suyu Şebeke ve Kayıpla Mücadele


07.09.2016 - 27.12.2024 Yılı arasında Resmi Kurum-Cami-Park Bahçeler ve Yüksek Tüketimli Alanlarda ve Mezarlıklarda toplam 125 noktada işlem yapılmıştır.

Yapılan işlemler şebeke bağlantısı tespit edilen ilgili alanlarda bağlantı noktaları belirlenerek ultrasonik debimetrelerle ölçüm ve takip yapılarak 28.048.759 m³ tahakkuk sağlatılmıştır.

Bu işlemlerden dolayı Kayıp-Kaçak oranının düşürülmesine 8 yılda ortalama yapılan yıllık katkı % 2 civarındadır.


Belediyesi	Park Sayısı	Alanı (m ²)	Verilen Su 2018 (m ³ /yıl)	Verilen Su 2019 (m ³ /yıl)	Verilen Su 2020 (m ³ /yıl)	Verilen Su 2021 (m ³ /yıl)	Verilen Su 2022 (m ³ /yıl)	Verilen Su 2023 (m ³ /yıl)	Verilen Su 2024 (m ³ /yıl)
Büyükşehir	192	2.520.000	2.775.490	3.844.323	3.346.230	3.311.806	3.375.226	3.404.362	3.409.981
Şahinbey	358	1.813.070	1.445.744	1.263.223	1.077.054	1.091.589	1.162.634	1.191.186	1.125.299
Şehitkamil	162	801.000	336.587	370.214	263.643	262.050	226.639	199.144	247.544
Toplam	712	5.134.070	4.557.821	5.477.760	4.686.927	4.665.445	4.764.499	4.794.692	4.782.824

Yıllara Göre Kayıp-Kaçak Oranı

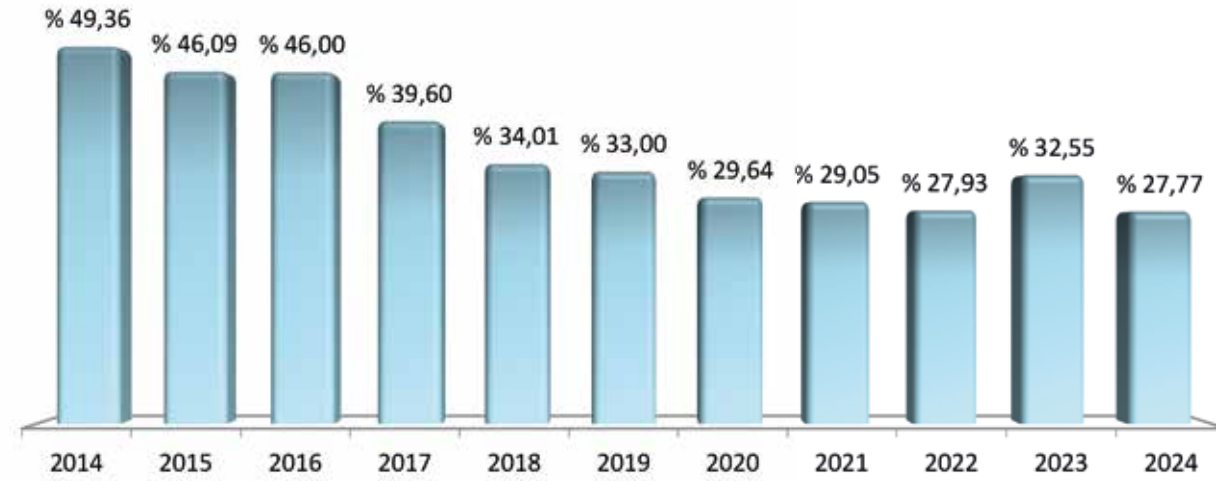


Fiziki Kayıp Tespit Çalışmaları

	Dinleme Noktası	Tespit Edilen
2016	575	518
2017	530	452
2018	690	650
2019	540	433
2020	775	672
2021	633	541
2022	827	641
2023	959	496
2024	1.165	625

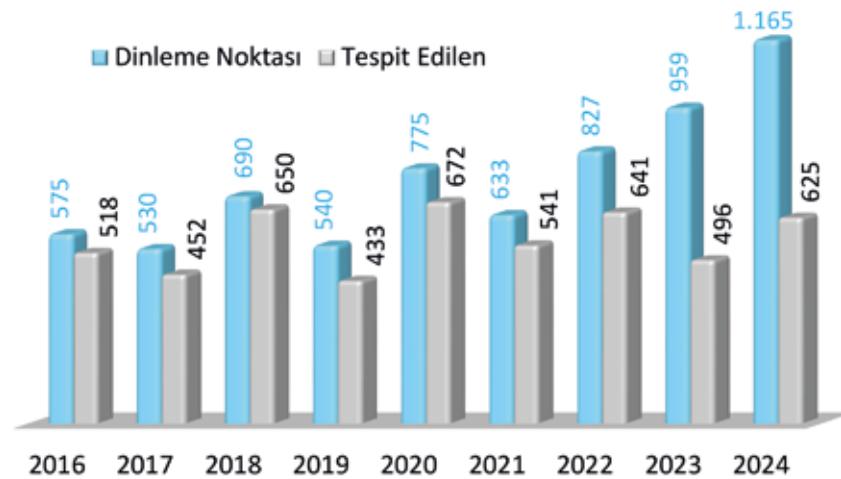

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı İmalatları

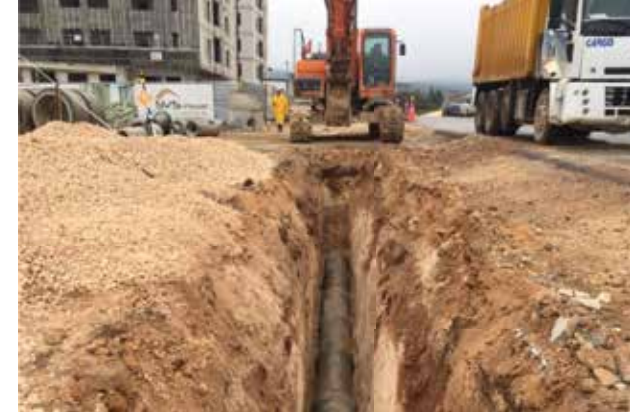

2024 Yılı içerisinde toplam 67,5 km kanalizasyon boru imalatı yapılmıştır.



2024 Yılı içerisinde toplam 18,2 km yağmur suyu boru imalatı yapılmıştır.

Baca ve Izgara Bakım-Onarımı: 2024 Yılı içerisinde toplam 5.373 adet baca ve ızgara imalatı yapılmıştır.

Dere Temizliği: 2024 Yılı içerisinde toplam 6 tur dere temizliği yapılmıştır.

Izgara Temizliği: 2024 Yılı içerisinde toplam 6 tur ızgara temizliği yapılmıştır.

Su Alma Yapısı: 2024 Yılı içerisinde toplam 23 adet su alma yapısı imalatı yapılmıştır.

2024 Yılı İçerisinde Gelen Abone İhbarlarının Sonuçlanma Oranı



2024 Yılı içerisinde toplam 59.273 adet ihbar gelmiştir.

Abone kaynaklı arızaların sayısı 54.804 adet olup, 4.469 adet arıza diğer sebeplerden kaynaklanmaktadır.

4.469 adet arıza parsel arıza ekipleri tarafından giderilmiştir.

2024 Yılı Gerçekleştirilen Projelerimiz



Alleben Sol Sahil Kolektör Hattı

Şehrimizde hızla artan nüfus yoğunluğu sebebiyle kolektör hatlarımızda meydana gelen doluluk oranının düşürülmesi adına Merkez Atık Su Arıtma tesisine bağlanan mevcut Ø 2400 lük kolektöre ek olarak yeni ve aynı çapta 4178 metre kolektör hattı yapılması işidir. İşin bedeli 5.184.184,28 Euro'dur. Finansmanı FRIT II ile sağlanmaktadır.



Çağdaş Mahallesi 72 Nolu Cadde Yağmur Suyu Hattı Yapımı

Çağdaş mahallesi'nde imara açılmış bölge dere yatağı üzerinde olduğundan, 72 nolu cadde ve çevresindeki sokaklarda, yağmur esnasında su baskınları oluşmaktadır. Projenin amacı Ø1400 mm yağmur suyu hattı yapılarak çevredeki yağmur suyu baskınlarını önlemektir.



Diş Hekimliği Fakültesi Yağmur Suyu İnşaatı Yapımı:

Binevler mahallesinden başlanarak 15 Temmuz mahallesi, diş hekimliği arkasına kadar Ø1400'lük boru döşenmesi imalatı işidir. Diş hekimliği bölgesinde biriken ve trafiği olumsuz etkileyecek su baskınları için Ø1400'lük borularla deşarj edildi. 110 metre iki noktada Ø1800'lük çelik borularla yatay delgiler yapıldı.



Çimento Kavşağı Yağmur Suyu Terfi Projesi

Çimento kavşağındaki su baskınlarını önlemek amacıyla Ø630'luk PE boru yapım işidir. Ayrıca 1 adet terfi odası, 1 adet vantuz odası, 1 adet jeneratör odası yapılmıştır. Çimento kavşağında aşırı yağışlarda biriken sular 37kW'lık 3 adet pompa yardımıyla Alleben deresine deşarj edilecektir. İşin bedeli 37.397.905 TL'dir. 01.08.2024 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış olup, işin fiziki ilerlemesi %100'dür.



Şehir Geneli Yağmursuyu Hatlarının Bakım, Onarım Ve Arıza Yapımı

Şehir merkezinde ihtiyaç duyulan yağmursuyu hatlarının, ızgara ve su alma yapılarının yapılması ve onarılması işidir. İşin bedeli 89.858.015,00 TL'dir. 03.10.2024 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış olup, işin fiziki ilerlemesi %30'dur.



Gaziantep Muhtelif Mahallelerde Yatay Delgi Yapılması Yapımı

Şehir genelinde açık kazı yapılarak geçilemeyecek olan yollarda yatay delgi metodu ile kazısız olarak boru hattı yapılması işidir. İşin bedeli 19.978.740,00 TL'dir. 01.07.2024 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış olup, işin fiziki ilerlemesi %40'dur.

Yağmur Öncesi Hazırlık Dönemi

Bu dönemde ızgara, dere, su alma yapıları, açık kesitler gibi yağmur suyunun toplanıp deşarj edilecek alanların temizlikleri yapılmakta ayrıca ihtiyaç olan bölgelerin yağmursuyu ızgara vb. imalatları yapılmaktadır. Gerek kurumumuzun sokak temizlik aracı gerekse ilçe belediyelerin temizlik araçları ile yollar temizlenmektedir.

Meteorolojik verilere göre yağış olması muhtemel günlerde ekiplerin mesai saatleri düzenlenmekte gerekirse operatör ve teknik personel 24 saatlik vardiya sistemine geçmektedir.

Yağmur Anı

Saha ekiplerimiz daha önceden belirlenen noktalara geçmekte, saha amirliğinden gelen yerlere müdahale etmektedir. Ayrıca Teknik personelimiz kendisinin sorumluluk sahasındaki bölgeleri araçlar ile gezerek gözlem yapmaktadır.

Yağmur Sonrası

Yağış sonrası oluşan zararların hızlı bir şekilde eski haline gelmesi için nöbetçi ekipler tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca teknik ekibin yağış sırasında yaptığı gözlemler sonucu yapılması gereken imalatlar tespit edilmiş olduğundan hızlıca yeni imalat çalışmasına başlanılmaktadır.

Yağmur Takip Merkezi



Şehir merkezinde yoğun yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara daha hızlı müdahale edebilmek için GASKİ 25 Aralık İşletme Tesisi içerisinde Yağmur Takip Merkezi (YTM) kurulmuştur. YTM de şehrin kritik noktaları kameralarla izlenecek, yağmur suyu deşarj noktalarının seviyesi ve temizliğinin takibi bu merkezden yapılacaktır.

Şehir Geneli Dere Temizliği Sosyal Bilinçlendirme Çalışmaları

Şehir geneli dere temizliği sosyal bilinçlendirme çalışmaları kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.


İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yapılan İmalatlar

İlçe Adı	Yapılan İçme Suyu İmalatları	Yapılan Kanalizasyon İmalatları	Yapılan İçme Suyu Deposu	Yapılan Fosseptik Yapıları
Araban	7.966 metre	768 metre	2 Adet	3 Adet
İslahiye	12.846 metre	19.006 metre		2 Adet
Karkamış	16.910 metre	3.808 metre	1 Adet	
Nizip	10.892 metre	6.945 metre		
Nurdağı	10.516 metre	-	4 Adet	
Oğuzeli	5.695 metre	3.153 metre		2 Adet
Şahinbey	27.063 metre	3.273 metre	2 Adet	1 Adet
Şehitkâmil	16.263 metre	4.246 metre	4 Adet	1 Adet
Yavuzeli	3.755 metre	1.506 metre	2 Adet	2 Adet
Toplam	111.906 metre	42.705 metre	15 Adet	11 Adet

Müdahale Edilen Arızalar

İlçe Adı	Kanal Arıza (Adet)	Su Arıza (Adet)
Araban	861	1.015
İslahiye	2.553	1.744
Karkamış	653	345
Nizip	10.140	2.199
Nurdağı	1.615	990
Oğuzeli	1.502	1.209
Şahinbey	1.171	1.354
Şehitkâmil	2.681	4.138
Yavuzeli	1.080	1.365
Toplam	22.256	14.359

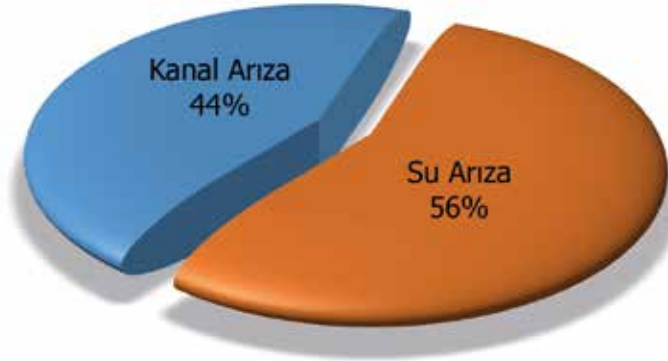

Yapılan Sondaj Çalışmaları

İlçe Adı	İşletmeye Alınan Kuyu	İşletmeye Alınamayan Kuyu	Toplam Kuyu
Şahinbey	19	9	28
Şehitkâmil	16	6	22
Oğuzeli	1	0	1
Nizip	1	1	2
Araban	0	0	0
İslahiye	14	4	18
Nurdağı	14	8	22
Yavuzeli	5	2	7
Karkamış	1	0	1
Genel Toplam	71	30	101



İşin Adı: Nizip ve Karkamış İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve Arıza Yapımı

Başlama Tarihi : 29.05.2024

Bitiş Tarihi : 28.05.2025

Sözleşme Bedeli : 21.500.000,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda içme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi ile meydana gelen arızaların yapılması

Sağladığı Faydalar: Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu - kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



İşin Adı: Şahinbey Burç Esentepe Mahallesi İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hatları Yapımı

Başlama Tarihi : 29.05.2024

Bitiş Tarihi : 02.02.2025

Sözleşme Bedeli : 19.534.650,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 5.750 metre içme suyu terfi hattı, şebeke hattı ve 1.000 m³ içme suyu deposu yapımı

Sağladığı Faydalar: Burç Esentepe Mahallesinde yeni imara açılan yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması.



İşin Adı: İslahiye İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Şebekesi Yapımı

Başlama Tarihi : 19.02.2024

Bitiş Tarihi : 14.12.2024

Sözleşme Bedeli : 47.984.415,00 TL

İşin Muhtevası: Ø200 mm çaplarında toplam 27.577 metre kanalizasyon şebeke hattı Yapım İş

Sağladığı Faydalar: İslahiye İlçesine bağlı muhtelif mahallelerde atık suların bertaraf edilmesi





İşin Adı: Şahinbey İlçesi (Köyler) ve Oğuzeli İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve Depo Yapımı

Başlama Tarihi : 16.07.2024
Bitiş Tarihi : 11.05.2025
Sözleşme Bedeli : 24.994.000,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 17.500 metre içme suyu şebeke hattı, 6.700 metre kanalizasyon şebeke hattı, 6 adet muhtelif ebatlarda içme suyu deposu ve 3 adet fosseptik yapılması işi

Sağladığı Faydalar : Şahinbey ve Oğuzeli İlçesine bağlı muhtelif mahallelerde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu – kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



İşin Adı: Nizip İlçesi Merkez Mahallelerde Muhtelif Çaplarda İçme Suyu Hattı Yapımı

Başlama Tarihi : 01.10.2024
Bitiş Tarihi : 29.11.2024
Sözleşme Bedeli : 4.876.543,21 TL

İşin Muhtevası: Ø160 mm ve Ø280 mm çaplarında toplam 2.500 metre içme suyu isale hattı yapılması

Sağladığı Faydalar : İlçe Merkezinde bulunan ve yaz aylarında içme suyu sorunu yaşanan 12 mahallenin içme suyu sorununun giderilmesi



İşin Adı: Gaziantep İli Muhtelif Mahallelerin İçme Suyu Sondaj Yapımı

Başlama Tarihi : 22.08.2024
Bitiş Tarihi : 18.01.2025
Sözleşme Bedeli : 4.994.250,00 TL

İşin Muhtevası: Gaziantep İline bağlı muhtelif mahallelerde 3.500 metre sondaj açılması

Sağladığı Faydalar : İçme suyu ihtiyacı olan yerleşim birimlerine içme suyu kaynağı sağlanması.



İşin Adı: GASKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluk Alanı İçerisindeki Kilit Taşı Yol Kaplamaları Tamiratının Yapımı

Başlama Tarihi : 24.05.2024
Bitiş Tarihi : 23.05.2025
Sözleşme Bedeli : 13.210.000,00 TL

İşin Muhtevası: 75.000m² kilit taşı yama yapılması, 1.000m bordür döşenmesi tamirata, 1.000m yağmursuyu oluğu döşenmesi tamiratının yapılması

Sağladığı Faydalar : Altyapı çalışmalarında sonra tahrip olan yolların tamirat işleri yapılacaktır.



İşin Adı: Gaziantep İli Geneli AFED Evlerinin İçme Suyu Sondaj Yapımı

Başlama Tarihi : 05.02.2024
Bitiş Tarihi : 02.08.2024
Sözleşme Bedeli : 14.197.500,00 TL

İşin Muhtevası: Gaziantep İli AFED Evleri için 8.000 metre sondaj açılması

Sağladığı Faydalar: 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde evleri zarar gören vatandaşlarımız için yapılan yeni yerleşim birimindeki içme suyu ihtiyacının karşılanması



İşin Adı: Gaziantep Geneli Muhtelif Mahallelerde Yapılan Köy Evlerinin (Deprem Konutları) Altyapı İşlerinin 4. Etapının Yapılması

Başlama Tarihi : 12.11.2024
Bitiş Tarihi : 10.04.2025
Sözleşme Bedeli : 33.500.000,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 22.600 metre içme suyu hattı, 2.600 metre kanalizasyon hattı ve 5 adet 100 m³ lük içme suyu deposu yapılması

Sağladığı Faydalar: 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde evleri zarar gören vatandaşlarımız için yapılan yeni yerleşim birimindeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanması.





İşin Adı: Araban İlçesi (Köyler) İçme Suyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme, Arıza ve Fosseptik İle Depo Yapılması

Başlama Tarihi : 15.09.2023
Bitiş Tarihi : 08.09.2024
Sözleşme Bedeli : 7.873.280,00 TL

İşin Muhtevası : Muhtelif çaplarda 9.000 metre içme suyu şebeke hattı, 3.600 metre kanalizasyon şebeke hattı, 1 adet 100 m³ lük içme suyu deposu ve 4 adet fosseptik yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Araban İlçesine bağlı muhtelif mahallelerde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu – kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



İşin Adı: Gaziantep Geneli Muhtelif Mahallelerde Yapılan Köy Evlerinin (Deprem Konutları) Altyapı İşlerinin 1. Etapının Yapılması

Başlama Tarihi: 10.11.2023
Bitiş Tarihi : 08.03.2024
Sözleşme Bedeli : 10.750.000,00 TL

İşin Muhtevası : Muhtelif çaplarda 10.170 metre içme suyu, 2.200 metre kanalizasyon ve 1 adet 100 m³ lük içme suyu deposu yapılması işi

Sağladığı Faydalar : 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde evleri zarar gören vatandaşlarımız için yapılan yeni yerleşim birimindeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanması



İşin Adı: Gaziantep Geneli Muhtelif Mahallelerde Yapılan Köy Evlerinin (Deprem Konutları) Altyapı İşlerinin 2. Etapının Yapılması

Başlama Tarihi : 24.11.2023
Bitiş Tarihi : 25.06.2024
Sözleşme Bedeli : 45.600.000,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 30.285 metre içme suyu hattı, 7.150 metre kanalizasyon şebeke hattı, muhtelif ebatlarda 11 adet içme suyu deposu yapılması işi.

Sağladığı Faydalar: 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde evleri zarar gören vatandaşlarımız için yapılan yeni yerleşim birimindeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanması



İşin Adı: Gaziantep Geneli Muhtelif Mahallelerde Yapılan Köy Evlerinin (Deprem Konutları) Altyapı İşlerinin 3. Etapının Yapılması İş

Başlama Tarihi : 13.06.2024
Bitiş Tarihi : 27.12.2024
Sözleşme Bedeli : 49.500.000,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 39.200 metre içme suyu hattı, 7.180 metre kanalizasyon hattı ve 8 adet 100 m³ lük içme suyu deposu yapılması

Sağladığı faydalar: 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde evleri zarar gören vatandaşlarımız için yapılan yeni yerleşim birimindeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanması.



İşin Adı: Gaziantep İli Muhtelif Mahallelerde Yapılan Köy Evlerine (Deprem Konutları) 2. Etap Sondaj Kuyusu Açılması

Başlama Tarihi : 12.11.2024
Bitiş Tarihi : 09.02.2025
Sözleşme Bedeli : 2.520.900,00 TL

İşin Muhtevası: Gaziantep İli Muhtelif Mahallelerde Yapılan Köy Evleri için 2.350 metre sondaj açılması

Sağladığı Faydalar: 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde evleri zarar gören vatandaşlarımız için yapılan yeni yerleşim birimindeki içme suyu ihtiyacının karşılanması



İşin Adı: Şehitkâmil İlçesi Kabasakız Mahallesi İçme Suyu ve Karakesek Mahallesi Fosseptik İnşaatı ile Muhtelif Mah. Hat Döşeme Yapımı

Başlama Tarihi : 12.01.2024
Bitiş Tarihi : 07.10.2024
Sözleşme Bedeli : 13.588.920,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 10.000 metre içme suyu hattı, 4.800 metre kanalizasyon hattı, 1 adet 100 m³ lük içme suyu deposu ve 1 adet 1000 kişilik fosseptik yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Söz konusu bölgelerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atık Su Arıtma Tesisleri

GASKİ Atık Su Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesislerimiz; 2024 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Standartlarını sağlayarak; Gaziantep şehrinin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel/endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştirmiştir.



İşin Adı: Merkez AAT Havalandırma Havuzu Bakım Ve Onarımı

Merkez AAT 1.etapda bulunan havalandırma b havuzundaki toplam 2133 adet difüzör demontajı yapılmıştır. Difüzörlerin demontajı yapıldıktan sonra tek tek tüm hatlar kontrol edildi tazyikli hava ve su verilerek hatların içerisindeki pisliklerin dışarı atılması sağlandı. Demontajı yapılan difüzörler, içerisindeki çamurları temizlemek için açılarak tekrar montaja hazır hale getirilmiştir. Toplamda 481 adet difüzör temizlenmiştir. Temizliği yapılan ve sağlam eski difüzörler ile yeni difüzörlerin montajı yapılarak havuz devreye alınmıştır.



İşin Adı: Merkez AAT Son Çökeltim Havuzu Sıyırıcı Köprü Tamirati

Merkez AAT 1.etap son çökeltim-a havuzunun kırılan köprü destek ayakları ve sıyırıcılarının kaynak işlemleri yapılmıştır. Vinç yardımı ile askıya alınan köprü, kırılan sıyırıcı ve platform parçaları kaynak işlemleri ile sağlamlaştırılarak havuz sıyırıcı köprüsü devreye alınmıştır.



İşin Adı: Dn-900 Wafer Tip Bıçaklı Sürgülü Vana Alım

Merkez AAT 2.etap son çökeltim havuzlarında bulunan DN-900 elektrikli aktüatörlü kelebek vanaların yerine DN-900 wafer tip bıçaklı sürgülü vana ile değişimi sağlanmıştır.



İşin Adı: Merkez AAT Havalandırma Havuzu Fazla Çamur Hattı Bakım

Merkez AAT 1.Etap havalandırma havuzu fazla çamur pompalarının atık su bastığı boru hatlarında bulunan çekvalf ve vana değişimleri ile kaçaklar kaynak işlemleri yapılarak devreye alınmıştır.



İşin Adı: Merkez AAT Havalandırma Hattı Kaçakları Kaynak

Merkez AAT 1.Etapta bulunan havalandırma boru hatlarında zaman içerisinde oluşan korozyonlardan dolayı kaynak işleri yapılarak kaçaklar giderilmiştir.



İşin Adı: Merkez AAT Dekantör Çamur Bandı Değişimi

Merkez AAT 2.Etap çamur susuzlaştırma ünitesinde bulunan dekantör çamur dış bandı yeni bant ile değişimi yapılarak devreye alınmıştır. Bant değişimi sırasında bandın dönmelerini sağlayan ömrünü tamamlamış ruloların da değişimleri yapılmıştır.



İşin Adı: Merkez AAT Havalandırma Havuzu Difüzör Değişimi

Merkez AAT 2.Etapta bulunan havalandırma havuzu difüzörlerinin ve hava hatlarının bakımı yapılarak ve arızalı difüzörlerin yenileri ile değişimi sağlanarak devreye alınmıştır.



Yapılan Bakım Onarım ve Çalışmalar Sonucu Elde Edilen Çıkış Suyu Kalitesi Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sais (Sürekli Atık Su İzleme Sistemi) Üzerinden Anlık Takibi İle Devam Etmektedir.



Nizip Atık Su Arıtma Tesisi



30.09.2021 tarihinde 154.499.803,40 TL bedelle sözleşmesi imzalanarak 36.000 m² alanda inşaatına başlanan Aktif Çamur ve Endüstriyel Arıtma Proses Tipine sahip, 30.500m³/gün (Evsel) 7.000 m³/gün (Endüstriyel) proje debisi ve 210.000 kişi kapasiteli olan Nizip Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi ile Nizip İlçe Merkezi, Akçakent, Kızılca Kent Mah. ve Nizip İlçe Merkezinde Bulunan Endüstri Tesislerinin evsel ve endüstriyel Atık sular standartlara uygun olarak arıtılarak alıcı ortam olan Nizip Çayına Deşarjı yapılmaktadır.

Dosya kapsamındaki imalatlar tamamlanmış olup 30/12/2024 tarihinde kesin kabulü yapılarak tesis Genel Müdürlüğümüze devri gerçekleşmiştir.

Karkamış Atık Su Arıtma Tesisi



26.05.2021 tarihinde 1.642.580,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanarak 14.500 m² alanda inşaatına başlanan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur Proses Tipine sahip, 1200 m³/gün proje debisi ve 12.000 kişi kapasiteli olan Karkamış Atık su Arıtma Tesisi Yapım İşi ile Karkamış İlçesine bağlı Karkamış Merkez, Soylu Kıvırcık, Karanfil, Alaçalı, Huzurkent, Ayyıldız, Balaban, Çiftlik, Alagöz, Arıkdere, Akçaköy, Eşme Öncüler Mahallelerinin Evsel Atık suları standartlara uygun şekilde arıtılarak alıcı ortam olan Fırat Nehrine Deşarj yapılacaktır. Sahada yapılan imalatlar sonucu dosyanın fiziki gerçekleşme oranı %100, nakdi gerçekleşme oranı %99,48'dir.

İslahiye Boğaziçi - Yeşilyurt Atık Su Arıtma Tesisi



26.05.2021 tarihinde 2.475.360,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanarak 21.000 m² alanda inşaatına başlanan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur Proses Tipine sahip, 4896m³/gün proje debisi ve 34.000 kişi kapasiteli olan Karkamış Atık su Arıtma Tesisi Yapım İşi ile İslahiye İlçesine bağlı Yeşilyurt, Altınüzüm, Boğaziçi, Kayabaşı, Hasanlök, Tandır, Yağızlar, Yeşilyurt Mülteci Kampı mahallelerinin Evsel Atık suları standartlara uygun şekilde arıtılarak alıcı ortam olan Deliçay Deresine Deşarj yapılacaktır. Dosya kapsamındaki imalatlar tamamlanmış olup 25/12/2024 tarihinde kesin kabulü yapılarak Genel Müdürlüğümüze devri gerçekleşmiştir.

Kuzeyşehir Atık Su Arıtma Tesisi Lot1 Kısmı Yapımı



20.09.2024 tarihinde 517.199.174,86 TL bedelle sözleşmesi imzalanarak 45.000 m² alanda inşaatına başlanan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur Proses Tipine sahip, 26.100 m³/gün proje debisi ve 145.000 kişi kapasiteli olan Kuzeyşehir Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi ile Kuzeyşehir Bölgesi, Göksuncuk, Yalangoz, Karacaören mahallelerinin Evsel Atık suları standartlara uygun şekilde arıtılarak alıcı ortam olan Büyük Dereye deşarj edilecektir.

Kızılhisar Atık Su Arıtma Tesisi 2. Kademe Yapımı



Mevcut Kızılhisar Atıksu Arıtma Tesisinin sınırları içerisindeki alana yapılacak olan 2. Etap Kızılhisar Atıksu Arıtma Tesisi, Kızılhisar, Serince, Beştepe, Küçük Kızılhisar, Abdülhamidhan, Bağlarbaşı, Mavikent, Akkent, Beştepe, Yamaçtepe, Cebeler, Gerciğin, Sarısalkım ve Körkün Mahallelerinin evsel atıksularının arıtılması amacıyla toplam 300.000 eş değer nüfusa hizmet edecek tesis 67.200 m³/gün kapasiteye sahiptir. Yapım işinin ihale dosyaları hazırlanarak İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü onayı alınarak Ankara İlbank Uluslar Arası İlişkiler Birimine iletilmiştir. İhale süreci devam eden dosyamızın 2025 Mart ayı gibi ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Yavuzeli Atık Su Arıtma Tesisi



Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanan ve "AB Bölgesel Güven Fonu – MADAD" kapsamında 22.07.2022 tarihinde 3.225.014,10 TL bedelle sözleşmesi imzalanarak 20.000 m² alanda inşaatına başlanan Uzun Havalandırmalı Proses Tipine sahip, 1.890 m³/gün (Evsel) proje debisi ve 20.000 kişi kapasiteli olan Yavuzeli Atık su Arıtma Tesisi Yapım İşi ile Yavuzeli İlçe Merkezi, Bakırca, Büyükkarakuyu, Çimenli, Karabey, Sarıbuğday ve Süleymanobası Mahallelerinden gelecek Atık su ihtiyacını karşılayacak olup arıtılan suları Merziman Çayına deşarj etmektedir. Dosya kapsamındaki imalatlar tamamlanmış olup 22/08/2024 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır.

Çevre Koruma ve Kontrol

GASKİ Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan su kaynaklarının evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular ile kirlenmemesi için; mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstri kuruluşlarında, yüz yüze iletişim ile çevre ve insan sağlığına duyarlı bir bilinç oluşturarak, yasal dayanaklar çerçevesinde;

Atık Su Altyapı Tesislerimize kabul edilecek standartlarda atık su deşarjının sağlanması,




Gerekirse arıtma tesisleri kurdurulması ve kurulu arıtma tesislerinin işletilmesinin sağlanması (Izgara, Çökeltim Havuzu, Yağ Tutucu, Devir-Daim Ünitesi, Nötralizasyon Ünitesi ve Kimyasal Arıtma Üniteleri kurdurularak Askıda Katı Madde (AKM), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Yağ Gress ve pH değerlerini kanal standartlarına indirgemek)

GASKİ Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan endüstriyel atık suların, kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri taşıma araçları ile kanalizasyon şebekelerine boşaltmalarına,

Endüstriyel atık suların kanal şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılmasına, uygun alıcı ortama verilmeleri ile kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin atık su kaynaklarının denetlenmesi ve takibi işleri ile sorumludur.

Kanalizasyon hatlarımıza atık su deşarj eden endüstrilerin; günlük toplam debisinin en az ¼'ü kadar olan kısmını tutacak büyüklükte dengeleme havuzu yaptırmak şartıyla;

Askıda Katı Madde (AKM), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Yağ Gress ve pH değerleri üzerinden Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatlandırması yapılmaktadır.

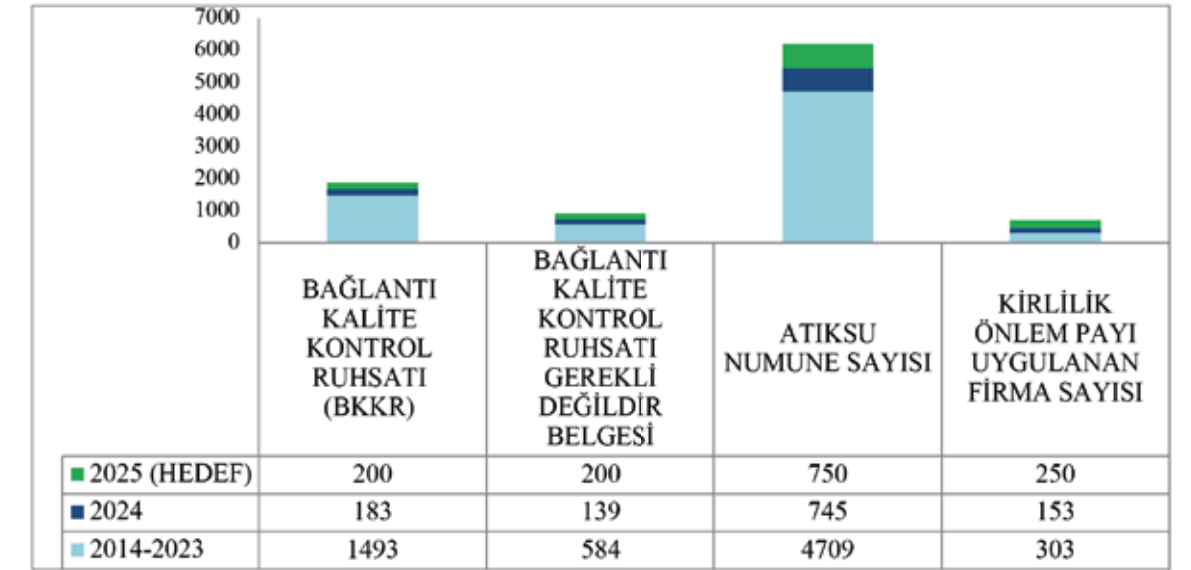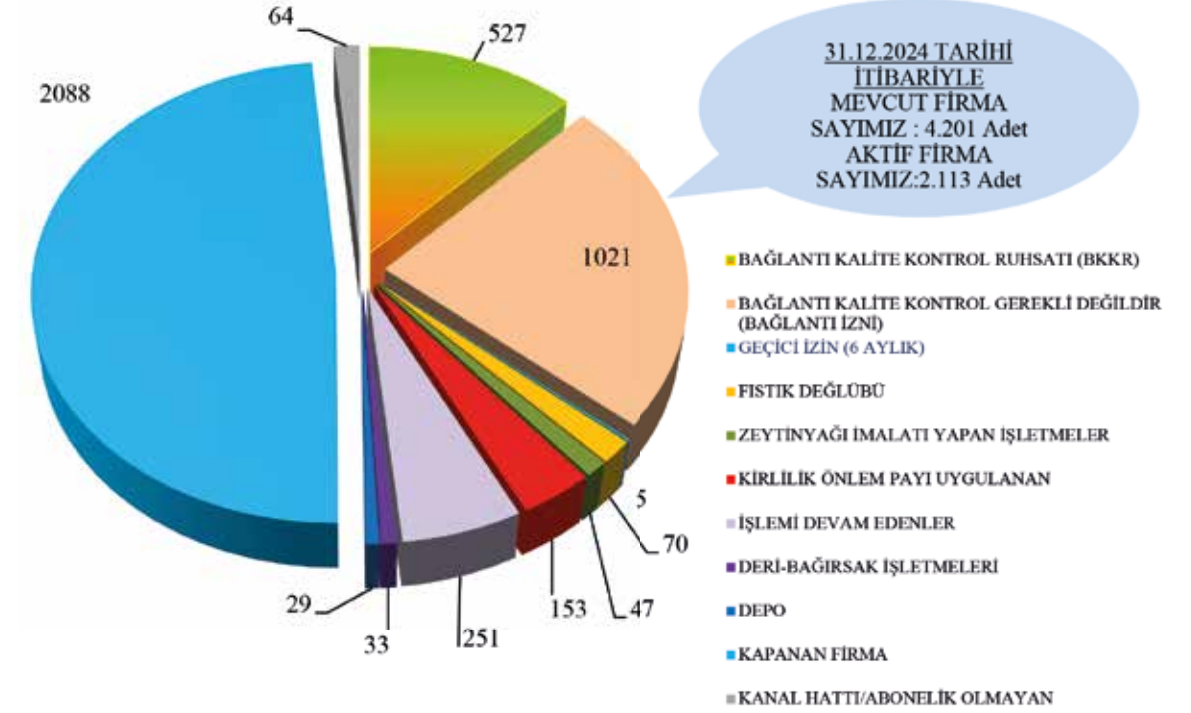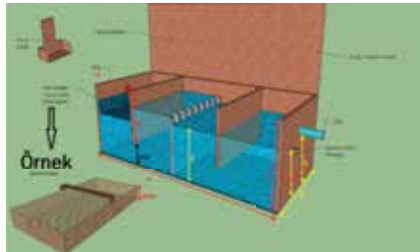

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKRR): Endüstriyel nitelikli atık su oluşturan firmaların Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı (AKŞB) standartlarını sağladıklarında düzenlenen belgedir. 3 yıl geçerlidir.

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Gereklî Değildir Belgesi: Endüstriyel nitelikli atık su oluşturmeyen firmalara düzenlenen izin belgesidir.

Atık Su Numune Sayısı: Endüstriyel atık su oluşturan firmalarda ruhsatlandırma, yıllık denetim ve ruhsat yenileme işlemleri sırasında alınan, GASKİ akredite laboratuvarında analizi yapılan Askıda Katı Madde (AKM), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Ph, Yağ ve Gress parametrelerini ifade etmektedir.

Kirlilik Önlem Payı Uygulaması: AKŞB Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmeyen firmalar uygulanan yaptırımdır.

ETÜD PLAN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız Tarafından Yapılan Projelerin Toplam Metrajı (metre)


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
İçme Suyu	151.562	218.985	133.895	238.908	51.149	96.088	46.709	106.355	262.498
Kanalizasyon	145.305	92.351	115.702	118.008	57.413	31.469	22.450	130.549	186.452
Yağmursuyu ve Dere Islahı	34.759	34.179	30.289	17.856	8.258	15.725	28.770	4.533	27.448
Toplam	331.626	345.515	279.886	374.772	116.820	143.282	97.929	241.437	476.398

Yüklenici Firma Tarafından Yapılan Projelerin Toplam Metrajı (metre)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
İçme Suyu	635.342	512.350	673.498	72.000	658.975	-	-	-	-
Kanalizasyon	487.851	425.634	93.480	50.000	-	-	-	-	-
Yağmursuyu ve Dere Islahı	132.318	107.206	-	-	-	1.440	-	-	-
Toplam	1.255.511	1.045.190	766.978	122.000	658.975	1.440	-	-	-

Projelerin Toplam Metrajı (metre)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
İçme Suyu	786.904	731.335	879.393	310.908	710.124	96.088	46.709	106.355	262.498
Kanalizasyon	633.156	517.985	209.182	168.008	57.413	31.469	22.450	130.549	186.452
Yağmursuyu ve Dere Islahı	167.077	141.385	30.289	17.856	8.258	17.165	28.770	4.533	27.448
Toplam	1.587.137	1.390.705	1.104.864	496.772	775.795	144.722	97.929	241.437	476.398

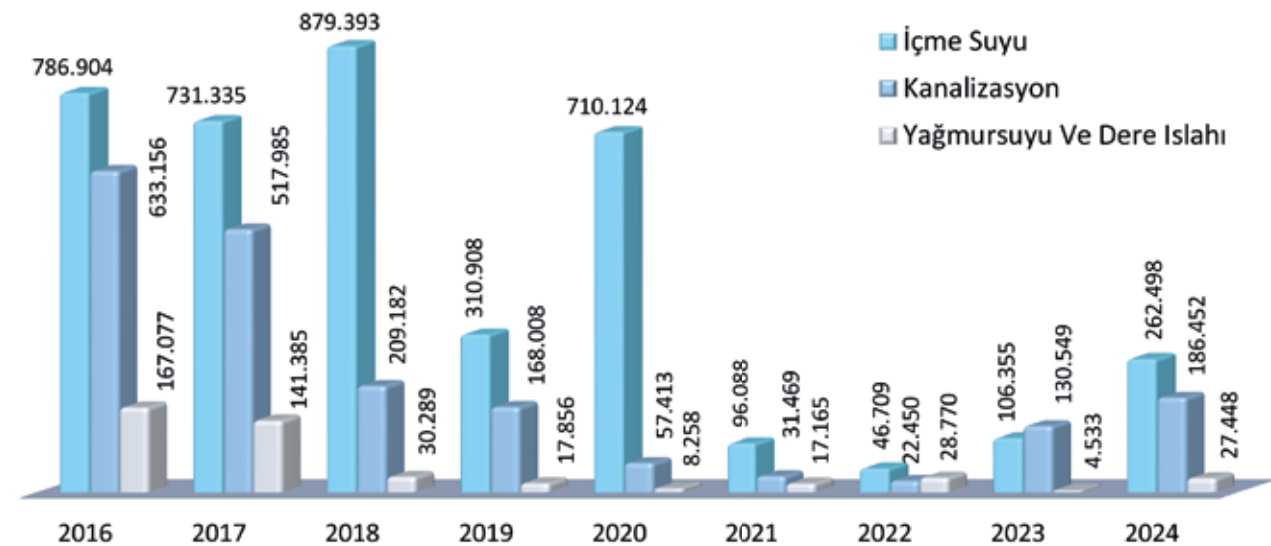

Merkez Kanalizasyon Proje Çalışmaları

Mahalle Adı	Proje Adı	Durumu
Kuzeyşehir Bölgesi	Kuzeyşehir Bölgesi Kanalizasyon Batı Kollektör Hattı Projesi	L=3625 m Ø300 L=702 m Ø400 Toplam= 4327 m
Taşlıca Mahallesi	Gaziantep Şehitkamil Taşlıca Mahallesi 2. Etap Atıksu Terfi Merkezi Projesi	L=1521 m Ø355 Hdpe
Aktoprak Mahallesi	Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Mahallesi Yeni İmar Bölgesi Kanalizasyon Şebeke Projesi	L=115767 m Ø300 L=3141 m Ø400 L=4770 m Ø600 Toplam= 123678 m
Selçuklu Mahallesi	Gaziantep Şahinbey Selçuklu Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Projesi	L=22697 m Ø300

Merkez Yağmursuyu Proje Çalışmaları


Mahalle Adı	Proje Adı	Durumu
Aktoprak Mahallesi	Aktoprak Mahallesi Petrol 87119 No'lu Sokak Yağmursuyu Şebeke Projesi	L=254m 300/300 BAKS.
Gaziray Taşlıca İstasyonu	Gaziray Taşlıca İstasyonu Yağmursuyu Şebeke Projesi	L=105m Ø300
Güvenevler Mahallesi	Güvenevler Mahallesi 29115 No'lu Cadde Yağmursuyu Şebeke Projesi	L=1501 m Muhtelif Çaplarda
Yeşilkent Mahallesi	Yeşilkent Mezarlığı Yağmursuyu Şebeke Projesi	L=1674m Ø300
Çağdaş Mahallesi	Çağdaş Mahallesi 72 No'lu Cadde (Revize) Yağmursuyu Şebeke Projesi	L=1412m Ø1400
Çimento Kavşağı	Çimento Kavşağı Yağmursuyu Terfi Hattı Projesi	L=2677 m Ø630 Hdpe
Değirmiş Mahallesi	İpek Vakfı Yağmursuyu Şebeke Projesi	L=270 m Ø400
Medeniyet Mahallesi	Tugay İçi Yağmursuyu Şebeke Projesi	L=679 m Muhtelif Çaplarda
15 Temmuz Mahallesi	Gazitepe Mahallesi Rezive Yağmursuyu Şebeke Projesi	L= 18876 m Muhtelif Çaplarda

Merkez İçme Suyu Proje Çalışmaları

Mahalle	Proje Adı	Durumu
Aktoprak Mahallesi	Gaziantep Şehitkâmil Aktoprak Mahallesi Yeni İmar Bölgesi İçme Suyu Projesi	L=128.478 m Muhtelif Çaplarda

Daire Başkanlığımız Tarafından Gaziantep Merkezde Yapılan Hatların Toplam Metraji

Merkez Kanal (m)	152.223
Merkez Yağmursuyu (m)	27.448
Merkez İçme Suyu (m)	128.478
Toplam	308.149

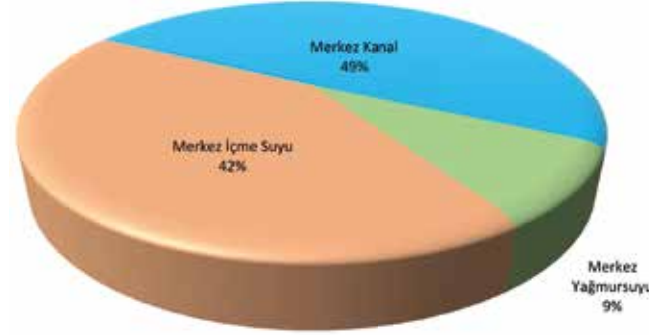


Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Proje Çalışmaları

Mahalle	Proje Adı	Durumu
Şehitkamil-Beyreli	Beyreli Mahallesi İçme Suyu	L=9819 m Muhtelif Çaplarda
Şehitkamil-İskenderli	Deprem Konutları İçme Suyu	L=1100m Ø75 mm 16 ATÜ PE İnış Hattı
Şehitkamil-Kızıkhmurkesen	Deprem Konutları İçme Suyu	L=300m Ø75 mm 16 ATÜ PE İnış Hattı
Şehitkamil-Suboğazı	Deprem Konutları İçme Suyu	L=600m Ø75 mm 16 ATÜ PE Terfi Hattı
Şehitkamil-Üçgöze	Deprem Konutları İçme Suyu	L=1800m Ø75 mm 16 ATÜ PE İletim Hattı
Şehitkamil-Bağbaşı	Deprem Konutları İçme Suyu	L=3200m Ø90 mm 16 ATÜ PE Terfi ve İnış Hattı
Şahinbey-Külecik	Külecik Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı	L = 1068 m Ø75 mm 16 ATÜ PE Terfi Hattı
Şahinbey-Durantaş	Durantaş Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı	L = 1905 m Ø75 mm 16 ATÜ PE Terfi Hattı
Şahinbey-Kuşçu	Kuşçu Mahallesi İçme Suyu İletim Hattı	L = 296 m Muhtelif Çaplarda İletim Hattı
Şahinbey-Killik	Killik Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı	L = 1470 m Ø75 mm 16 ATÜ PE Terfi Hattı
Şahinbey-Morcalı	Deprem Konutları İçme Suyu	L = 400 m Ø75 mm 16 ATÜ PE İnış Hattı
Şahinbey-Beydilli	Deprem Konutları İçme Suyu	L = 850 m Ø75 mm 16 ATÜ PE Terfi ve İnış Hattı
İslahiye-Çolaklar	Çolaklar Mahallesi İçme Suyu İletim Hattı	L=2742m Ø75 mm 16 ATÜ PE İletim Hattı
İslahiye-Kozdere	Kozdere Mahallesi İçme Suyu İletim Hattı	L=6131m Muhtelif Çaplarda İletim Hattı
İslahiye-Fevzipaşa	Göltepe 3.Etap TOKİ Konutları İçme Suyu	L=1752 m Ø110 mm 16 ATÜ PE
İslahiye-Değirmencik	Değirmencik Mahallesi TOKİ Konutları İçme Suyu	L=3779 m Muhtelif Çaplarda İletim Hattı

Mahalle	Proje Adı	Durumu
İslahiye-Telli	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L=700 m Ø75 mm 16 ATÜ PE Terfi Hattı
İslahiye-Zincirli	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L = 3850 m Ø75 mm 16 ATÜ PE Terfi ve İnış Hattı
İslahiye-Çerçili	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L = 800 m Ø75 mm 16 ATÜ PE İnış Hattı
İslahiye-Esenler	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L=2600 m Ø75 mm 16 ATÜ PE İletim Hattı
İslahiye-Yeniceli	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L=4700 m Ø75 mm 16 ATÜ PE İnış Hattı
İslahiye-Karacaören	Terfi ve İnış Hattı	L=70 m Ø75 mm 16 ATÜ PE Terfi Hattı
İslahiye-Alaca	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L = 600 m Ø75 mm 16 ATÜ PE İnış Hattı
Yavuzeli-Kasaba	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L=800 m Ø75 mm 16 ATÜ PE Terfi Hattı
Araban-Hisar	Hisarköy Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi	L = 12861 m Muhtelif Çaplarda İletim Hattı
Nizip-Merkez	Merkez Şebeke Hattı İlave Projesi	L = 2526 m Muhtelif Çaplarda Terfi Hattı
Nizip-Kocatepe	Kocatepe Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı Projesi	L = 6922 m Muhtelif Çaplarda Terfi Hattı
Nizip-Tatlıcak	Tatlıcak Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı Projesi	L = 10045 m Ø200 mm 16 ATÜ PE Terfi Hattı
Nizip-Akkuyu	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L = 900 m Ø90 mm 16 ATÜ PE Terfi Hattı
Karkamış-Kuruyazı - Yeşerti	İkizce ile Subağı Depoları Arası İçme Suyu İletim Hattı Projesi	L = 14118 m Muhtelif Çaplarda İletim Hattı
Karkamış-Arıkdere	Karkamış ile Arıkdere Depoları Arası İçme Suyu Terfi Hattı	L = 16492 m Muhtelif Çaplarda Terfi Hattı
Nurdağı-Bademli	Bademli Mahallesi Toki Konutları İçmesuyu Projesi	L = 2139 m Ø180 mm 16 ATÜ PE
Nurdağı-Gökçedere	Gökçedere Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı Projesi	L = 4115 m Muhtelif Çaplarda Terfi Hattı
Nurdağı-Demirler	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L = 1270 m Muhtelif Çaplarda Terfi ve İnış Hattı
Nurdağı-Tandırılı	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L = 2900 m Ø75 mm 16 ATÜ PE Terfi ve İnış Hattı
Nurdağı-Atmalı	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L = 1000 m Ø75 mm 16 ATÜ PE İNİŞ HATTI
Nurdağı-Olucak	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L = 500 m Ø75 mm 16 ATÜ PE TERFİ HATTI
Nurdağı-Kozdere	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L = 2500 m Ø75 mm 16 ATÜ PE Terfi ve İnış Hattı
Nurdağı-Sakçagözü-Pınarbaşı	Deprem Konutları İçme Suyu Projesi	L = 4400 m Muhtelif Çaplarda Terfi ve İnış Hattı

Muhtelif Mahallelerde Yapılan İçme Suyu Hatlarının Toplam Metrajı

İlçeler	Metraj (metre)
Şehitkâmil	16.819
Şahinbey	5.989
İslahiye	27.724
Yavuzeli	800
Oğuzeli	-
Araban	12.861
Nizip	20.393
Karkamış	30.610
Nurdağı	18.824
Toplam	134.020

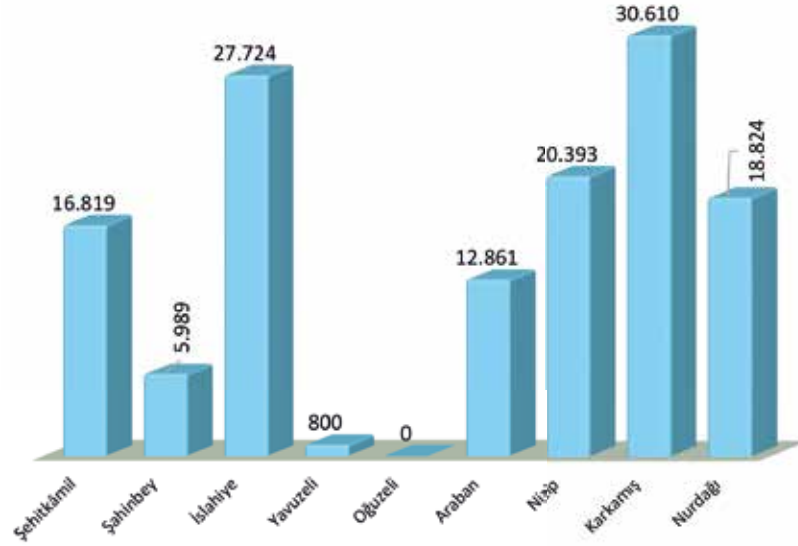


Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Projesi Çalışmaları

Mahalle	Proje Adı	Durumu
Şehitkâmil-Suboğazi	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 280 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şehitkâmil-Serintepe-Karpuzkaya	Serintepe Mahallesi Kolektör Hattı Karpuzkaya Mahallesi Yeni Yerleşim Yeri Kanalizasyon Tamamlama Projesi	L= 4197 m Ø 200-300-400 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şehitkâmil-Aktoprak	Yeni Yapılan OSB Kanalizasyon Hattı Deplase Projesi	L= 371 m Ø400 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şehitkâmil-Yamaçoba	Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 235 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı
Şahinbey-Çimenli	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 752 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey-Morcalı	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 475 m Ø300 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey-Yeşilpınar	Yeşilpınar Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Projesi	L= 2699 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey-Akpınar	İlave Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 814 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi ve 250 Kişilik Fosseptik
Şahinbey-Karaçomak	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 810 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Mahalle	Proje Adı	Durumu
Şahinbey-Yazıbağı	Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 256 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi

Mahalle	Proje Adı	Durumu
İslahiye-Güllühöyük	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L= 1706 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
İslahiye-Elbistanhöyüğü Örtülü	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 1064 m Ø600 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
İslahiye-Merkez	Yağmursuyu Tamamlama Projesi	L= 3230 m Ø300-1400 mm Yağmursuyu Hattı Projesi
İslahiye-Hasanlıök	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 138 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
İslahiye -Yeşilova	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 918 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
İslahiye-Alaca	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 62 m Ø 200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Oğuzeli-Uğurova	Atık Su Terfi Hattı Projesi	L= 1847 m Ø 75mm HDPE 16ATÜ
Oğuzeli-Körkün	Kanalizasyon Projesi	L= 1426 m Ø300 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Nizip-Yağcılar (Aşağıyağcılar-Yukarıyağcılar)	Kanalizasyon Şebeke Hattı Projesi	L= 1756 m Ø200 mm Kanalizasyon Şebeke Hattı Projesi ve 500 Kişilik Fosseptik
Nizip-Tatlıcak	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 790mt Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Nizip-Yeniyazı	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 1463 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Nizip-Keklik	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 588 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Nizip-Merkez	Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 1380 m Ø400 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Nurdağı-Altınova(EK)	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 733 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Nurdağı-Sayburun	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 120 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Nurdağı-Emirler	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 850 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Nurdağı-Bademli	Kanalizasyon Kollektör Hattı Projesi	L= 4547 m Ø 400 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Nurdağı-İkizkuyu	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 592 m Ø 200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi

Muhtelif Mahallelerde Yapılan Kanalizasyon Hatlarının Toplam Metrajı

İlçeler	Metraj (metre)
Şehitkâmil	5.083
Şahinbey	5.806
İslahiye	7.243
Yavuzeli	-
Oğuzeli	3.273
Araban	-
Nizip	5.982
Karkamış	-
Nurdağı	6.842
Toplam	34.229

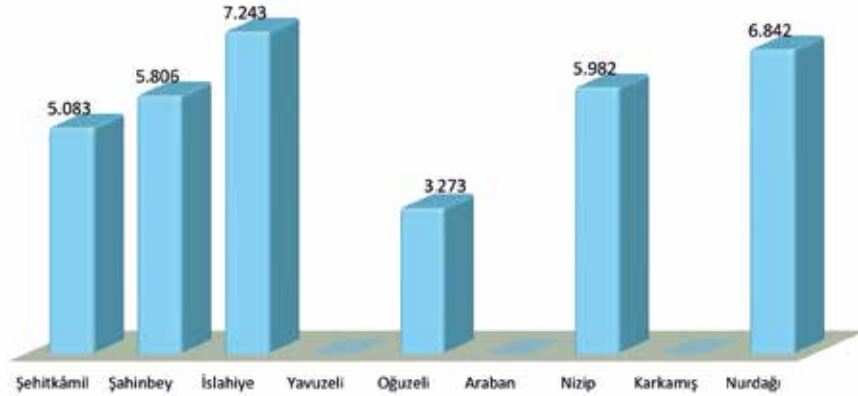

Yapılması Planlanan Merkez İçme Suyu Proje Çalışmaları	Yapılması Planlanan Merkez Kanalizasyon Proje Çalışmaları
Taşlıca Mobilyacılar Sitesi İçme Suyu Projesi	Taşlıca Mobilyacılar Sitesi Kanalizasyon Projesi
Dericiler Sitesi İçme Suyu Projesi	Dericiler Sitesi Kanalizasyon Projesi
Şahinbey- Bağlarbaşı İçme Suyu Projesi	Şahinbey- Bağlarbaşı Kanalizasyon Projesi
Sam Mahallesi İçme Suyu Projesi	Sam Mahallesi Kanalizasyon Projesi
Kuzeyşehir BUSEM Bölgesi İçme Suyu İletim Hattı Projesi	Kuzeyşehir BUSEM Bölgesi Kanalizasyon Projesi
Bayramlı Bölgesi İçme Suyu İletim Hattı Projesi	Bayramlı Bölgesi İçme Suyu Kanalizasyon Projesi
BUSEM 2. Etap İçme Suyu Projesi	BUSEM 2. Etap Kanalizasyon Projesi
Oğuzeli Mobilyacılar Sitesi İçme Suyu Projesi	Oğuzeli Yeşildere Kanalizasyon Projesi
Bedirkent İçme Suyu Projesi	Şehitkamil Akçaburç Yeni İmar Bölgesi Kanalizasyon Projesi
Abdülhamithan-Selçuklu İçme Suyu Projesi	Şehitkamil Beyreli Yeni İmar Bölgesi Kanalizasyon Projesi
Osmanlı İçme Suyu Şebeke Projesi	Şehitkamil Arı-Battal-Altındağ Kanalizasyon Kollektör Hattı Projesi
Oğuzeli Yeşildere Terfi ve Şebeke Projesi	Araban Hisar Kanalizasyon Projesi
Nizip Üniversitesi ve Yeni İmara Açılan Bölge İçme Suyu Arıtma Depo Arası İsale Hattı Projesi	Şahinbey Osmanlı 300. Evler Kanalizasyon Projesi
Savaş Grubu İçme Suyu Projesi	Nizip Sarıkoç-Yeniyapan-Dazhöyük Kanalizasyon Kollektör Hattı Projesi
Yurtbaşı-Örmetaş İçme Suyu İletim Hattı Projesi	

Düzbağ İsale Hattı Kamulaştırma İşlemleri

Toplam Yüz Ölçümü (m²)	Parsel Sayısı	Malik Sayısı	Ağaç Sayısı
750.000,00 m²'lik ait alan kamulaştırılmaktadır.	Toplam 511 adet parsel bulunmaktadır.	Toplamda 1641 vatandaş ile kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.	26.633 adet Ağaç sayımı yapılmıştır.

Düzbağ Enerji Nakil Hattı Kamulaştırma İşlemleri

Toplam Kamulaştırılacak Pilon Alanı (m²)	Parsel Sayısı	Malik Sayısı	Toplam Daimi İrtifak Alanı (m²)	Toplam Pilon Sayısı
4.607,58 m²'lik Direk alanı kamulaştırılmaktadır.	Tesis alanında toplam 171 adet vatandaş parseli bulunmaktadır.	Toplamda 626 vatandaş ile kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.	257.562,32 m²'lik alana irtifak hakkı kurulacaktır.	98 adet Enerji Nakil Hattı Direği bulunmaktadır.

Düzbağ İçme Suyu Arıtma Tesisi Kamulaştırma İşlemleri

Yüzölçümü (m²)	Parsel Sayısı	Malik Sayısı	Ağaç Sayısı
562.618,19 m²'lik alan kamulaştırılmaktadır.	Tesis alanında toplam 48 adet parsel bulunmaktadır.	Toplamda 154 vatandaş ile kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.	12.037 adet ağaç sayımı yapıldı.

Düzbağ İçme Suyu Temini Projesi Kamulaştırma Çalışmaları

Düzbağ İçme Suyu Temini Projesi Kapsamında;

- İsale hattı ve ENH hattı için ödeme yapılan malik sayısı: 2573
- İsale hattı ve ENH hattı için ödeme yapılan parsel sayısı: 670
- Toplam İsale hattı ve ENH hattı parsel sayısı: 683
- GASKİ bütçesinden isale hattı ve ENH hattı için ödenen tutar: 21.774.461,30 TL
- İller Bankası tarafından İsale hattı ve ENH hattı için ödenen tutar: 22.297.899,37 TL
- GASKİ adına 525 adet taşınmazın tamamı tescil edilmiştir.
- GASKİ adına 17 adet taşınmazın hissesi tescil edilmiştir.

Düzbağ İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi Kamulaştırma Çalışmaları

- Düzbağ İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapsamında;
- Ödeme yapılan malik sayısı: 168
- Ödeme yapılan parsel sayısı: 42
- Toplam İçme Suyu Arıtma Tesisi parsel sayısı: 47
- GASKİ bütçesinden ödenen tutar: 65.877.857,26 TL
- İller Bankası tarafından ödenen tutar: 27.692.705,29 TL
- Genel Müdürlüğümüz adına 29 adet taşınmazın tamamı tescil edilmiştir.
- Genel Müdürlüğümüz adına 3 adet taşınmazın hissesi tescil edilmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri


İlgili daire başkanlıklarının yapmış olduğu yeni hatların ve ek yerlerinin koordinatlandırılıp sisteme işlenmesi sonucunda 2024 yılında 145 km içme suyu hattı, 113 km kanal hattı, 5 km yağmursuyu hattı sistemimize işlenmiş olup, toplamda 2759 km içme suyu hattı, 3009 km kanal hattı, 535 km yağmursuyu hattı sistemimize işlenmiştir.

İşletmeler Daire Başkanlığının kontrolünde yüklenici firma tarafından yapılan Boğaziçi-Altınüzüm, Nizip Yeniyazı, Yavuzeli, Gedikli, Yeşilce, Zeytinli içme suyu, Almalı, Naimler, Yeşilova kanalizasyon hatlarına ait verilerin sisteme işlenmesi,

Kanalizasyon Daire Başkanlığının kontrolünde yüklenici firma tarafından yapılan Humanız, Taşlıca, Sanayi, Akbulut, Abdulhamithan, Osmangazi, İbnisina, Beştepe, Geylani, Göktürk, Beykent, Yamaçtepe, İbrahimli-2 Mahalleleri kanalizasyon hattı, Eydibaba, İbnisina, Aydınbaba Mahalleleri yağmursuyu hatlarına ait verilerin sisteme işlenmesi,

Yıllar	İçme Suyu (Km)	Kanalizasyon (Km)	Yağmur Suyu (Km)	Toplam (Km)
2014	358	268	234	860
2015	171	189	16	376
2016	249	959	112	1.320
2017	163	315	26	504
2018	504	271	25	800
2019	101	174	15	290
2020	434	413	18	865
2021	204	86	56	346
2022	127	41	13	181
2023	303	180	15	498
2024	145	113	5	263
Toplam	2.759	3.009	535	6.303


CBS Sayısal Verilerin İşlenmesi

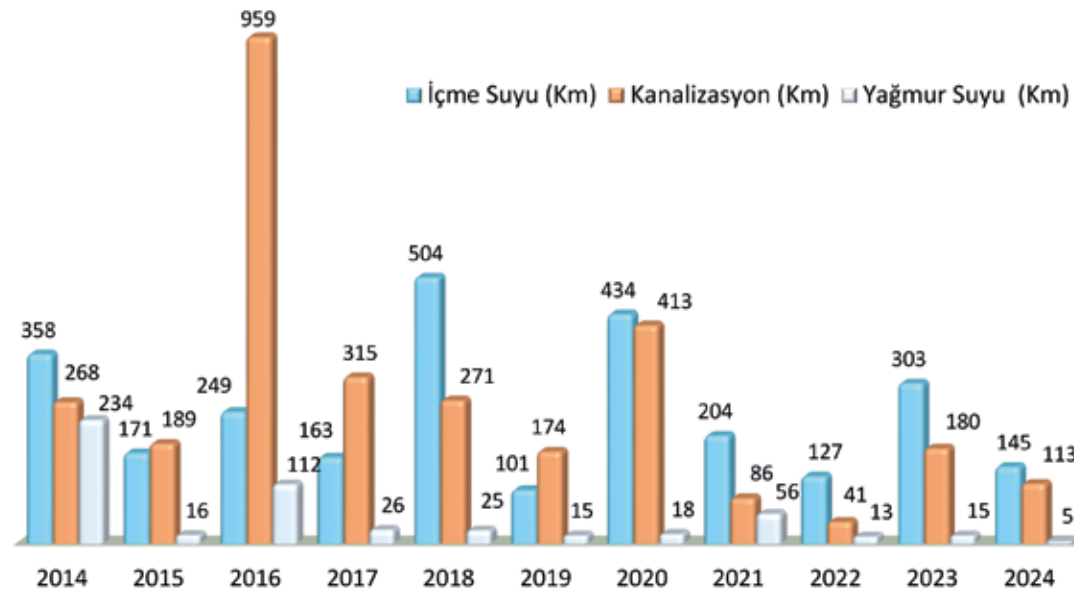

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


01.01.2024 – 31.12.2024 Tarihleri Arasında 4734 Sayılı Kanunun 22 (a) (b) (c) (d) Hükümleri doğrultusunda aylar itibarı ile yapılan alımlar.

Aylar	Malzeme		Hizmet		Yapım	
	Adet	Tutar	Adet	Tutar	Adet	Tutar
Ocak	11	133.031,55	8	115.490,00	-	-
Şubat	128	11.805.802,00	56	3.990.214,78	1	620.000,00
Mart	145	14.407.867,70	56	2.189.063,23	11	6.332.700,00
Nisan	82	13.160.507,60	34	1.951.333,00	4	1.301.880,00
Mayıs	102	14.580.633,95	52	3.593.793,81	4	2.464.600,00
Haziran	67	8.140.470,39	33	3.077.079,39	3	1.246.800,00
Temmuz	165	18.962.123,56	78	5.421.200,14	4	1.456.625,36
Ağustos	127	20.509.353,36	59	7.065.397,86	5	2.722.858,00
Eylül	128	21.944.994,69	59	27.662.095,42	8	4.057.559,03
Ekim	118	14.274.545,89	39	4.589.702,33	7	3.188.664,00
Kasım	151	25.037.760,43	72	7.680.447,50	4	1.814.200,00
Aralık	88	12.000.495,00	34	5.284.148,40	3	971.000,00
Toplam	1.312	174.957.586,12	580	72.619.965,86	54	26.176.886,39
Genel Toplam		273.754.438,37				

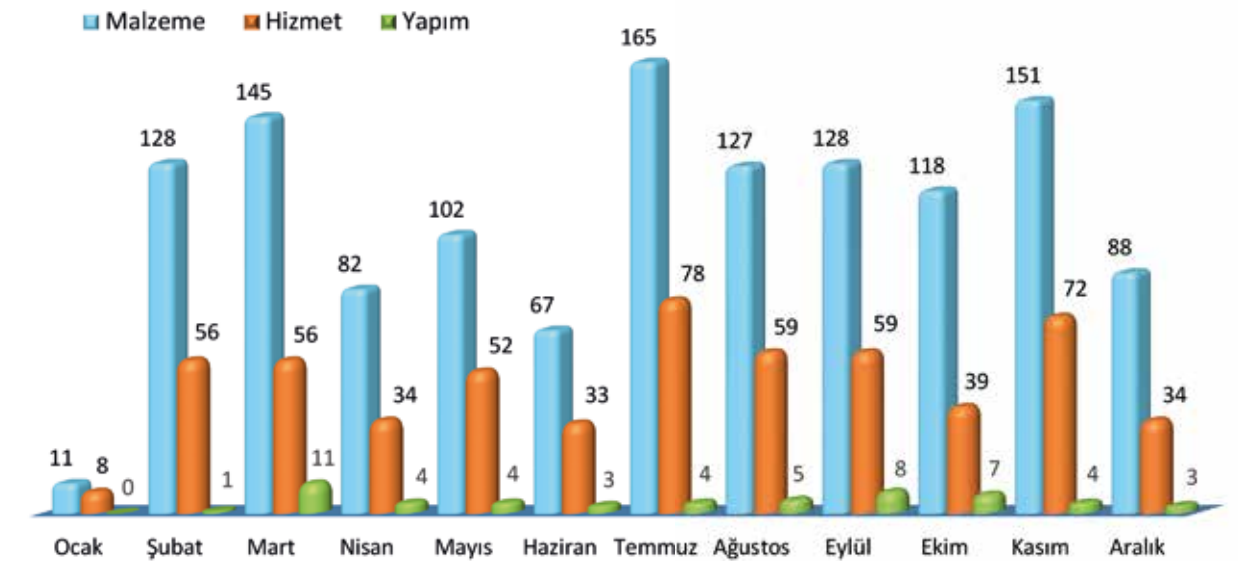

Keşif-İhale İcmali

İhale Türü		İptal Edilen İhale Sayısı	Sözleşmeye Bağlanan ve Devam Eden İhale Sayısı	Toplam İhale Sayısı
Yapım İşi İhaleleri	Açık Elektronik	4	26	30
	Pazarlık 21/b Elektronik	0	2	2
	Toplam	4	28	32
Hizmet Alımı İşi İhaleleri	Açık Elektronik	3	2	5
	Pazarlık 21/f Elektronik	2	7	9
	Toplam	5	9	14
Mal Alımı İşi İhaleleri	Açık Elektronik	2	15	17
	Pazarlık 21/f Elektronik	3	5	8
	Toplam	5	20	25
4734 İhale Toplam		14	57	71
JİCA Hibe Kredili İhaleler				
Yapım İşi İhaleleri	Açık Elektronik	0	1	1
	JİCA Toplam	0	1	1
AFAD Kapsamındaki İhaleler				
Yapım İşi İhaleleri	AFAD (Pazarlık-17)	1	7	8
	Toplam	1	7	8
Mal Alımı İşi İhaleleri	AFAD (Pazarlık-17)	1	5	6
	Toplam	1	5	6
AFAD Toplam		2	12	14
GASKİ Yönetmeliği ile Yapılan İhale Sayısı				
Trampa İhalesi	Trampa İhalesi	0	1	1
Genel Toplam İhale Sayısı		71	87	

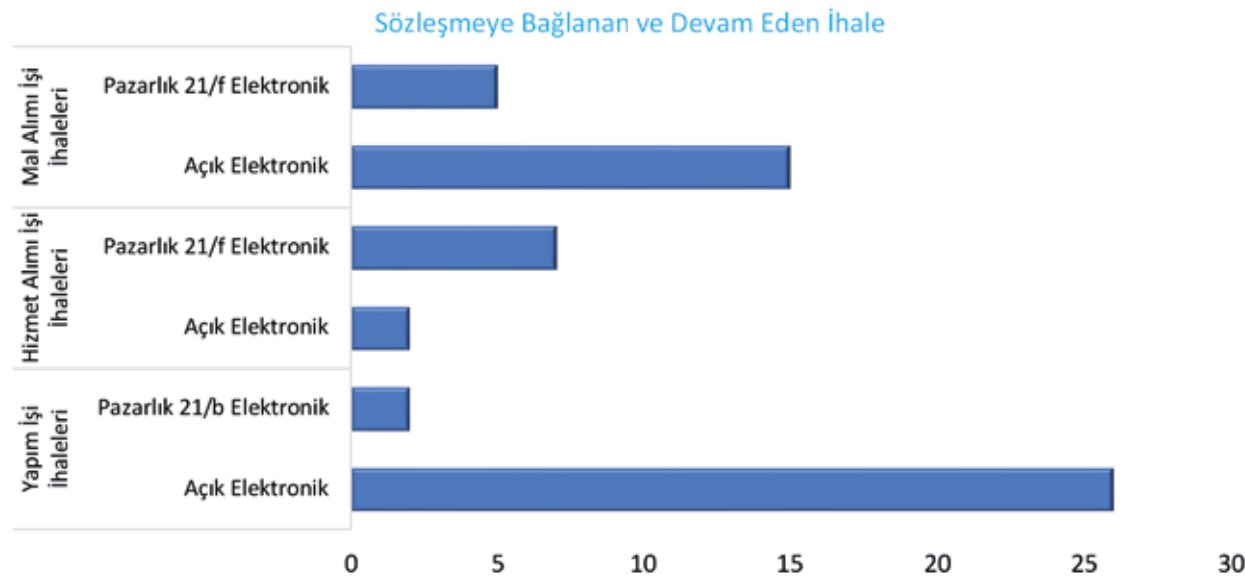

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

- A -

2024 Yılından Önce GASKİ Aleyhine Açılmış Olup 2024 Yılında Yargılanması Devam Eden Hukuk Davaları	2024 Yılı İçerisinde GASKİ Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Davaları
Toplam Dava Adedi 248 * Asliye Hukuk Mahkemesi 8 * Asliye Ticaret Mahkemesi 3 * Sulh Hukuk Mahkemesi 3 * Tüketici Mahkemesi 10 * İş Mahkemesi 2 * İdare Mahkemesi 6 * İcra Hukuk Mahkemesi 280	Toplam Dava Adedi 56 * Asliye Hukuk Mahkemesi 11 * Asliye Ticaret Mahkemesi 1 * Sulh Hukuk Mahkemesi 2 * Tüketici Mahkemesi 13 * İş Mahkemesi 6 * İdare Mahkemesi 2 * İcra Hukuk Mahkemesi 91
GASKİ Lehine Sonuçlanan Dava Adedi 198 * Asliye Hukuk Mahkemesi 3 * Asliye Ticaret Mahkemesi 2 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 1 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 1 * İcra Hukuk Mahkemesi 206	GASKİ Lehine Sonuçlanan Dava Adedi 12 * Asliye Hukuk Mahkemesi 2 * Asliye Ticaret Mahkemesi 1 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 1 * İdare Mahkemesi 1 * İcra Hukuk Mahkemesi 17
GASKİ Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 18 * Asliye Hukuk Mahkemesi 2 * Asliye Ticaret Mahkemesi 1 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 5 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 3 * İcra Hukuk Mahkemesi 30	GASKİ Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 6 * Asliye Hukuk Mahkemesi 1 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 2 * İş Mahkemesi 1 * İdare Mahkemesi 1 * İcra Hukuk Mahkemesi 11
GASKİ'nin Kısmen Lehine ve Kısmen Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 2 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 2 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 1 * İcra Hukuk Mahkemesi 5	GASKİ'nin Kısmen Lehine ve Kısmen Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 1 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 1 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi 2
Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi 30 * Asliye Hukuk Mahkemesi 3 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 2 * İş Mahkemesi 2 * İdare Mahkemesi 1 * İcra Hukuk Mahkemesi 39	Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi 37 * Asliye Hukuk Mahkemesi 8 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 2 * Tüketici Mahkemesi 10 * İş Mahkemesi 4 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi 61

- B -

2024 Yılından Önce GASKİ Tarafından Açılmış Olup 2024 Yılında Yargılanması Devam Eden Hukuk Davaları		2024 Yılı İçerisinde GASKİ Tarafından Açılmış Olan Hukuk Davaları	
Toplam Dava Adedi 34 * Asliye Hukuk Mahkemesi 3 * Asliye Ticaret Mahkemesi 4 * Sulh Hukuk Mahkemesi 6 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 3 * İdare Mahkemesi 4 * İcra Hukuk Mahkemesi	54	Toplam Dava Adedi 18 * Asliye Hukuk Mahkemesi 2 * Asliye Ticaret Mahkemesi 2 * Sulh Hukuk Mahkemesi 5 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 2 * İdare Mahkemesi 5 * İcra Hukuk Mahkemesi	34
GASKİ Lehine Sonuçlanan Dava Adedi 4 * Asliye Hukuk Mahkemesi 1 * Asliye Ticaret Mahkemesi 4 * Sulh Hukuk Mahkemesi 3 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 1 * İdare Mahkemesi 3 * İcra Hukuk Mahkemesi	16	GASKİ Lehine Sonuçlanan Dava Adedi 1 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 2 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 2 * İcra Hukuk Mahkemesi	5
GASKİ Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 3 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	4	GASKİ Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 0 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	0
GASKİ'nin Kısmen Lehine ve Kısmen Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 0 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	1	GASKİ'nin Kısmen Lehine ve Kısmen Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 2 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	2
Henüz Karara Çıkılmamış (Derdest) Olan Dava Adedi 27 * Asliye Hukuk Mahkemesi 2 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 2 * İdare Mahkemesi 1 * İcra Hukuk Mahkemesi	33	Henüz Karara Çıkılmamış (Derdest) Olan Dava Adedi 15 * Asliye Hukuk Mahkemesi 2 * Asliye Ticaret Mahkemesi 2 * Sulh Hukuk Mahkemesi 3 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 2 * İdare Mahkemesi 3 * İcra Hukuk Mahkemesi	27

- C -

Düzbağ İçme Suyu Projesi Su Hattı ve Yolu İle Enerji Nakil Hatları Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil Dava
Dosyalarının 2024 Yılı Genel Raporu

Parsel Adedi	112
Mahkeme ve Dosya Adedi	91
Mülkiyet Sahipleri Adedi	132
Keşif Yapılan Dosya Adedi	91
Bilirkişi Raporları Mahkemeye Sunulan Dosya Adedi	91
Bilirkişi Raporlarına İtiraz Edilen Dosya Adedi	15
Mahkemeye Bilirkişi Ek Raporları Sunulan Dosya Adedi	15
Mahkemece Kamulaştırma Fark Bedelinin Bankaya Depo Edilmesine Karar Verilen Dosya Adedi	91
Bilirkişi Raporlarına ve/veya Mahkeme Kararlarına İtiraz Edilen, Mülkiyet Değişikliği Olan, Veraset İlamı Yetki Belgesi Talep Edilen, Adına Banka Hesabı Açılamayan Kişiler İçin Tavzih Talep Edilen, Kadastro Tarafından İfrazı Tamamlanmayan Taşınmazların Olduğu vb Hususlar İçin Halen Sonuçlanmamış Derdest Olan Dosya	19
Mülkiyet Sahipleri Adına Kamulaştırma Fark Bedellerinin Bankaya Depo Edilmesi İçin Yazı Hazırlanan Dosya Adedi	91
Genel Müdürlüğümüz Lehine Karara Çıkmış Olan Dosya Adedi	91
Mahkeme Kararı Uyarınca veya Uzlaşma Yolu ile Genel Müdürlüğümüz Adına Tapuya Tescil Edilen İlgili Taşınmazların Dosya Adedi	91

İcra Takipleriyle İlgili Sayısal Veriler

- A -

2024 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış Olan Toplam Tutar	185.210.542,00 TL
2024 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam İcralı Fatura Tahsilat Tutarı	83.858.636,00 TL
2024 Yılı İçerisinde Hukuklu Hukuksuz Borçlulara Taksit Yapılmış Olan Toplam Tutar	35.252.596,75 TL
2024 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksit Yaptırmış Olan İcralı Borçlulardan 2024 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam Taksit Tahsilat Tutarı	18.210.167,43 TL
31/12/2024 Tarihine Kadar Hukuklu Hukuksuz Borçlarını Taksitlendirmiş Olan Borçlulardan 2024 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam Taksit Tahsilat Tutarı	29.825.715,42 TL
2024 Yılı İçerisinde İcralı Borçlulardan Yapılmış Olan Toplam Fatura ve Taksit Tahsilat Tutarı	113.684.351,42 TL

2024 Yılı İçerisinde Abonelere ve/veya Fiili Kullanıcılara Yönelik Açılmış Olan MTS/İcra Takibi Adedi	20.204 TL
2024 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış Olan ve Fatura Adedi	131.065 TL
2024 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış Olan ve Tahsil Edilmiş Fatura Adedi	84.765 TL
2024 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksitlendirmiş Hukuklu Olan İcralı Borçlu Adedi	3.353 TL
2024 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksitlendirmiş Hukuklu Olan İcralı Taksit Adedi	3.947 TL
2024 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksitlendirmiş Hukuklu Olan İcralı Protokol Toplamı	24.270.499,04 TL
2024 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksitlendirmiş Hukuksuz Olan Borçlu Adedi	4.027 TL
2024 Yılı İçerisinde Borçlular Tarafından Yapılmış Olan Hukuksuz Taksit Adedi	4.174 TL
2024 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksitlendirmiş Hukuksuz Olan Protokol Toplamı	10.982.097,71 TL

Hukuki Mütalaalar

2024 Yılı İçinde Genel Müdürlüğümüzün Çeşitli Birimlerinden 1. Hukuk Müşavirliğine Gönderilmiş Olan Hukuki Görüş İstem Yazılarına Cevaben Verilmiş Olan Hukuki Mütalaa Adedi	6
--	---



TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığı; etkin, verimli, yapıcı, yol gösterici ve ekonomik bir denetim sistemini çalışma anlayışı olarak benimser, hata arayan ve sadece eleştiren, durağan teftiş anlayışı yerine muhtemel riskleri önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasını esas alır. Birimimiz, Teftiş Kurulu Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetini sürdürmektedir.

Amaç ve Hedefler

Genel Müdürlük merkez ve bağlı birimlerdeki her türlü faaliyet ve işlemler ile memur, işçi, sözleşmeli personel ve kurumda görevli diğer personelin görevleri ile ilgili tutum ve davranışları hakkında teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak suretiyle kurumun kaliteli hizmet vermesini hedeflemektedir.

Yıllara Göre Düzenlenen Raporlar

Raporun Cinsi / Yıllar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
İnceleme	16	3	4	5	2	4	2	9	8	4	9
Soruşturma	3	6	1	5	4	2	3	3	10	8	9
Teftiş	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ön İnceleme	5	0	0	3	3	0	0	0	0	6	3



YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2560 sayılı Kuruluş Yasası gereğince; yılda iki kez gerçekleştirilen Genel Kurulun toplanması için gerekli tüm hazırlıkları yapmak, toplantılardan sonra alınan Genel Kurul kararlarını ilgili birimlere duyurmak müdürlüğümüzün asli görevlerindendir. Yönetim Kurulu sekretaryası Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Haftada bir yapılması gereken Yönetim Kurulu Toplantısının gündemini hazırlamak ve toplantıda alınan kararları yazılı hale getirerek Yönetim Kurulu Üyelerinin imzasına sunmak, bir nüshasını da tasdik ederek gereği için ilgili birimine havale ettirmek ve Yönetim Kurulu Kararlarını arşivlemek de görevlerimizdendir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze gelen her türlü evrakı teslim alarak EBYS sisteminde kayıt altına almak ve ilgili birimlere süresinde ulaştırmak diğer bir görevimizdir. Kurumdan gönderilecek belgelerin EBYS sisteminden çıktısını alarak uygun posta araçları ile gönderilmesini sağlamak yine Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir.

Amacımız; Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve alınan kararların en kısa sürede hayata geçirilmesini sağlayarak Kurumumuzun hizmetlerine yardımcı olmaktır. Kâğıt israfını önlemek amacıyla kamu kurumlarınca kullanılması zorunlu hale getirilen EBYS sistemi 01/01/2014 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılmaya başlanmış ve sonraki yıllarda da kullanılmaya devam edilmiştir. Kamu Kurumlarında 2017 yılından itibaren kullanılmaya başlanan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin Genel Müdürlüğümüzde kullanımına 2024 yılında da devam edilerek iletişim daha ucuz ve hızlı hale getirilmiştir. Ayrıca özellikle yargı tebligatlarında yeni geliştirilen UETS tebligat sistemi kurumumuzca da kullanılmaktadır.

Faaliyet Türü	Sayısı
Gelen-Giden Kayıtlar	40.928
Yönetim Kurulu Kararları	408
Genel Kurul Kararları	13
Toplam	41.349



3.2. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama kılavuzu stratejik plana ilişkin olarak bütüncül bir bakış açısı ortaya koymakta ve bu doğrultuda başlangıç değeri üzerine gösterge hedeflerinin kümülatif olarak biriktirilmesini istemektedir. Bunu sadece artış hedefleyen göstergeler için değil aynı zamanda azalış hedefleyen göstergeler için de geçerli kılmıştır. Göstergenin nereden başlayıp, nereye kadar artacağını veya azalacağını daha anlaşılır hale getirmiştir. Böylelikle nerede olduğumuz ve nereye ulaşmak istediğimizi ölçme kabiliyeti artırılmıştır. Bazı azalış veya artış hedeflemeyen göstergeler ise aynı değeri koruma şeklinde ifade edilmekte olup, bu grupta yer alan göstergelere uygulanan performans hesaplama formülü mevzuat tarafından farklılaştırılmıştır.

Göstergelerin performans hesabında kılavuzun tarif ettiği şekliyle kümülatif olarak artış veya azalış ifade eden her bir performans göstergesi için genel olarak $(C-A)/(B-A)$ formülü kullanılmaktadır. Fakat aynı değeri koruma şeklinde ifade edilen göstergelerde performansın hesaplanması (C/B) formülüne göre yapılmaktadır.

Stratejik Planda yer alan göstergeler her sene için sayısal hedef içermeyebilmektedir. Yani sadece belirli yıllarda yapılıp bitirilecek işlerin varlığı sebebiyle bu tip göstergelere her yıl sayısal hedef tanımlanmamaktadır. Bu durumda olan göstergeler hedefin performansının hesaplanmasında göstergelerin etki ağırlığını ifade eden ve stratejik plan hazırlanırken belirlenen hedefe etkisi yüzdelerin yıllara göre uyarlanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Kılavuzun tarif ettiği şekliyle bu göstergeler için performans yüzdesi hesaplanmadığı gibi hedef performansına olan etkileri de dikkate alınmamaktadır. Bu durumda olan göstergelerin yüzde değerleri, aynı hedef altında yer alan diğer göstergelere ağırlıkları nispetinde dağıtılarak hesaplama yapılmaktadır. Böylece hedefin altındaki göstergelerin toplam ağırlığı %100'e tamamlanarak hedefin performansının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

Ayrıca kılavuzda "Bir göstergenin performansı yüzde 100'ü aşabilir. Ancak hedef performansının ölçümünde bu değer "100" olarak alınır. Böylece diğer göstergelerin hedefe etkisinin doğru hesaplanması sağlanır. Bir göstergenin performansı negatif bir değer alabilir. Ancak hedef performansının ölçümünde bu değer "0" olarak alınır. Böylece diğer göstergelerin hedefe etkisinin doğru hesaplanması sağlanır. Hedefe ilişkin tek bir gösterge belirlenmesi durumunda hedef performansının ölçümünde bu değer aynen alınır. Hedef performansı yüzde 100'ü aşabilir ya da negatif bir değer alabilir." denilmekte olup, bu hükme uygun olarak performans hesabı yapılmıştır.

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama kılavuzu stratejik planın izleme ve değerlendirme süreçlerini iki temel ayak üzerine oturtmuştur. Buna göre 6 aylık gerçekleşme sonuçları için Stratejik Plan izleme raporu ve toplantısının yapılması, yıllık gerçekleşme sonuçları için ise Stratejik Plan gerçekleşme raporu hazırlanması ve üst yönetim ile harcama birimi yetkililerinin katılımıyla toplantıda değerlendirilmesini hükme bağlanmıştır.

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.1	Su kayıplarını 2024 yılında %25 seviyesine düşürmek				
Hedef Performansı	83				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans Hedefi gerçekleşmiştir. Asrın felaketinde yaşanan depremten dolayı şebekelerde meydana gelen arızalara anında müdahale edilerek hedeften sapma engellenmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Hedefe tam olarak ulaşılmasa da büyük bir oranda hedef gerçekleşmiştir. İzole bölge çalışmaları neticesinde ve yapılan dinlemelerle kaçaklar tespit edilmiş, finansal yeterlilikte sıkıntı yaşanması ve teknik personel sayısının artış ihtiyacı, hatların sayısallaştırılmasında ve Coğrafi bilgi sistemine aktarılmasında yaşanabilecek aksaklıklar risk oluşturmaktadır.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.1.1 Su kayıp kaçak oranı	20	34,1	25	27,77	90
Açıklama	2024 hedefine dönemler içinde yaşanan felaketlerin etkisiyle ulaşamamıştır. Kayıp kaçak tespit çalışmalarında 1.165 noktada dinleme yapılarak 625 noktada kaçak tespiti yapılmıştır.				
PG:1.1.2 İzole bölge sayısı	20	26	51	51	100
Açıklama	Şehir geneli AÇB, Font ve Ö.G.B borularının değiştirilmesi veya kazısız teknoloji ile ıslah edilmesi, içme suyu şebekesinin izole edilen bölgelerinin tamamının otomasyon kapsamına alınarak, tüm şebekenin DMA (İzole Alt Bölge) ile işletilmesi hedeflenmektedir. Böylece şebekenin optimum şekilde işletilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve içme suyu kayıp kaçakların önlenerek sistemdeki verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Gösterge hedefine ulaşılmıştır.				
PG:1.1.3 Değişimi yapılan şebeke miktarı (metre)	40	-	50.000	33.582	67
Açıklama	Gösterge hedefine ulaşamamıştır. 2024 yılında Körkün, Beştepe, Gaziler, Çamtepe, İbrahimli, Sanayi, Sacır, Geylani, Güneykent, Osmangazi, Şehircösteren, Erikçe, Ertuğrulgazi Mahallelerine toplam 33.385m içme suyu hattı yapılmıştır.				
PG:1.1.4 Müdahale edilen arıza sayısı (adet)	20	10.936	63.436	69.269	92
Açıklama	Şehitkâmil bölgesinde 5.403 adet, Şahinbey bölgesinde 5.100 adet olmak üzere şehir genelinde toplam 10.503 adet arızaya müdahale edilmiştir. İçme suyu şebekesinde işletme verimliliğini artırmak için hizmet alımı yapılmasıyla etkin bir biçimde içme suyu arızalarının onarımlarının yapılması sağlanmıştır.				
	(Arıza sayıları kümülatif olarak belirtilmiştir).				

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.2.	Su temininin sürekliliğini sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedefin performans değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Stratejik plandaki hedefimizde meydana gelen sapmanın giderilmesi için; 2024 yılı yatırım programında olan işlerimizin sadece bir kısmı deprem ve ekonomik nedenlerle ertelenmiştir. 2024 yılı nihai hedefine ulaşılması sağlanacaktır.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.2.1 Yeni imar bölgeleri yıllık su ihtiyacı (m³/yıl)	20	8.149.477	16.757.472	16.757.472	100
Açıklama	Şehitkâmil İlçesi İbrahimli 2 Bölgesi 2. Etap İçme Suyu, Belkis, Alparslan, İncilikaya Mahalleleri, Taşlıca Küçük Sanayi Sitesi Büyükşehir Sanayi Ve Endüstri Merkezi (Büsem) İletim Hattı Ve İçme Suyu Şebeke Hattı Tesisi Yapımı				
PG:1.2.2 Sağlanan su miktarı (m³/yıl)	20	149.403.637	158.011.632	197.921.700	125
Açıklama	Şehre su sağlayan kaynaklarımızdan Düzbağ'dan 86.296.314m³, Kartalkaya barajından 37.537.634 m³, Mizmilli'den 37.537.634m³, şehir içi kuyulardan 2.938.492m³, 202.830.164m³ performans göstergesi değerlerinin üstünde gerçekleşmiştir.				
PG:1.2.3 İmalatı yapılan içme suyu şebeke uzunluğu (km)	40	2.134	2.434	2.649	108
Açıklama	Şehir merkezinde Körkün, Beştepe, Gaziler, Çamtepe, İbrahimli, Sanayi, Sacır, Geylani, Güneykent, Osmangazi, Şehircösteren, Erikçe, Ertuğrulgazi Mahallelerine içme suyu şebeke hattımıza 33.582 m eklenerek şehir merkezi şebeke hattı uzunluğumuz 2.649 km'ye ulaşmıştır. Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Performans göstergesi değerlerinin üstünde gerçekleşmiştir.				
PG:1.2.4 İçme suyu altyapı ulaşılabilirlik oranı	20	80	95	95	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. İçme suyu şebekesinde işletme verimliliğini artırmak için etkin bir biçimde içme suyu arızalarının onarımlarının yapılması sağlanmıştır. İçme suyunun her bir noktaya ulaşması sağlanmıştır. İçme suyu bilgi yönetim sistemi etki alanının genişletilmesiyle ölçümlerin değerlendirilmesi, içme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için yer dinlemeleri sonucu arıza tespitlerinin yapılması ve hidrolik modelleme çalışmaları yapılmıştır.				

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.3.	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek				
Hedef Performansı	89				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef tam olarak gerçekleşme olmasa da hedefe yaklaşılmıştır. Yeni dönemde 2025-2029 stratejik plan kapsamında hedef tekrar gözden geçirilerek hedefteki aksamalar giderilecektir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturulmuştur. Yetişmiş ve tecrübeli teknik kadromuz marifetiyle çalışmaları aksamadan devam etmektedir. Stratejik planda yer alan ve amaç ve hedeflere temel teşkil eden tespit ve ihtiyaçlarda bir değişiklik söz konusu değildir. Bu sebeple performans göstergesinde güncelleme ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.3.1.Şehrin %80'inin cazibeyle beslenmesi (%)	30	0	85	80	94
Açıklama	Düzbağ barajı yapılıncaya kadar Göksu nehrinden regülatör aracılığı ile alınan suyun isale hattına iletilmektedir. Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturulmuştur. Yetişmiş ve tecrübeli teknik kadromuz marifetiyle çalışmaları aksamadan devam etmektedir. Stratejik planda yer alan ve amaç ve hedeflere temel teşkil eden tespit ve ihtiyaçlarda bir değişiklik söz konusu değildir. Bu sebeple performans göstergesinde güncelleme ihtiyacı yoktur.				
PG:1.3.2.Şehrin yeni içme suyu sistemine göre beslenmesi (%)	40	0	80	62	77
Açıklama	Şehre verilen 215.166.382 m³ suyun 118.880.850 m³'lük miktarı Düzbağ'dan karşılanmıştır. Düzbağ baraj projesinin tamamlanamamasından dolayı şehre regülatörler aracılığı ile su verilmektedir. Performans gösterge hedefine ulaşılmasa önümüzdeki yıllara hedefe ulaşılacaktır.				
PG:1.3.3.İçme suyu tesislerinin işletmeye alınması (%)	30	0	100	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Düzbağ isale hattı üzerindeki hat vanası, vantuz ve tahliyelerin haftalık kontrolü, katodik koruma sisteminin aylık kontrolleri yapılmakta, terfi merkezi 7/24 SCADA üzerinden kontrolü sağlanmaktadır. Düzbağ tünelinin haftalık kontrolü yapılmaktadır. İçme suyu tesislerinin işletmeye alınması işletme verimliliğini artırmak için hizmet alımı yapılmısıyla etkin bir biçimde içme suyu işletme yapılması sağlanmıştır. Ancak bu durum hedeflenen gösterge değerine ilişkin bir güncelleme ihtiyacı doğurmamaktadır. İnşaatı biten arıtma tesisleri işletmeye alınmıştır. Tüm içme suyu tesislerinin periyodik bakım onarımları zamanında yapılmaktadır.				

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.4.	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinin stratejik planda yer alan tespit ve ihtiyaçlar değişmediği için güncellenmesi gerekmemektedir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Su dağıtım hatlarını ve tesislerinin mevzuat kriterlerine uygun ve verimli çalıştırılabilmesi için revizyon çalışmaları yapılmakta, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Sorumlu Birim	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.4.1.İsale hattının değişimi oranı (%)	20	0	100	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. 2024 yılı nihai hedefine ulaşılması sağlanacaktır. Kartalkaya barajından şehre 3 adet terfi merkezi ile su temin edilen 53,7 Km isale hattının mevcut ÖGB borularının değişimi.				
PG:1.4.2. Kartalkaya pompa istasyonlarının yenilenmesi oranı	20	0	100	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Kartalkaya pompa istasyonlarında Kartalkaya barajı ve pompalarda bulunan birimlerde bakım faaliyetleri çerçevesinde (haftalık, aylık, 3 aylık,6 aylık ve yıllık bakımlar düzenli ve muntazam olarak yapılmıştır. Kartalkaya barajına atık su karışmaması için atık su terfi istasyonlarının rutin bakımları yapılmış arızalarına müdahale edilmiş böylece baraja atık su karışmasının önüne geçilmiştir.				
PG:1.4.3.Çaybaşı tesis revizyonu oranı	20	40	100	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Çaybaşı Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi 450 m3/h kapasiteyle verimli biçimde işletilmesini sağlanmaktadır.				
PG:1.4.4.Pancarlı arıtma tesisi taşınması	20	70	100	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Pancarlı Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi 15.120 m3/gün kapasiteyle verimli biçimde işletilmesini sağlanmaktadır.				
PG:1.4.5.Nizip içme suyu tesisi revizyonu	20	70	100	100	100
Açıklama	Artan ilçe nüfusa ve tüketimlere bağlı şebeke ihtiyacının karşılanması adına Müdürlüğümüz tarafından 2021/308184 ihale kayıt numaralı Nizip İçme Suyu Arıtma Tesisi bakım onarım yapım işi kapsamında tesisin arıtma kapasitesi yapılan hidrolik revizyonlar ve ilave çalışmalarımız sayesinde 2.600 m3 /h arıtma kapasitesine çıkarılmıştır.				

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.5.	Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmamış olup, hedeflere ulaşılmıştır. Bu yönüyle performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı meydana gelmemiştir.				
Sorumlu Birim	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.5.1.Analizi yapılan numune sayısı	20	25.178	25.678	48.708	190
Açıklama	2024 yılı için belirlenen performans göstergesi hedefi aşılmıştır. Çalışılan parametre sayısında güncellenen mevzuat ve talepler doğrultusunda planlananın üzerinde artış olmuştur. Gerçekleşme rakamı olan 40.696 Stratejik plan nihai hedefine aşmıştır.				
PG:1.5.2.Alınan numunelerin standartlara uygunluk oranı (%)	20	93	98	98	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır. Kimya Ve Enstrümantal Analiz Laboratuvarında 19.458 ve Mikrobiyoloji Laboratuvarında 20.633 adet numuneler analiz edilerek standartlara uygunluk analizi yapılmıştır.				
PG:1.5.3.Özel analiz taleplerinin karşılanma oranı (%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır.				
PG:1.5.4.Manuel klorlama yapılan depo sayısı (Adet)	20	128	158	158	100
Açıklama	İçme suyu tesislerinin beslediği noktalarda klor ölçüm değerleri ile ilgili işbirliği yapılan daire başkanlıkları ile etkili koordinasyon sağlanmış ve hedeflenen gösterge değerinden daha yüksek gerçekleşme sağlanmıştır. Ancak bu durum Stratejik planın güncellenmesi sonucunu doğurmamıştır.				
PG:1.5.5.Online klorlama yapılan depo sayısı (Adet)	20	238	360	360	100
Açıklama	Gösterge ile hedeflenen değere ulaşılmıştır. Tespit ve ihtiyaçlar değişmemiş ve bu sebeple göstergenin güncellenmesi ihtiyacı oluşmamıştır.				

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.7.	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Gösterge hedefinin üzerine çıkmıştır. Yaşanan deprem nedeniyle özellikle Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki büyük yıkım nedeniyle yapılan arızalar ve içme suyu hatlarındaki imalatlarda artışlar yüksek olmuştur.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans göstergesinde hedeflenen değere büyük oranda ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.7.1.Açılan kuyu sayısı (adet)	20	828	1.080	1.099	102
Açıklama	Performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılmıştır. Sorumluluk alanına dâhil olan ilçelerden 71 adet yeni su kuyusu açılmıştır.				
PG:1.7.2.İçme suyu hattı yapımı (km)	20	1.268	2.000	2.385	119
Açıklama	Araban ilçesinde 7.966 m, İslahiye ilçesinde 12.846 m, Karkamış ilçesinde 16.910 m, Nizip ilçesinde 10.892 m, Nurdağı ilçesinde 10.516 m, Oğuzeli ilçesinde 5.695 m, Şahinbey ilçesinde 27.063 m, Şehitkâmil ilçesinde 16.263 m, Yavuzeli ilçesinde 3.755 m içme suyu olmak üzere ilçelerde toplam 111.906 metre içme suyu, imalatı yapılmıştır.				
PG:1.7.3.Yapılan su depo sayısı (adet)	20	580	620	620	100
Açıklama	Sorumluluk alanına dâhil olan ilçelerden ihtiyaç duyulan içme suyu deposu yapılmıştır.				
PG:1.7.4.Giderilen arıza sayısı (adet)	20	21.235	12.621	14.359	113
Açıklama	Araban ilçesinde 1.015 adet su arızası, İslahiye ilçesinde 1.744 adet su arızası, Karkamış ilçesinde 345 adet su arızası, Nizip ilçesinde 2.199 adet su arızası, Nurdağı ilçesinde 990 adet su arızası, Oğuzeli ilçesinde 1.209 adet su arızası, Şahinbey ilçesinde 1.354 adet su arızası, Şehitkâmil ilçesinde 4.138 adet su arızası, Yavuzeli ilçesinde 1.365 adet su arızası olmak üzere toplam 14.359 adet su arızasına müdahale edilmiştir.				
PG:1.7.5.İşletme alınan tesislerin SCADA sistemine geçirilmesi oranı (%)	20	50	70	70	100
Açıklama	İçme suyu SCADA sisteminin etki alanının genişletilmesi kapsamında planlı biçimde çalışılarak riskler minimize edilmektedir.				

Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek				
Hedef:2.1.	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	2024 yılı içerisinde, öncelikli olarak İlimiz genelindeki atık su ve yağmur suyu hattı projesi ihtiyaçlarına öncelik verildiğinden performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye etki edecek etkenler hedefe ulaşmamıza engel olmamış, performans göstergesinin güncellenmesi ihtiyacı oluşmamıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Şu anki şartlar altında süreci en iyi şekilde yönetme çalışmalarımız devam etmektedir. Stratejik plan hedefleri tutturulmuştur.				
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.1.1.İnşaatı tamamlanan kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)	50	2.500	2.600	2.837,50	109
Açıklama	Performans göstergesinin hedeflediği 2024 yılı değerine fazlasıyla ulaşılmıştır. Genel Müdürlüğümüz tarafından mesuliyet alanı dâhilinde olan Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde muhtelif sokaklar ve mahallelerinde kanalizasyon şebeke hattı eksikliği olan ve yeni imara açılan yerlere 67,5 km. kanalizasyon hattı döşenerek altyapı ihtiyacı GASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından giderilmiştir.				
PG:2.1.2.İnşaatı tamamlanan yağmursuyu şebeke uzunluğu (km)	50	600	650	658	101
Açıklama	Genel Müdürlüğümüz tarafından mesuliyet alanı dâhilinde olan Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde muhtelif sokaklar ve mahallelerinde yağmur suyu şebeke hattı eksikliği olan ve yeni imara açılan yerlere 18,2 km. yağmur suyu hattı döşenerek altyapı ihtiyacı GASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından giderilmiştir.				



Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek				
Hedef:2.2.	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedeflenen değerine ulaşılmıştır. Gösterge birikimli yapıda olmayıp, her sene oluşan yeni rakamlara göre yeniden hesaplanan bir niteliğe sahiptir. Bu yönüyle gösterge için herhangi bir güncelleme ihtiyacı söz konusu değildir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Planın başlangıç döneminden itibaren tespit ve ihtiyaçlarda değişiklikler meydana gelmemiş ve bu durum performans göstergesinde herhangi bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.2.1.Atık suların toplanma oranı (%)	20	93	98	98	100
Açıklama	Genel Müdürlüğümüz tarafından mesuliyet alanı dâhilinde olan Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde muhtelif sokaklar ve mahallelerinde 95.100 metre kanalizasyon hattı ve 7.312 metre yağmur suyu hattı döşenerek atık suların sağlıklı bir şekilde toplanması sağlanmıştır.				
PG:2.2.2.Izgara temizliği yapımı oranı (%)	20	100	100	100	100
Açıklama	2024 yılı kapsamında 380 km kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımız temizlenmiştir. 2024 yılı içerisinde toplam 5.373 adet baca ve izgara imalatı yapılmıştır.				
PG:2.2.3.Derelerin bakım onarımının yapılması oranı(%)	20	100	100	100	100
Açıklama	2024 yılı kapsamında şehir merkezinde bulunan Alleben Deresi ve kuzey kuşaklama kanalının toplam 6 tur temizlik işlemi yapılmıştır.				
PG:2.2.4.Parsel arıza sayısı (Adet)	20	5.118	4.620	4.469	97
Açıklama	2024 yılı kapsamında parsel bağlantısından toplam 4.469 adresteki arıza giderildi ve yeni bağlantı yapılarak sorun giderildi. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadığı için göstergede bir güncelleme ihtiyacı oluşmamıştır.				
PG:2.2.5.Arızaların beklenen sürede giderilmesi oranı	20	100	100	100	100
Açıklama	2024 yılı kapsamında 59.273 adet arızaya kanal temizleme araçları ile müdahale edilip sorun giderilmiştir. Vatandaş memnuniyetini daha üste çıkarmak adına başlattığımız; vatandaşa geri dönüş anket çalışmalarında toplam 15.096 kişi ile görüşülmüş olup talep ve memnuniyetler kayıt altına alınmıştır.				

Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek.				
Hedef:2.3.	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek				
Hedef Performansı	80				
Hedef ilişkin sapma nedeni	İlimiz genelinde atık su ihtiyaçları 2024 yılında öncelik kazandığından, söz konusu gösterge ile ilgili hedef büyük oranda gerçekleşmesine rağmen 2.3.5 gösterge hedefi gerçekleşmediğinden hedef performans değerini düşürmüştür.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Sorumlu Birim	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.3.1.Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı (%)	40	90	95	95	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmış olup, Performans göstergesine ulaşım düzeyi, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 2.4.5. Kentsel Altyapı başlığı altında yer alan “atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi” politikasına katkı sağlayacak niteliktedir.				
PG:2.3.2.Analiz yapılan numune sayısı (adet)	10	568	818	820	100
Açıklama	Gösterge değerine büyük oranda ulaşılmıştır.				
PG: 2.3.3.Atık su laboratuvarlarına gelen özel analiz talebinin karşılanma oranı (%)	10	100	100	100	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır.				
PG:2.3.4.Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı(%)	20	93	93	93	100
Açıklama	2024 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Standartlarını sağlayarak; Gaziantep şehrinin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel/endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştirmiştir. Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır.				
PG:2.3.5.Arıtılmış suyun yeniden kullanım oranı (%)	20	0	0	0	0
Açıklama	Gri su projesi mali kaynak yetersizliğinden dolayı 2019-2024 stratejik plan döneminde gerçekleştirilememiştir.				

Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek				
Hedef:2.5.	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesinde hedeflenen değere büyük oranda ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	2024 yılı içerisinde, öncelikli olarak ilçelerimizin atık su ve yağmur suyu hattı projesi ihtiyaçlarına öncelik verildiğinden performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye etki edecek etkenler hedefe ulaşmamıza engel olmamış, performans göstergesinin güncellenmesi ihtiyacı oluşmamıştır.				
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.5.1.Kanalizasyon hattı yapımı (m)	30	691.483	976.483	1.228.347	125
Açıklama	Araban ilçesinde 768 metre kanalizasyon imalatı, İslahiye ilçesinde 19.006 metre kanalizasyon imalatı, Karkamış ilçesinde 3.808 metre kanalizasyon imalatı, Nizip ilçesinde 6.945 metre kanalizasyon imalatı, Oğuzeli ilçesinde 3.153 metre kanalizasyon imalatı, Şahinbey ilçesinde 3.273 metre kanalizasyon imalatı, Şehitkâmil ilçesinde 4.246 metre kanalizasyon imalatı, Yavuzeli ilçesinde 1.506 metre kanalizasyon imalatı, olmak üzere ilçelerde toplam 42.705 metre kanalizasyon imalatı yapılmıştır.				
PG:2.5.2.Kanalizasyon şebeke hatlarının Periyodik bakım oranı	20	100	100	100	100
Açıklama	Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Ekonomik ömrünü tamamlayan muhtelif çaplarda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım, arıza ve abone bağlantılarının yapılması				
PG:2.5.3.Yapılan kanalizasyon arıza sayısı	30	23.925	16.960	22.256	131
Açıklama	Araban ilçesinde 861 adet kanal arızası, İslahiye ilçesinde 2.553 adet kanal arızası, Karkamış ilçesinde 653 adet kanal arızası, Nizip ilçesinde 10.140 adet kanal arızası, Nurdağı ilçesinde 1.615 adet kanal arızası, Oğuzeli ilçesinde 1.502 adet kanal arızası, Şahinbey ilçesinde 1.171 adet kanal arızası, Şehitkâmil ilçesinde 2.681 adet kanal arızası, Yavuzeli ilçesinde 1.080 adet kanal arızası olmak üzere toplam 22.256 adet kanal arızasına müdahale edilmiştir.				
PG:2.5.4.Arızaların giderilme süresini 12 saate düşürme oranı (%)	20	30	80	80	100
Açıklama	Performans göstergesinde hedeflenen değere büyük oranda ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				

Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.1.	Yeni imara acılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef gerçekleştirilmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturularak gerektiği anda hazır bulunması sağlanmaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadığı için performans göstergesinde güncelleme ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	Etüd-Plan ve Uluslararası Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.1.1.Atık su arıtma tesisi Projesi yapım oranı(%)	25	-	100	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. 2024 yılında Atık su arıtma tesisi projelerine ağırlık verilmiş olup ve Stratejik plan hedeflerinin tutması sağlanacaktır. Yüksek verimlilikle çalışılarak ihtiyaç duyulan projeler oluşturulmuştur.				
PG:4.1.2.Kanalizasyon şebekesi hattı projesi yapım oranı (%)	25	-	100	100	100
Açıklama	Kuzeyşehir Bölgesi Kanalizasyon Batı Kollektör Hattı Projesi, Gaziantep Şehitkamil Taşlıca Mahallesi 2. Etap Atıksu Terfi Merkezi Projesi, Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Mahallesi Yeni İmar Bölgesi Kanalizasyon Şebeke Projesi, Yeni Yapılan OSB Kanalizasyon Hattı Deplase Projesi, Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi Gaziantep Şahinbey Selçuklu Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Projesi olmak üzere 186.452 metre kanalizasyon projesi yapılmıştır.				
PG:4.1.3.Yağmursuyu şebekesi hattı projesi yapım oranı (%)	25	-	100	100	100
Açıklama	Aktoprak Mahallesi Petrol 87119 No'lu Sokak Yağmursuyu Şebeke Projesi, Gaziray Taşlıca İstasyonu Yağmursuyu Şebeke Projesi, Güvenevler Mahallesi 29115 No'lu Cadde Yağmursuyu Şebeke Projesi, Yeşilkent Mezarlığı Yağmursuyu Şebeke Projesi, Çağdaş Mahallesi 72 No'lu Cadde (Revize) Yağmursuyu Şebeke Projesi, Çimento Kavşağı Yağmursuyu Terfi Hattı Projesi, Gazitepe Mahallesi Rezive Yağmursuyu Şebeke Projesi olmak üzere 27.448 m yağmursuyu ve dere ıslahı projesi yapılmıştır.				
PG:4.1.4.İçme suyu şebekesi hattı projesi yapım oranı (%)	25	-	100	100	100
Açıklama	Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Mahallesi Yeni İmar Bölgesi İçme suyu Projesi, Deprem Konutları İçme Suyu Projesi, Hisarköy Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi, Merkez Şebeke Hattı İlave Projesi, Tatlıcak Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı Projesi, Gökçedere Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı Projesi, Bademli Mahallesi Toki Konutları İçmesuyu Projesi, Karkamış ile Arıkdere Depoları Arası İçme Suyu Terfi Hattı, olmak üzere 262.495 m içme suyu projesi yapıldı.				

Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak.				
Hedef:4.2	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak.				
Hedef Performansı	87				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Devam eden istimlak süreçleri nedeni ile istenilen hedefe ulaşamamıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	2024 yılı hedefi gerçekleştirilmediği için hedef performansında sapma meydana gelmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Önümüzdeki yıllarda hedefin sapmaya neden olan göstergesine daha fazla ağırlık verilecektir. 2024 yılı nihai hedefine sadık kalınarak önümüzdeki yıllarda açık kapatılacaktır.				
Sorumlu Birim	Etüd-Plan ve Uluslararası Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C)/(B)
PG:4.2.1 Düzbağ isale hattı kamulaştırma oranı. (%)	20	50	100	75	75
Açıklama	2024 yılı içerisinde, öncelikli olarak İlimiz genelindeki içme suyu, Düzbağ İsale Hattı Projesi devam eden istimlak süreçleri nedeni ile istenilen gösterge hedefi gerçekleştirilememiştir.				
PG:4.2.2 Düzbağ arıtma kamulaştırma oranı.(%)	20	40	100	60	60
Açıklama	2024 yılı içerisinde, öncelikli olarak, Düzbağ Arıtma Tesisi Kamulaştırma Projesi devam eden istimlak süreçleri nedeni ile istenilen gösterge hedefi gerçekleştirilememiştir.				
PG:4.2.3 Mahallelerdeki içme suyu deposu ve kuyu alanı kamulaştırma oranı. (%)	20	10	100	100	100
Açıklama	Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturulmaya çalışılmakta, Mahallelerdeki içme suyu deposu ve kuyu alanı kamulaştırma projesi tamamlanmış, devam eden istimlak süreçleri nedeni ile göstergenin gerçekleşmesinde meydana gelen gecikmeler giderilerek stratejik planda belirtilen 2024 nihai hedefine ulaşılmıştır.				
PG:4.2.4 Mahallelerdeki fosseptik yeri kamulaştırma oranı.(%)	20	10	100	100	100
Açıklama	Fosseptik projesi yapılması gösterge hedefi gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç duyulan bölgelerde projesi fosseptik yeri kamulaştırmaları 2024 yılı nihai hedefine Stratejik Plan döneminde gerçekleştirilmiştir.				
PG:4.2.5 Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırma oranı.(%)	20	0	100	100	100
Açıklama	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırma çalışmalarında gösterge hedefi gerçekleştirilmiştir. Projesi yapılan paket atık su arıtma tesisi alanı kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.				

Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.3.	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi				
Hedef Performansı	91				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Güncel altyapı verilerinin elden girilmesi bilgi akışının sürekliliğinin sağlanmaması nedeni ile güncel verilerin sisteme işlenememesi.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans gösterge değerlerine ulaşmak için sonraki yıllarda da belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edilecektir. Bu konuda ilgili birimlerle çalışmaya devam edilecek olup, birimler arası işbirliğinin aksamaya uğraması hedef göstergede risk oluşturacaktır. Bu riskin azaltılması için işbirliğinin sürekli devam etmesi gerekmektedir.				
Sorumlu Birim	Etüd-Plan ve Uluslararası Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.3.1.Kanalizasyon şebeke hatları işlenmesi (km)	30	187	3.316	3.009	90
Açıklama	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 2024 yılında 113 km kanalizasyon şebeke hattı sisteme işlenmiştir. Performans gösterge değerlerine ulaşmak için sonraki yıllarda da belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edilecektir. Bu konuda ilgili birimlerle çalışmaya devam edilecek olup, birimler arası işbirliğinin aksamaya uğraması hedef göstergede risk oluşturacaktır. Bu riskin azaltılması için işbirliğinin sürekli devam etmesi gerekmektedir				
PG:4.3.2.Yağmur suyu hatlarının işlenmesi (km)	30	49	675	535	80
Açıklama	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 2024 yılında 5 km yağmur suyu hattı sisteme işlenmiştir. Performans gösterge değerlerine ulaşmak için sonraki yıllarda da belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edilecektir. Bu konuda ilgili birimlerle çalışmaya devam edilecek olup, birimler arası işbirliğinin aksamaya uğraması hedef göstergede risk oluşturacaktır. Bu riskin azaltılması için işbirliğinin sürekli devam etmesi gerekmektedir.				
PG:4.3.3.İçme suyu hatlarının sisteme işlenmesi (km)	40	81	2.711	2.759	100
Açıklama	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.2024 yılında 145 km içme suyu hattı sisteme işlenmiştir. Performans gösterge değerlerine ulaşmak için sonraki yıllarda da belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edilecektir. Bu konuda ilgili birimlerle çalışmaya devam edilecek olup, birimler arası işbirliğinin aksamaya uğraması hedef göstergede risk oluşturacaktır. Bu riskin azaltılması için işbirliğinin sürekli devam etmesi gerekmektedir.				

Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.5.	Hizmette sürekliliği sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Stratejik hedefin başarısı tam olarak gerçekleşmiştir. Bakım çalışmaları planlı biçimde sürdürülerek risk unsurları en aza indirilmeye çalışılmaktadır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans göstergesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar planlı biçimde, zaman çizelgesi dâhilinde yapılmakta olup, aksamaların yaşanmaksızın çalışmaların sürdürülmesi sağlanacaktır.				
Sorumlu Birim	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.5.1 Araçların takip ve kontrolünün yapılması oranı	30	410	100	100	100
Açıklama	Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Kuruma ait araçların sigortasının yapılması ve kiralık araçlarla birlikte 448 adet aracın denetim ve tahsis işlemlerinin yapılması. Araç taleplerinin artması ve araç ihalesinin zamanında yapılamaması.				
PG:4.5.2 Araçların bakım onarımının yapılması oranı	40	201	100	100	100
Açıklama	Kuruma ait 233 adet aracın bakım onarımının yapılması. Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Mekanik bakım ve onarımlar planlı biçimde sürdürülmektedir.				
PG:4.5.3 Akaryakıtlarının temininin sağlanması, tevzi ve dağıtımının yapılması	30	410	100	100	100
Açıklama	Kuruma ait araçların yakıt ihtiyacının karşılanması. Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Araçların işletme verimliliğini artırmak için hizmet alımı yapılmasıyla etkin bir biçimde tevzi ve dağıtımının yapılması arızalarının onarımlarının yapılması sağlanmıştır. Ancak bu durum hedeflenen gösterge değerine ilişkin bir güncelleme ihtiyacı doğurmamaktadır.				



Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.7	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllara ait herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi politikalarıyla uyumlu olarak tedbirler alınmıştır. Sistemsel ve yazılımsal alınan bu tedbirler bilişim alt yapısında yürütmüş olduğumuz hizmetlerin kesintisiz, güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Teknik olarak bahsetmek gerekirse; güvenlik duvarı, çözümleri, anti virüs çözümleri, ağ erişim kontrolü, saldırı tespit ve önleme çözümleri, uzak erişim yönetimi,vb. teknik tedbirler hayata geçirilmiştir.				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.7.1.Yazılım sistemlerinin entegrasyonu, yenilenmesi, geliştirilmesi oranı (%)	35	70	90	90	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Planın başlangıç döneminden itibaren tespit ve ihtiyaçlarda değişiklikler meydana gelmemiştir. Dolayısıyla performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
PG:4.7.2.Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması oranı (%)	20	40	100	100	100
Açıklama	Kurum bilişim alt yapısında bilgi güvenliği, siber güvenlik ve risk yönetimini kapsayan tedbirler alınmıştır. SIEM (Security Information and Event Management), Böylece kurum altyapısındaki güvenlik duvarı verileri ve sunucuların izlenmesi, SOC (Security Operation Center), kurum bilgisayar ağında meydana gelebilecek zafiyetleri önlenmesi, DLP (Data Loss Prevention), KVKK kapsamında veri sızıntısını önlenmesi, Deep Security, sunucu güvenliği için ransomware ve zero-day atak önleme yazılımı takibi. Tüm bu yapılan çalışmalar hedefimize ulaşma adına maksimum katkı sağlamıştır.				
PG: 4.7.3. MAKSS entegrasyonu sağlanması (%)	20	10	45	45	100
Açıklama	Gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Kurum bilişim alt yapısında bilgi güvenliği, siber güvenlik ve risk yönetimini kapsayan tedbirler alınmıştır. Bu alınan tedbirlerle gelebilecek saldırı ve tehditlerin önlenmesi amaçlanmıştır. Tüm bu yapılan çalışmalar hedefimize ulaşma adına maksimum katkı sağlamıştır.				
PG:4.7.4.Kurum bilişim donanımlarının geliştirilmesi (%)	25	70	90	90	100
Açıklama	Gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Kurum bilişim alt yapısında bilgi güvenliği, siber güvenlik ve risk yönetimini kapsayan tedbirler alınmıştır. Bu alınan tedbirlerle gelebilecek saldırı ve tehditlerin önlenmesi amaçlanmıştır. Tüm bu yapılan çalışmalar hedefimize ulaşma adına maksimum katkı sağlamıştır.				

Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak				
Hedef:5.1.	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Asrın felaketinde yaşanan deprem nedeniyle mümkün olduğunca riskleri bertaraf etme çalışmalarına devam edilmektedir.				
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:5.1.1.Düzenlenen memnuniyet anketi sayısı	20	-	30	30	100
Açıklama	Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır. 2024 yılı içerisinde iki ayda bir müşteri memnuniyet anketi düzenlenmiş ve düzenlenen 6 adet anketle plan dönemindeki anket sayısı 30 olmuştur.				
PG:5.1.2.Vatandaşa doğru bilgilendirici doküman sunulması	20	100	100	100	100
Açıklama	Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır. Kuruma gelen abonelerin halkla ilişkiler bölümünde bilgilendirici ve yönlendirici dokümanların sunulması.				
PG:5.1.3.Talep ve şikâyetlere cevap verilmesi oranı (%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır. Abone istek, talep ve şikâyetlerin yasal süresi içerisinde cevap verilmesi.				
PG:5.1.4.Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi (saat)	20	36	36	36	100
Açıklama	Abone istek ve şikâyetlerin yasal süresi olan 36 saat içerisinde cevap verilmesine çalışılmıştır. Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
PG:5.1.5.Karşılanan bilgi edinme talep sayısı	20	1.200	1.450	1.450	100
Açıklama	CİMER bilgi edinme yasası kapsamında bilgi edinme taleplerinin 15 gün içerisinde karşılanmış. Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır. Abone servisine 2024 yılı içerisinde gelen aboneler Banko İşlemlerine 89.071, Mavi Masa İşlemlerine 1.235, Toplu Abonelik Başvurusuna 14.315, Hayrat Çeşmesi için 35, Danışma ve Yönlendirme 198.816 Fotokopi Hizmeti 53.845 olmak üzere 357.319 başvuru gerçekleşmiştir.				

Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak				
Hedef:5.4.	Mevcut kalite sisteminin sürekliliğini sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	2024 yılı için belirlenen performans göstergesi gerçekleşmiştir. Çalışılan parametre sayısında güncellenen mevzuat ve talepler doğrultusunda planlananın üzerinde artış olmuştur. Gerçekleşme rakamı Stratejik plan nihai hedefinin altında olduğu için bir güncelleme ihtiyacı oluşmamıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Taleplerin geri çevrilmesi riskine karşılık, mevzuatın güncellikleri ve müşteri beklentileri sıklıkla analiz edilecektir.				
Sorumlu Birim	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:5.4.1.Akreditasyon kapsamını arttırmak	20	32	42	42	42
Açıklama	Su Kalite Kontrol Laboratuvarı; TÜRKAK tarafından yapılan yıllık denetimlerde parametre sayısını her yıl arttırmayı hedeflemekte. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüketiciye sunulan şebeke suyunun hijyenik kalitesinin sağlanmasını ve dezenfeksiyon ünitelerinin kontrolünü, ayrıca; evsel ve endüstriyel atık suların kimyasal analizlerini yaparak işletim, yatırım birimleri ve tüketiciler için kalite güvence görevini yürütmektedir.				
PG:5.4.2.Yılda bir katılım sağlanması gereken uluslararası karşılaştırma deneyleri sayısı	30	-	40	40	40
Açıklama	Performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılmıştır.				
PG:5.4.3.Cihaz alımı	10	1	1	1	1
Açıklama	Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır. Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
PG:5.4.4.Kalibrasyon yaptırılması oranı (%)	30	100	100	100	100
Açıklama	Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır.				
PG:5.4.5.Müşteri memnuniyet oranı (%)	10	95	100	99	99
Açıklama	Taleplerin geri çevrilmesi riskine karşılık, mevzuatın güncelliği ve müşteri beklentileri sıklıkla analiz edilecektir. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde kapsam genişletme çalışmaları planlanacak olup, uygun şartların oluşmasıyla TÜRKAK' a kapsam genişletme başvurusunda bulunulacaktır.				

Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumunun güçlendirilmesi				
Hedef:6.1.	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Özellikle alacak devir süresi göstergesinde hedeflenen değere fazlası ile ulaşılmış olması sebebiyle hedefin performansı da yüksek seviyede kalmıştır. Bu durumun ana sebebi ödeme kolaylığı sağlamak amacı ile yapılandırma yapılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte gelecek yıllara dair herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Kurumsal olarak normal şartlarda güçlü bir finansal yapıya sahip oluşumuz, yapılandırma nedeniyle borçlu abonelerin borçlarını yapılandırması hedefin yüksek oranda gerçekleşmesinde etkisi olmuştur.				
	Stratejik plana, hedef ve göstergelere temel teşkil eden tespit ve ihtiyaçlar sabit kalmıştır. Bu sebeple performans göstergesinde bir güncelleme ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:6.1.1.Tahakkuk/ Tahsilat Oranı (%)	30	78	90	92.76	103
Açıklama	Gösterge performansı fazlasıyla gerçekleşmiştir. Yapılandırma nedeniyle borcu abonelerin borçlarını yapılandırması göstergenin yüksek oranda gerçekleşmesinde etkisi olmuştur.2024 yılında 3.901.499.460 TL tahakkuk ve 3.619.416.577 TL tahsilat gerçekleşmiş Tahakkuk/Tahsilat oranı 92.76 olarak gerçekleşmiştir.				
PG:6.1.2.İcra takibindeki abone dosyalarının sonuçlanma oranı (%)	30	29	40	45	112
Açıklama	Gösterge değerine büyük ölçüde ulaşılmıştır. Borçlu abonelerin borçlarını yapılandırması hedefin yüksek oranda gerçekleşmesinde etkili olmuştur.				
PG:6.1.3. Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	20	95	100	98,99	99
Açıklama	Gelir bütçesinin gerçekleşmesi tahmin edilen performans gösterge değerinin üzerinde bir değere ulaşılmıştır. Gelir bütçesi 5.550.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş ve 5.494.280.616,91 TL ile %98,99 gibi bir değerle gerçekleşmiştir.				
PG:6.1.4. Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	20	85	100	96,21	96
Açıklama	Gider bütçesinin gerçekleşmesi tahmin edilen performans gösterge değerinin üzerinde bir değere ulaşılmıştır. Gider bütçesi 6.500.000.000 TL olarak tahmin edilmiş ve 6.253.920.099,44 TL ile % 96,21 gibi bir değerle gerçekleşmiştir.				

Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumunun güçlendirilmesi				
Hedef:6.2.	Tahakkuk miktarını yükseltmek				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Faturalandırılmayan abone oranının azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, sayaçların ortalama ölçüm hatası göstergesindeki küçük sapma şube müdürlüklerinin sayaç değiştirme performansının artırılması suretiyle giderilecektir.				
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:6.2.1.Sayaç okuma oranı	20	90	95	95	100
Açıklama	Asrın felaketinde yaşadığımız deprem nedeniyle sayaç okumalarında kısa süre aksamalar olmasına rağmen aksaklıklar giderilerek düzenli okumaya geçilmiş 2024 yılı hedeflenen gösterge değerine büyük oranda ulaşılmıştır.				
PG:6.2.2.Sayaç okuma hatası oranı	20	0,08	0,03	0,03	100
Açıklama	2024 yılı hedeflenen gösterge değerine büyük oranda ulaşılmıştır. Sayaç okumalarında aksaklıklar yaşanmamıştır.				
PG:6.2.3.Sayaç değişim oranı	20	85	95	95	100
Açıklama	Sayaç değişimi 55.123 abonenin sayacı periyodik değişimle sayaçları yenilenmiştir. Gösterge değerine ulaşılmıştır.				
PG:6.2.4.Usulsüz su kullanımını tespit edilmesi oranı	20	70	80	80	100
Açıklama	Faturalandırılmayan abone oranının azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, sayaçların ortalama ölçüm hatası göstergesindeki küçük sapma şube müdürlüklerinin sayaç değiştirme performansının artırılması suretiyle giderilecektir. Ekiplerimizce 8.260 abonenin usulsüz su kullanımını tespit etmiş ve yasal işlemleri uygulamıştır.				
PG:6.2.5.Tahakkuk eden su miktarı (m³)	20	100.286.678	134.206.197	146.946.899	109
Açıklama	2024 yılında tahakkuk eden su miktarı 146.946.899 m³ olarak gerçekleşmiştir. Gösterge hedefine ulaşılmıştır. Abone sayımız 790.047'ye ulaşmıştır. Abone sayısındaki artış ve kayıp kaçakla yapılan başarılı çalışmalar neticesinde hedef gerçekleşmiştir.				

Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumunun güçlendirilmesi				
Hedef:6.4	Kalite güvence sistemi ve strateji çalışmalarını geliştirmek				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef gerçekleştirilmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Stratejik planda yer alan ve amaç hedef ve göstergelere temel teşkil eden tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim söz konusu değildir. Bu yönüyle performans göstergesinin güncellenmesi ihtiyacı doğmamıştır.				
	Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları mevzuat tarafından şekil, içerik ve süre olarak hükme bağlanmış belgeler olup, gerekli olan tüm unsurlar dikkate alınarak süreç yönetilmektedir.				
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:6.4.1.Hazırlanan raporlama sayısı	20	3	23	23	100
Açıklama	Performans göstergesi ile 2024 yılı için hedeflenen değere ulaşılmıştır. Kurumun 2024 yılı faaliyet raporunun hazırlanması, 2025-2029 stratejik planın hazırlanması ve 2024 yılı performans raporunun hazırlanarak dağıtılması ve web sitesinde yayınlanması gerçekleştirilmiştir.				
PG:6.4.2.Düzenlenen süreç sayısı	20	38	48	48	100
Açıklama	Dinamik olarak idare edilmesi gereken iş süreçleri gözden geçirilerek, her daim güncel halde kalmalarını temin etmek yönünde birimler nezdinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız hedeflerimiz kapsamında devam edecektir.				
PG:6.4.3. İç kontrol faaliyeti tamamlanan birim oranı (%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Yıl içerisinde birimler strateji ekibimiz tarafından ziyaret edilerek, iş süreçleri hususunda rehberlik faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.				
PG:6.4.4.İyileştirmeye yönelik yapılan faaliyet sayısı	20	1	6	6	100
Açıklama	Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi çalışmaları doğrultusunda tüm birimler denetlenerek iyileştirmeye yönelik kalite sisteminin kontrol çalışmaları yapılmıştır.				
PG:6.4.5.Kurumun kalite standardı belge sayısı	20	2	6	6	100
Açıklama	Birimlerin ihtiyaç duyduğu ISO standartlarının uygulamaya geçilmesi, ihtiyaç duyulan yeni belgelerin alınması kapsamında halkla ilişkiler birimine 2022 yılında TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır. Bilgi işlem birimine ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alınması çalışmaları devam etmektedir.				

Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumunun güçlendirilmesi				
Hedef:6.6.	İnsan kaynaklarını geliştirmek				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef değer tam olarak gerçekleştirilmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Eğitim kültürünün artırılmasına yönelik faaliyetlerin çoğaltılması çalışan memnuniyetini artırması bağlamında çok büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleri kurumsal olarak önem verdiğimiz bir konu olup, eğitim verilen kişi sayısı göstergemiz hedeflenen değerin ötesinde gerçekleşme rakamına sahip olmuştur.				
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:6.6.1.Çalışan memnuniyetini araştırma oranı (%)	20	65	95	95	100
Açıklama	Kurum çalışanlarının kurumun kendilerine verilen imkân ve olanaklardan duyduğu memnuniyeti ifade etmektedir. Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
PG:6.6.2.İyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı	20	2	12	12	100
Açıklama	Personel veriminin artırılması için personele yönelik yapılan 3 adet etkinlikler ve projelerin gerçekleşmesi. Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
PG:6.6.3. Personele verilen hizmet içi eğitim oranı (%)	20	50	100	100	100
Açıklama	Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılammıştır. Performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. Eğitimlerimiz tedbirlere uygun olarak devam etmektedir.				
PG:6.6.4. Kişi başına düşen eğitim miktarı (saat)	20	9,5	12	16	133
Açıklama	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği GASKİ personellerine 2024 yılı içerisinde 20 farklı konuda kişi başı 16 Saat İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. Hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Eğitimlerimiz tedbirlere uygun olarak devam etmektedir.				
PG:6.6.5.Personelin eğitimlerden memnuniyet oranı (%)	20	89	95	95	100
Açıklama	Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				

Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumunun güçlendirilmesi				
Hedef:6.7.	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	2024 yılında öngörülen hedef gerçekleşmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Kanun ve üst yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklere uyarlama kapsamında yönetmelik ve yönerge hazırlama ve yenilenme faaliyetleri çalışmalarına devam edilecektir.				
Sorumlu Birim	1.Hukuk Müşavirliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2019 -A-	2024 Yılı Hedefi -B-	2024 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:6.7.1. Duruşma, keşif, vb. işlemlerin takibini yapma oranı (%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Kurumun hak ve menfaatlerini korumak amacı ile açılan davalarda titizlikle çalışarak davaların lehimize sonuçlanması için azami gayret gösterilmiştir.				
PG:6.7.2.İcralı abonelerdeki tahsilat oranlarını en üst seviyede tutacak çalışmalar yapma oranı (%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Genel Müdürlüğümüz tarafından faturaları ödemeyen abonelere veya fiili kullanıcılara yönelik başlatılacak olan icra takiplerinin açılması.				
PG:6.7.3.İstenilen Hukuki konularda mütalaalar verme oranı (%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Genel Müdürlük makamının ve diğer Daire Başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili hukuki mütalaalar verilmesi				
PG:6.7.4. Borçlu abonelerin takibi ve alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırma yapılması (%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Borçlu aboneler ve ödeme zorluğu çeken aboneler için 2024 yılında yapılandırmaya gidilmiş ve icralık olan abonelere taksitlendirme ile yeni ödeme seçenekleri sunulmuştur.				
PG:6.7.5.Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi oranı (%)	20	100	100	100	100
Açıklama	GASKİ adına açılmış olan davaların ve aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif vb. işlemlerini, açılmış olan icra takip dosyaları ve GASKİ aleyhine açılmış olan icra takip dosyalarını, kurumlar arası entegrasyonun en üst seviyede uyumlu olması ve hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek.				



KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- A) Güçlü Yönleri
- B) Olabilecek Fırsatlar
- C) Tehditler
- D) Geliştirilmesi Gereken Yönleri
- E) Değerlendirme

A-Güçlü Yönler

- Özel bir kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip köklü bir kurum olması
- Performansa dayalı bütçe uygulamalarının kesintisiz uygulanıyor olması
- Yerinden yönetim anlayışına uygun olarak hizmet veriliyor olması
- Çözüm odaklı çalışma anlayışı
- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon belgelerine sahip olması ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının yapılıyor olması.
- Kurumsal gelişmeyi sağlayacak stratejik yönetim anlayışının benimsenmiş olması
- Projeleriyle AB hibe ve kredilerinden yararlanabiliyor olması
- Ulusal ve uluslararası yeniliklerin takip ediliyor olması
- ALO 153 Çağrı Merkezi ile abonelerin başvurularının hızlı biçimde çözüme kavuşturulabilmesi,
- Vatandaş memnuniyetine önem verilmesi
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi vasıtasıyla yazışmaların elektronik ortamda e-imza ile yapılabilmesi ve bu sayede işlemlerin hızlanması,
- Altyapı çalışmalarına önem verilmesi
- Gaziantep halkına kesintisiz su temini sağlanması
- SCADA sisteminin kurulmuş olması
- Yüksek teknolojiyle donatılmış, akredite laboratuvara sahip olması
- Mevcut ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yüksek kapasiteli olması yenilenebilir enerji (Biyogaz, HES, GES, RES enerjisi) tesislerinin olması
- Su kalitesinin standartların üstünde olması
- Atık Su Arıtma Tesislerinden doğaya bırakılan suların %98'inin temizlenmiş olması

B- Fırsatlar

- Halkta tasarruf bilincinin giderek artması
- Kentsel dönüşüm sebebiyle alt yapının yenilenmesi
- Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler
- Su bilincinin geliştirilmesi
- Elektrik enerjisine alternatif güneş ve rüzgâr enerjisinin varlığı
- Yeniliklere açık bir kent olması
- Bilgi ve iletişim alanında hızlı ve ileri düzeyde teknolojik gelişmelerin var olması
- Hizmet ve sorumluluk alanında rakipsiz olması
- Hizmetlerde alternatif yöntemlerin gelişmesi
- Kadastro bilgilerinin sayısal ortama aktarılmış olması

C- Tehditler

- Kentin hızlı göç alması nüfus artışı
- Belediye sınırlarının genişlemesi ile yeni katılan yerleşim yerlerinin getirdiği sorunlar
- Çevre kirliliğinin artışı ve su kaynaklarına etkisi
- Bilinçsiz su kullanımı
- Su girdi maliyetlerinin yüksek olması
- Kentsel dönüşüm sebebiyle iş yükü ve sorumluluk alanındaki hızlı artış
- Merkezi ve yerel idari kurumları arasında eş güdümünün zor sağlanması
- Yapılaşmada yaşanan sorunlar/Çarpık kentleşme
- Kentin coğrafi durumu
- Yatırımların pahalı ve zor bir alanda olması
- İşbirliği yapılan dış kurumlardan kaynaklanan gecikmeler
- Kanalizasyon kapaklarının çalınması sonucu kazaların oluşması
- Mahkemelerin iş yükünün fazlalığı sebebiyle davaların kısa sürede sonuçlanmaması
- Küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri
- Sanayi kuruluşlarından atık su altyapı sistemimize deşarj edilen kaçak endüstriyel atık suların varlığı
- Enerji giderlerinin yüksek olması
- İçme suyu havzalarının il dışında bulunması nedeniyle havzalardaki kamulaştırmalar.

D-Geliştirilmesi Gereken Yönleri

- Arıza ekiplerinin müdahale hızı
- Altyapı çalışmalarının tamamlama süresi
- Halkın içme suyu kalitesi ve dağıtımı konusunda yetersiz bilgisi ve olumsuz algıları
- Yağmur sularından yeteri kadar faydalanılamaması
- Personele yönelik sosyal imkânın yetersiz olması
- Birimler arası koordinasyonun yetersiz olması
- Sanayi kuruluşlarının atık sularının kanalizasyon sistemine verdiği zarar
- Yatırım ve hizmetlerin etkin tanıtılmaması
- Su kayıp ve kaçakların kabul edilebilir oranların üzerinde olması
- Atık su ve yağmur suyu hatlarının bazı bölgelerde birleşik sistem olması
- Oryantasyon eğitiminin yetersizliği
- Takdir ödül sisteminin yetersizliği
- Mesleki eğitimin eksikliği

E- Değerlendirme

GASKİ Genel Müdürlüğünün 2020-2024 Yıllarına ait Stratejik Planının beşinci ve son uygulama yılı olan 2024 yılında, Genel Müdürlüğümüz, doğal yaşamın devam edebilmesi ve canlıların yaşamını sürdürebilmesi için çok önemli bir ihtiyaç olan suyun öneminin farkındalığı ile su ve atık su yöntemini, bugünle beraber geleceği de düşünerek, çevre ve insan sağlığını gözeterek, hizmetlerini verimli, kaliteli ve sürekli olarak karşılamayı hedefleyerek, etkin bir yönetimle çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmüştür.

Gaziantep'in tamamını kapsayan alanda büyük bir titizlikle ihtiyaç olan yerleşim yerlerine içme suyu ve atık su şebeke yenileme çalışmaları yapılmış, yeni su kuyuları açılmış, su depoları tamir edilmiş, pompa istasyonları ve su kuyuları rehabilite edilmiş, su kayıp ve kaçakları önleme çalışmaları dikkatlice gerçekleştirilmiş, yeni içme suyu ve atık su şebekeleri ile arıtma tesisleri inşa edilmiş, dere temizlik ve ıslah çalışmaları sürdürülmüştür.

Küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliği ülkemizi ve dolayısıyla Gaziantep'i birçok noktada olumsuz biçimde etkilemektedir. İklim değişikliği sebebi ile yağışlar düzensiz hale gelmekte olup, ya yağışların yetersizliğine bağlı olarak kuraklık yaşanabilmekte ya da şiddetli biçimde gerçekleşen yağışlar dolayısı ile sel ve taşkınlar meydana gelebilmektedir. GASKİ Genel Müdürlüğü olarak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele noktasında yıllar öncesinden ortaya koyduğumuz içme suyu, atık su, yağmur suyu ve yenilenebilir enerji stratejilerimize bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlar bugün geldiğimiz noktada çok önemli işlevler yerine getirmektedir.

Teknik gelişmenin yakalanmış olması, bu doğrultuda teknik ekipmanların periyodik olarak yenilenmesi ve personel eğitiminin sürekli olarak güncellenmesi, işlerin sürekliliğine ve kalitesine olumlu olarak yansımaktadır.

Sadece yeni su kaynaklarını devreye sokmak su yönetiminde etkinliği sağlamak için yeterli olmamaktadır. Etkin ve verimli bir su yönetimi şebekede meydana gelen fiziki su kaçaklarının da önlenmesi ile mümkün olmaktadır. GASKİ Genel Müdürlüğü olarak yıllardır içme suyu hatlarımızı özenle yenilemeyi sürdürüyoruz. Stratejik plan 1.dönemi 2022 yılında kayıp kaçak oranının % 29,64 olan kayıp kaçak oranımız 2024 yılında % 25'e düşürülmesi hedeflenmişti ama yaşanan olumsuz şartlar nedeniyle %27,77 olarak gerçekleşmiştir.

Gaziantep'lilere 24 saat kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak ve su kaynaklarını korumak hedefine ulaşmak için gerekli laboratuvar çalışmalarını, su ve atık su alanında akreditasyon belgesi olma özelliğine sahip laboratuvarlarımızda sürdürülmektedir.

2024 yılında 215.166.382 m³/yıl su üretilerek kentimize kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlanmıştır.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen standartlarda içme ve kullanma suyu üretiminden sonra ve dağıtımı gerçekleştirilen suyun 24 saat kesintisiz sunumu için dağıtım sistemi üzerindeki tüm makine, tesis ve ekipmanların bakım, onarım ve iyileştirmesi yapılmakta, sağlıklı su temini için belirlenmiş kontrol noktalarında analiz ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütülmekte, dağıtım hatları üzerindeki depo, pompa vs. güvenliği sağlanarak dağıtımın güven içinde gerçekleştirilmesi sağlanmakta, su dağıtımının izlenmesi, kontrolü ve kumandası SCADA sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır.

Suyun evlere ulaştırılması çalışmalarının sürdürülebilirliği için şebeke, depo, terfi ve isale hattı inşaatları sürdürülmekte olup geleceğe yönelik yeni içme suyu arıtma tesislerinin proje çalışmaları yapılmaktadır.

Gaziantep genelinde dünya standartlarında içilebilir, temiz ve kaliteli içme suyu temin ediyoruz. Belirli periyotlarla şebeke, depo ve abonelerimizin muslukları gibi birçok noktalardan numuneler alıp, laboratuvarlarımızda sürekli denetliyoruz. İçme suyu laboratuvarlarında 2024 yılı içerisinde 48.708 adet numune alınmıştır.

İçme suyunda 2024 yılında Körkün, Beştepe, Gaziler, Çamtepe, İbrahimli, Sanayi, Sacır, Geylani, Güneykent, Osmangazi, Şehirciösteren, Erikçe, Ertuğrulgazi Mahallelerine toplam 33,582 m hat yapılmış olup, şehir merkezinde 10,503 adet arızaya müdahale edildi.

Laboratuvarlar Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüketiciye sunulmakta olan şebeke suyunun; hijyenik kalitesinin sağlanması için su kaynakları ve dezenfeksiyon ünitelerinin, ayrıca; evsel ve endüstriyel atık suların kalite kontrol çalışmalarını yaparak şebeke suyundan 48.708 adet numune alarak analizini gerçekleştirmiştir.

Hacıbaba içme suyu arıtma tesisi 3.etap kapasite artımı kapsamında 3 adet ilave hızlı kum filtresi,

Nizip ilçesi dernek mahallesi kuyu suyundan amonyum giderimi için içme suyu arıtma sisteminin kurulması, Nizip içme suyu arıtma tesisi otomatik aktif karbon dozlama ünitesinin kurulması, Pancarlı içme suyu arıtma tesisinin İslahiye merkez 5000 m3 dm depo girişine taşınması ve işletmeye alınması

Nizip içme suyu arıtma tesisi bakım-onarım ve kapasite artımı yapılması, Düzbağ dengeleme yapısı ile dy-12 su deposu arası doğrudan su aktarımı için bağlantıları, Hacıbaba içme suyu arıtma tesisi 3.etap kapasite artımı kapsamında ø250 transfer hattı yapılması, Hacıbaba içme suyu arıtma tesisi 3.etap kapasite artımı kapsamında hızlı ve yavaş karıştırıcıların yenilenmesi, Kuzeyşehir içme suyu arıtma tesisi ve terfi istasyonunun işletmeye alınması ve kapasite artırımı projesinin tamamlanması, Hacıbaba içme suyu arıtma tesisi gaz klor dezenfeksiyon ünitesine alternatif olarak kmno4 sisteminin kurulması

Hacıbaba içme suyu arıtma tesisi gaz klor dezenfeksiyon ünitesi bakım-onarım ve revizyonları yapılması çalışmaları yapılmıştır.

GASKİ atık su arıtma tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren tesislerimiz; 2024 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Standartlarını sağlayarak; Gaziantep şehrinin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel/endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştirmiştir.

Merkez AAT havalandırma havuzu bakım ve onarımı: Merkez AAT 1.etapda bulunan havalandırma b havuzundaki toplam 2133 adet difüzör demontajı yapılmıştır. Difüzörlerin demontajı yapıldıktan sonra tek tek tüm hatlar kontrol edildi tazyikli hava ve su verilerek hatların içerisindeki pisliklerin dışarı atılması sağlandı. Demontajı yapılan difüzörler, içerisindeki çamurları temizlemek için açılarak tekrar montaja hazır hale getirilmiştir. Toplamda 481 adet difüzör temizlenmiştir. Temizliği yapılan ve sağlam eski difüzörler ile yeni difüzörlerin montajı yapılarak havuz devreye alınmıştır.

Merkez AAT son çökeltim havuzu sıyırıcı köprü tamiratı: Merkez AAT 1.etap son çökeltim-a havuzunun kırılan köprü destek ayakları ve sıyırıcılarının kaynak işlemleri yapılmıştır. Vinç yardımı ile askıya alınan köprü, kırılan sıyırıcı ve platform parçaları kaynak işlemleri ile sağlamlaştırılarak havuz sıyırıcı köprüsü devreye alınmıştır.

Merkez AAT 2.etap son çökeltim havuzlarında bulunan DN-900 elektrikli aktüatörlü kelebek vanaların yerine DN-900 wafer tip bıçaklı sürgülü vana ile değişimi sağlanmıştır.

Merkez AAT 1.etap havalandırma havuzu fazla çamur pompalarının atık su bastığı boru hatlarında bulunan çekvalf ve vana değişimleri ile kaçaklar kaynak işlemleri yapılarak devreye alınmıştır.

Merkez AAT 1.Etapta bulunan havalandırma boru hatlarında zaman içerisinde oluşan korozyonlardan dolayı kaynak işleri yapılarak kaçaklar giderilmiştir.

Merkez AAT 2.Etap çamur susuzlaştırma ünitesinde bulunan dekantör çamur dış bandı yeni bant ile değişimi yapılarak devreye alınmıştır. Bant değişimi sırasında bandın dönmesini sağlayan ömrünü tamamlamış ruloların da değişimleri yapılmıştır.

Yapılan bakım onarım ve çalışmalar sonucu elde edilen çıkış suyu kalitesi Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sais (Sürekli Atık Su İzleme Sistemi) üzerinden anlık takibi ile devam etmektedir.

Projelendirme çalışmaları kapsamında: 262.498 m içme suyu, 186.452 m kanalizasyon ve 27.448 m yağmursuyu ve dere ıslahı olmak üzere 476.398 m proje yapılmıştır.

Muhtelif mahallelerde yapılan içme suyu hatlarının toplam metrajı:Şehitkâmil 16.819 metre, Şahinbey 5.989 m, İslahiye 27.724 m, Yavuzeli 800 m, Araban 12.861 m, Nizip 20.393 m, Karkamış 30.610 m, Nurdağı 18.824 m içme hattı projesi yapılmış ayrıca Şehitkâmil 5.083 m, Şahinbey 5.806 m,

İslahiye 7.243 m, Oğuzeli 3.273 m,Nizip 5.982 m ve Nurdağı 6.872 m Kanalizasyon hattı projesi yapılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri

İlgili daire başkanlıklarının yapmış olduğu yeni hatların ve ek yerlerinin koordinatlandırılıp sisteme işlenmesi sonucunda 2024 yılında 145 km içme suyu hattı,113 km kanal hattı, 5 km yağmursuyu hattı sistemimize işlenmiş olup, toplamda 2759 km içme suyu hattı, 3009 km kanal hattı, 535 km yağmursuyu hattı sistemimize işlenmiştir.

Kanalizasyon Daire Başkanlığının kontrolünde yüklenici firma tarafından yapılan Humanız, Taşlıca, Sanayi, Akbulut, Abdulhamithan, Osmangazi, İbnisina, Beştepe, Geylani, Göktürk, Beykent, Yamaçtepe, İbrahimli-2 Mahalleleri kanalizasyon hattı, Eydibaba, İbnisina, Aydınbaba Mahalleleri yağmursuyu hatlarına ait verilerin sisteme işlenmesi,

2024 Yılı içerisinde toplam 67,5 km kanalizasyon hattı imalatı, 18,2 km yağmur suyu boru imalatı, 5.373 adet baca ve ızgara imalatı, 6 tur dere temizliği, toplam 6 tur ızgara temizliği, 23 adet su alma yapısı imalatı yapılmıştır.

2024 Yılı içerisinde toplam 59.273 adet ihbar gelmiştir.

Abone kaynaklı arızaların sayısı 54.804 adet olup, 4.469 adet arıza diğer sebeplerden kaynaklanmaktadır.

4.469 adet arıza parsel arıza ekipleri tarafından giderilmiştir.

Şehrimizde hızla artan nüfus yoğunluğu sebebiyle kollektör hatlarımızda meydana gelen doluluk oranının düşürülmesi adına Merkez Atık Su Arıtma tesisine bağlanan mevcut Ø 2400 lük kollektöre ek olarak yeni ve aynı çapta 4.178 metre kollektör hattı yapılması işidir. İşin bedeli 5.184.184,28 Euro 'dur. Finansmanı FRIT II ile sağlanmaktadır.

Şehir geneli yağmursuyu hatlarının bakım, onarım ve arıza yapımı şehir merkezinde ihtiyaç duyulan yağmursuyu hatlarının, ızgara ve su alma yapılarının yapılması ve onarılması işidir. İşin bedeli 89.858.015,00 TL'dir.03.10.2024 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış olup, işin fiziki ilerlemesi %30'dur.

İlçelerde yapılan çalışmalar doğrultusunda; Nizip ve Karkamış ilçeleri muhtelif mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon şebekesi hat döşeme ve arıza yapımı çalışmalarında muhtelif çaplarda içme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi ile meydana gelen arızaların yapılması ile ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu, kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi sağlanmıştır.

Şahinbey Burç Esentepe mahallesinde muhtelif çaplarda 5.750 metre içme suyu terfi hattı, şebeke hattı ve 1.000 m³ içme suyu deposu yapılarak Burç Esentepe mahallesinde yeni imara açılan yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması sağlanmıştır.

İslahiye ilçesi muhtelif mahallelerde Ø200 mm çaplarında toplam 27.577 metre kanalizasyon şebeke hattı yapıldı.

Muhtelif çaplarda 17.500 metre içme suyu şebeke hattı, 6.700 metre kanalizasyon şebeke hattı, 6 adet muhtelif ebatlarda içme suyu deposu ve 3 adet fosseptik yapılması

Şahinbey ve Oğuzeli ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu – kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi sağlandı. Nizip İlçesi Merkez mahallelerde muhtelif çaplarda içme suyu hattı yapımı Ø160 mm ve Ø280 mm çaplarında toplam 2.500 metre içme suyu isale hattı yapılması ile ilçe merkezinde bulunan ve yaz aylarında içme suyu sorunu yaşanan 12 mahallenin içme suyu sorununun giderilmesi. Gaziantep İli muhtelif mahallelerin içme suyu sondaj yapımı ile muhtelif mahallelerde 3.500 metre sondaj açılması.

GASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisindeki 75.000 m² kilit taşı yama yapılması, 1.000m bordür döşenmesi tamirati, 1.000m yağmursuyu oluğu döşenmesi tamiratının yapılması

Gaziantep İli Geneli AFED evleri için 8.000 metre sondaj açılması, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde evleri zarar gören vatandaşlarımız için yapılan yeni yerleşim birimindeki içme suyu ihtiyacının karşılanması

İlçelerde yapılan imalatlar; Araban ilçesinde 7.966 metre içme suyu imalatı, 768 metre kanalizasyon imalatı, 2 adet içme suyu deposu ve 3 adet fosseptik, İslahiye ilçesinde 12.846 metre içme suyu imalatı, 19.006 metre kanalizasyon imalatı ve 2 adet fosseptik, Karkamış ilçesinde 16.910 metre içme suyu imalatı, 3.808 metre kanalizasyon imalatı ve 1 adet içme suyu deposu, Nizip ilçesinde 10.892 metre içme suyu imalatı, 6.945 metre kanalizasyon imalatı, Nurdağı ilçesinde 10.516 metre içme suyu imalatı ve 4 adet içme suyu deposu, Oğuzeli ilçesinde 5.695 metre içme suyu imalatı, 3.153 metre kanalizasyon imalatı ve 2 adet fosseptik, Şahinbey ilçesinde 27.063 metre içme suyu imalatı, 3.273 metre kanalizasyon imalatı, 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet fosseptik, Şehitkâmil ilçesinde 16.263 metre içme suyu imalatı, 4.246 metre kanalizasyon imalatı, 4 adet içme suyu deposu ve 1 adet fosseptik, Yavuzeli ilçesinde 3.755 metre içme suyu imalatı, 1.506 metre kanalizasyon imalatı, 2 adet içme suyu deposu ve 2 adet fosseptik, İlçelerde toplam 111.906 metre içme suyu, 42.705 metre kanalizasyon, 15 adet içme suyu deposu ve 11 adet fosseptik yapıların imalatı yapılmıştır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Hem kurum içi hem de vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir, kesintisiz hizmet sunabilmek için, bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılması sağlanmakta kurumsal bilgi zamanda ve güvenilir şekilde üretilmekte, kullanıma hazır bulundurulurken, güvenli ortamlarda depolanarak her an ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.

Genel Müdürlüğümüze ait tesislerin güvenlik zafiyeti oluşturabilecek noktalara kurduğu kamera sistemlerini etkin bir şekilde kullanmaya devam etmiş, koruma ve güvenlik amaçlı oluşturulan nöbet yerlerine uygun koşullar sağlanmış, güvenlik denetim sayısı arttırılmıştır.

Alo 153 başvurusu, CİMER başvurusu, elektronik posta başvurusu, faks veya telefon yoluyla veya muhtarlar aracılığı ile idaremize iletilen vatandaş talepleri değerlendirilmiş; idaremizin yapması gereken faaliyetler, programa alınarak tamamlanmış, ilgili birimlere sevk edilmiş, ayrıca bilgilendirme istenen durumlarda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Faaliyet alanı ile ilgili edinilmiş olan bilgi ve tecrübe yurt içi ve yurt dışı paydaşlar ile paylaşılmaktadır.

GASKİ Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerine hizmet ulaştırmaya çalışırken, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına da azami gayret göstermiştir.

Gaziantep'te yaşam kalitesini yükseltmeye çalışan GASKİ Genel Müdürlüğü, bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da etkin bir yöntemle kentimize başarılı ve kaliteli hizmetler sunmaya devam edecektir.



EKLER

İç Kontrol Güvence Beyanları

ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak; idaremin bütçesinin kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plan ve performans programları ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmasını ve uygulanmasını, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesini, kullanmasını ve kayıp ve suiistimale karşı korunmasını sağlamaktan ve harcama birimlerinde mali yönetim ve iç kontrol sisteminin işleyişini izlemekten ve gerekli tedbirleri almaktan sorumluyum.


Bu çerçevede idarem bünyesinde oluşturulan ve uygulanan iç kontrol sisteminin; faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını beyan ederim.

İdaremin stratejik planında ve performans programında açıklanan amaç ve hedeflere yönelik kurumsal risklerin belirlendiğini, değerlendirildiğini, risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için ilave risk yönetimi faaliyetlerinin uygulandığını ve raporlandığını bildiririm.

Bu güvence, gözetim sorumluluğum çerçevesinde edindiğim bilgi ve değerlendirmelere, harcama yetkilileri tarafından sunulan birim faaliyet raporlarına ve iç kontrol güvence beyanlarına, mali hizmetler birimince sunulan iç kontrol sistemi değerlendirme raporu ile mali hizmetler birim yöneticisinin beyanına ve iç denetim raporları ile iç denetim biriminin kapsamlı görüşüne dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

[Gaziantep-Mart-2025]

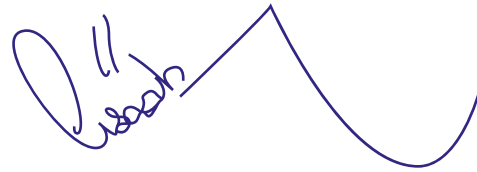

Hüseyin SÖNMEZLER
GASKİ Genel Müdürü

MALÎ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

MALÎ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak, idaremiz harcama birimlerinin sorumluluğunda yürütülen iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini, değerlendirildiğini ve sonuçların harcama yetkililerine ve üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Mali kanunlar ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu beyan ederim.

Faaliyet Raporunun "**III/A- Mali Bilgiler**" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Gaziantep-Mart-2025)



Ayşegül DEMİRCİ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ile iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe, ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıkları azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Gaziantep-Mart-2025)

Neslin Akile TEKİN	1.Hukuk Müşaviri
Metin PİR	Teftiş Kurulu Başkanlığı
Süleyman KASNEY	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
Muhammet ÖZGÜNER	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Ali GÜLEÇ	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı
Serkan ÖZDOĞAN	İçme Suyu Dairesi Başkanı
Ahmet ÖZTÜRK	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanı
Sinan SİNEOĞLU	Kanalizasyon Dairesi Başkanı
Mehmet Uğur TOPAL	İşletmeler Dairesi Başkanı
Dilek AKTAN	Etüt Plan ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı
Ümit DURMUŞ	Abone İşleri Dairesi Başkanı
Kenan GÜLŞAN	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı
Gazanfer ASLAN	Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
Ramazan TÜRKDOĞAN	Yazı İşleri Şube Müdürü

Not: Harcama Yetkilileri, 'Birim Faaliyet Raporlarını' ıslak imzalı olarak teslim etmişlerdir.



OnSuz olmaz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
GASKİ Genel Müdürlüğü
Değirmicem Mahallesi Kıbrıs Caddesi No: 1
Şehitkamil / GAZİANTEP
Tel : 0.342. 211 13 00
Fax : 0.342. 230 34 36

www.gaski.gov.tr