

2022



GASKİ

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

onSuz olmaz

FAALİYET RAPORU

www.gaski.gov.tr



GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 FAALİYET RAPORU

Su Hayattır.

Koruduğumuz Her Damla.

Büyüttüğümüz Bir Gelecektir.

GASKİ Genel Müdürlüğü 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme ve
Toplam Kalite Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.



"Hiçbir şeye
ihtiyacımız yok
yalnızca bir şeye
ihtiyacımız vardır
Çalışkan olmak."

K. Atatürk



Değerli Hemşehrilerim;

Kadim medeniyetlerin beşiği, sanayinin ve kültürün öncü şehri Gaziantep'in yükseliş hikâyesini, geleceği inşa etme ve değer katma kararlılığıyla yazmaya devam ediyoruz. Günümüzde küresel ölçekteki kentleşme hızı, iklim krizleri ve kaynak yönetimi gibi zorluklar; yerel yönetimlerin sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda proaktif ve stratejik vizyon ortaya koyan bir mekanizma olmasını zorunlu kılmaktadır. Bizler, bu bilinçle sadece bugünü değil, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da gözeten, dayanıklı ve sürdürülebilir bir şehir inşası için gayret gösteriyoruz.

Gaziantep'i bir marka şehir haline getirme hedefimiz, attığımız her adımın temel motivasyonudur. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana «Gaziantep Modeli» çatısı altında, şeffaflık ve liyakat ilkeleriyle, şehrimizin dört bir yanına hizmet ulaştırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz dev yatırımlarla alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan çevreye kadar hayatın her alanına dokunuyoruz. Bu süreçte, özellikle su yönetimi konusunu en stratejik önceliğimiz olarak görüyor; medeniyetin temel taşı olan suyu, en yüksek standartlarda ve kesintisiz bir biçimde hemşehrilerimize ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Gaziantep için verdiğimiz her söz, attığımız her imza bizim teminatımızdır. “Yükselen Gaziantep” vizyonumuzdan taviz vermeden; ekmeğimizi, aşımızı ve emeğimizi büyütme; şehrimizi metropoller arasında en üst sıralara taşımaya kararlıyız. Hiçbir projemizi yarım bırakmıyor, her kaynağı şehrimizin refahı için değere dönüştürüyoruz. Gaziantep, kendi değerleri üzerinde yükselirken; bizler de bu yükselişin mimarı olan siz kıymetli hemşerilerimizin güvenine layık olmak adına enerjimizi en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

2025 yılı Faaliyet Raporu, GASKİ bünyesinde gerçekleştirdiğimiz tüm bu stratejik hamlelerin ve büyük projelerin bir özetidir. Bu rapor, aynı zamanda milletimize karşı duyduğumuz sorumluluğun, hesap verebilir yönetim anlayışımızın somut bir nişanesidir. Şehrimizin geleceğine değer katan, su yönetiminde öncü ve yenilikçi projelerimizde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor; bizlere inanan ve desteğini esirgemeyen tüm Gaziantep'li hemşerilerime en kalbi duygularıyla saygılarımı sunuyorum.

Birlikte daha güçlü, birlikte daha dirençli bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz.

Fatma ŞAHİN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Gaziantep'li;ler;

Su, insanlık için yalnızca biyolojik bir ihtiyaç değil; medeniyetlerin kök saldığı, kalkınmanın itici gücü olan ve geleceğimizin en temel stratejik güvencesidir. GASKİ olarak bizler, Gaziantep'in su varlığını korumayı ve bu kıymetli kaynağı gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarmayı, bir hizmetin ötesinde kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Bu bilinçle, sürdürülebilir su yönetimi anlayışını kurum kültürümüzün ve tüm altyapı stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz.

Günümüzde iklim değişikliği, artık teorik bir öngörü olmaktan çıkmış; bir yıl şiddetli kuraklık, bir sonraki yıl ise ani ve aşırı yağışlar olarak karşımıza çıkan «yeni normaller» dönemini başlatmıştır. Bu değişken iklim rejimi, su yönetiminde ezberlerin bozulmasını ve çok daha dirençli planlamaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Kurumumuz, altyapı yatırımlarını bu yeni normallere uyum sağlayacak şekilde tasarlamakta; hem kuraklık riskine hem de sel ve taşkın gibi afetlere karşı şehrimizi daha dirençli hale getirmektedir. Bu proaktif duruşumuzun bir parçası olarak başlattığımız kurumsal karbon ve su ayak izi çalışmalarımız, sadece çevresel bir sorumluluk değil; aynı zamanda enerji verimliliğimizi artırarak kaynakları korunmuş bir Gaziantep inşa etme hedefimizin stratejik bir parçasıdır.

2025 yılı, bu stratejik hedefler doğrultusunda büyük bir özveriyle çalıştığımız ve teknolojik dönüşümü sahaya yansıttığımız bir yıl olmuştur. 2017 yılında %39,60 seviyelerinde olan su kayıp ve kaçak oranımızı; hidrolik modelleme, yapay zeka entegrasyonlu SCADA sistemleri ve hassas basınç yönetimi uygulamalarımızla %25,32'ye düşürdük. Bununla birlikte, atık suların arıtılmasında ulaştığımız %95'lik başarı oranı, doğaya olan saygımızın ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerimizin en somut göstergesidir. Orta ve uzun vadeli tüm planlarımız; büyüyen nüfusumuz ve genişleyen yeni imar alanlarımız da dahil olmak üzere, kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunma vizyonuyla şekillenmektedir.

Ancak bilinmelidir ki; iklim değişikliğiyle mücadele ve suyun korunması, sadece kurumların bütçeleriyle veya mühendislik çözümleriyle tamamlanacak bir süreç değildir. İçinde bulunduğumuz bu yeni çağda, su kullanım alışkanlıklarımızı bireysel düzeyde de gözden geçirmemiz ve «su okuryazarlığını» hayatımızın merkezine yerleştirmemiz ortak bir sorumluluktur. Bu farkındalıkla, «geleceğinin büyükleri» olan öğrencilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz sosyal projeleri ve eğitim çalışmalarını çok önemsiyoruz. Yarının yöneticileri olacak çocuklarımıza su bilincini aşılacak adına yürüttüğümüz bu çalışmaları, toplumun her kesimine yayarak genişletmeye kararlıyız.

Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Fatma ŞAHİN' in önderliğinde Gaziantep'in su geleceğini inşa ederken, bu başarılarda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; 2025 yılı faaliyet raporumuzu bilgilerinize sunuyorum.

Sevda USALP
GASKİ Genel Müdürü

2025 FAALİYET RAPORU

I GENEL BİLGİLER

A-Misyon, Vizyon İlke ve Değerlerimiz	16
B-Yetki Görev ve Sorumluluklar	17
C-İdareye İlişkin Bilgiler	20
1-1 Tarihçe	20
1-2 Fiziksel Yapı.....	23
1-3 Organizasyon Yapısı	34
1-4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	35
1-5 İnsan Kaynakları	38
1-6 Abone Hizmetleri	40

II AMAÇ ve HEDEFLER

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri	44
B) Temel Politikalar ve Öncelikler	45

III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Yapı	52
B-Performans Bilgileri	67
3.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri	84
3.2.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	141

IV KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


A) Güçlü Yönleri	166
B) Olabilecek Fırsatlar	166
C) Tehditler	167
D) Geliştirilmesi Gereken Yönleri	167
E) Değerlendirme	168

V EKLER

İç Kontrol Güvence Beyanları	174
------------------------------------	-----

BİR BAKIŞTA GASKİ

GENEL HİZMET KAPASİTESİ VE DEMOGRAFİK YAPI

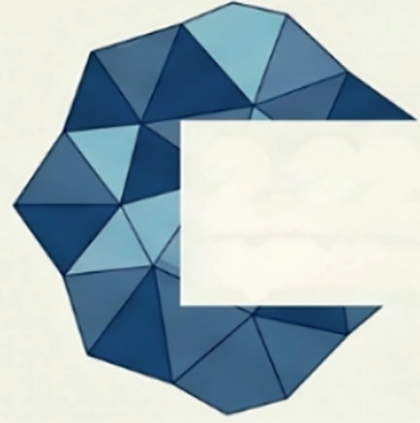

2.222.415


Kişilik Hizmet Nüfusu

Gaziantep genelinde hizmet verilen toplam nüfus yıllık %1,32 artış oran ile büyümeye devam etmektedir.



9.478 km²

Görev Alanı
Su havzaları ile birlikte yönetilen toplam alan, her km² başına 323 kişilik bir nüfus yoğunluğuna sahiptir.




834.817

Aktif Abone
Toplam 2,079 personel ile şehir genelindeki yaklaşık 835 bin aboneye kesintisiz hizmet sunulmaktadır.


OPERASYONEL VE FİNANSAL GÖSTERGELER

FİNANSAL DURUM

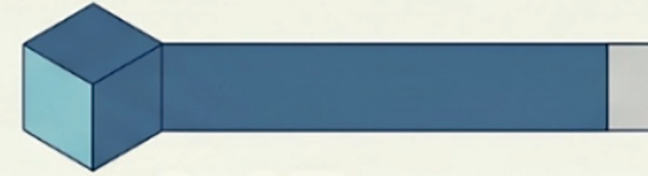

8,67 Milyar TL

Gelir Gerçekleşmesi
9,57 milyar TL'lik gelir bütçesinin yaklaşık %90,67'si realize edilmiştir.

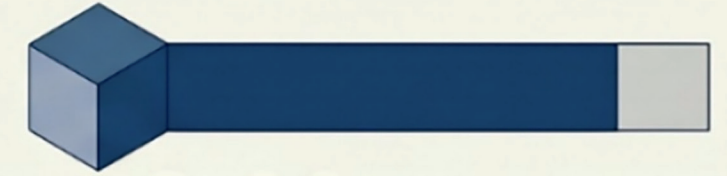


9,44 Milyar TL

Gider Gerçekleşmesi
10,5 milyar TL'lik gider bütçesinin gerçekleşme oranı %89,96 olarak kaydedilmiştir.

İÇME SUYU ALTYAPI VE ARITMA

9

Adet İçme Suyu Arıtma Tesisi
Bu tesisler günlük 603.640 m³ arıtma kapasitesine sahiptir ve şehre yılda 207 milyon m³ su verilmektedir.

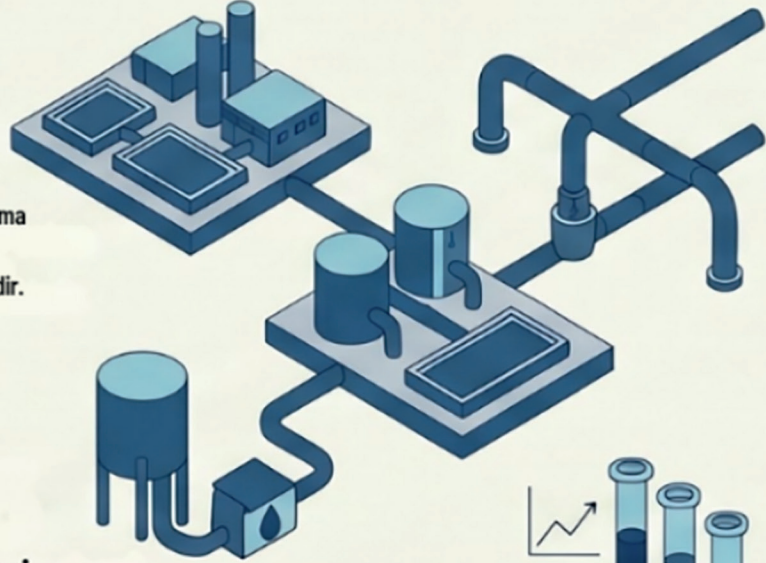

8.857 km

Toplam İsale ve Şebeke Hattı


8.669 km şebeke hattı ve 188 km isale hattı ile su dağıtımı sağlanmaktadır.

479

35

Su Deposu Terfi Merkezi

Suyun güvenli depolanması ve iletimi için geniş bir depolama ve pompa sistemi kullanılmaktadır.




40.859

Su Numunesi Analizi
İçme suyu kalitesini ölçmek amacı ile yıl boyunca 48 binadan fazla numune analiz edilmektedir.

ATIKSU VE ÇEVRE KORUMA

32

Adet Atıksu Arıtma Tesisi
Yıllık 189,6 milyon m³ kapasiteli tesislerde 155,4 milyon m³ atıksu arıtılmaktadır.

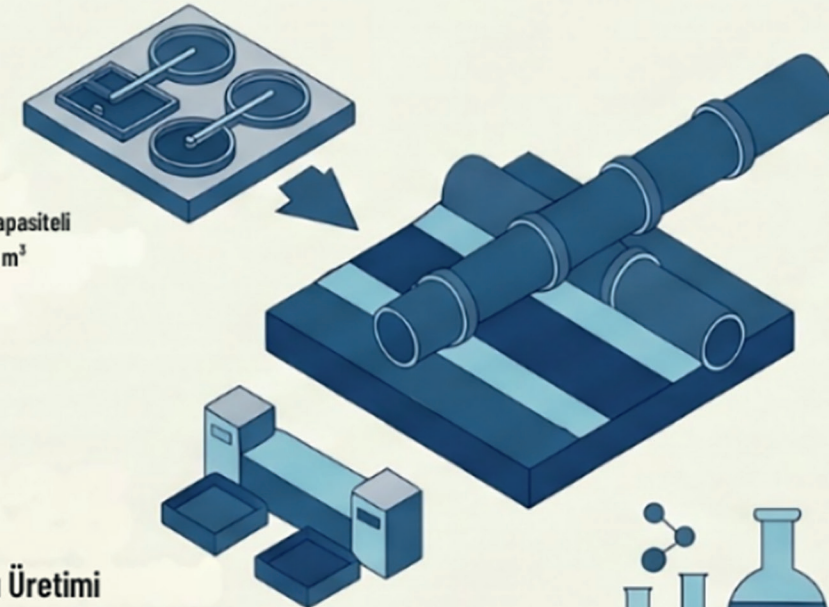

8.368 km

Toplam Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı

Altyapı; 7.085 km kanal hattı, 1.156 km yağmur suyu hattı ve 127 km kolektör hattından oluşmaktadır.

78.825

Ton/Gün Biokütle Üretimi

Atıksu arıtma tesislerinden çıkan günlük biokütle ve 44 adet terfi istasyonu ile sistem yönetilmektedir.

58.250

Atıksu Analizi
Çevresel deşarj standartlarına uyum için yıllık bazda laboratuvar analizleri yapılmaktadır.



I GENEL BİLGİLER



I GENEL BİLGİLER

A-Misyon, Vizyon İlke ve Değerlerimiz

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-1 Tarihçe

1-2 Fiziksel Yapı

1-3 Organizasyon Yapısı

1-4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

1-5 İnsan Kaynakları

1-6 Abone Hizmetleri

A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Su ve Atık Su Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak Etkin, Verimli, Kaliteli ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile sunmak.

VİZYONUMUZ

Yaşam Kaynağı suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider bir kurum olmaktır.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- Çevreye Duyarlı,
- İnsan Odaklı,
- Etik Değerlere Bağlı,
 - Güvenilir,
 - Katılımcı,
 - Yenilikçi,
 - Şeffaf,
- Verilerle ve süreçlerle yönetim

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin ayrı bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) kurulmuştur.

GASKİ Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2560/3309 sayılı Kanuna eklenen 3305 sayılı Kanunla, 25/04/1989 tarihinde, Gaziantep Belediyesi Metropol alan içerisinde "Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini" yürütmek üzere Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

GASKİ'nin Görev ve Yetkileri:

GASKİ'nin 2560 sayılı Kanunun 2. maddesine göre görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklardan sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, GASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Kanunlar:

- 2560 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- 167 Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun
- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun
- 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 3213 Sayılı Maden Kanunu
- 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 6360 Sayılı Kanun
- 6107 Sayılı İller Bankası Şirketi Hakkında Kanun
- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
- 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.
- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşların Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
- 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu

GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler

- ✓ GASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği
- ✓ Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- ✓ 1.Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- ✓ Disiplin Yönetmeliği
- ✓ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- ✓ Teftiş Kurulu Yönetmeliği
- ✓ Aday Memur Yönetmeliği
- ✓ Stoklar ve Ambar Yönetmeliği
- ✓ Demirbaş Eşya Yönetmeliği
- ✓ Tarifeler Yönetmeliği
- ✓ Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği
- ✓ Yer Altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik
- ✓ Arşiv Yönetmeliği
- ✓ Evrak İmha Yönetmeliği
- ✓ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği
- ✓ Havza Koruma Yönetmeliği
- ✓ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- ✓ Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği
- ✓ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik
- ✓ Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanım Hakkındaki Yönetmelik
- ✓ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönergesi
- ✓ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
- ✓ Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- ✓ Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
- ✓ Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- ✓ Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- ✓ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- ✓ Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- ✓ Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
- ✓ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

C- İdareye İlişkin Bilgiler

Tarihçe

TARİHSEL MİRAS VE MODERN SU YÖNETİMİ VİZYONU

Gaziantep, medeniyetlerin kesişme noktasında yer alan coğrafi konumu ve Paleolitik Çağ'dan günümüze uzanan yerleşim sürekliliği ile köklü bir kentsel kimliğe sahiptir. GASKİ Genel Müdürlüğü, bu kadim "Şehr-i Ayıntab-ı Cihan" kimliğinin temelini oluşturan su kültürü ve yönetim stratejilerini, modern şehircilik ilkeleriyle bütünleştirmeyi bir kurumsal sorumluluk olarak görmektedir.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer almasıyla tarih boyunca bir ticaret ve kültür merkezi olan şehrimiz, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda da dünyanın en eski ve yetkin hidrolik mühendisliği uygulamalarından birine ev sahipliği yapmıştır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde «suyun gözü» ve «cennet ırmağı» referanslarıyla tanımlanan kentsel doku, bugün GASKİ'nin yürüttüğü modern altyapı projelerinin tarihsel referans noktasıdır.

Mühendislik Mirası: "Livas" Sisteminden Dijital Şebeke Yönetimine

Gaziantep'in geleneksel kent dokusunda yer alan ve "livas" olarak adlandırılan yer altı su kanalları, dönemin kısıtlı imkanlarıyla geliştirilmiş, oldukça sofistike bir dağıtım ağıdır. Bu sistem;

Dağıtılmış Hidrolik Ağ: Şehir dışı kaynaklardan kent merkezine kontrollü su aktarımı sağlanması.

Sosyal Yönetişim: Suyun adil dağılımı için oluşturulan kuralların, bugün modern su mevzuatının ve "akıllı şebeke" (smart grid) yönetiminin erken bir prototipi niteliğinde olması.

Altyapı Entegrasyonu: Kastel, çeşme ve özel kullanımlı kuyular ile oluşturulan bu ağın, kentin mekânsal gelişimine doğrudan yön vermiş olması.

Kurumumuz, bu tarihsel «Livas Ağı»nı, yalnızca bir kültürel miras değil, aynı zamanda şehrin su yönetiminde «sürdürülebilirlik ve verimlilik» odaklı yaklaşımımızın tarihsel kanıtı olarak kabul etmektedir.

Gelecek Vizyonu: Modern Su Verimliliği ve Yenilikçi Projeler

GASKİ Genel Müdürlüğü olarak, atalarımızdan devraldığımız bu su mirasını, günümüz teknolojileri ve R&D (Ar-Ge) odaklı yenilikçi yaklaşımlarımızla geleceğe taşıyoruz. Mevcut yönetim stratejimiz kapsamında;

Su Verimliliği Seferberliği: Tarihsel «su tasarrufu bilinci» temelinde, kayıp-kaçak oranlarını minimize eden, SCADA ve uzaktan okuma sistemleri (AMR/AMI) ile donatılmış dijital bir su yönetim altyapısına geçiş yapılmıştır.

Entegre Su Yönetimi: Alleben Deresi başta olmak üzere, kentin su havzalarını koruma altına alan, çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan projelerle "akıllı şehir" vizyonu güçlendirilmektedir.

Kurumsal Yetkinlik: Dijitalleşme, insansız hava araçları (drone) destekli teknik denetimler ve modernizasyon yatırımları ile GASKİ, su yönetiminde bölgenin referans kurumu olmayı sürdürmektedir.

Gaziantep'in binlerce yıllık su medeniyeti mirası, GASKİ'nin kurumsal vizyonu ile birleşerek; şehri yalnızca kültürel olarak değil, teknik altyapı ve sürdürülebilir kaynak yönetimi açısından da "geleceğin şehri" yapma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir.

GAZİANTEP SU MİRASI: LİVAS VE KASTEL SİSTEMLERİNDE HİDROLİK DEHA

Gaziantep, coğrafi konumu ve jeolojik yapısı gereği tarih boyunca suyun kıymetini bilen ve bu kaynağı yönetmek için özgün mühendislik çözümleri geliştiren bir medeniyet merkezi olmuştur. "Ayıntap" (Pınarı bol/Suyun gözü) ismiyle anılan şehrimiz, Alleben Deresi'nin kısıtlı debisine rağmen, tarihsel süreçte yer altı kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı başarmıştır.

1. Entegre Su Yönetimi: Mühendislik ve Toplumsal Organizasyon

Gaziantep'in geleneksel su yönetimi, sadece fiziksel yapıların inşasını değil, aynı zamanda kullanım haklarını ve adil dağılımı tanımlayan bir "yönetişim" modelini de içermektedir.

Livas Sistemi: Şehrin yer altı su şebekesi olan livaslar, «mıhçı» ustalar tarafından jeolojik yapıya uygun, hassas bir eğimle (terazi sistemi) inşa edilmiştir. Bu tüneller, yerleşim alanlarına kesintisiz su iletimi sağlayan, günümüzün «akıllı şebeke» mantığının atası niteliğinde bir mühendislik başarısıdır.

Tamamlayıcı Yapılar:

Kasteller: Dünya mimarisinde eşsiz olan, yer altı su kanallarının (livas) yeryüzü ile buluştuğu sosyal alanlardır. Dinlenme, serinleme ve temel ihtiyaçların karşılandığı çok fonksiyonlu yapılardır.

Kuyu ve Ganneler: Livas sistemine entegre edilen bu yapılar; evsel ihtiyaçların karşılanması ve suyun soğutulması amacıyla sistemin yerel düzeydeki ana noktalarını oluşturmuştur.

2. Tarihsel ve Kültürel Miras Envanteri

Gaziantep, "Su Şehri" kimliğini belgeleyen çok sayıda tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Kurumsal vizyonumuz, bu yapıların korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını temel bir sorumluluk olarak görmektedir.

Öne Çıkan Su Mimarisi Örnekleri:

Yapı Türü	Önemli Örnekler
Kasteller	Pişirici Kasteli (1282 - Selçuklu dönemi), Osmaniye Kasteli.
Çeşmeler	Hüseyin Paşa (Köse Mustafa) Çeşmesi (1747), Kale Çeşmesi (1611), Demirligane Çeşmesi (1592/1959), Pazaryeri (1920) ve Kumandan (1915) Çeşmeleri.

Pişirici Kasteli, günümüze ulaşan en özgün Selçuklu dönemi su yapısı olarak, teknik ve mimari açıdan yüksek değerini korumaktadır.

3. Kurumsal Vizyon: Geçmişten Geleceğe Su Yönetimi

Osmanlı döneminde hukuki ve toplumsal bir disiplinle yürütülen su yönetimi, bugün GASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde modern belediyeçilik hizmeti olarak sunulmaktadır. Geçmişteki «Livas» sisteminin sağladığı yerel ve sürdürülebilir su erişimi bilinci; bugün SCADA, AMR/AMI ve modern altyapı projelerimizle dijitalleştirilmiştir.

GASKİ, Gaziantep'in binlerce yıllık su medeniyetinden aldığı «verimlilik ve adil dağılım» mirasını, yüksek teknoloji ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle birleştirerek, şehri modern su yönetimi açısından da referans bir merkez haline getirme vizyonunu sürdürmektedir.

SU YÖNETİMİNDE KURUMSALLAŞMA: BELEDİYE SU İŞLETMESİNDEN GASKİ'YE

Gaziantep'in su yönetimi serüveni, temel bir ihtiyaç olan suyun temininden, stratejik bir kamu hizmeti olan «modern su idaresine» uzanan köklü bir dönüşümün tarihidir. İnsanlık tarihinin kadim kanunlarından Hammurabi'den bu yana suyun adil dağılımı ve yönetimi, medeniyetlerin sürekliliğini sağlayan en kritik unsurlardan biri olmuştur.

1. Tarihsel Dönüşüm: Gelenekselden Moderne Geçiş

Osmanlı döneminde, suyun yönetimi merkezi bir idareden ziyade; kadılık sistemi, vakıflar, loncalar ve mahalle organizasyonlarının eşgüdümüyle yürütülen «beledi» bir hizmet modeline dayanıyordu. Cumhuriyet ile birlikte, hızlı nüfus artışı ve kentleşme, su yönetiminde daha profesyonel ve merkezi bir yaklaşımı zorunlu kılmıştır.

2. Teknik Altyapı Hamlesi (1938 Dönüm Noktası)

Gaziantep'te modern su işletmeciliğinin miladı, 1938 yılında hizmete giren ilk fenni su şebekesidir. Pancarlı hattından beslenen bu sistem, şehre ilk kez teknik standartlarda su dağıtımını mümkün kılmıştır. 1939 yılında kurulan "Su İşletmesi" ile işletmecilik süreci özel hukuk hükümlerine tabi bir yapıya kavuşmuş; 1950 yılında ise Elektrik, Su ve Otobüs İşletmeleri (ESOB) bünyesinde toplanarak kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır.

3. Ölçek Ekonomisi ve Stratejik Yatırımlar (1970'ler)

1970'li yılların sonunda, sınırlı yerel kaynakların artan nüfusu karşılamada yetersiz kalması, kurumu daha büyük ölçekli ve havza bazlı çözümlere yönlendirmiştir. Bu kritik süreçte:

Kartalkaya Barajı Projesi: Ceyhan Havzasının bir kolu olan Aksu suyu, şehrin içme suyu arz güvenliğini sağlamak amacıyla projelendirilmiştir.

Modernizasyon: 120.000 metreküp/gün kapasiteli arıtma tesislerinin inşa edilmesi, 22.7 km dağıtım şebekesi ve terfi istasyonlarının kurulması ile Gaziantep, modern su yönetimi altyapısına kavuşmuştur.

4. GASKİ: Kurumsal Çatı ve Genişleyen Hizmet Ağı (1989 - Günümüz)

1989 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz yapısıyla su yönetiminde yeni bir dönem başlatmıştır.

2014 yılında 6336 sayılı yasa ile birlikte hizmet alanını genişletilen GASKİ; bugün, şehrin tamamını kapsayan hizmet ağı, sürdürülebilir altyapı projeleri ve Ar-Ge odaklı yönetim anlayışıyla, suyun sadece teminini değil, çevresel değerlerin korunmasını ve kaynak verimliliğini de en üst düzeyde sağlayan bir "mega-altyapı" kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.2 Fiziksel Kaynaklar:

GASKİ Genel Müdürlüğü her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın alabilir, kiralayabilir, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satabilir, GASKİ hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya veya diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurabilir ve işletebilir, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak edebilir. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırabilir veya üzerinde kullanma hakları tesis edebilir.

Hizmet Binaları:

GASKİ Genel Müdürlüğü Şehitkâmil ilçesi Değirmicem Mahallesi Kıbrıs caddesinde No:1 de yer alan Genel Müdürlük Merkez Binası, Karacaahmet Mah. 25 Nolu Cad. 25 Aralık Tesisleri, Hacıbaba Tesisleri, Karataş Hizmet binası başta olmak üzere diğer hizmet binaları ve 9 İlçemizde kurulu olan şube binalarında hizmet vermektedir.



İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Tesis Adı	Kapasiteleri
Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesis	440.000 m ³ /Gün
İslahiye İçme Suyu Arıtma Tesis	15.120 m ³ /Gün
Nizip İçme Suyu Arıtma Tesis	51.840 m ³ /Gün
Çaybaşı İçme Suyu Arıtma Tesis	10.800 m ³ /Gün
Kuzeyşehir İçme Suyu Paket Arıtma Tesis	18.000 m ³ /Gün
Aktoprak İçme Suyu Paket Arıtma Tesis	60.000 m ³ /Gün
Nizip-Dernek Mahallesi İçme Suyu Arıtma Tesis	600 m ³ /Gün
Karkamış İçme Suyu Arıtma Tesis	4.680 m ³ /Gün
Beypınarı Kuyuları İçme Suyu Arıtma Tesis	2.600 m ³ /Gün
Toplam İçme Suyu Arıtma Tesis Kapasitesi	603.640 m ³ /Gün

Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesis



Toplam 3 Etap' dan oluşan ve Konvansiyonel tipte arıtma yapan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen isale edilen yüzey sularının «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik» kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmekte olup, Gaziantep İli Merkez Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinin toplam içme ve kullanma suyu tüketiminin % 74'ünü tek başına karşılamaktadır.

Toplam Kapasite: 5,09 m³/sn=440.000 m³/gün

Nizip İçme Suyu Arıtma Tesis



Birecik Barajı gölünden isale edilen yüzey sularının «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik» kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmekte olup, Nizip ilçesinin toplam su ihtiyacının %95'lik kısmını karşılamakta olan tesis 2000 yılında işletmeye alınmış olup proje kapasitesi 1.260 m³/h dir.

Artan ilçe nüfusa ve tüketimlere bağlı şebeke ihtiyacının karşılanması adına Genel Müdürlüğümüz tarafından arıtma kapasitesi 2.600 m³/h' e çıkarılmıştır.

Çaybaşı İçme Suyu Arıtma Tesis



Barak Su Birliği, Yeşildere, Oğuzeli ve Çaybaşı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamakta olan tesis 2013 yılında işletmeye alınmış ve nitrat giderimi amacı ile kurulmuş kapasitesi 125 lt/sn dir.

Kaynak suyunda mevcut Nitrat parametresinin giderimi amaçlı kurulan tesisten çıkan 450 m³/h arıtılmış ürün suyu 1:1 oranda ham su ile parçalanarak dezenfeksiyon işlemi sonrasında "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak ihtiyaç debisi olan 900 m³/h' e tamamlanmaktadır

Kuzeyşehir İçme Suyu Arıtma Tesis



50.000 konutlu Kuzeyşehir Toplu Konut bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan tesisin 1. Etapı 2021 yılında işletmeye alınmıştır. Arıtma kapasitesi 2025 yılında yapılan kapasite artışı ile 70 lt/sn' den 208 lt/sn' e çıkarılmıştır.

Basınçlı tip arıtma prensibi ile çalışan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen temin edilen ve 100.000 m³ kapasiteli depodan proje kapsamına dahil TMY2 terfi istasyonu ile terfi edilen yüzey sularının "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmektedir.

İslahiye İçme Suyu Arıtma Tesis (Pancarlı İçme Suyu Arıtma Tesis)



Köklü yüzey sularının ve Göz kuyularından alınan yeraltı sularının arıtımı için 2023 yılında kurulan Basınçlı tip arıtma prensibi ile çalışan İslahiye İçme Suyu Arıtma Tesis 175 L/sn kapasiteye sahip olup, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımı sağlanan suların İslahiye ilçesine arzını gerçekleştirmektedir.

Beypınarı Kuyuları İçme Suyu Arıtma Tesis




Beypınarı kuyularında mevcut yüksek orandaki Demir (Fe++) ve Mangan (Mn++) giderimi için kurulan 30 lt/sn arıtma kapasitesine ve Basınçlı tip arıtma prensibine sahip Beypınarı İçme Suyu Arıtma Tesis 2025 yılında işletmeye alınmış olup, Alleben Rekreasyon alanı ve Sarısalkım Mahallesi'nin tamamına "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımı sağlanan suların arzını gerçekleştirmektedir.

Nizip-Dernek İçme Suyu Arıtma Tesis



Nizip ilçesine bağlı Dernek mahallesi içme suyu kuyularında mevcut yüksek orandaki Amonyum (NH4+) giderimi için kurulan 6,94 lt/sn arıtma kapasitesine ve Basınçlı tip arıtma prensibine sahip Nizip-Dernek İçme Suyu Arıtma Tesis 2024 yılında işletmeye alınmış olup, Dernek Mahallesi'nin tamamına "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımı sağlanan suların arzını gerçekleştirmektedir.

Aktoprak İçme Suyu Arıtma Tesisi

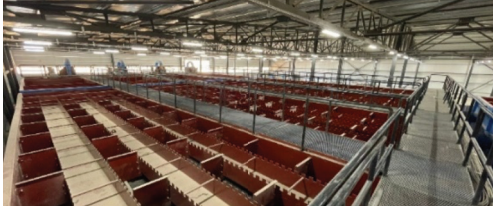

Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen temin edilen ve 100.000 m³ kapasiteli depodan cazibeli olarak beslenen yüzey sularının "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmektedir.

Karkamış İçme Suyu Arıtma Tesisi



Karkamış Barajı mansap kısmındaki Fırat Nehri kıyısında mevcut Gürçay keson kuyularından alınan yüzey sularının arıtımı için 2025 yılında işletmeye alınan ve Basıncılı tip arıtma prensibi ile çalışan Karkamış İçme Suyu Arıtma Tesisi 54,2 L/sn kapasiteye sahip olup, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımı sağlanan suların Karkamış ilçesine arzını gerçekleştirmektedir.

Çevik Kuvvet 2 Su Kuyusu	720 m ³ /Gün
Çevik Kuvvet 3 Su Kuyusu	1.080 m ³ /Gün
Çevik Kuvvet 4 Su Kuyusu	720 m ³ /Gün
Taşlıca 1 Su Kuyusu	408 m ³ /Gün
Taşlıca 2 Su Kuyusu	720 m ³ /Gün
Taşlıca Otoyol Kenarı	864 m ³ /Gün
Fıstıkpark Su Kuyusu	2.280 m ³ /Gün
Batalhöyük Su Kuyusu	1.800 m ³ /Gün
Mezarlık Su Kuyusu	408 m ³ /Gün
Narlıtepe Su Kuyusu	408 m ³ /Gün
Güneyşehir Su Kuyusu	408 m ³ /Gün
Eski Otogar Su Kuyusu 1	3.840 m ³ /Gün
Eski Otogar Su Kuyusu 1	1.440 m ³ /Gün
Göktürk Mahallesi Su Kuyusu 1	1.440 m ³ /Gün
Göktürk Mahallesi Su Kuyusu 2	1.440 m ³ /Gün

Kuyularımız ve Depolarımız

Şehir Merkezi Su Kuyularımız	Kuyu Kapasitesi	İlçeler Su Kuyularımız	
		İlçe Adı	Kuyu Sayısı
Gazikent 1 Su Kuyusu	1.440 m ³ /Gün		
Göllüce 1 Su Kuyusu	1.080 m ³ /Gün	Araban	75 Adet
Zeytinli Su Kuyusu	1.440 m ³ /Gün	İslahiye	112 Adet
Haraf 1 Su Kuyusu	1.440 m ³ /Gün	Karkamış	32 Adet
Haraf 2 Su Kuyusu	1.440 m ³ /Gün	Nizip	112 Adet
İtfaiye 1 Su Kuyusu	1.120 m ³ /Gün	Nurdağı	121 Adet
İtfaiye 2 Su Kuyusu	1.440 m ³ /Gün	Oğuzeli	43 Adet
Doğum Hastanesi Su Kuyusu	1.080 m ³ /Gün	Şahinbey	136 Adet
Fen Lisesi Su Kuyusu	1.080 m ³ /Gün	Şehitkâmil	169 Adet
Alleben Göleti Su Kuyusu	720 m ³ /Gün	Yavuzeli	71 Adet
Pancarlı 1 Su Kuyusu	1.800 m ³ /Gün		
Pancarlı 2 Su Kuyusu	1.080 m ³ /Gün		
Bey pınarı 1 Su Kuyusu	1.440 m ³ /Gün		
Bey pınarı 2 Su Kuyusu	720 m ³ /Gün		
Bey pınarı 3 Su Kuyusu	408 m ³ /Gün		
Nizip Caddesi 1 Su Kuyusu	2.280 m ³ /Gün		
Nizip Caddesi 2 Su Kuyusu	2.280 m ³ /Gün		
Nizip Caddesi 3 Su Kuyusu	1.800 m ³ /Gün		
Nizip Caddesi 4 Su Kuyusu	1.800 m ³ /Gün		
Kadı değirmeni Su Kuyusu	1.800 m ³ /Gün		
Amatem Su Kuyusu	408 m ³ /Gün		
Fırat Mahallesi Su Kuyusu	408 m ³ /Gün		
Çevik Kuvvet 1 Su Kuyusu	2.280 m ³ /Gün		

Şehir Merkezi Su Depolarımız	Depo Kapasitesi	İlçeler Su Depolarımız	
		İlçe Adı	Depo Sayısı
DY 0 Su Deposu	500 m ³	Araban	41 Adet
DY 11 Su Deposu	10.000 m ³	İslahiye	67 Adet
DY 12 Su Deposu	15.000 m ³	Karkamış	12 Adet
DY 6 Su Deposu	15.000 m ³	Nizip	52 Adet
DM 3 Su Deposu	10.000 m ³	Nurdağı	54 Adet
DY 10 Su Deposu	500 m ³	Oğuzeli	25 Adet
DY 17 Su Deposu	10.000 m ³	Şahinbey	82 Adet
DY 18 Su Deposu	15.000 m ³	Şehitkâmil	73 Adet
DY 2 Su Deposu	10.000 m ³	Yavuzeli	41 Adet
DY 3 Mevlana Su Deposu	15.000 m ³		
DM 4 Su Deposu	12.500 m ³		
DM 5 Su Deposu	15.000 m ³		
DM 6 Su Deposu	500 m ³		
Kalyoncu Su Deposu	5.000 m ³		
Taşlıca Su Deposu	500 m ³		
Safaşehir Su Deposu	500 m ³		
Kızılhisar Su Deposu	5.000 m ³		
Serince Su Deposu	1.000 m ³		
Türktepe Su Deposu	5.000 m ³		
Pompa 1-2-3 Su Deposu	104.500 m ³		
Beykent Ayaklı	1000 m ³		
Merveşehir Su Deposu	1000 m ³		
Kalyoncu Su Deposu	5000 m ³		
Hacıbaba Ayaklı Su Deposu	500 m ³		
Narlıtepe Su Deposu	500 m ³		
Güneyşehir Su Deposu	10.000 m ³		
Beylerbeyi C-1,2,3,4 Su Deposu	46.000 m ³		

Atık Su Arıtma Tesisleri

GASKİ Atık Su Arıtma Tesisleri Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tesislerimiz; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Standartlarını sağlayarak; Gaziantep şehrinin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel/endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştirmektedir.

Atık Su Arıtma Tesislerimiz

Tesis Adı	Proje Kapasite Debisi (m ³ /gün)	Proje Kapasite Nüfusu (kişi/gün)
Merkez Atık Su Arıtma Tesis	200.000	1.000.000
2.Etap Atık Su Arıtma Tesis	200.000	1.000.000
Kızılhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	26.000	150.000
Nizip Atık Su Arıtma Tesis	37.500	210.000
Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	8.000	40.000
Nurdağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	2.600	18.250
Araban İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	1.860	10.500
Burç Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Arıl Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Akçaburç Paket Atık Su Arıtma Tesis	400	2.000
Gülpınar Paket Atık Su Arıtma Tesis	500	2.500
Işıkli Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Alleben Gölet Paket Atık Su Arıtma Tesis	600	3.000
Türkbahçe Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Sarısalkım Paket Atık Su Arıtma Tesis	1.400	7.000
Karavaiz Paket Atık Su Arıtma Tesis	600	3.000
Suboyu Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Elif Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Şatırhöyük Paket Atık Su Arıtma Tesis	1.000	5.000
Yamaçoba Paket Atık Su Arıtma Tesis	400	2.000
Uluyatır Paket Atık Su Arıtma Tesis	600	3.000
Kuzeyşehir 1. Paket Atık Su Arıtma Tesis	2.000	10.000
Atalar Paket Arıtma Ünitesi	800	4000
Cevizli Paket Arıtma Ünitesi	400	2000
Tekirsin Paket Arıtma Ünitesi	200	1.000
Kuzeyşehir 2.Paket Atık Su Arıtma Ünitesi	3.000	15.000
Nizip Fıstıkkent 1-2-3 Paket Atık Su Arıtma Tesis	2.600	13.000

Merkez Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis



Proje Debisi: 400.000 m³/gün-2.000.000 Kişi
Mevcut Debi: 330.000 m³/gün-1.700.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Kasım 1999
Proses Tipi: Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 150 ton/gün

Kızılhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis



Proje Nüfusu: 150.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 165.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Eylül 2008
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 30 ton/gün

Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis



Proje Nüfusu: 40.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 30.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Ocak 2012
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 9 ton/gün

Nurdağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis



Proje Nüfusu: 18.250 Kişi
Mevcut Nüfus: 13.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Eylül 2015
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 4 ton/gün

Araban İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis



Proje Nüfusu: 16.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 10.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Nisan 2015
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 4 ton/gün

Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 209,417 Kişi
Mevcut Nüfus: 151,246 Kişi
Devreye Alma Tarihi: 24.11.2024
Proses Tipi: Uzun Havalandırılmalı
Çamur Miktarı: 23 ton/gün

Boğaziçi - Yeşilyurt İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 34.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 13.900 Kişi
Devreye Alma Tarihi: 24.11.2024
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 2,2ton/gün

Yavuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 20.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 23.329 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Ocak 2025
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 2,8 ton/gün

Karkamış İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 12.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 9.512 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Şubat 2025
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 1,3 ton/gün

Atık Su Terfi İstasyonları

- ⇨ Taşlıca Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Beykent Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Kunduracılar Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Bayramlı Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Çaybaşı Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Güneyşehir 2. 4. Etap Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Nizip Atatürk Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Nizip Eyüp Sultan Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Nizip Hakim ve Savcılar Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Kunduracılar Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Türkbahçe Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Huzurevi Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Aşağıbilenler Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Karkamış Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Huzurevi Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Nurdağı Alba TOKİ Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Suboyu Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Sekilli Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Güneyşehir 1-3. Etap Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Şatırhöyük Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Nizip Samandöken Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Nizip Yunus Emre Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Nizip Necibe-Kemal Akdoğan Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Yeşilkent Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Nizip Altınyurt Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ BÜSEM 1-2-3-4 Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ İslahiye TOKİ Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Yukarıbilenler Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Yeşilkent Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Kuzeyşehir 6.9. Etap Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Kuzeyşehir 9. Etap Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Kuzeyşehir 18. Etap 1 Etap 2 Nolu Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Nizip Altınyurt Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Nizip Fıstık Kent 1.2.3.4.5.6.7.8 Nolu Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ İslahiye Serinevler Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ İslahiye Aşağı Bilenler Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ İslahiye Yukarı Bilenler Atık Su Terfi Merkezi
- ⇨ Karkamış Atık Su Terfi Merkezi

Veriler 05.02.2026 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır.
Kaynak: (Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı)

Kaynak: Atık Su Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Taşıtlarımız

Aracın Cinsi	Adet
Kanal Görüntüleme	2
Vidanjör	20
Kılavuz	28
Vinç	6
Kuyu Bakım Aracı	2
Arıza Müdahale Aracı	3
Fiziki Su Kaçakları Tespit Aracı	2
Yakıt Tankeri	4
Su Tankeri	19
Kuyu Deneme Aracı	1
Kasalı Kamyonet	1
4x4 Pikap	2
Zırhlı Araç	1
Minibüs	1
Traktör	19
Damperli Kamyon	34
Metal Kasalı Kamyon	3
Ahşap Kasa Çift Kabin Kamyon	1
Mobil Atölye Aracı	4
Tır Çekici	3
Treyler	3
ATV Motor	1
Rampalı Kamyon	2
Beko Loder	46
Loder	3
Mini Beko Loder	2
Paketli Ekskavatör	8
Lastikli Ekskavatör	2
Sondaj Makinası	1
Greyder 140M	1
Silindir	1
Kapalı Kasa Kamyonet	2
Otomobil	1
Ahşap Kasa Kamyon	2
Sal Dorse	1
Kurum Araç Toplamı	232

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1.3 Organizasyon Yapısı:

Yönetim Organları;

Genel Kurul: Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, GASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır (5216, Md. 12). Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, GASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 Sayılı GASKİ Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür. (2560, Md. 5; 5216, Md. 12)

Yönetim Kurulu: GASKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir. (2560, Md. 7)

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri 2560 sayılı Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Denetçiler: GASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. (2560, Md. 10).

Genel Müdürlük: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

GASKİ Hiyerarşik Yapılanması:


Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan GASKİ, çok kademeli bir örgüt yapısına sahiptir. Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef ve Memur/İşçi olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır. GASKİ'de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel Müdür'e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdür'e, bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

GASKİ'de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kurumun üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir.

Bilişim teknolojileri, günümüz toplumunun esas aldığı ve kurumlardan bireylere yaşamları kolaylaştıran bir alandır. Bu sebeple bilgi teknolojilerinin aktif kullanımı, modern dünyanın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Gelişen donanım ve yazılım altyapıları sayesinde verimlilik, hız ve güvenlik artarken bilginin depolanması, transferi, işlenmesi, erişilebilirliği sağlamıştır. Dijitalleşme siber güvenlik risklerini artırmış veri ihlallerini de beraberinde getirmiştir. Sürekli erişilebilir veri paylaşımının kaynaktan istemciye gizlilik içerisinde, bozulmaya uğramadan, yok edilmeden, değişime uğramadan ve başkaları tarafından ele geçirilmeden bütünlüğü sağlanmış bir şekilde iletilmesi GASKİ Genel Müdürlüğü için temel kriterlerdir. Kamu yararını gözeten, elektronik ve dijital yöntemler ile geliştirilen, güncel bilişim yazılım endüstrisinden faydalanan bilgisayar programlarını ve uygulamalarını tasarlama, oluşturma, test etme ve sürdürme güçlü teknolojik altyapımız olmaya devam edecektir.

Bilgisayar	Sunucu	Yazıcı	Tarayıcı	Barkod Yazıcısı	Mobil Termal Yazıcı	Plotter	Mobil Telefon	Tablet	Endeksör Cihazı
670	50	300	100	20	200	3	110	25	230

- Her ayın ilk iş günü, son ödeme tarihi geçmiş faturalar için bilgilendirme,
- Yeni abonelik işlemlerinde başvuru takibi için bilgilendirme,
- Borcundan dolayı suyu kullanıma kapatılacak abonelerimize işlem yapılmadan önce bilgilendirme;
- Su kesintisi yapılacak bölgeler için mahallede kayıtlı abonelerimize kesinti öncesi bilgilendirme yapılmaktadır.

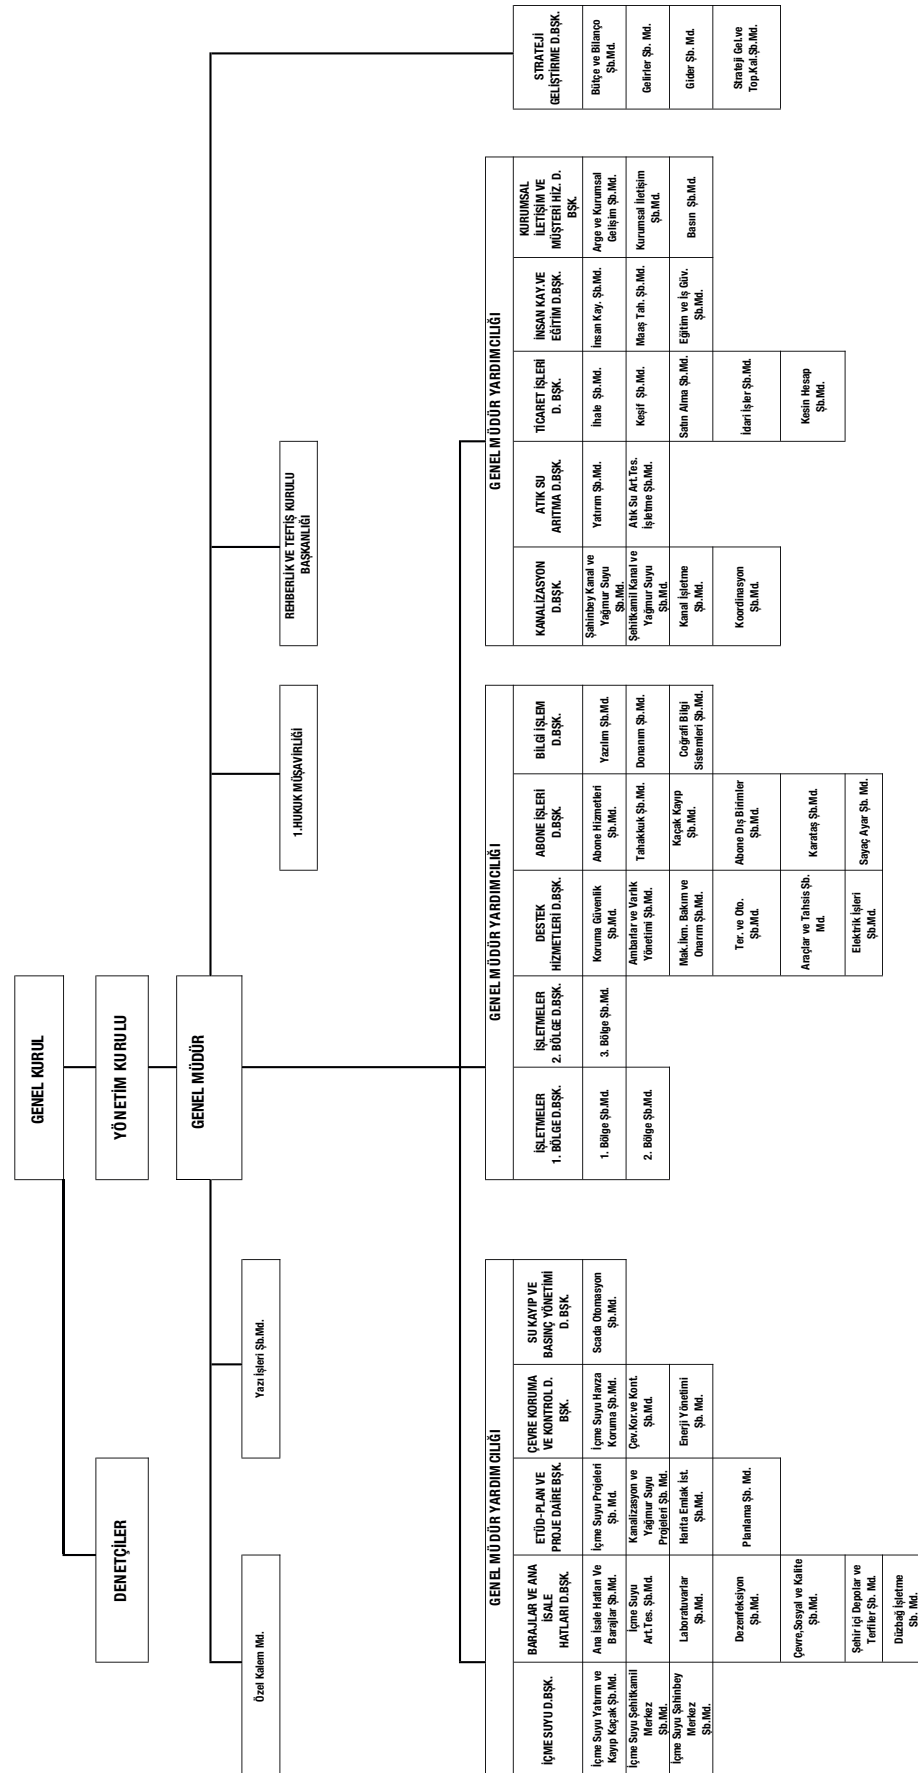

- Hukuki süreç başlatılmış abonelerimizin ihbarnamelerinde özel bilgilendirme mesajı yapılmaktadır.
- Su tarife birim fiyatları, aylık tüfe oranı girilerek güncellenmektedir.
- Ayniyat-Ambar, dönem kapatma ve raporlama işlemleri yürütülmektedir.
- Abonelerimizin bilgiye kolay ulaşabildikleri, borç ödemelerini yapabildikleri interaktif web sayfası tasarım, kodlama ve güncelleme hizmetleri yürütülmektedir.
- Kurum personellerine ihtiyaç duydukları programlar konusunda eğitimler verilmektedir.
- Tüm yazışmalar ve dokümanların dijital ortama aktarıldığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili teknik destek sağlanmaktadır.
- Kurumlar arası web servis altyapısı oluşturularak bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.

Kurum içerisinde faaliyet yürüten daire başkanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş programları, tek çatı altında toplayan tümleşik web tabanlı bir uygulama olan GABİS ile aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

- Dilekçe Takibi,
 - Abone Kanal Su Başvuru Takibi,
 - Sarf Malzeme Stok Takibi,
 - Firma Kanalizasyon Bağlantı Kalite Ruhsat Takibi,
 - Web Sayfası İçerik Yönetimi,
 - Abone ve Hukuk Birimlerinin Dosya Arşivleme İşlemleri,
 - SMS ile Duyuru İşlemleri,
 - Saha Okuma ve İş Emir Takip İşlemleri,
 - ABYS için Raporlama İşlemleri,
 - Kalite Kontrol Süreç Takip İşlemleri,
 - Bilgisayar Donanım Teknik Servis Takip İşlemleri
 - Mobil cihazlarda online saha işlemleri; Endeks Okuma, Kesme Açma, Sayaç Değişimi programlarının takibi ve yeni geliştirmeleri yapılmaktadır.
 - Dilekçe ile başvuru işlemleri ve kurum içinde oluşturulan iş emirleri, online takip edilerek sahada sonlandırılması sağlanmaktadır.
 - E-Devlet ile Abonelik Borç Sorgulama, Abonelik Fesih Başvurusu, Abonelik Devir Başvurusu, Abonelik Bilgilerini Sorgulama, Fatura Ödeme işlemleri yapılmaktadır.
 - Genel Müdürlüğümüzde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) uyum süreçleri kapsamında yenilikler yapılmış olup ağ cihazları, sunucular ve kullanıcılar için olası güvenlik zafiyetlerine karşı önlemler alınarak 7/24 izlenmesi sağlanmaktadır.
- Bu kapsamda;
- SIEM (Security Information and Event Management), Kurum altyapısındaki güvenlik duvarı verileri ve sunucuların izlenmesi,
 - SOC (Security Operation Center), Kurum bilgisayar ağında meydana gelebilecek zafiyetlerin önlenmesi,
 - Deep Security, Sunucu güvenliği için ransomware ve zero-day atak önleme yazılımı takibi,
 - Aktif izin ve KVKK farkındalığı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

- İndirimli tarife kullanan ve sosyal yardımdan faydalanan tüm aboneler için vefat ve adres değişikliği durumları, NVİ (Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) ile yapılan yazılımsal entegrasyon protokolüne göre periyodik olarak sorgulanarak gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

Yenilikler

- İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile kurumumuz arasında sahte evrak üretilmesinin önlenmesi amacıyla yazışma maliyetini azaltarak veri doğruluğunu sağlayacak web programı yapılmıştır.
- Kurumumuz ile sözleşmeli serbest çalışan avukatlara hukuki süreçte icra takibini yapabilmeleri için Web Hukuk programı geliştirilmiştir.
- GPRS teknolojisi kullanılarak personellerimizin kuruma giriş çıkış ve mesai takibinin yapılması amacıyla PDKS (Personel Devam Takip Sistemi) yazılarak devreye alınmıştır.
- İlimiz genelinde yapılmaya başlanan inşaat projelerinde su ve kanalizasyon altyapısına uygunluğunun kontrol ve harcama bilgilerinin kaydının yapıldığı Altyapı Plan Proje Takip programı yazılmıştır.
- Kurum hizmet alanımızdaki çalışma noktalarına erişim için kullanılan taşıtların talebi amacıyla Araç Talep Yönetimi programı yapılmıştır.
- Kurumumuz ağ yapısında yer alan anahtarlama cihazları son güvenlik teknolojilerine uygun olacak şekilde yenilenmiştir.

Hedefler

- Daire Başkanlığımızı ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun, dijital dönüşüm yönetmeliklerine ve politikalarına (USOM, Cumhurbaşkanlığı DDO, KVKK, BTK) uyumlu hale getirmek.
- GASKİ kurumsal web sitesinin; kullanıcı dostu, mobil uyumlu, güvenli ve erişilebilir bir yapıda yenilenmesi.
- Vatandaşlara sunulan hizmetlerin, kurumsal sistemlerle entegre bir mobil uygulama üzerinden dijital olarak sunulması.
- Açık kaynak kodlu yaklaşımlar doğrultusunda; iş sürekliliğini sağlayan, siber güvenliği yüksek ve merkezi olarak yönetilen bütünleşik yazılım altyapısının kurum genelinde hayata geçirilmesi.
- Abone başvuru ve abonelik süreçlerinin; iş akış tabanlı, izlenebilir ve ölçeklenebilir bir yapıda, merkezi kurumsal yazılımla tam entegre olacak şekilde dijitalleştirilmesi.
- Saha uygulamaları ve mobil sistemlerin; UAVT (Ulusal Adres Veritabanı) ve MAKİS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) ile entegre edilerek adres ve konum verilerinin doğru, güncel ve tekil yapıda yönetilmesinin sağlanması.
- Sayaç endeks bilgilerinin; güvenli, anlık ve hatasız şekilde toplanmasını sağlayan uzaktan sayaç okuma altyapısının mevcut sistemlerle entegre edilerek devreye alınması.
- Tüm uygulama ve modüllerin; parçalı sistem yapısını ortadan kaldıran, birlikte çalışabilir ve tek merkezden yönetilen bütünleşik bir kurumsal bilgi sistemi çatısı altında birleştirilmesi.
- Güvenli ve Bütünleşik Altyapı: ISO 27001 standartlarında; fiziksel güvenliği, yedekliliği ve yüksek erişilebilirliği sağlanmış yeni nesil sistem odası ve network altyapısını tesis etmek.
- İş Sürekliliği ve FKM: Olası afetlere karşı Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) ile tam entegre, kesintisiz hizmet sunan bütünleşik bir mimari oluşturmak.
- Sürekli İzleme ve İyileştirme: Bilgi varlıklarının gizliliğini ve bütünlüğünü korumak adına; tüm altyapıyı sürekli izlenebilir, dokümanite edilmiş ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturmak.

1.5-İNSAN KAYNAKLARI

GASKİ Genel Müdürlüğü eğitimden özlük haklarına, sosyal haklardan diğer hususlara insan kaynaklarını etkinleştirme çalışmalarına büyük bir önem vermektedir. İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkimiz ve amacımız kurumumuzun sahip olduğu insan gücünü etkin, verimli ve onların mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirmektir.

Kurumumuz personel politikası hizmete giriş, atama, yükselme, ödüllendirme vb. işlemlerde liyakat ilkesini esas almaktadır. İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerini etkinlik ve verimlilik ölçütleri içerisinde yürütmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda personelin mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere önem verilerek mevcut personelin nitelik, mesleki ve kişisel yeterlilik açısından yetkinleştirilmekte, daha az çalışan ile daha etkin hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.


GASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2025 yılında çalışan 290 memur, 42 işçi, 268 sözleşmeli personel ve 1.479 şirket personeli olmak üzere toplamda 2.079 personel ile 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz kaliteli su ve atık su hizmeti vermeye müşteri memnuniyetini göz önüne alarak devam edilmektedir.

Personel Durumu

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Memur Personel	201	198	196	303	299	290
İşçi Personel	141	134	126	87	67	42
Sözleşmeli Personel	76	121	122	269	269	268
Şirket Personeli	1763	1801	1796	1482	1476	1479
Toplam Personel	2221	2252	2240	2141	2111	2079


Memur Kadrolarının Sınıfları

Kadro Sınıfı	Çalışan Sayısı	Oranı %
Genel İdari Hizmetler Yönetim Kadroları	29	10
Genel İdari Hizmetler Diğer Kadrolar	71	25
Teknik Hizmetler	177	61
Sağlık Hizmetleri	5	1
Avukatlık Hizmetleri	8	3
Toplam	290	100

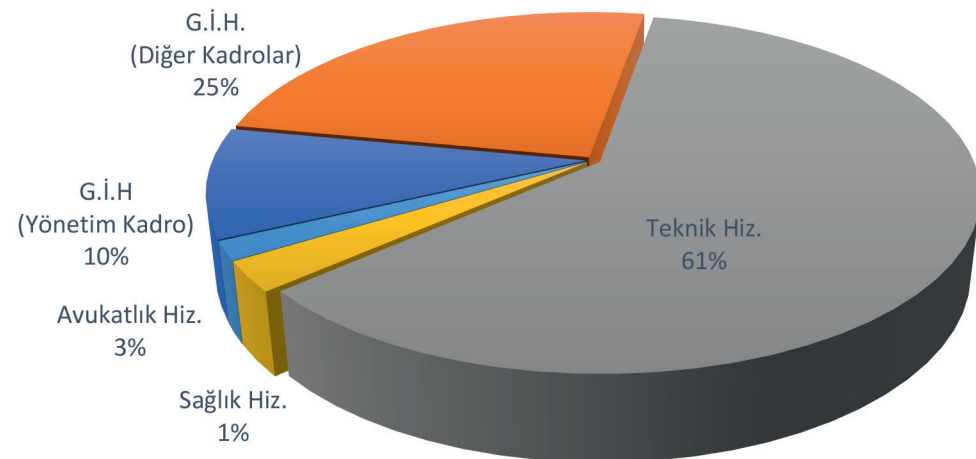

Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket Personeli	Toplam	Oranı %
Doktora	1	0	1	0	2	0,1
Yüksek Lisans	21	0	10	2	33	1,59
Lisans	207	8	110	28	353	16,97
Ön Lisans	46	6	147	42	241	11,59
Lise	13	5	0	990	1.008	48,48
İlk Öğretim	2	23	0	417	442	21,27
Toplam	290	42	268	1.479	2.079	100

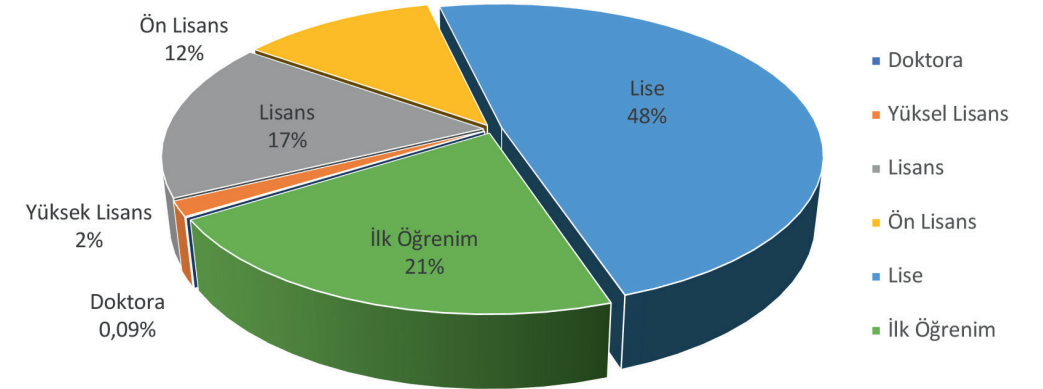

6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği kanunu gereği GASKİ personellerine 2025 yılı içerisinde aşağıda belirtilen 20 farklı konuda kişi başı 16 Saat İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.

Verilen Eğitim Konuları

- Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
- Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
- İşyeri Temizliği ve Düzeni
- İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
- Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
- Elle Kaldırma ve Düşünme
- Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
- İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
- Ekranlı Araçlarla Çalışma
- İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile
- Tekniklerinin uygulanması
- Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
- Tahliye ve Kurtarma
- Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımı
- İSG Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
- İlk Yardım
- Meslek Hastalıklarının Sebepleri
- Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
- Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim



1.6 ABONE HİZMETLERİ


Gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve uygulayan Genel Müdürlüğümüz, abonelik hizmetlerini de buna paralel olarak sadeleştirip vatandaş memnuniyetini artıran uygulamalarına hız vermiştir.

Genel Müdürlüğümüz 2025 yılı sonu itibariyle toplam 834.817 aboneye hizmet vermektedir. Kurumumuz abonelik işlemlerini zamanında ve hızlı bir şekilde yapmakta olup, abonelere sunulan hizmetleri sürekli geliştirilmektedir.

Abonelerin su ve atık su faturalarına yaptığı itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırılması amacıyla; okuma, giriş, atık su, abone tip, kıyaslı tahakkuk, iptal, sayaç karışıklığı, diğer hataların olması durumunda ve gerekli hallerde de ölçü ayar raporuna göre düzeltme işlemleri yapılmaktadır.


Yıllara Göre Abone Sayıları

Yıllar	Abone Sayısı
2020	685.739
2021	712.517
2022	762.767
2023	778.901
2024	790.047
2025	834.817

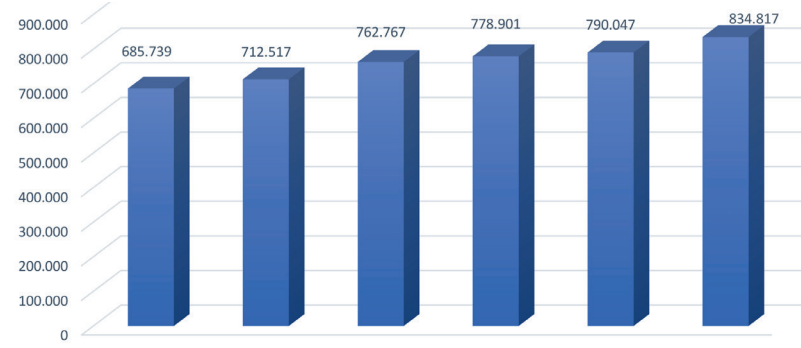


Yıllara Göre Tahakkuk-Tahsilat

Yıllar	Tahakkuk Tutar (TL)	Tahsilat Tutar (TL)
2020	654.993.720	622.670.628
2021	787.097.644	758.293.557
2022	1.295.764.107	1.241.395.566
2023	2.274.895.152	2.172.089.853
2024	3.901.499.460	3.619.416.577
2025	6.354.677.775	6.025.590.007

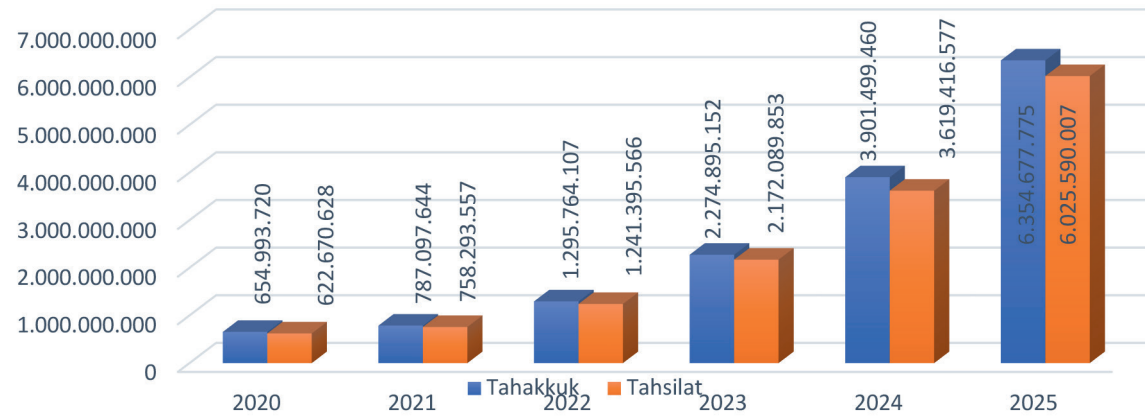

Usulsüz Su Kullanımı

Kullanımı Türü	Adet	m³
Ayrı Tesisat	708	191.981
Yeni Kayıt	8.600	702.822
Ara Boru	60	18.417
Sayaçsız Su Kullanımı	579	173.963
Sayacı Ters Bağlama	19	4.448
Sayaca Müdahale	128	32.464
Aparat Mührü Kırık	5.945	-
Farklı Sayaç	31	7.299

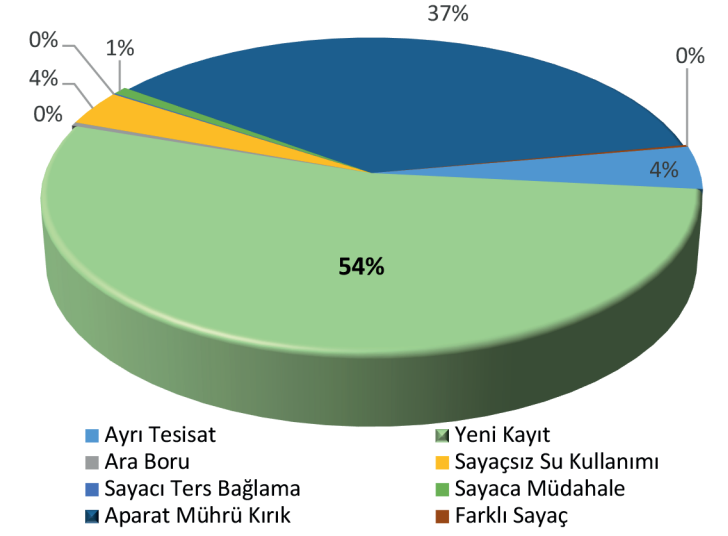


Başvuru Dilekçeler ve İşlemleri

İşlem Türü	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Banko İşlemleri	92.750	120.695	113.058	87.983	89.071	166.347
Toplu Abonelik Başvuru	8.221	8.255	15.836	16.415	14.315	16.788
Toplam	100.971	128.950	128.894	104.398	103.386	183.135

Yıllara Göre Abone Devir Sayıları

Yıllar	Devir Sayısı
2020	46.919
2021	57.859
2022	59.021
2023	64.113
2024	70.557
2025	55.378

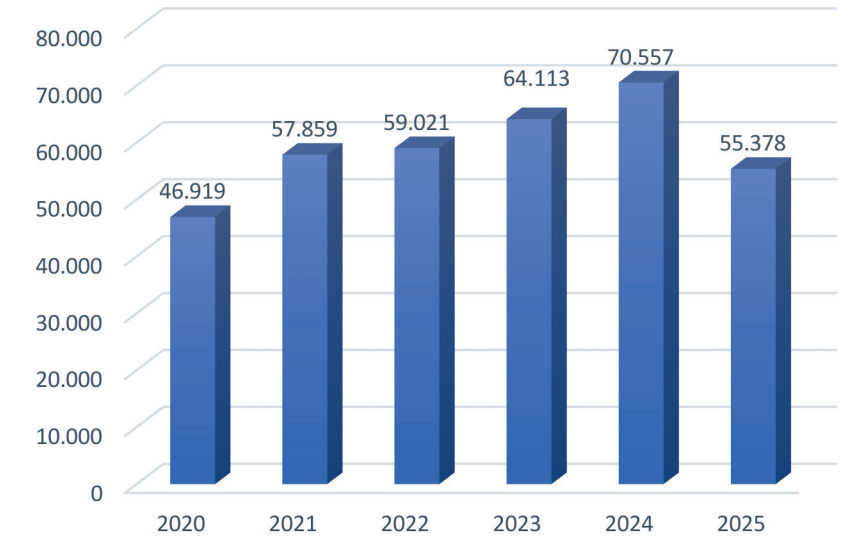



II

AMAÇ ve HEDEFLER



II

AMAÇ ve HEDEFLER

- A) İdarenin Amaç ve Hedefleri
- B) Temel Politikalar ve Öncelikler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Amaç:1 Su Hizmetlerini Geliştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Hedef:1.1	İçme Suyu Sisteminin Kapsamını Genişleterek Kayıp Miktarını Düşürmek
Hedef:1.2	İçme Suyu Şebeke İmalatının Yapılması, Mevcut Hatların Kesintisiz İşletilmesi
Hedef:1.3	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak ve Mevcut Tesislerin Performansını Artırmak
Hedef:1.4	İçme Suyu Tesislerinin ve Şebekenin Verimli Bicimde İşletilmesini Sağlamak
Hedef:1.5	Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak
Hedef:1.6	İlçelerde İçme ve Kullanma Suyu Sistemlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Hedef:1.7	İlçelerde İçme ve Kullanma Suyu Tesislerinin Yapımını Sağlamak

Amaç:2 Atık Su Hizmetlerini Geliştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Hedef:2.1	Atık Su Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek ve İhtiyaç Duyulan Yeni Hatlar Tesis Etmek.
Hedef:2.2	Atık Su Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak
Hedef:2.3	İlçelerde Atık Su Sistemlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Hedef:2.4	Endüstriyel Atık Suların Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilmesi
Hedef:2.5	Atık Su Yönetim Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak
Hedef:2.6	Atık Su Arıtma Tesislerinin Etkin Olarak İşletilmesini Sağlamak
Hedef:2.7	Şehrin Atık Su Arıtma Kapasitesini Artırmak İçin Yeni Arıtma Tesisleri İnşa Etmek

Amaç:3 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Hedef:3.1	İSG Çalışmalarının Etkili Bir Biçimde Yürüterek İş Riskini Minimize Etmek
Hedef:3.2	Kurum Kültürünün Gelişmesini Eğitimlerle Desteklemek
Hedef:3.3	Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek ve Uygulamaları geliştirmek
Hedef:3.4	İdarenin Koruma ve Güvenliğinin Sağlanması
Hedef:3.5	Araç ve İş Makinalarında Hizmet Sürekliliğini Sağlamak
Hedef:3.6	İhale ve Satın Alma İşlemlerinde Etkinliği Artırmak

Amaç:4 Kurumsal İşleyişi Sürekli Kılmak Ve Enerji Yönetimini Güçlendirmek

Hedef:4.1	Yeni İmara Açılan Bölgelerde Tesis İhtiyacını Karşılama İçin Projeler Yapmak
Hedef:4.2	Projelerin Uygulanabilirliğini Sağlamak Üzere Kamulaştırma Yapmak
Hedef:4.3	Altyapı Verilerinin Temin Edilerek Sisteme İşlenmesi
Hedef:4.4	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Daha Etkili Kullanılması
Hedef:4.5	Su Kaynaklarını Korumak

Amaç:5 Stratejik Yönetim Çerçevesinde Mali Kaynakları Etkin Ve Verimli Yönetmek

Hedef:5.1	Strateji Çalışmaları ve Yönetim Sistemini Geliştirmek
Hedef:5.2	Mali Yapıyı Güçlü ve Sürdürülebilir Kılmak
Hedef:5.3	Sayaç Okumalarının Düzenli Hale Getirilerek Tahakkuk Miktarını Arttırılması
Hedef:5.4	Abonelik Hizmet Sunumunu Geliştirerek Verimliliğini Artırmak
Hedef:5.5	Hukuk Sürecini Etkinleştirmek
Hedef:5.6	Ambar Yönetimi ve Sürecinin Hızlandırılması

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Su canlıların vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Bu açıdan su temel bir hak olarak görülmektedir. Türkiye'nin önemli metropollerinden biri olan Gaziantep'te insanların su hakkının karşılanması GASKİ'nin temel görevidir.

Gaziantep, içilebilir kalitede suya sahip bulunmaktadır. GASKİ'nin içme suyu arıtma tesislerinden çıkan sular, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun ve dünya standartlarında içilebilir kalitededir. Arıtma tesislerinden çıkan kaliteyi musluklara yansıtmak GASKİ'nin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Suyun bir hak olarak görülmesinin yanında, insan sağlığıyla uyumlu su arzı ve su ekipmanlarının kullanımı da önemlidir. Doğal ortamdan alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına uygun ve içilebilir kaliteye ulaştırıldıktan sonra musluklardan akıtılması GASKİ'nin yeniliğe ve gelişime açık, sürdürülebilir odak alanlarından biridir. Dolayısıyla GASKİ, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir.

Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için, çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir. Günümüzde çevreyi kirlüten unsurların başında atık sular gelmektedir. Deşarj edilen atık sular, bu kaynakların kirlenmesinde Önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle atık suların arıtma tesislerinde en ileri düzeyde arıtılarak alıcı ortamlara verilmesi ve geri kazanılması gerekmektedir. Arıtılarak geri kazanılan atık suların yer altı ve yer üstü su kaynaklarına katkı sağlaması, park ve bahçe sulamasında ve sanayide kullanılması mümkündür.

GASKİ, atık suların ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve toprakta kirleticiler oluşturmadan, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamaktadır.

İnsan odaklı ve çevreye duyarlı hareket etmek, gelişime açık ve örnek öncü kurum olmanın temel şartlarından biridir. Bu nedenle GASKİ yalnızca gelişmeleri takip etmekle yetinmemekte, aynı zamanda gelişmeleri yönlendiren ve değişim oluşturan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

GASKİ, canlı yaşamı için büyük öneme sahip olan içme suyunun üretimi ve dağıtımını bir kamu hizmeti olarak görmekte, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmet sunma anlayışını temel ilke olarak benimsemektedir.

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma, kuraklık ve tüketim artışı, bütün dünyada olduğu gibi Gaziantep için de su sıkıntısı riskini beraberinde getirmektedir. Gaziantep'in artarak devam eden nüfus ve kentleşme trendi birlikte değerlendirildiğinde, GASKİ'nin misyonunda belirtildiği gibi; kaynağından kullanıcıya kadar su döngüsünün etkin yönetilmesi için yeni yer altı ve yer üstü kaynakları bularak mevcut su rezervlerini geliştirmesi gerekmektedir. Düzbağ Projesi dışındaki yeni su kaynaklarını kullanıma hazır bulundurmak Gaziantep için önem taşıyan önceliklerdendir.

Su, kıt bir kaynaktır. Ülkemiz su kaynakları bakımından zengin olmadığı için, var olan su kaynaklarının önemi daha da artmaktadır. Sanayileşme, çarpık yapılaşma, kimyasal ürün kullanımının yaygınlaşması ve benzeri faktörler, su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısını daha da artırmaktadır.

Su kaynaklarının korunması stratejik önceliklerin başında gelmektedir. Su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının devam etmesi ve suyun tasarruflu kullanılmaması önümüzdeki yıllarda içilebilir su bulmanın kolaylıkla mümkün olamayacağı endişesini oluşturmaktadır.

Bu noktadan hareketle; su kaynaklarının korunması konusunda GASKİ'ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının artırılması gerektiği vurgulanmaktadır. GASKİ yönetici ve çalışanları, devraldıkları mirasın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmektedir. Kurumumuzun referans aldığı temel politika ve öncelikler, temel başlıklarla aşağıda gösterilmektedir.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
ON İKİNCİ KALKINMA PLANI	3.4.1. Afet Yönetimi / 832 Numaralı politika paragrafları	Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır
	3.4.6. Kentsel Altyapı / 875 Numaralı politika paragrafları	Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetimi sağlanacaktır.
	3.4.6. Kentsel Altyapı / 876 Numaralı politika paragrafları	Su kaynaklarına yönelik veri setleri niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirilecek ve veriye dayalı planlama yapılacaktır.
	3.4.6. Kentsel Altyapı / 877 Numaralı politika paragrafları	İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri tespit edilecek ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.
	3.4.6. Kentsel Altyapı / 878 Numaralı politika paragrafları	Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir.
	3.4.6. Kentsel Altyapı / 879.2 Numaralı politika paragrafları	Su teminindeki enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
	3.4.6. Kentsel Altyapı / 880 Numaralı politika paragrafları	Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.
	3.4.6. Kentsel Altyapı / 51 Numaralı tablo	Kentsel altyapı hedefleri.
	3.5.6. Yerel Yönetimler / 952 Numaralı politika paragrafları	Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılabilecektir.
	3.5.6. Yerel Yönetimler / 953 Numaralı politika paragrafları	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.
DEĞİŞEN İKLİM UYUM ÇERÇEVESİNDE SU VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2023 – 2033)	3.1.3 Amaç: Kentsel Su Verimliliğinin Artırılması.	H.1: Yerel idarelerde su verimliliğinin artırılmasıyla bütün belediyelerde su kayıp oranının 2033 yılına kadar % 25; 2040 yılına kadar %10 seviyesine düşürülmesi.
	3.1.3 Amaç: Kentsel Su Verimliliğinin Artırılması.	H.3: Hanelerde ve bireysel su kullanımında verimliliğin artırılmasıyla kişi başı günlük ortalama su tüketiminin 2030 yılına kadar 120 litreye, 2050 yılına kadar 100 litreye düşürülmesi.
	3.4.3 Amaç: Bütün Sektörleri Etkileyen Su Verimliliği Uygulamalarının Yaygınlaştırılması.	H.3: Alternatif (geleneksel olmayan) su kaynaklarının (yağmur suları, gri sular, kullanılmış sular, deniz suyu, acı su, vb.) kullanımının yaygınlaştırılması.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2030 STRATEJİSİ VE II. ULUSLARARASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI 2024-2030	Amaç 4: Binalarda enerji verimli çözüm ve yaklaşımlarla karbon emisyonlarını azaltmak için kamunun öncü rol üstleneceği kapsamlı bir iyileştirme programı yürütmek.	H.4.2: Mahalli idareler dahil kamuya ait hizmet binalarında ve lojmanlarda, ayrıca kamu sahipliğinde bulunan tesis, altyapı yatırımları ve hizmet alanlarında (atık su arıtma tesisleri, terfi istasyonları, hava alanları, vb.) enerji verimliliğini iyileştirmek.
	Amaç 4: Binalarda enerji verimli çözüm ve yaklaşımlarla karbon emisyonlarını azaltmak için kamunun öncü rol üstleneceği kapsamlı bir iyileştirme programı yürütmek.	Kamu binalarında enerji verimliliği çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmek üzere kurumsal, teknik ve finansal altyapıların gelişimini sağlamak.
	B4: Belediye Hizmetlerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması.	Büyükşehir belediyeleri ile nüfusça büyük il ve ilçe belediyeleri öncelikli olmak üzere belediyelerin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almaları ve teknik kapasite geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütülecektir.
		Belediyelerin su hatlarında kayıp-kaçak oranını düşürmek ve enerji verimli ekipman dönüşümünü sağlamak üzere önlemler (pompların otomasyonu/ revizyonu ile basıncın kontrol edilmesi, altyapı yenilenmesi, izleme sayaçlarının artırılması vb.) alınması için bir program yürütülecektir.
		Atık su arıtma tesislerinde kıyaslama çalışmaları yürütülerek iyi uygulama örnekleri paylaşılabilecektir.
		Belediye hizmetlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlere iklim eylem planlarında yer verilecektir.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2024-2030	Su Kaynakları Yönetimi H.1: Su Kaynakları yönetimi alanında politik ve yasal çerçevenin geliştirilmesi, veri ve bilgi üretimi ile paylaşımının artırılması, kurumsal kapasitenin, iş birliğinin ve farkındalığın güçlendirilmesi.	SUY1: Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, mevcut yönetim planları kapsamındaki önlem, tedbir ve eylemlerin uygulanması ve takibi).
		SUY2: Etkin su ve atık su yönetiminin sağlanması için izleme ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının miktar ve kalitesi ile sektörel su tüketimlerine ilişkin envanter oluşturulması.
	Su Kaynakları Yönetimi H.2: Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve verimli kullanılmasının sağlanması.	SUY6: İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına ilişkin havza koruma çalışmalarının sürdürülmesi.
		SUY7: Su kaynaklarının kalitesini korumak maksadıyla deşarj standartları ve parametrelerin güncellenerek tüm havzalarda uygulanması, arıtılmış atık su miktarının artırılması, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2030 yılına kadar %15 seviyesine çıkarılması.
		SUY10: Belediyelerde su kayıpları oranının ilgili mevzuat ve Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı hedefleriyle uyumlu şekilde düşürülmesi, kentlerde yağmur suyu hasadı ve gri suyun kullanımı gibi alternatif su kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması, güvenli içme suyu şebekesine erişimin artırılması.
		SUY12: İçme suyu maksatlı yeraltı suyu kaynaklarının koruma alanlarının belirlenmesi, yeraltı suyu kütleleri ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, yeraltı suyu işletme sahalarında yıllık yeraltı suyu çekimi izleme ve kontrol raporlarının hazırlanması, yeraltı suyu işletme kuyularına sayaç takılması, yeraltı barajları ve yeraltı suyu suni besleme yapılarının artırılması.


Kent H.1: Kentlerin ve kentlilerin uyum kapasitelerinin ve dirençliliğinin artırılması.	KNT3: Kentsel altyapının iyileştirilmesi, kapasitesinin artırılması, drenaj sistemlerinin yeniden yapılandırılması, birleşik kanalizasyon (yağmur suyu, atık su) sistemlerinin ayrıştırılması, akıllı sistemlerin (sensörler vasıtasıyla izleme yapan) kullanılması.
Afet Risk Azaltma H.1: Sürdürülebilir ve dirençli kalkınma için iklim değişikliği ve afet riski anlayışı ve bilgi altyapısının güçlendirilmesi.	ARA1: İklim değişikliği risklerinin daha net ortaya konulabilmesi için kapsamlı risk değerlendirme ve planlama çalışmalarının yapılması.
Afet Risk Azaltma H.2: İklim değişikliği ve afete dirençliliğin güçlendirilmesi için dönüştürücü risk yönetiminin sağlanması.	ARA3: Ulusal ve yerel sürdürülebilir ve dirençli kalkınma planlamasında iklim değişikliğine uyum ve afet riskinin azaltılmasının sistematik entegrasyonu.
Afet Risk Azaltma H.3: Kapsayıcı ve duyarlı iklim değişikliği ve afet dirençliliğine ulaşmak için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve farkındalık yaratılması.	ARA6: Afet direncini artırmak için kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
ORTA VADELİ PLAN 2025-2027	III. Makroekonomik Hedefler ve Politikalar/ 1. Büyüme / Sanayide yapısal dönüşüm	Kamu alımları yoluyla yerli ürünler ve teknoloji transferi desteklenecektir.
	III. Makroekonomik Hedefler ve Politikalar/ 1. Büyüme / Yeşil dönüşümün hızlandırılması	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
	III. Makroekonomik Hedefler ve Politikalar/ 6. Kamu Maliyesi / Harcamalarda etkinlik	Kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla harcamalar sistematik olarak gözden geçirilmeye devam edilecek, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecektir.
	III. Makroekonomik Hedefler ve Politikalar/ 6. Kamu Maliyesi / Harcamalarda etkinlik	Kamu hizmetleri verimlilik ve tasarruf anlayışıyla yürütülecek, tasarruf tedbirlerine uyum kurumsallaştırılacak ve izlenecektir.



III

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

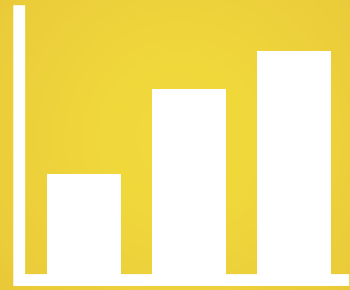

III

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Yapı

B-Performans Bilgileri

3.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri

3.2.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

A- MALİ BİLGİLER

Bütçe Uygulama Sonuçları

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı Bütçesi Kurumun Stratejik Planına, Performans Programına ve hizmet gereklerine uygun olarak Gelir/Gider dengesi göz önünde bulundurularak kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Gelirler:

2025 yılı gelir bütçesi tahmini 9.570.000.000 TL olarak öngörülmüş 8.677.001.953,85 TL gelir elde edilmiş ve gelir bütçesinde gerçekleşme oranı % 90,66 olmuştur.

Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması

Gelir Bütçesi ile Gider Bütçesi arasındaki 930.000.000,00 TL'lik fark borçlanma yolu ile finansman tablosu denkleştirilmiştir.

Açıklama	TL (+/-)	Gerçekleşen
İç Borçlanma	1.075.000.000,00	284.502.799,61
Dış Borçlanma	-145.000.000,00	-166.568.848,46
Net Finansman	930.000.000,00	117.933.951,15

Gider:


- 2025 Yılı için 10.500.000.000 TL gider bütçesi öngörülmüştür, gider kalemlerinde % 89,95 gerçekleşme oranında 9.445.964.312,68 TL olarak sonuçlandırılmıştır.
- Personel giderleri olarak konulan 813.465.000,00 TL ödeneğin 638.504.851,73 TL'si harcanarak % 78 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri olarak konulan 103.720.000,00 TL ödeneğin 68.075.632,13 TL harcanarak % 66 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Mal ve Hizmet Alımları gideri olarak konulan 4.202.024.000,00 TL ödeneğin 4.702.262.812,96 TL'si harcanarak % 112 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Faiz giderleri olarak konulan 510.315.000,00 TL ödeneğin 831.566.866,63 TL'si harcanarak % 163 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Cari transferler olarak konulan 77.206.000,00 TL ödeneğin 59.353.840,34 TL'si harcanarak % 77 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Sermaye giderleri olarak konulan 4.318.270.000,00 TL ödeneğin 2.938.037.043,58 TL'si harcanarak % 68 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

GASKİ Genel Müdürlüğü 2019-2025 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

Yıllar	Bütçe	Bütçe Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
2019	725.000.000,00	687.344.705,69	% 95
2020	835.000.000,00	761.171.113,10	% 91
2021	910.000.000,00	970.928.702,42	% 107
2022	1.941.000.000,00	1.893.017.136,67	% 97,53
2023	3.275.000.000,00	3.229.901.180,19	% 98,62
2024	5.550.000.000,00	5.494.280.616,91	% 98,99
2025	9.570.000.000,00	8.677.001.953,85	% 90,66

- 2019 yılında 725.000.000 olan tahmini gelir bütçesi 687.344.705,69 ile % 95 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2020 yılında 835.000.000 olan tahmini gelir bütçesi 761.171.113,10 ile % 91 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2021 yılında 910.000.000TL olan tahmini gelir bütçesi 970.928.702,42 TL ile % 107 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2022 yılında 1.941.000.000 TL olan tahmini gelir bütçesi 1.893.017.136,67 TL ile % 97,53 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2023 yılında 3.275.000.000,00 TL olan tahmini gelir bütçesi 3.229.901.180,19 TL ile % 98,62 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2024 yılında 5.550.000.000,00 TL olan tahmini gelir bütçesi 5.494.280.616,91 TL ile % 98,99 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2025 yılında 9.570.000.000,00 TL olan tahmini gelir bütçesi 8.677.001.953,85 TL ile % 90,66 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.

2019-2025 Yılları Gelir Bütçesi Dağılımı

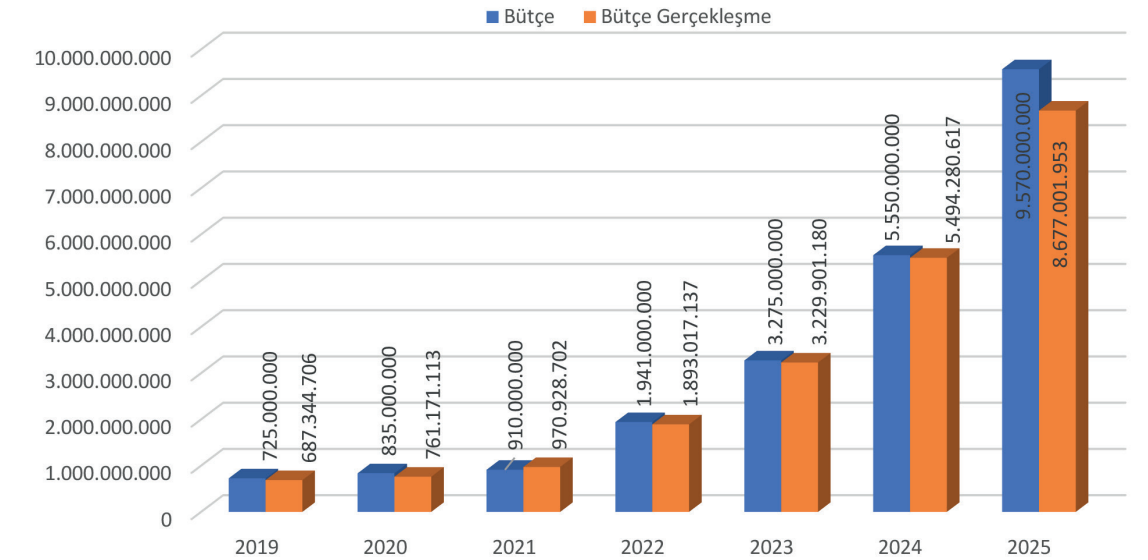


GASKİ Genel Müdürlüğü 2019-2025 Yılları Bütçe Giderleri Tablosu

Yıllar	Bütçe	Bütçe Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
2019	975.000.000,00	780.675.064,00	% 80,07
2020	1.000.000.000,00	727.261.142,00	% 72,73
2021	1.000.000.000,00	946.483.023,08	% 94,65
2022	2.700.000.000,00	2.690.203.102,69	% 99,64
2023	4.000.000.000,00	3.998.966.556,70	% 99,97
2024	6.500.000.000,00	6.253.920.099,44	% 96,21
2025	10.500.000.000,00	9.445.964.312,68	% 89,95


- 2019 yılında 975.000.000 olan tahmini gider bütçesi 780.675.064,17 ile % 80 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2020 yılında 1.000.000.000 olan tahmini gider bütçesi 727.261.142,93 ile % 73 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2021 yılında 1.000.000.000 olan tahmini gider bütçesi 946.483.023,08 ile % 94,65 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2022 yılında 2.700.000.000 olan tahmini gider bütçesi 2.690.203.101,69 ile % 99,64 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2023 yılında 4.000.000.000 olan tahmini gider bütçesi 3.998.966.556,70 ile % 99,97 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2024 yılında 6.500.000.000 olan tahmini gider bütçesi 6.253.920.099,44 ile % 96,21 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2025 yılında 10.500.000.000 olan tahmini gider bütçesi 9.445.964.312,68 ile % 89,95 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.

2019-2025 Bütçe Giderlerinin Dağılımı

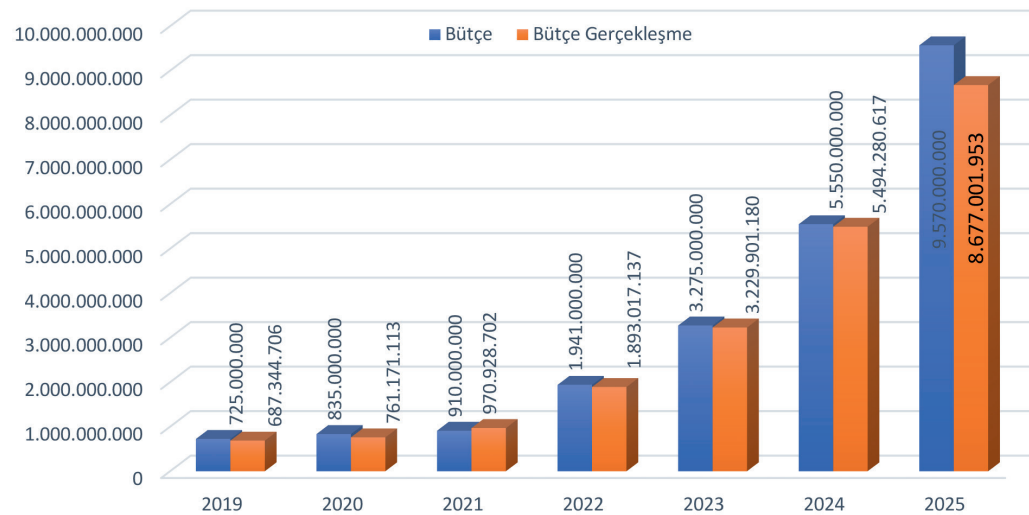

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması

KURUMSAL				Bütçe Giderinin Türü	2023	2024	2025
I	II						
46	27	03	02	Özel Kalem ve Basın Yayın	12.236.495,16	18.770.071,01	26.786.318,30
46	27	03	04	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	239.864.724,07	695.038.931,38	1.118.012.895,63
46	27	03	05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	627.709.694,55	1.341.727.611,68	1.742.309.555,21
46	27	03	10	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	14.629.540,45	18.403.701,99	36.077.569,27
46	27	03	18	Yazı İşleri Müdürlüğü	2.974.849,98	7.293.976,52	8.287.808,57
46	27	03	19	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	302.883.788,62	184.465.777,92	68.677.946,26
46	27	03	20	Teftiş Kurulu Başkanlığı	3.097.931,86	6.030.132,05	8.470.463,33
46	27	03	24	1.Hukuk Müşavirliği	13.993.970,14	39.376.507,03	63.992.435,67
46	27	03	31	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	622.437.251,23	0,00	0,00
46	27	03	32	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	0,00	1.079.537.164,88	2.435.873.406,29
46	27	03	33	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	105.615.609,40	205.067.738,97	310.300.251,54
46	27	03	34	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	0,00	106.938.735,29	586.942.028,56
46	27	03	35	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	287.042.014,36	589.030.284,62	928.768.573,13
46	27	03	36	Etüd-Plan Uluslararası Dairesi Başkanlığı	37.968.917,39	111.187.028,48	188.528.549,91
46	27	03	39	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	1.263.569.205,11	1.134.667.320,67	349.161.310,64
46	27	03	41	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	465.002.564,38	716.385.116,95	755.699.438,88
46	27	03	42	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı	0,00	0,00	772.031.749,76
46	27	03	43	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı	0,00	0,00	46.044.011,73
Genel Toplam					3.998.966.556,70	6.253.920.099,44	9.445.964.312,68

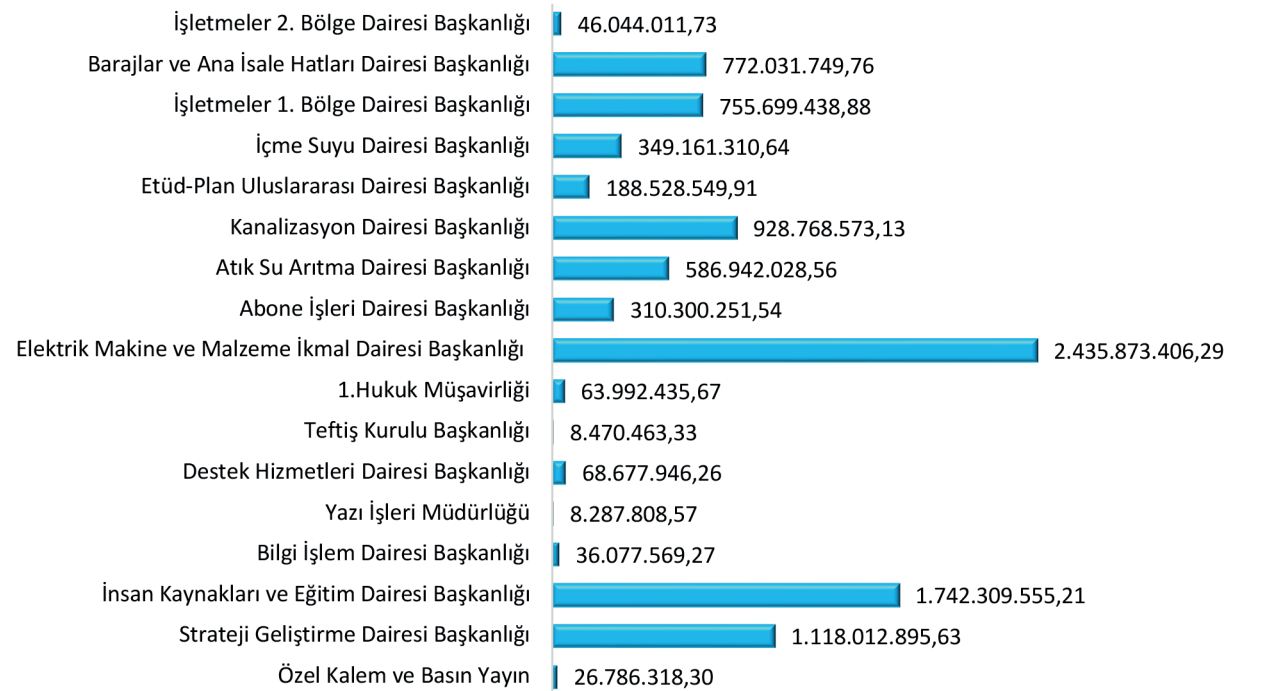

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması

FONKSİYONEL				Bütçe Giderinin Türü	2023	2024	2025
I	II						
01				GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.199.021.717,83	3.358.549.694,88	5.464.943.808,33
01	1			Yasama ve Yürütme Organları	239.864.724,07	695.038.931,38	1.118.012.895,63
01	1	2		Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	239.864.724,07	695.038.931,38	1.118.012.895,63
01	1	2	00	Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	239.864.724,07	695.038.931,38	1.118.012.895,63
01	3			Genel Hizmetler	959.156.993,76	2.663.510.763,50	4.346.930.912,70
01	3	1		Genel Personel Hizmetleri	627.709.694,55	1.341.727.611,68	1.742.309.555,21
01	3	1	00	Genel Personel Hizmetleri	627.709.694,55	1.341.727.611,68	1.742.309.555,21
01	3	9		Diğer Genel Hizmetler	331.447.299,21	1.321.783.151,82	2.604.621.357,49
01	3	9	00	Diğer Genel Hizmetler	331.447.299,21	1.321.783.151,82	2.604.621.357,49
05				ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	2.053.582.701,24	2.658.208.486,01	2.855.143.912,85
05	2			Atık Su Yönetim Hizmetleri	1.550.611.219,47	1.830.636.340,58	1.864.871.912,33
05	2	0		Atık Su Yönetim Hizmetleri	1.550.611.219,47	1.830.636.340,58	1.864.871.912,33
05	2	0	00	Atık Su Yönetim Hizmetleri	1.550.611.219,47	1.830.636.340,58	1.864.871.912,33
05	3			Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	502.971.481,77	827.572.145,43	990.272.000,52
05	3	0		Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	502.971.481,77	827.572.145,43	990.272.000,52
05	3	0	00	Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	502.971.481,77	827.572.145,43	990.272.000,52
06				İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	746.362.137,63	237.161.918,55	1.125.876.591,50
06	3			Su Temin İşleri ve Hizmetleri	746.362.137,63	237.161.918,55	1.125.876.591,50
06	3	0		Su Temin İşleri ve Hizmetleri	746.362.137,63	237.161.918,55	1.125.876.591,50
06	3	0	00	Su Temin İşleri ve Hizmetleri	746.362.137,63	237.161.918,55	1.125.876.591,50
GENEL TOPLAM					3.998.966.556,70	6.253.920.099,44	9.445.964.312,68

Faaliyet Sonuçları Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	Giderin Türü	2023	2024	2025	GELİRLER TOPLAMI(B)	ENFLASYON DÜZELTİMESİ(C)	FAALİYET SONUCU (B-A+C)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.077.124.848,46	3.528.542.799,27	5.512.452.415,35	600	0,00	5.561.874.201,67
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	406.543.101,95	542.514.141,27	535.420.298,97	600	0,00	3.010.334.704,62
600	05	Diğer Gelirler	735.822.753,52	1.306.056.008,57	2.081.408.246,42	600	0,00	3.019.801.434,36
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	13.815.780,45	9.226.253,88	1.482.505,83	600	0,00	-98.198.941,99
						GELİRLER TOPLAMI(B)		
600			2.077.124.848,46	3.528.542.799,27	5.512.452.415,35	600		
600			406.543.101,95	542.514.141,27	535.420.298,97	600		
600			735.822.753,52	1.306.056.008,57	2.081.408.246,42	600		
600			13.815.780,45	9.226.253,88	1.482.505,83	600		
600						GELİRLER TOPLAMI(B)		
630	01	Personel Giderleri	271.165.582,52	608.629.209,11	608.629.209,11	630	0,00	8.575.010.721,45
630	02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.815.267,03	68.149.116,16	68.149.116,16	630	0,00	4.208.355,36
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.721.092.568,43	4.464.294.493,91	4.464.294.493,91	630	0,00	5.376.872.473,25
630	04	Faiz Giderleri	441.898.077,16	915.567.893,88	846.323.528,89	630	0,00	3.947.784,89
630	05	Cari Transferler	19.111.119,85	36.812.386,79	59.353.840,34	630	0,00	3.473.643,19
630	11	Değer ve Miktar Değişim Giderleri	18.750.367,16	171.904.960,27	666.363.959,97	630	0,00	3.331.505.426,37
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	10.733,38	0,00	0,00	630	0,00	
630	13	Amortismanlar	492.691.879,25	540.821.855,83	1.192.484.914,58	630	0,00	
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	321.046.122,89	380.101.122,19	665.203.303,13	630	0,00	
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	8.450.065,51	0,00	0,00	630	0,00	
630	99	Diğer Giderler	3.473.643,19	3.947.784,89	4.208.355,36	630	0,00	
						GİDERLER TOPLAMI(A)		

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

Hesap Kodu	Ekonomik Kod	Bütçe Giderinin Türü	2023	2024	2025	Hesap Kodu	Ekonomik Kod	Bütçe Gelirinin Türü	2023	2024	2025	
830	01	Personel Giderleri	275.803.601,39	507.621.694,03	638.504.851,73	800	01	Vergi Dışı Gelirler	0,00	0,00	0,00	
830	02	SGK Giderleri	33.797.642,62	57.093.269,69	68.075.632,13	800	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.071.229.889,19	3.666.121.820,02	5.900.329.660,39	
830	03	Mal ve Hizmet Alımları	2.141.714.354,03	3.200.391.343,54	4.702.262.812,96	800	04	Alınan Bağış ve Yardımlar	406.543.101,95	544.410.837,78	535.420.298,97	
830	04	Faiz Giderleri	233.702.613,01	731.743.055,82	831.566.866,63	800	05	Diğer Gelirler	718.862.509,97	1.292.340.567,45	2.246.198.540,10	
830	05	Cari Transferler	19.111.119,85	36.812.386,79	59.353.840,34	800	06	Sermaye Gelirleri	34.591.200,00	0,00	1.373.060,00	
830	06	Sermaye Giderleri	1.294.837.225,80	1.720.258.349,57	2.938.037.043,58	800	08	Alacaklardan Tahsisatlar	0,00	0,00	0,00	
830	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	208.163.265,31							
830	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)			3.231.226.701,11	5.502.873.225,25	8.683.321.559,46	
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A)						BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A)		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ				
						810	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden İadeler	965.303,26	2.886.591,95	2.106.313,28	
						810	04	Alınan Bağış ve Yardımlardan İadeler	0,00	1.896.696,51	0,00	
						810	05	Diğer Gelirlerden İadeler	360.217,66	3.809.319,88	4.213.292,33	
Yılı			2023	2024	2025	Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Toplamı (C)		1.325.520,92	8.592.608,34	6.319.605,61		
Gelirin Gideri Karşılama Oranı			% 80,77	% 87,55	% 91,86	NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C)		3.229.901.180,19	5.494.280.616,91	8.677.001.953,85		
						BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (A-D)		-769.065.376,51	-759.639.482,53	-768.962.358,83		

Kesin Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	Kasa Hesabı	290.811.036,14	290.811.036,14	0,00	0,00
102	Banka Hesabı	20.969.079.893,14	20.679.717.522,45	289.362.370,69	0,00
103	Verilen Çekler ve Gönderme	7.160.280.511,35	7.160.280.511,35	0,00	0,00
105	Döviz Hesabı	4.437.026,97	2.582.263,79	1.854.763,18	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	271.755.639,96	271.755.639,96	0,00	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından	532.601.893,42	495.001.788,86	37.600.104,56	0,00
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	8.083.269.111,32	7.664.653.528,03	418.615.583,29	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar	164.368.695,48	20.383.421,47	143.985.274,01	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	70.405.149,09	26.591.907,60	43.813.241,49	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	7.227.740,76	631.041,39	6.596.699,37	0,00
137	Takipteki Kurum Alacakları	4.036,89	4.036,89	0,00	0,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	403.214.693,05	391.456.039,12	11.758.653,93	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	2.638.862,70	366.040,51	2.272.822,19	0,00
150	İlk Madde ve Malzemeler	1.010.334.784,60	729.209.862,47	281.124.922,13	0,00
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	174.692.790,79	165.013.300,79	9.679.490,00	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler	48.371.279,46	21.347.818,29	27.023.461,17	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan	9.694.067,81	9.694.067,81	0,00	0,00
190	Devreden Katma Değer Vergisi	1.410.919.004,51	498.514.242,83	912.404.761,68	0,00
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi	769.537.871,45	769.537.871,45	0,00	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	92.088.938,16	31.759.336,78	60.329.601,38	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE	36.112,75	0,00	36.112,75	0,00
239	Diğer Kurum Alacakları	13.437,60	0,00	13.437,60	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten	331.275.918,31	61.556.326,50	269.719.591,81	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	52.500.000,00	212.622.830,80	0,00	160.122.830,80
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	485.445.092,83	147.899,59	485.297.193,24	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	41.418.573.358,06	323.333,32	41.418.250.024,74	0,00
252	Binalar Hesabı	202.049.448,70	134,56	202.049.314,14	0,00
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar	216.940.874,41	22.503.670,91	194.437.203,50	0,00
254	Taşıtlar Grubu	432.078.257,72	267.559,85	431.810.697,87	0,00
255	Demirbaşlar Grubu	60.912.988,00	13.353.577,61	47.559.410,39	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hes. (-)	103.292.078,48	17.198.141.913,13	0,00	17.094.849.834,65
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.642.088.191,43	1.369.889.465,95	1.272.198.725,48	0,00
259	Yatırım Avansları Hesabı	73.026.415,38	29.763.810,76	43.262.604,62	0,00
260	Haklar Hesabı	49.320.225,85	0,00	49.320.225,85	0,00
264	Özel Maliyetler Hesabı	9.683.901,10	0,00	9.683.901,10	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hes. (-)	0,00	59.004.126,95	0,00	59.004.126,95
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve	6.602.545,16	0,00	6.602.545,16	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hes. (-)	0,00	6.602.545,16	0,00	6.602.545,16
300	Banka Kredileri Hesabı	826.713.669,81	1.772.223.563,57	0,00	945.509.893,76
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	413.801.608,25	489.802.742,31	0,00	76.001.134,06
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali	70.862.007,86	239.411.277,10	0,00	168.549.269,24
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	6.002.682.960,20	6.984.421.540,20	0,00	981.738.580,00
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar	135.376.459,73	578.795.022,90	0,00	443.418.563,17
333	Emanetler Hesabı	635.721.117,50	670.613.317,83	0,00	34.892.200,33
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hes.	252.162.666,77	286.396.165,92	0,00	34.233.499,15

Kesin Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik	112.102.831,97	117.185.739,50	0,00	5.082.907,53
362	Fonlar veya Diğer Kamu	173.745.509,32	410.150.392,49	0,00	236.404.883,17
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	48.068.696,84	58.483.873,14	0,00	10.415.176,30
368	Vadesi Geçmiş Veya Ertelenmiş	57.297.153,52	85.945.730,22	0,00	28.648.576,70
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	29.904.543,49	29.904.543,49	0,00	0,00
381	Gider Tahakkuklar Hesabı	681.735.304,91	1.073.463.715,16	0,00	391.728.410,25
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi	236.657.054,66	236.657.054,66	0,00	0,00
400	Banka Kredileri Hesabı	1.123.980.351,62	2.015.704.111,38	0,00	891.723.759,76
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	281.763.789,84	846.535.241,53	0,00	564.771.451,69
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	168.549.269,24	1.749.795.218,31	0,00	1.581.245.949,07
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.678.861,13	3.678.861,13	0,00	0,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	510.905.431,03	681.959.572,17	0,00	171.054.141,14
500	Net Değer Hesabı	372.076.628,35	625.154.874,55	0,00	253.078.246,20
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet	267.778.931,29	25.757.117.658,48	0,00	25.489.338.727,19
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz	8.167.577.857,73	98.198.941,99	8.069.378.915,74	0,00
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu	3.019.801.434,36	8.137.428.381,15	0,00	5.117.626.946,79
600	Gelirler Hesabı	8.551.307.824,22	8.551.307.824,22	0,00	0,00
630	Giderler Hesabı	8.667.347.685,19	8.667.347.685,19	0,00	0,00
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	17.082.061.467,62	17.082.061.467,62	0,00	0,00
698	Enflasyon Düzeltmesi Hesabı	12.340.721.800,43	12.340.721.800,43	0,00	0,00
800	Bütçe Gelirleri Hesabı	8.683.326.376,13	8.683.326.376,13	0,00	0,00
805	Gelir Yansıtma Hesabı	8.683.326.376,13	8.683.326.376,13	0,00	0,00
810	Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler	6.319.605,61	6.319.605,61	0,00	0,00
830	Bütçe Giderleri Hesabı	9.528.057.848,97	9.528.057.848,97	0,00	0,00
835	Gider Yansıtma Hesapları	9.528.057.848,97	9.528.057.848,97	0,00	0,00
895	Bütçe Uygulama Sonuçları	18.129.285.872,14	18.129.285.872,14	0,00	0,00
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri	16.437.479.937,97	16.437.479.937,97	0,00	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	23.264.808.490,68	23.264.808.490,68	0,00	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	9.528.057.848,97	9.528.057.848,97	0,00	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan	9.694.067,81	9.694.067,81	0,00	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan	9.694.067,81	9.694.067,81	0,00	0,00
910	Teminat Mektupları Hesabı	538.480.522,60	143.331.643,60	395.148.879,00	0,00
911	Teminat Mektupları Emanetleri	143.331.643,60	538.480.522,60	0,00	395.148.879,00
914	Verilen Teminat Mektupları	1.340.306.899,17	66.958.957,57	1.273.347.941,60	0,00
915	Verilen Teminat Mektupları	66.958.957,57	1.340.306.899,17	0,00	1.273.347.941,60
920	Gider Taahhütleri Hesabı	4.627.119.088,64	3.688.958.543,62	938.160.545,02	0,00
921	Gider Taahhütleri Karşılığı	3.990.047.388,31	4.928.207.933,33	0,00	938.160.545,02
948	Başka Birimler Adına İzlenen	304.829.008,93	24.543.582,60	280.285.426,33	0,00
949	Başka Birimler Adına İzlenen	24.543.582,60	304.829.008,93	0,00	280.285.426,33
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis	18,00	0,00	18,00	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı	0,00	18,00	0,00	18,00
Genel Toplam		272.637.680.240,32	272.637.680.240,32	57.632.984.463,01	57.632.984.463,01

Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli

Gelirin Kodu	Açıklama	Bütçe ile Tahmin Edilen (TL)	2024 Yılından Devreden Gelir (TL)	2025 Yılı Tahakkuku (TL)	Toplam Tahakkuk (TL)	2025 Yılı Tahsilatı (TL)	Tahsilatlardan Red ve İadeler (TL)	2025 Yılı Net Tahsilatı (TL)	2026 Yılına Devreden Tahakkuk (TL)	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V						
03	TEŞEÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.183.240.000,00	597.036.972,73	5.967.935.008,52	6.564.971.981,25	5.900.329.660,39	2.106.313,28	5.898.223.347,11	664.642.320,86	89,84
03	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	597.036.972,73	5.966.294.967,87	6.563.331.940,60	5.998.689.619,74	2.106.313,28	5.896.583.306,46	664.642.320,86	89,84
03	6		0,00	1.640.040,65	1.640.040,65	1.640.040,65	0,00	1.640.040,65	0,00	100,00
04	ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR	2.270.000.000,00	0,00	535.420.298,97	535.420.298,97	535.420.298,97	0,00	535.420.298,97	0,00	100,00
04	1	YURT DIŞINDAN	0,00	318.757.081,22	318.757.081,22	318.757.081,22	0,00	318.757.081,22	0,00	100,00
	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	250.000.000,00	0,00	49.524.046,76	49.524.046,76	49.524.046,76	0,00	49.524.046,76	0,00	100,00
04	5	PROJE YARDIMLARI	0,00	167.139.170,99	167.139.170,99	167.139.170,99	0,00	167.139.170,99	0,00	100,00
05	DIĞER GELİRLER	2.116.760.000,00	3.294.087,89	2.247.275.240,66	2.250.572.741,60	2.246.198.540,10	4.213.292,33	2.241.985.247,77	4.374.201,50	99,62
05	1	FAİZ GELİRLERİ	0,00	76.852.239,66	76.852.239,66	76.852.239,66	0,00	76.852.239,66	0,00	100,00
05	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	1.850.000.000,00	1.791.148.285,55	1.791.512.285,55	1.791.148.285,55	4.136.306,73	1.787.011.978,82	364.000,00	99,75
05	3	PARA CEZALARI	111.500.000,00	103.233,43	178.522.706,86	178.625.940,29	46.063,05	178.579.877,24	0,00	99,97
05	9	DIĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	5.260.000,00	2.826.854,46	200.752.008,59	203.582.276,10	30.922,55	199.541.152,05	4.010.201,50	98,02
06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	1.373.060,00	1.373.060,00	1.373.060,00	0,00	1.373.060,00	0,00	100,00
06	01	TASINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.373.060,00	1.373.060,00	1.373.060,00	0,00	1.373.060,00	0,00	100,00
	TOPLAM	9.570.000.000,00	600.331.060,62	8.752.003.608,15	9.352.338.081,82	8.683.321.559,46	6.319.605,61	8.677.001.953,85	669.016.522,36	92,78

Bütçe Gider Kesin Hesap İcmali

Ekonomik Sınıflandırma	Açıklama	Bütçe ile Verilen Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek
			Eklenen (+)	Düşülen (-)			
01	PERSONEL GİDERLERİ	813.465.000,00	272.608.588,42	222.109.347,85	863.964.240,57	638.504.851,73	225.459.388,84
01 1	MEMURLAR	402.680.000,00	109.347.441,32	92.216.649,14	419.810.792,18	314.329.324,37	105.481.467,81
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	294.220.000,00	114.156.571,87	99.937.026,40	308.439.545,47	245.092.288,19	63.347.257,28
01 3	İŞÇİLER	113.765.000,00	48.374.575,23	29.955.672,31	132.183.902,92	76.257.934,39	55.925.968,53
01 5	DIĞER PERSONEL	2.800.000,00	730.000,00	0,00	3.530.000,00	2.825.304,78	704.695,22
02	SGK GİDERLERİ	103.720.000,00	22.815.328,26	21.552.615,41	104.982.712,85	68.075.632,13	36.907.080,72
02 1	MEMURLAR	36.030.000,00	7.373.374,46	6.000.000,00	37.403.374,46	29.488.934,82	7.914.439,64
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	42.620.000,00	11.650.000,00	11.500.000,00	42.770.000,00	29.644.875,98	13.125.124,02
02 3	İŞÇİLER	25.070.000,00	3.791.953,80	4.052.615,41	24.809.338,39	8.941.821,33	15.867.517,06
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.202.024.000,00	1.237.754.523,59	447.573.175,99	4.992.205.347,60	4.702.262.812,96	289.942.534,64
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	753.654,00	246.346,00
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	1.757.270.000,00	327.651.611,46	217.175.642,11	1.867.745.969,35	1.825.366.522,11	42.379.447,24
03 3	YOLLUKLAR	3.657.000,00	1.389.567,62	1.697.050,00	3.349.517,62	1.111.669,89	2.237.847,73
03 4	GÖREV GİDERLERİ	97.788.000,00	36.478.098,03	6.761.598,03	127.504.500,00	108.870.024,86	18.634.475,14
03 5	HİZMET ALIMLARI	2.112.835.000,00	657.881.391,79	189.867.326,23	2.580.849.065,56	2.455.826.684,95	125.022.380,61
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.650.000,00	1.520.000,00	700.000,00	3.470.000,00	3.443.757,89	26.242,11
03 7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	202.269.000,00	204.690.854,69	25.561.559,62	381.398.295,07	298.443.874,99	82.954.420,08
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	24.410.000,00	8.113.000,00	5.780.000,00	26.743.000,00	8.446.624,27	18.296.375,73
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	145.000,00	30.000,00	30.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	510.315.000,00	452.280.871,16	105.000.000,00	857.595.871,16	831.566.866,63	26.029.004,53
04 2	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	510.315.000,00	418.175.126,62	105.000.000,00	823.490.126,62	797.461.122,09	26.029.004,53
04 3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	34.105.744,54	0,00	34.105.744,54	34.105.744,54	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	77.206.000,00	0,00	17.852.159,66	59.353.840,34	59.353.840,34	0,00
05 1	GÖREV ZARARLARI	7.206.000,00	0,00	0,00	7.206.000,00	7.206.000,00	0,00
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	70.000.000,00	0,00	17.852.159,66	52.147.840,34	52.147.840,34	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.318.270.000,00	3.661.763.824,94	4.575.919.337,46	3.404.114.487,48	2.938.037.043,58	466.077.443,90
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	36.920.000,00	267.764.394,16	200.942.731,95	103.741.662,21	43.771.175,76	59.970.486,45
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	10.500.000,00	14.900.000,00	4.012.311,52	21.387.688,48	14.750.245,53	6.637.442,95
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	65.000.000,00	66.000.000,00	27.105.512,45	103.894.487,55	96.081.465,18	7.813.022,37
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.467.000.000,00	2.104.771.082,12	3.640.946.148,23	1.930.824.933,89	1.787.947.945,63	142.876.988,26
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	738.850.000,00	1.208.328.348,66	702.912.633,31	1.244.265.715,35	995.486.211,48	248.779.503,87
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	208.163.265,31	0,00	208.163.265,31	208.163.265,31	0,00
07 1	YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	208.163.265,31	0,00	208.163.265,31	208.163.265,31	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	475.000.000,00	0,00	485.379.765,31	9.620.234,69	0,00	9.620.234,69
09 6	YEDEK ÖDENEK	475.000.000,00	0,00	485.379.765,31	9.620.234,69	0,00	9.620.234,69
	TOPLAM	10.500.000.000,00	5.855.386.401,68	5.855.386.401,68	10.500.000.000,00	9.445.964.312,68	1.054.035.687,32

İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda; malî saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme ile iç kontrol ve iç denetim konuları yeni malî yönetim ve kontrol sistemini oluşturan temel unsurlar olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. İç kontrol sistemi; etkin, etkili ve şeffaf bir malî yönetim ve kontrol yapısıyla, işlevsel açıdan bağımsız iç denetim sistemi ve iç kontrol sisteminin bağımsız dış denetimini gerekli kılmaktadır. İç kontrol sistemi; iç kontrol, ön malî kontrol ve iç denetimi kapsamaktadır.

İç Kontrol

İç kontrol; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, İdarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır. İç kontrol, sadece kontrol faaliyetlerini değil, İdarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumluluklarını, karar alma süreçlerini kapsayan ve idarenin çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konularında üst yöneticilerin liderliğinde tüm yöneticiler ve idare çalışanlarının katkısı sağlanmalıdır. İç kontrol sisteminin, makul bir güvence sağlamak üzere tasarım ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi amacıyla, sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Ön Malî Kontrol

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından GASKİ bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür. Ön malî kontrol görevi, İdarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

İç Denetim

İç denetim; kurumumuzun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, İdaremizin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Dış Denetim

İdaremizde dış denetim Sayıştay Başkanlığınca ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından yürütülmektedir.

Sayıştay Denetimi

Sayıştay denetimi, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;

- İdaremizin hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilmektedir.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Denetimi

Mülkiye Teftiş Kurulu Denetimi;

İçişleri Bakanlığı merkez birimlerin, bağlı kuruluşların, Bakanlığın denetim ve gözetimi altındaki kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemekle görevlidir. Sonuç olarak; İdaremizde yukarıda anlatılan iç kontrol sistemi ve dış denetim düzenli olarak mevzuata ve takvimine uygun bir şekilde uygulanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemleri:

Uluslararası normlara uygunluğun sağlanması, Kurum içerisindeki süreçlerin bu standartlar vasıtasıyla iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve kurumun gelişimine katkıda bulunulması amacıyla Kalite Yönetim Sistemi Projesini hayata geçirerek, aşağıdaki yönetim sistemlerinin kurulumlarını ve belgelendirilmesini gerçekleştirdik:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 17025:2017 Laboratuvar Akreditasyonu belgeleri başarıyla yürütülürken ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları sürdürülmektedir.



Faaliyet Raporu Çalışmaları

5393 sayılı Belediye kanunu, 2560 sayılı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa dayanarak ilgili birimler tarafından verilen bilgi ve faaliyetler doğrultusunda 2024 Faaliyet raporu hazırlanmış, GASKİ Genel Müdürlüğünün onaylamasına müteakip internet sitesinde yayınlanmış, ayrıca kitap halinde basılarak ilgili kurumlara dağıtımı sağlanmıştır.



Performans Programı Çalışmaları



PERFORMANS PROGRAMI

Genel Müdürlüğümüzün 2025-2029 Stratejik Planda yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyet ve göstergeler ile mali kaynak ihtiyacını içeren 2026 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Hazırlanan Performans Programı GASKİ Genel Müdürlüğünün onaylamasına müteakip internet sitesinde yayınlanmış, ayrıca kitap halinde basılarak ilgili kurumlara dağıtımı sağlanmıştır.



Stratejik Plan Çalışmaları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunu gereğince kamu kurumlarının performans esaslı bütçeleme ile bağlantılı olarak Stratejik Plan hazırlaması gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüzün 2025-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan, kurumumuzun tüm çalışanlarının özverili katılımıyla hazırlanmış vizyon, misyon ve temel değerlerimize bağlı olarak 5 yıllık plan hazırlanmıştır.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

3-1 Faaliyet ve Proje Bilgileri

İçme Suyu Havza Koruma

İçme suyu Havza Koruma Şube Müdürlüğümüzün; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılan havza bazlı çalışmalar.

Eylem Planı Adı	Yapılan Faaliyet
21 Nolu Fırat Dicle 1. Alt Havzası Koruma Eylem Planı.	Proje devam ediyor. Toplantılara Kurumumuz adına katılım ve katkı sağlandı.
Sacıır Deresi, Nizip Çayı ve Hancağız Barajı su kalitesinin iyileştirilmesi eylem planı.	Eylem Planı çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak çalışmalar takip edildi.
İçme suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Eylem Planı.	2025 yılı verileri ilgili birimlerimizle koordineli olarak hazırlandı.
Fırat-Dicle ve Asi Havzalarında Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Çalışmaları.	Proje ile ilgili, Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yapması gereken çalışmalar takip edildi.
İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Yeraltı Suyu Kütlelerinin Fiziki ve Teknik Özellikleri Dikkate Alınarak Kalitesinin Korunması Çalışmaları.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahasındaki tüm yeraltı sularının kalitesinin izlenmesi çalışmaları yapıldı.
Kartalkaya Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Referans Noktaları Belirleme ve Modelleme Projesi.	Projenin uygulanması aşamasında Kurumumuz adına yapılan çalışmalar takip edildi. Projenin revizyonu konusunda çalışmalar devam etmektedir.
Asi Havzası Koruma Eylem Planı.	Proje devam ediyor. Toplantılara katılım ve katkı sağlandı.
Su Verimliliği Seferberliğinin Kentsel Su Verimliliği Bileşeni Kapsamında; Belediye Su Kardeşliği projesi.	Proje kapsamında Adıyaman Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye ilan edilmiş olup, teknik destek veren belediye olarak, kardeş belediyeler ile gerekli toplantı ve çalışmalar 2025 yılında da yapılmıştır.
Gaziantep İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları.	Genel Müdürlüğümüz adına toplantılara katılım ve katkı sağlandı.
Fırat-Dicle Havzası Havza Su Kurulu Çalışmaları	Genel Müdürlüğümüz adına toplantılara katılım ve katkı sağlandı.
Su Kaynaklarında İklim Değişikliğine Uyum Projesi.	İklim değişikliğine bağlı olarak Gaziantep ilinin içme suyu ihtiyacının kesintisiz temini için Çetintepe Barajından Düzbağ İsale Hattına içme suyu terfi edilmesi projesi çalışmaları başlamış olup, proje ile ilgili çalışmalar takip edildi.

Fırat Nehir Havzası Çalışmaları:

Gaziantep ilinin Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, Yavuzeli, Araban ve Karkamış ilçeleri Fırat Nehir havzasında yer almaktadır. Havza çalışmalarımız; Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan 21 numaralı Fırat Havzasının korunması ve Havza Yönetim planı çerçevesinde yapılmaktadır.

Konu	Yapılan Faaliyetler
GASKİ Atık Su Arıtma Tesislerinin Denetimi	Fırat Havzasında yer alan 23 adet atık su arıtma tesisinin deşarj suları Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği'nin ilgili parametrelerine göre denetlendi.
Rumkale Sit Alanı Çalışmaları	Birecik Baraj Gölü, Rumkale Bölgesinde Fırat Nehrinin Su Kalitesi Korunması Çalışmaları Yapıldı.

Asi Nehir Havzası Çalışmaları: Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Asi havzası içerisinde yer almaktadır. Havza çalışmalarımız; Tarım ve Orman Bakanlığı - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan 19 numaralı Asi Havzasının korunması ve Havza Yönetim planı çerçevesinde yapılmaktadır.

Düzbağ İçme Suyu Kaynağı Havzası Çalışmaları:Havza sınırları içerisinde bulunan önemli kirleticiler kaynakların 2025 yılı içerisinde periyodik denetimleri yapıldı.

Havza Alanı içerisinde yapımı planlanan tesis ve işletmelerle (Maden firmaları, sanayi tesisi v.b.) ilgili ÇED aşamasında, Kurumumuz adına görüş verildi.

Kartalkaya Baraj Havzası Çalışmaları: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kartalkaya Baraj Gölü Özel Hükümler Projesi" ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak çalışmalar takip edildi. Havza genelinde haftalık bazda periyodik denetimler yapıldı.

Havza Alanı içerisinde yapımı planlanan tesis ve işletmelerle ilgili Kurumumuz adına görüşü verildi.

Mizmilli Yer Altı İçme Suyu Havzası Çalışmaları:DSİ tarafından hazırlanan Mizmilli yer altı suyu havzası sınırları dahilinde ve koruma planı çerçevesinde havza koruma ve denetim çalışmaları yapıldı.

Kurum Görüşleri: İlimiz sınırları içerisinde ve içme suyu temin ettiğimiz il dışındaki içme suyu havzalarında yapılacak olan kirlilik baskı unsuru (Maden işleme tesisler ,GES, RES, Hızlı tren v.b.) tesislerle ilgili olarak, Genel Müdürlüğümüze ait tesisler açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılarak kurum görüşleri yazıldı.


Yeşil Şehirler Eylem Planı: Çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Gaziantep Yeşilşehir Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara GASKİ adına gerekli katkı ve teknik destek sağlandı. Çalışmalar birimimizce takip edilmektedir.

Su Verimliliği Belgesi Çalışmaları: Tarım ve Orman Bakanlığı - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Su Verimliliği Yönetmeliği hazırlanmış ve 27 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Genel Müdürlüğümüz adına Mavi ve Yeşil Su Verimliliği Belgesi Alınması konusunda çalışmalar yapıldı.


BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ana İsale Hatları

Kartalkaya Pompa İstasyonu, Düzbağ Regülatörü ve Mizmilli su kuyularından temin edilen ham su isale hattı vasıtasıyla depolara ve Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisine iletilmektedir.

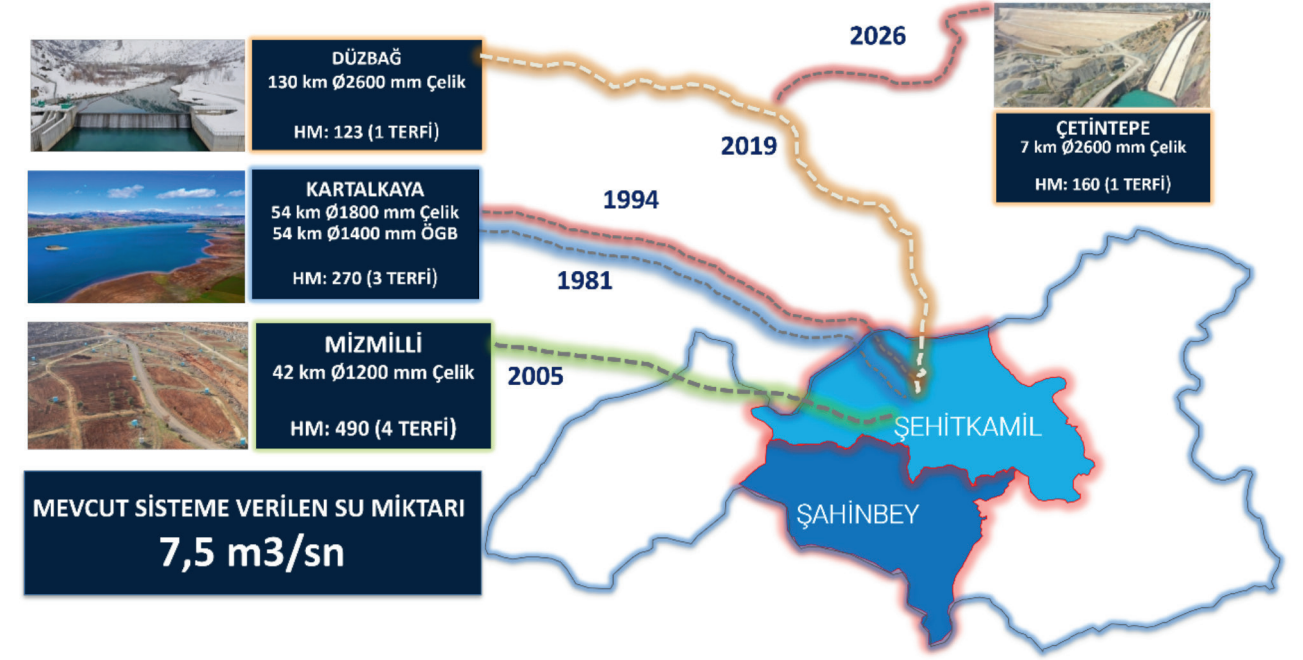

Şehir Merkezlerine gönderilen su miktarları- kaynak oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

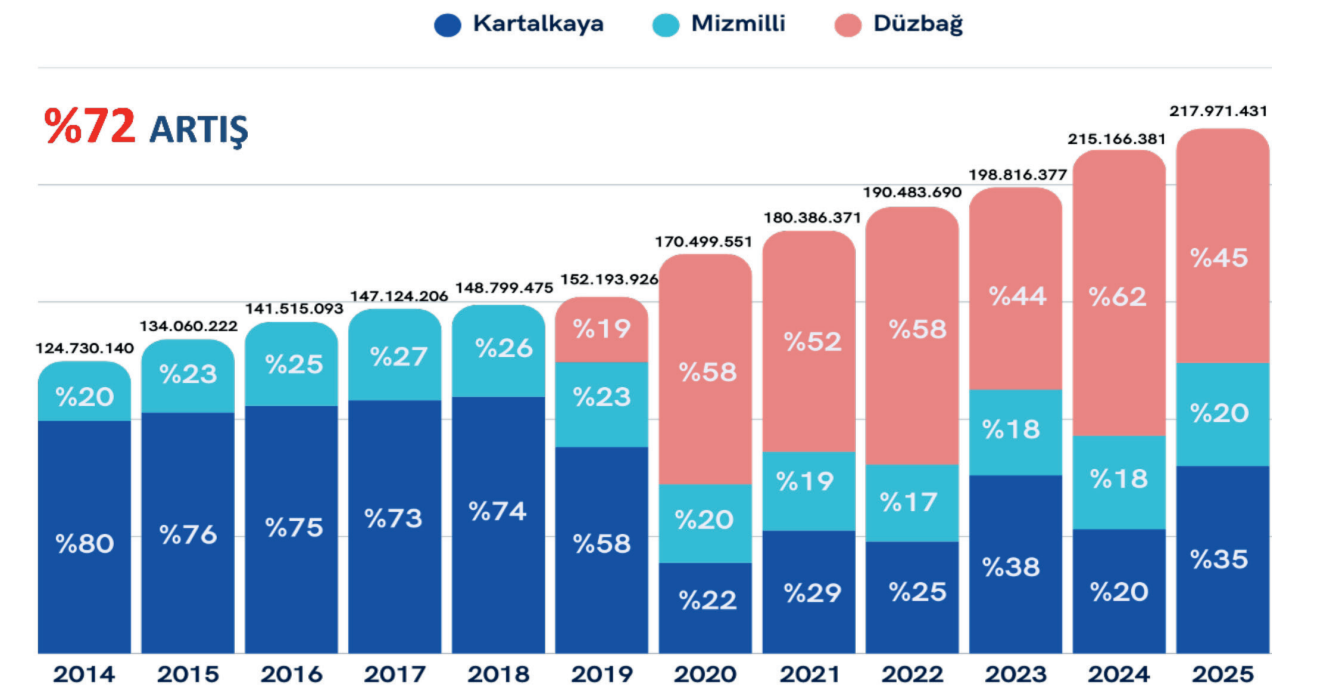

Kartalkaya Pompa İstasyonları



Kartalkaya Barajı İçme Suyu İsale Hattı Kahramanmaraş sınırları içerisinde bulunan Kartalkaya Barajı'ndan başlayıp Gaziantep Hacıbaba Arıtma Tesisine kadar yaklaşık 54 km' dir. Şehrimize su 1979 yılında faaliyete giren Ø 1400 mm ÖGB boru ve 1996 yılında faaliyete giren Ø 1800 mm çelik boru ile iki adet ana isale hattı ile iletilmektedir. Kartalkaya Ana İsale Hattı üzerinde 3 adet Terfi Pompa İstasyonu bulunmaktadır. Hat üzerinde meydana gelebilecek arızalara müdahale etmek için 71 adet giriş ve çıkış vanası bulunmaktadır. Ayrıca hat üzerinde güvenli tahliye ve su alımı yapabilmek için 54 adet Vantuz ve 56 adet Tahliye vardır.

Kartalkaya İsale Hattı



Kartalkaya Pompa İstasyonlarında Kartalkaya Barajı ve pompalarda bulunan GASKİ Genel Müdürlüğüne ait birimlerde bakım faaliyetleri çerçevesinde (haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımlar periyodik olarak yapılmıştır.

Kartalkaya Barajına atık su karışmaması için Atık Su Terfi istasyonlarının rutin bakımları yapılmış arızalarına müdahale edilmiş böylece baraja atık su karışması bertaraf edilmiştir. Kartalkaya Barajı kondüvi ünitesinin temizliği ve elektriksel bakımları DSİ Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü personellerinin gözetiminde yapılmıştır. Kartalkaya Barajı dipsavak vana odalarının temizliği ve bakımları rutin olarak yapılmıştır. Kartalkaya Pompa İstasyonları giriş ve çıkış vanalarının temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılmıştır.

Pompa İstasyonlarındaki motor ve salyangozların (kömür, salmastra, yağlama, rulman değişimi) çalışmaları muntazam olarak yapılmıştır. Muhtemel arızalar önlenmiştir. Pompa istasyonlarına ait yeni tesis, eski tesis ve iç ihtiyaç trafolarının bakımı ve kontrolleri yapılmış ve arızaların büyümesinin önüne geçilmiştir.

Pompa istasyonlarında motorların periyodik olarak vibrasyon testleri yapılarak çıkan sonuçlara göre bakım sıralaması yapıp oluşabilecek daha büyük arızaların önüne geçilmiştir.


İsale hattı üzerinde sürekli kontroller yapıp su kaçaqları tespiti erken dönemde yapılmış ve muhtemel su baskınları hasarı engellenmiştir. Ayrıca isale hattı üzerinde veya yakınındaki havzalarda kaçak yapılaşma engellenerek oluşabilecek sorunların önüne geçilmiştir.

Pompa 1 – Yeni Tesis bünyesindeki 1 No'lu motorun salyangoz grubu bakım faaliyetleri kapsamında revizyonu gerçekleştirilmiş; bu süreçte rulman değişimi ve mil kovanı yenilenmesi yapılmış, tüm mekanik kontroller tamamlanmış, montaj sonrası hassas kaplin hizalaması sağlanarak ünitenin operasyonel stabilitesi temin edilmiş ve ekipman tam kapasiteyle sorunsuz şekilde devreye alınmıştır.

Kartalkaya Pompa 2 – Eski Tesis bünyesinde bulunan ve teknik ömrünü tamamlamış olan 1400 mm ana hat vanası ile motor ünitelerinin giriş ve çıkış hatlarında yer alan 600 mm çapındaki hat vanaları, işletme risklerini minimize etmek amacıyla yenilenmiş; sistemin deşarj edilmesini takiben gerçekleştirilen bu çalışmalarla metal yorgunluğundan kaynaklanabilecek olası mekanik arızaların önüne geçilmiş ve tesisin operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarılmıştır.



Kartalkaya Pompa 1, 2 ve 3 (Yeni Tesis) bünyesindeki tüm motor grupları; gelişmiş fiziki ve elektronik ölçüm cihazlarıyla periyodik olarak denetlenmektedir. Kestirimci bakım stratejileri kapsamında yürütülen bu kontroller sayesinde, olası arıza riskleri henüz oluşmadan tespit edilerek gerekli teknik müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Bu proaktif yaklaşım, özellikle yaz aylarındaki pik talep dönemlerinde sistem sürekliliğini ve su arz güvenliğini garanti altına almıştır.

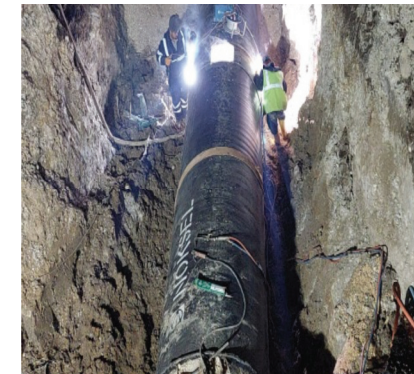

Kartalkaya Pompa 1, 2 ve 3 ana isale hatlarında deprem kaynaklı oluşan hasarların rehabilitasyonu kapsamında; 13 kritik noktada ekonomik ömrünü tamamlamış 1400 mm ÖGB (Öngerilmeli Beton) borular, yüksek mukavemetli 1400 mm çelik borular ile deplase edilmiştir.

Kartalkaya ana isale hattımız bünyesindeki Pompa 1 - Pompa 2 güzergahında bulunan 1400'lük ÖGB boru hattında, hava tahliye kapasitesini optimize etmek ve hidrolik darbeleri önlemek maksadıyla; işlevselliğini yitirmiş vantuz grupları, güncel teknik standartlara uygun yeni donanımlar ile modernize edilmiştir.

Kartalkaya ana isale hattındaki Pompa 2 – Pompa 3 güzergahı üzerinde 1400'lük ÖGB boruda tespit edilen boru hattı deformasyonuna yönelik yürütülen hattın 1400'lük çelik boru ile değişim çalışmaları dahilinde; arızalı bölgenin onarımıyla eş zamanlı olarak, ekonomik ömrünü tamamlamış olan DN250 tahliye vanasının demontajı ve montajı yapılarak sistemin hidrolik stabilitesi sağlanmıştır.



6 şubat depreminden kaynaklı Kartalkaya Pompa 1 yeni tesis istasyonunda motorlarda oluşan kaplin ayarlarının bozulması ve akabinde rulman yataklarına zarar vermesi sebebiyle yeni tesisle dere yatağı arasına 9 adet drenaj kuyusu acılıp zemindeki sıvılaşmanın önüne geçilmiştir.



Kartalkaya Pompa 1, Pompa 3 ve Pompa 3 Eski Tesis bünyesindeki pompa ünitelerinin operasyonel verimliliğini korumak amacıyla; söz konusu tesisler içerisinde 12 adet tahrik motorları ve pompa salyangoz gövdeleri üzerinde kapsamlı teknik bakım, mekanik revizyon ve performans optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Kartalkaya Pompa İstasyonlarına ait enerji nakil hatları, fiziksel ve drone yardımıyla düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bakım çalışmaları kapsamında; arızalı izolatörler ve direk çapraz bağlantıları yenilenerek olası arızaların önüne geçilmiş, böylece kesintisiz enerji iletimi sağlanmıştır. Ayrıca meydana gelen ani arızalara hızla müdahale edilerek pompaların sürekli çalışır durumda kalması temin edilmiştir.

Kartalkaya Pompa 3 istasyonu ile 100.000 tonluk kapasiteli depo hattında, yaz aylarında artan su talebini karşılamak ve sistem kapasitesini optimize etmek amacıyla kapsamlı bir revizyon yapılmıştır. Mevcut eski tesisin bağımsız bir ünite olarak işleme alınabilmesi için hatta 460 metre uzunluğunda 1400 mm çapında çelik boru ilavesi gerçekleştirilmiştir. Bu teknik iyileştirme sonucunda günlük su iletim kapasitesi 72.000 metreküp artırılarak, olası su kesintilerine karşı sistem dayanıklılığı ve arz güvenliği sağlanmıştır.



100.000 metreküp kapasiteli depo ile Hacıbaşa iletim hattı arasında, 5. OSB bölgesinde yer alan 50 yıllık 1400 mm Öngerilmeli Beton (ÖGB) ana isale hattının işletme ömrünü uzatmak ve sistem kararlılığını artırmak amacıyla kapsamlı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu teknik müdahale ile hattaki fiziki kayıp ve kaçaklar minimize edilmiş, su arzının en kritik olduğu dönemlerde sistemin sürdürülebilirliği ve iletim verimliliği güvence altına alınmıştır.

Mizmilli Pompa İstasyonları

DSİ tarafından 1997 yılında ihale edilmiş olan projenin kapsamında Kahramanmaraş-Narlı ovasındaki Mizmilli kaynağının kuzeydoğusunda Yuvalı Dere Vadisinde 30+7 adet sondaj kuyularından alınan 1,5 m³/sn kapasiteli su, 3 adet pompa istasyonu, 4 adet toplama odası ve 1200 mm çaplı, 41500 m uzunluğunda çelik borudan oluşmuş isale hattı ile şehrimize iletilmektedir. Mizmilli Kuyularından pompa istasyonları yardımı ile 495 metre yüksekliğe su basılmaktadır.



Pompa merkezindeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama, açma ve çalıştırma, durdurma) gönderilerek müdahale etmek mümkündür. Dış istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı kontrol merkezinde 24 saat esaslı ve anlık olarak izlenmekte, herhangi bir arıza durumunda en kısa sürede müdahale edilmektedir. Bu sayede kaynaklardan en verimli ve ekonomik şekilde yararlanılmaktadır.




- Ø1200 mm Mizmilli İsale Hattının katodik koruma sisteminin periyodik olarak kontrolleri yapılarak hattın korozyona karşı koruması sağlanmaktadır.
- Ø1200 mm Mizmilli İsale Hattının 44 tahliye ve 48 adet vantuzun 6 aylık olmak üzere yılda 2 kere periyodik bakımları (vana, conta kontrolü, vantuz toplarının kontrolü, vana odalarının temizliği), pompa giriş ve çıkış vanaları, darbe vanaları, sürgülü vanalar ve çıkış vanalarının kontrollerinde vanaların bakımları yapılmaktadır.
- Pompaların ve tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına bulunan 31.5kV ve 10 kV hücrelerin ve ihtiyaca göre bulunan çeşitli güçlerdeki trafoların rutin temizlik ve kontrolleri yapılmıştır.
- Kuyular bölgesinde bulunan dağıtım panolarının temizliği, trafo temizlikleri ve ayırıcı bıçakları yağlama gibi bakım işlemleri periyodik olarak yapılmaktadır.
- Mizmilli Pompa İstasyonlarına ait 10 kV terfi motorları genel temizlik ve kontrolleri periyodik olarak yapılmaktadır.
- Mizmilli Anaİsale Hattı üzerinde Serintepi Mahallesi mevkiinde meydana gelen su kaçağına ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir.
- Mizmilli 1 Nolu Pompa İstasyonu'nda bulunan 2 nolu motora ait kelebek ve hidrolik kelebek vanada kama arızası meydana gelmiş olup teknik ekiplerce yedeği ile değiştirildikten sonra devreye alınmıştır.



- Mizmilli 2 Nolu Pompa İstasyonu'nda meydana gelen motor arızasından dolayı şehirde su kesintisine gitmemek adına 3 Nolu Pompa İstasyonu'nda bulunan motorun kaideye yapılan tadilat sonrasında montajı yapılarak devreye alma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Mizmilli 2 Nolu Pompa İstasyonu'nda bulunan 4 nolu motora ait kelebek ve hidrolik kelebek vanada klape contası arızalarına ekiplerimizce müdahale edilmiş, vanalar yedekleriyle değişimi yapılarak sisteme dahil edilmiştir.



Çetintepe Barajı'ndan Su Temini Projesi

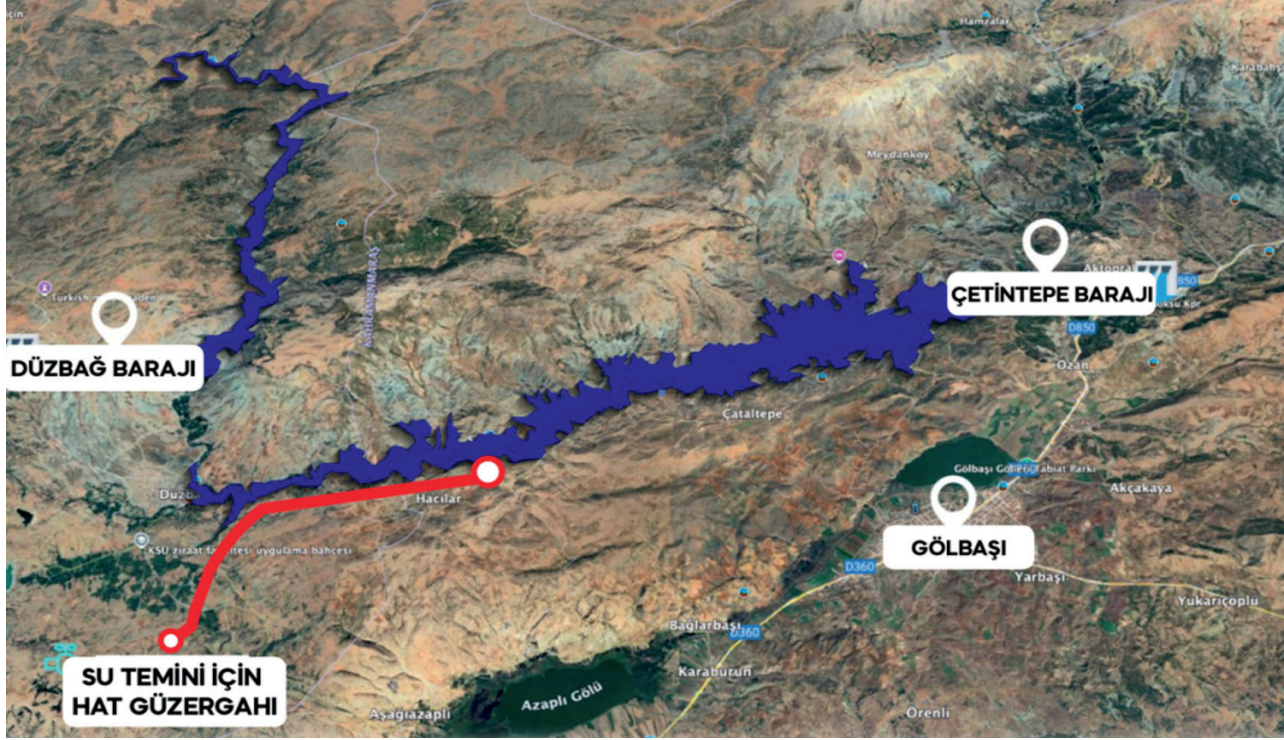

Şehrin acil içme suyu ihtiyacını karşılamak için DSİ ile ortak yürütülen Çetintepe Barajı Kuyruk Suyu Proje'si kapsamında, saniyede 7,5 m³ debiye sahip kuyruk suyunun yaklaşık 10 km uzunluğundaki Ø2600 mm çaplı iletim hattı üzerinden taşınması ve bu amaçla toplam 20 MW kurulu güce sahip su pompa istasyonunun işletilmesi planlanmaktadır. Bu proje kapsamında suyun kontrollü ve güvenli şekilde iletilerek şehrimizin içmesuyu ihtiyacını karşılamaya yönelik su yönetim altyapısının güçlendirilmesi hedeflemektedir. Güncel yatırım maliyeti yaklaşık 1,5 milyar TL olan çalışmada, 300 milyon TL tutarında kamulaştırma bedeli öngörülmekte olup proje, sürdürülebilir ve entegre su yönetimi açısından stratejik bir öneme sahiptir.

Düzbağ Barajı

Gaziantep İlin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Gaziantep'e 130 km mesafede Çağlayancerit Düzbağ Mahallesi içerisinde geçen Göksu Çayı üzerine kurulacak baraj ile karşılanacaktır. Düzbağ Projesi, regülatöre dayalı İsale Hattı, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Düzbağ Barajı inşaatı olmak üzere 3 kademede hayata geçirilmesi planlanmıştır. Regülatöre dayalı isale hattı tamamlanmış ve projenin diğer bileşenleri henüz hayata geçirilememiştir. Düzbağ barajının yapılması durumunda barajdan alınması planlanan 8 m³/sn suyu şehrimize ulaştırarak su sorununu çözmüş olacaktır. Aynı zamanda pompa istasyonları için ödenen yüksek elektrik faturalarından tasarrufa geçilmiş olacak ve barajdan enerji üretimi yapacaktır.

İçme Suyu Arıtma Tesislerimiz Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi



Toplam 3 Etap' dan oluşan ve Konvansiyonel tipte arıtma yapan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen isale edilen yüzey sularının "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmekte olup, Gaziantep İli Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin toplam içme ve kullanma suyu tüketiminin %71'ini tek başına karşılamaktadır.



Nizip İçme Suyu Arıtma Tesisi

Birecik Barajı gölünden isale edilen yüzey sularının "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmekte olup, Nizip ilçesinin toplam su ihtiyacının %95' lik kısmını karşılamakta olan tesis 2000 yılında işletmeye alınmış olup proje kapasitesi 1.260 m³/h dir.

Tesis tamamen çelik konstrüksiyon yapıda ve konvansiyonel arıtmayapabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Artan ilçe nüfusa ve tüketimlere bağlı şebeke ihtiyacının karşılanması adına Müdürlüğümüz tarafından 2021/308184 İhale Kayıt Numaralı Nizip İçme Suyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Yapım İşi kapsamında tesisin arıtma kapasitesi yapılan hidrolik revizyonlar ve ilave çalışmalarımız sayesinde 2.600 m³ /h arıtma kapasitesine çıkarılmıştır.

Çaybaşı İçme Suyu Arıtma Tesisi

Barak Su Birliği, Yeşildere, Oğuzeli ve Çaybaşı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamakta olan tesis 2013 yılında işletmeye alınmış olup proje kapasitesi 450 m³/h dir.

Ters Osmozsu arıtma prensibi ile maksimum % 75 verim ile çalışan tesise beslenen yeraltı kaynak suyu kapasitesi 600 m³/h olup, sistemin çalışma prensibi doğrultusunda 150 m³/h konsantre atık su sürekli olarak Sacır Deresine deşarj edilmektedir.

Kaynak suyunda mevcut Nitrat parametresinin giderimi amaçlı kurulan tesisten çıkan 450 m³/h arıtılmış ürün suyu 1:1 oranda hamsu ile paçallanarak dezenfeksiyon işlemi sonrasında ihtiyaç debisi olan 900 m³/h'e tamamlanmaktadır.

Kuzeyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi

50.000 konutlu Kuzeyşehir Toplu Konut bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan tesis 2020 yılında işletmeye alınmıştır. Arıtma kapasitesi 70 lt/sn' den 2025 yılında 208 lt/sn' e çıkarılmıştır.

Basıncılı tip arıtma prensibi ile çalışan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen 100.000 m³ kapasiteli depodan proje kapsamına dahil TMY2 terfi istasyonu ile terfi edilen yüzey sularının «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik» kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmektedir. Tesis aynı zamanda hamsu içerisinde mevsimsel olarak bulunabilecek Demir, Mangan ve Alüminyum giderimi sağlayan yeni nesil Katalitik Medya yapısına sahiptir.



İslahiye İçme Suyu Arıtma Tesisi (Pancarlı İçme Suyu Arıtma Tesisi)

Köklü Su Kaynağı ve Göz Mahallesi kuyularından alınan ham su, 175 L/sn kapasiteli İslahiye Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki basınçlı kum filtrasyonundan geçirilerek suyun insani tüketim amaçlı standartlara uygun hâle getirilmesi sağlanmaktadır.



Dernek İçme Suyu Arıtma Tesisi

Dernek İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi, saatte 6,94 L/sn kapasiteli bir paket arıtma tesisi olup amonyum giderimi yapılmaktadır. 2025 yılında devreye alınmıştır. Nizip Dernek Mahallesi beslemektedir.



Karkamış Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi (52,8 lt/sn)

Fırat Havzası'ndan beslenen kuyulardan alınan su, 52,8 L/sn kapasiteli Karkamış Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki basınçlı kum filtrasyonundan geçirilerek suyun insani tüketim amaçlı standartlara uygun hâle getirilmesi sağlanmaktadır 2025 yılında devreye alınmıştır



Beypınarı Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi (30 lt/sn)

Beypınarı Paket Arıtma Tesisi, 30,1 lt/sn arıtma kapasitesine sahip olup, ham suda bulunabilecek demir (Fe), mangan (Mn) ve alüminyum (Al) iyonlarının giderimini sağlayan yeni nesil katalitik medya yapısı ile donatılmıştır. Tesis, özellikle mangan giderimi açısından yüksek verimlilik sunmaktadır. 2025 yılında devreye alınmıştır

Aktoprak Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi (694 lt/sn)

Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi yapılıncaya kadar şehrin arıtılmış içme suyu arzının karşılanması için; 60.000 m³/Gün Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi yapılmıştır. 400.000 m³/gün olan arıtma kapasitemiz 460.000 m³/Gün kapasiteye çıkarılacaktır. Böylece şehrimizin arıtılmış içme suyu arzı 2027 yılına kadar sağlanmış olacaktır. 2025 yılında devreye alınmıştır.



Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi 3. Etap kapasite arttırımı kapsamında 3 adet ilave hızlı kum filtresi bu yatırım sayesinde Ø1800 mm çaplı isale hattından alınabilecek maksimum 19500 m³/h debinin lineer olarak Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesislerinde artırılarak şebekeye iletimi sağlanmıştır. Yapılacak olan kapasite artımı projemiz mevcut sistemin SCADA alt yapısı ile entegre çalışabilecek şekilde düşünülmüştür.



Her biri 900 kg kapasiteli sağ ve sol grup olarak çalıştırılabilen toplam 8 adet asıl + 8 adet yedek gaz klor tüpü mevcuttur.

400.000 m³ su arıtımı için günlük ortalama 500 kg gaz klor tüketilmektedir.

Gaz klor ile dezenfeksiyonun bakım ve enerji giderleri dahil 1 m³ su arıtımı için maliyeti 0,7 TL

Temin edilecek potasyum permanganat otomatik hazırlama ve dozlama sisteminin her biri 10.000 m³/h kapasiteli iki adet ham su girişini besleyen potasyum permanganat sistemi kurulmuştur.

Ham su 1-2 ve ham su 3 ünitesi üzerine kurulmuş olup 2023 Aralık ayında devreye alınmış olup içme suyu dezenfeksiyonu için gaz klor yerine potasyum permanganat kullanılmaya başlanmıştır.

Su kalitemizde toplam organik madde oranımız % 50 oranında azaltmış olup suyumuz da hem daha az kimyasal tüketimi hem de daha karlı bir dezenfeksiyon sistemi oluşturulmuştur.

Kuzey şehir İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Terfi İstasyonunun işletmeye alınması ve kapasite arttırım projesinin tamamlanması 2020 yılında işletmeye alınmış olup, kapasitesi 270 m³/h dir.

Basınçlı tip arıtma prensibi ile çalışan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen 100.000 m³ kapasiteli depodan proje kapsamına dahil TMY2 terfi istasyonu ile terfi edilen yüzey sularının «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik» kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmektedir.

Tesis hamsu içerisinde mevsimsel olarak bulunması muhtemel Demir, Mangan ve Alüminyum giderimi sağlayan yeni nesil Katalitik Medya yapısı ihtiva etmektedir.

2020 yılında işletmeye alınan arıtma tesisi deprem sebep ile artan nüfusa karşın kapasite arttırım projesi tamamlanmış olup ihale aşamasındadır.

Hacı baba İçme Suyu Arıtma Tesisi 3.Etap kapasite artımı kapsamında hızlı ve yavaş karıştırıcıların yenilenmesi

Q=6700 m³/h proje kapasiteli 3.Etap tesisin 2800 m³/h debi arttırımı ile Q=9500 m³/h arıtma kapasitesine ulaştırılması kapsamında yapılmıştır.

Artan hidrolik yükün karşılanabilmesi, tesis girişinde dozlanan tüm kimyasalların tam olarak homojenizasyonu ve durultucu tanklarının savak çıkışlarında NTU ≤ 5 şartının oluşabilmesi için yeniden güç hesapları yapılarak uygulanmıştır.

Bu sayede filtrele giden kirlilik yükünün belirli oranda durultucu tanklarında kalması sağlanmıştır.

Kullanılan kimyasallardan mevsimsel olarak % 30-50 oranında tasarruf sağlanmıştır.

Yapılan bu çalışma sayesinde bir sonraki adım olarak düşünülmüş 3 adet filtre yapısı ilave edilmesi işinin de alt yapısı oluşturulmuştur.

Hacı baba İçme Suyu Arıtma Tesisi 3.Etap kapasite artımı kapsamında Ø250 Transfer Hattı yapılması

Q=6700 m³/h proje kapasiteli 3.Etap tesisin 2800 m³/h debi arttırımı ile Q=9500 m³/h arıtma kapasitesine ulaştırılması kapsamında yapılmıştır.

Ø1800 mm çaplı isale hattından 3.Etap tesis giriş yapısına uzanan Ø1200 mm hat üzerinde Akua Mikro Hes enerji üretim santrali öncesinde Hm=18,7 - 36 m piyezometre noktasından alınan Ø250 mm çaplı transfer hattı ile Hamsu giriş yapısına direk su aktarımı sağlanmıştır.

D17 Terfi İstasyonu Motopomp Montajı

D17 Terfi istasyonunun beslediği bölgenin artan su talebine karşılık tesisimiz de yer alan moto-pomp sisteminin, şebeke ihtiyaçlarına yeterli cevabı vermemesi sebebiyle, terfi istasyonunun mevcut pompalarının enerji verimliliği göz önünde tutularak 315kw, 1300m³/h, 52hm'e sahip 5 adet motopomp montajı ile kapasite artımı yapılmıştır.

Hacıbaba Terfi İstasyonu Motopomp Montajı

Hacıbaba Terfi istasyonunun beslediği bölgenin artan su talebine karşılık tesisimiz de yer alan moto-pomp sisteminin, şebeke ihtiyaçlarına yeterli cevabı vermemesi sebebiyle, terfi istasyonunun mevcut pompalarının enerji verimliliği göz önünde tutularak 110 kw, 600m³/h, 50 hm sahip 2 adet motopomp montajı ile kapasite artımı yapılmıştır.


Kuzeyşehir Terfi İstasyonu Motopomp Montajı

Kuzeyşehir Terfi İstasyonunun beslediği bölgenin artan su talebine karşılık tesisimiz de yer alan moto-pomp sisteminin, şebeke ihtiyaçlarına yeterli cevabı vermemesi sebebiyle, terfi istasyonunun mevcut pompalarının enerji verimliliği göz önünde tutularak 132Kw, 216 m³/h, 125 hm sahip 2 adet motopomp montajı ile kapasite artımı yapılmıştır.



Devam Eden Projelerimiz

Düzbağ İçme Suyu Arıtma Tesisi

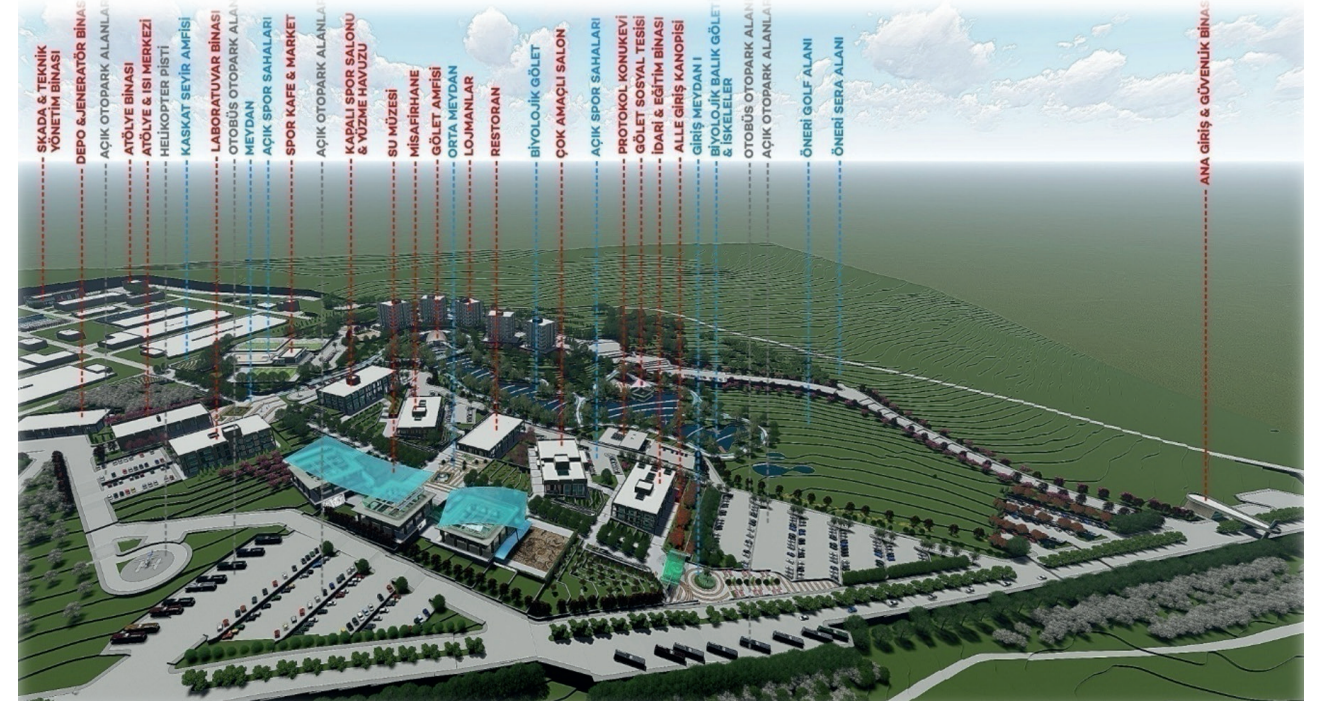


Proje çalışmaları tamamlanan 1.050.000 m³/gün kapasiteli arıtma tesisinin yapımı için 2025 Aralık ayı itibariyle yapım ihalesi yapılmıştır. 2026 Şubat itibariyle yer teslimi yapılacaktır.

Çaybaşı Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi



Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi yapılıncaya kadar şehrin arıtılmış içme suyu arzının karşılanması için; 60.000 m³/gün Çaybaşı Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi böylece şehrimizin Oğuzeli bölgesinin 2050 yılına kadar arıtılmış su ihtiyacı karşılanacaktır. Faydalanan bölgeler Oğuzeli ve BUSEM.

Laboratuvarlar

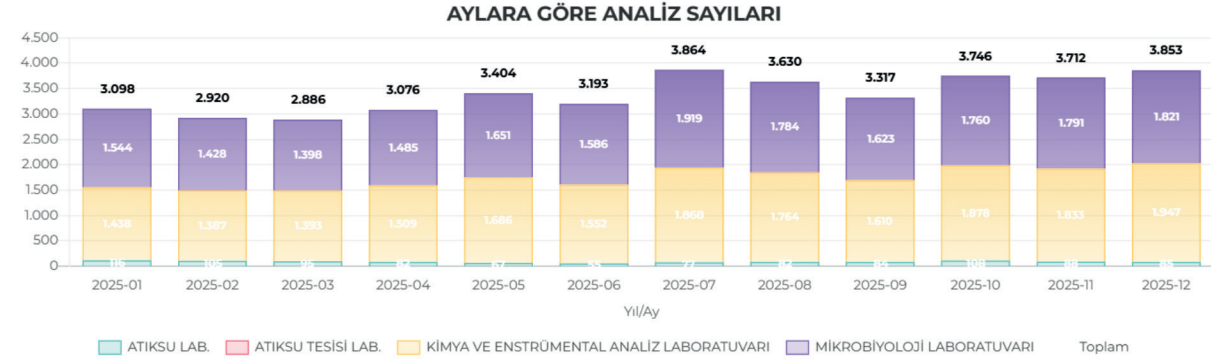

Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü, şebeke suyunun ve suyun sağlandığı kaynakların; Fiziksel-Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizlerle kalite kontrol izleme çalışmalarını, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüketiciye sunulan şebeke suyunun hijyenik kalitesinin sağlanmasını ve dezenfeksiyon ünitelerinin kontrolünü, ayrıca; evsel ve endüstriyel atık suların kimyasal analizlerini yaparak işletim, yatırım birimleri ve tüketiciler için kalite güvence görevini yürütmektedir.

Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı bünyesinde bulunan içme suyu ve atık su laboratuvarlarımız; 21 Haziran 2011 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda akredite edilmiş olup; «TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler» standardını sağlayan bir kalite sistemi ile yönetilmektedir.

Su kalite kontrol laboratuvarlarımız Dışişleri Bakanlığına bağlı Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 2011 yılından itibaren 51 parametreden akredite edilmiş olup laboratuvarlarımızda toplam 70 parametrenin analizi yapılmaktadır ve sağlık bakanlığı'nın "İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK" standardına göre parametrelerin uygunluğu kontrol edilmektedir.

Kimya Laboratuvarı

Kimya Laboratuvarında; kuyu, yüzeysel sular ve şehre su temin edilen tüm kaynakların fiziksel ve kimyasal analizleri, Sağlık Bakanlığı'nın «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik» standardına uygun olarak eğitilmiş personel ve kalibrasyonlu cihazlarla analizleri yapılarak raporlandırılmaktadır.



Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Enstrümental Analiz Laboratuvarında; şehre su temin edilen kuyulardan, yüzeysel suların ana dağıtım depolarından ve şebekenin farklı noktalarından ekiplerimiz tarafından düzenli olarak numuneler alınarak "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte" standardına uygun olarak eğitilmiş personel ve kalibrasyonlu cihazlarla analizleri yapılarak raporlandırılmaktadır.



Mikrobiyoloji Laboratuvarı

İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından belirli periyotlarda numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" standardına göre değerlendirilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarında aşağıdaki bakterilerinin tespiti ve sayımı yapılmaktadır.





Atık Su Laboratuvarı

Sanayi Tesisleri ve İşletmelerin atık su karakterini belirlemek için proses atık suyu, önlem veya arıtma tesisi verimini belirlemek için "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" ve diğer çevre mevzuatlarında istenen parametreler dikkate alınarak çıkış suyunun analizleri yapılmaktadır.

31.07.2019 tarihinde gerçekleşen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimi sonrası laboratuvarımız "Çevre Ölçüm Ve Analizleri Yeterlilik Belgesi"ni almıştır. Alınan bu belge ile, Atık suların kanalizasyon şebekesine bağlantı yönetmeliği hükümlerini sağlayamayan firmalara kirlilik önlem payı (KÖP) uygulamasına başlanmıştır.

Numune Kabul Birimi

Laboratuvara analiz için getirilen numunelerin; kabulü, kaydının alınması, numunelerin hazırlanması, analizden öncesi muhafazası, deney için laboratuvara verilmesi işlemleri numune kabul personelleri tarafından karşılıklı imzalanan bir sözleşme ile yapılır. Numunelerin kabulü ve raporlandırılması işlemleri için laboratuvar sistemi yönetim programı kullanılmaktadır.

Kimya/Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Analiz	Metod	Analiz	Metod
Kurşun	TS EN ISO 11885	Heptaklor Epoksid *	EPA 525.2
Siyanür	Spektrofotometrik	Arsenik	İşletme İçi Metot
Bor	TS EN ISO 11885	Sülfür	Spektrofotometrik
Toplam Azot	Spektrofotometrik	Toplam Fosfor	Spektrofotometrik
Nitrit	Spektrofotometrik	Amonyum	Spektrofotometrik
Selenyum*	TS EN ISO 17294-1-2	Kobalt*	TS EN ISO 17294-1-2
Baryum*	TS EN ISO 17294-1-2	Berilyum*	TS EN ISO 17294-1-2
Çinko*	TS EN ISO 17294-1-2	Vanadyum*	TS EN ISO 17294-1-2


Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Analizler	Metod
Toplam koli form*	TS EN ISO 9308-1/A1
Escherichia coli*	TS EN ISO 9308-1/A1
Enterokok*	TS EN ISO 7899-2
Clostridium perfringens*	98/83/EC Direktifi
Pseudomonas aeruginosa*	TS EN ISO 16266
Toplam Koloni (37 °C)*	TS EN ISO 6222
Toplam Koloni (22 °C)*	TS EN ISO 6222
Sülfid İndirgeyen Sporlu Anaerob Bakteri(Clostridia)*	TS 8020EN 26461-2

Atıksu Analiz Laboratuvarı

Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüketiciye sunulmakta olan şebeke suyunun; hijyenik kalitesinin sağlanması için su kaynakları ve dezenfeksiyon ünitelerinin, ayrıca; evsel ve endüstriyel atık suların kalite kontrol çalışmalarını yaparak şebeke suyunun ve atık suların kalite güvence görevini yürütmektedir.

2025 Yılı Numune Sayısı

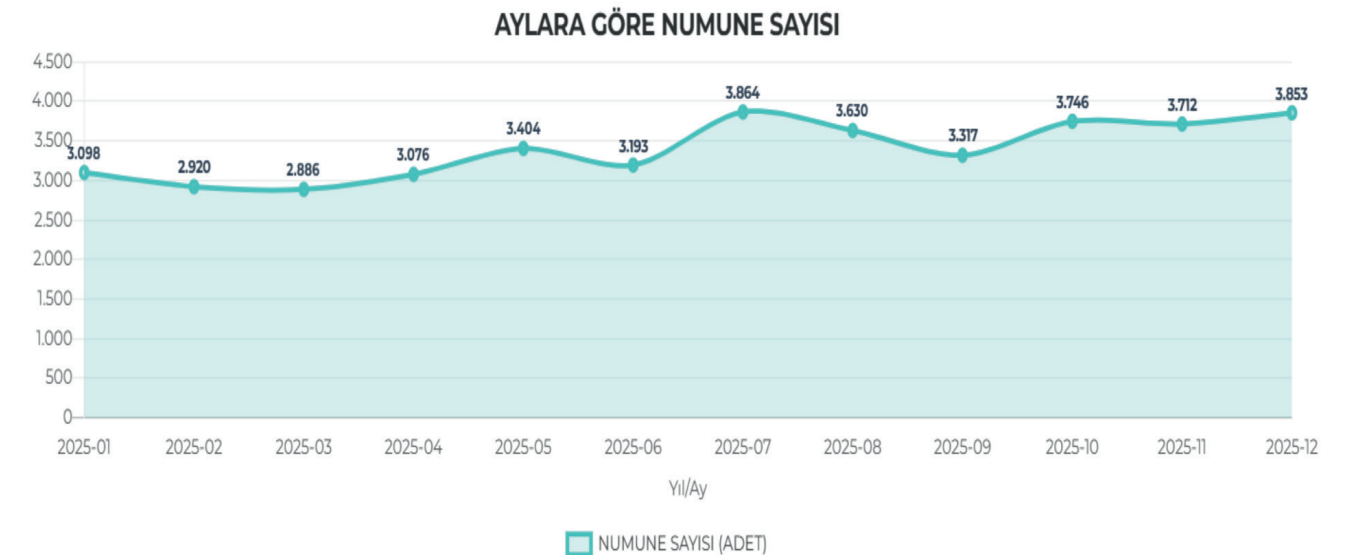

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon şube müdürlüğü olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan merkez ve ilçelerdeki kırsal mahallerde 41 kişilik dezenfeksiyon ekibi tarafından kuyu ve depoların klorlanması yapılarak serbest klor miktarları, klor tankları ve su depolarının seviyeleri kontrol altına alınarak takibini yapılmasını sağlamaktadır.


Merkez ve Kırsal mahallelerin su kaynaklarının klorlanması online klorlama ve izleme sistemi takibini yapılarak, dezenfeksiyon şube müdürlüğü bünyesindeki dezenfeksiyon birimi 9 bölgede 1 er ekip ve 4 bakım ekibi ile 22 klor araçlarımızla (18 picap 4 doblo)genel müdürlüğümüz sorumluluk alanında yer alan 9 ilçemize bağlı mahallelerinin su kaynaklarının düzenli klorlanması, klor taşınması arıza bakım onarım işlerinin yapılması ve numunelerin laboratuvarlara teslim edilmesi klor taşınma görevini yürütmektedir.

Dezenfeksiyon şube müdürlüğünde Merkez şebeke ve ilçeler online ve manuel olarak izlenmekte ve klorlanmaktadır. Depo çıkışı serbest klor, depo seviyesi ve klor dozlama oranları anlık olarak izlenebilmektedir.



Dezenfeksiyon şube müdürlüğü sorumluluk alanında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan **731** merkez ve kırsal mahallenin su kaynağı klorlanmaktadır. **401** mahallemiz manuel olarak klorlanmaktadır. **219** depo ve su kaynağı online olarak izlenmekte ve kontrol altına alınmaktadır. **111** mahallemizde toplu su kaynaklarından beslenmektedir.

Şehir Merkezi Ve İlçelerin Aylık Ortalama Klor Tüketim Miktarları (Kg)

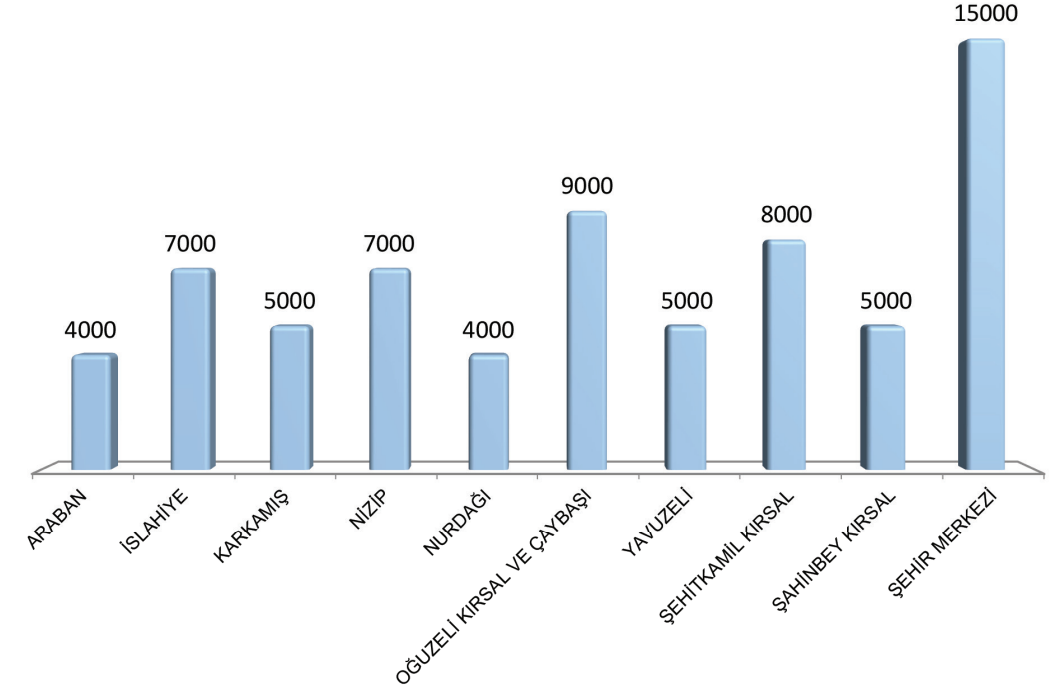

Manuel Klor Dozajlama Pompası Cihazı Çalışması

Manuel klorlama sistemine barometre bağlanıp uygunluğuna göre klor dozaj pompası bağlanıp devreye alınmaktadır. Manuel klorlama sisteminde periyodik olarak kireçlenmeden dolayı şişleme yapılmaktadır.

Merkez Ve İlçe Merkez Şebekelerde Online Klor İzleme

9 ilçe merkezde kurulu olan 26 adet Online Klor İzleme Cihazları ile ölçülen klor değerleri şebekelerdeki anlık klor miktarını göstermektedir. Bu sistemdeki amaç şebekedeki klor kaybını görmek için kullanılıyor.


Online Klorlama Ve İzleme Cihazları Takip Edilen İlçeler

Merkez Ve İlçe Merkez	Online Klorlama	Online Klor İzleme	Online Haberleşme
Araban Merkez	1	1	Var
Yavuzeli Merkez	1	1	Var
Nurdağı Merkez (Antep Yolu,2000 lik Depo, Viyadük)	3	1	Var
İslahiye Merkez (Merkez Depo,7500 Depo,300 Tonluk Depo)	3	3	Var
Nizip Merkez (7500 Depo, Belediye Binası, Belediye Garajı)	YOK	3	Var
Şehitkamil Merkez(Beykent ,Dy-12.Dy-17,Küsget İtfaiye İçi, Merveşehir Depo, Zeytinli İtfaiye İçi)	2	5	Var
Şahinbey Merkez (Beydilli,Beypınarı,Dy-6,Yeşilkent Mezarlık, Hayvanat Bahçesi, Karataş GASKİ, Onkoloji, Saatçi Abdi, Şehreküstü İtfaiye İçi)	YOK	9	Var
Karkamış Arıtma Tesisi	YOK	1	Var
Oğuzeli (Çaybaşı ,GASKİ Şube Binası)	1	2	Var

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Şahinbey ve Şehitkâmil Arıza Durumu

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Şebeke Arıza	2.842	1.695	1.205	1.403	1.491	1.408	1.355	1.518	1.368	1.643
Branşman Arıza	17.389	15.807	10.943	8.427	9.098	11.295	9.206	9.809	9.135	9.392
Toplam	20.231	17.502	12.148	9.830	10.589	12.703	10.561	11.327	10.503	11.035

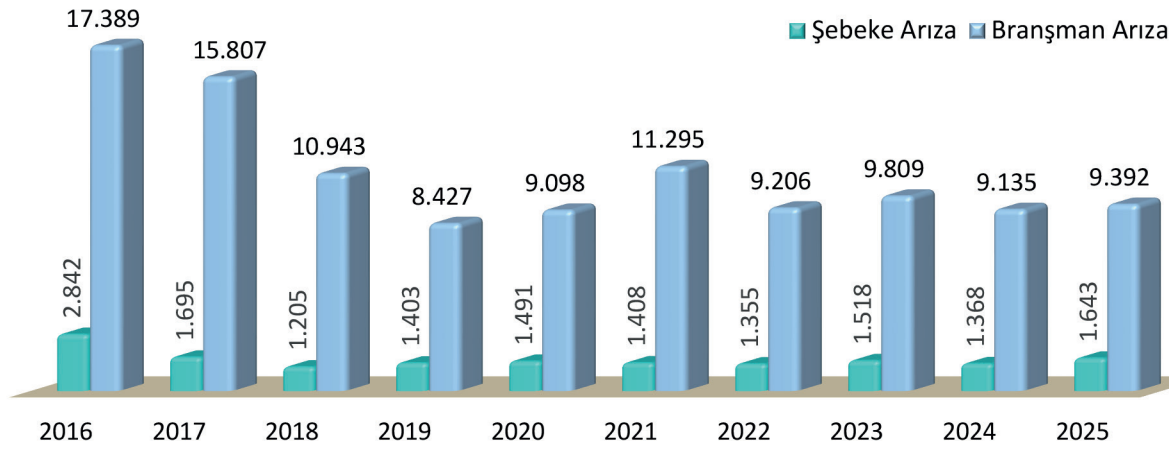

İlçelere Göre Arıza Sayıları

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Şehitkâmil	10.250	7.964	5.885	4.223	4.255	5.347	5.184	5.489	5.403	5.689
Şahinbey	9.981	9.538	6.263	5.607	6.334	7.356	5.377	5.838	5.100	5.346
Toplam	20.231	17.502	12.148	9.830	10.589	12.703	10.561	11.327	10.503	11.035

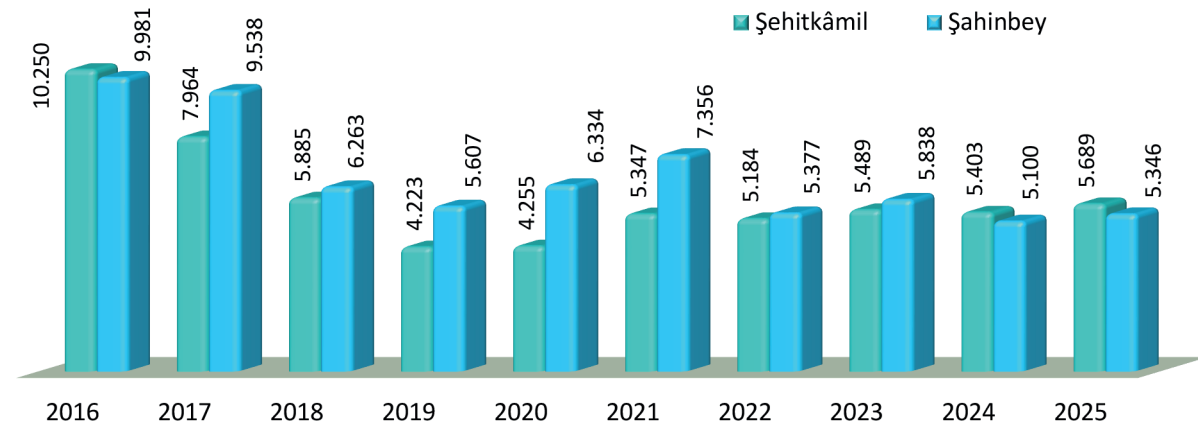

Yıllara Göre İmalatı Yapılan İçme Suyu Hattı(metre)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26.860	66.186	58.643	66.472	51.150	42.000	27.462	43.964	33.582	68.800

2.718 KM Şebeke Ağı. Şebekemizin %86'sı Duktıl Font Borudan Oluşmaktadır.



Gaziantep Ve Sarisalkim Mahalleri İçmesuyu Şebeke Hatları Yapım İşi (31.12.2025 İtibariyle) İhale Ve Yapımı

Yer Teslim Tarihi : 12/05/2025

Süre Uzatımları Dahil İş Bitim Tarihi : 08/03/2026

İhale Bedeli : 68.485.485,85 TL

Sözleşme Bedeli: 68.485.485,85 TL

Gerçekleşme : % 97,31

Ödenen Fiyat Farkı : 5.616.585,29 TL



Şahinbey Bölgesi İçme Suyu Şebekesi Bakım,Onarım Ve Arıza Yapımı

İhale Ve Yapım Bilgileri

Yer Teslim Tarihi : 25.05.2024

İş Bitim Tarihi : 26/12/2025

İhale Bedeli : 72.442.150,00 TL + (%20) 14.488.430,00 TL= 86.930.580,00 TL

İş Artışı Dahil Sözleşme Bedeli: 86.927.170,01 TL

Gerçekleşme : % 120

Ödenen Fiyat Farkı : 22.996.995,79 TL



20 Adet Ölçüm Noktası Rögar Yapımı

İhale Ve Yapım Bilgileri

Yer Teslim Tarihi : 26.09.2024

İş Bitim Tarihi : 29/03/2025

İhale Bedeli : 8.621.290,00 TL

İş Artışı Dahil Sözleşme Bedeli: 8.621.290,00 TL

Gerçekleşme : % 81,27

Ödenen Fiyat Farkı : 385.194,73 TL



Şahinbey-Şehitkâmil Bölgesi İçme Suyu Şebekesi Bakım,Onarım Ve Arıza Yapımı

Yer Teslim Tarihi : 28/11/2025

İş Bitim Tarihi : 21/05/2027

İhale Bedeli : 80.324.550,00 TL

Sözleşme Bedeli : 80.324.550,00 TL

Gerçekleşme : % 6,62

Ödenen Fiyat Farkı : 0

İşletmeye alınan Şehir içi Kuyular

2025 yılı içerisinde 13 adet kuyu işletmeye alınarak şehir şebekesine bağlanmıştır.

Şahinbey :

FıstıkPark , Batalhöyük, Narlıtepe, Güneyşehirde yeni açılan kuyular devreye alındı.


Şehitkamil :

Göktürk , Taşlıca imar bölgesi , Asri Mezarlık içi , 15 Temmuz , İncilipınar mahallelerinde açılan toplam 9 yeni kuyu devreye alındı.

Muf Arızaları için geliştirilen malzeme ile su kesmeden arızaya müdahale edildi ve 12 saatlik kesintinin önüne geçirilerek kamu yararı sağlandı.


Canlı İsale hattından (Ø 1200 - Ø 400) bağlantı alınarak kurum kaynakları ile zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanıp hizmet kesintisinin önüne geçilerek kamu yararı sağlandı.

Yıllara Göre Kayıp-Kaçak Oranı

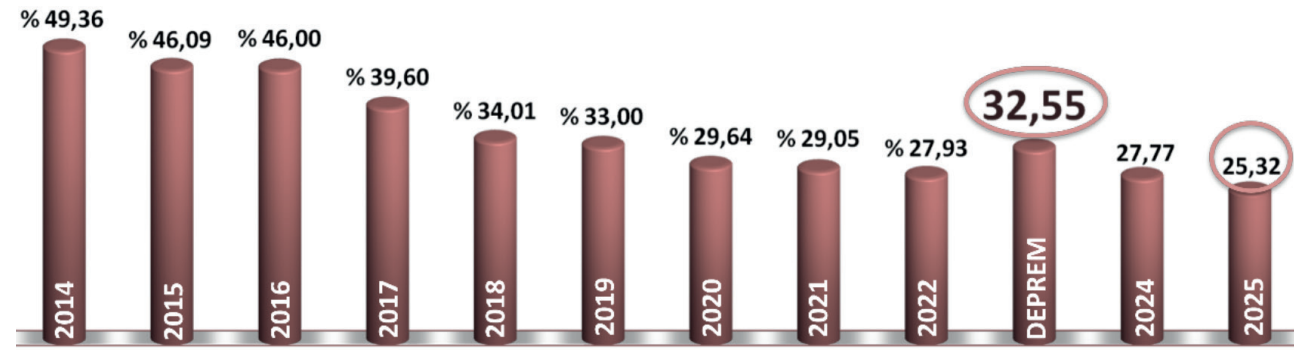


Yıllara Göre Şehre Verilen Su m³

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
146.312.806	149.303.638	155.268.513	160.173.723	166.653.429	184.236.137	189.516.295	197.921.700	207.023.206

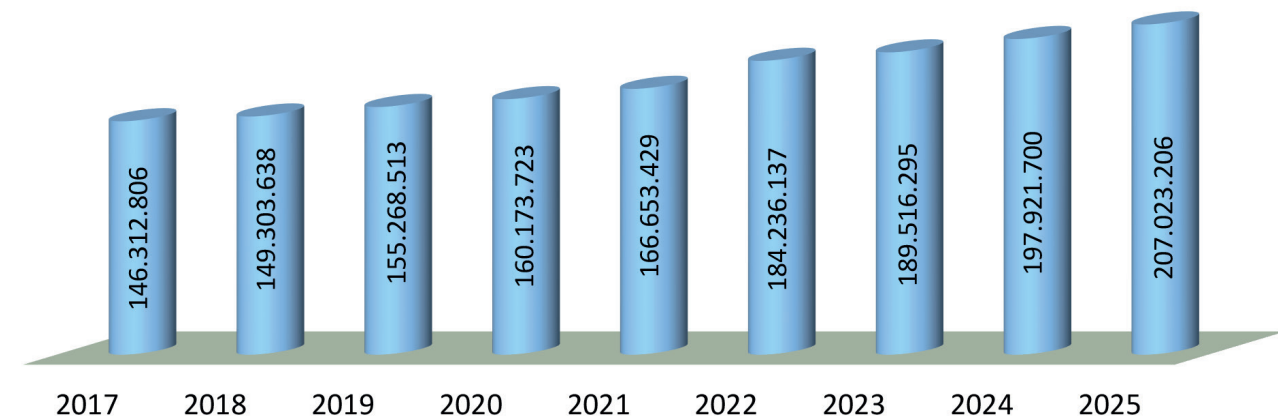

Fiziki Kayıp Tespit Çalışmaları

	Dinleme Noktası	Tespit Edilen
2016	575	518
2017	530	452
2018	690	650
2019	540	433
2020	775	672
2021	633	541
2022	827	641
2023	959	496
2024	1.165	625
2025	1.243	729

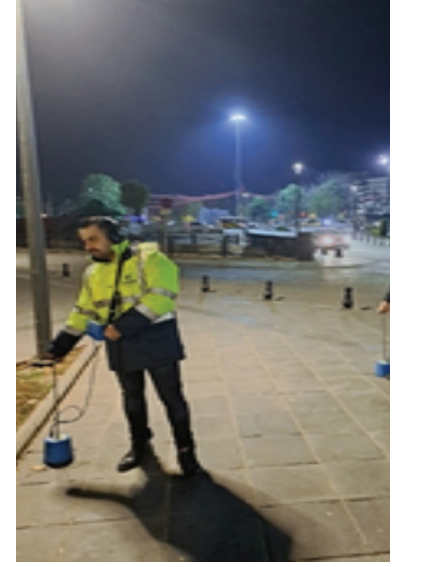

Parklarla ilgili Çalışmalar

Belediyesi	Park Sayısı	Alanı (m²)	2018 (m³/yıl)	2019 (m³/yıl)	2020 (m³/yıl)	2021 (m³/yıl)	2022 (m³/yıl)	2023 (m³/yıl)	2024 (m³/yıl)	2025 (m³/yıl)
Büyükşehir	192	2.520.000	2.775.490	3.844.323	3.346.230	3.311.806	3.375.226	3.404.362	3.409.981	4.195.242
Şahinbey	358	1.813.070	1.445.744	1.263.223	1.077.054	1.091.589	1.162.634	1.191.186	1.125.299	1.193.727
Şehitkâmil	162	801.000	336.587	370.214	263.643	262.050	226.639	199.144	247.544	333.748
Toplam	712	5.134.070	4.557.821	5.477.760	4.686.927	4.665.445	4.764.499	4.794.692	4.782.824	5.722.717

07.09.2016 - 31.12.2025 Yılı Arasında Resmi Kurum-Cami-Park Bahçeler -Yüksek Tüketimli Alanlarda ve Mezarlıklarda Toplam 141 Nuktada İşlem Yapılmıştır. Yapılan işlemler şebeke bağlantısı tespit edilen ilgili alanlarda bağlantı noktaları belirlenerek ultrasonik debimetrelerle ölçüm ve takip yapılarak 28.253.240 m3 tahakkuk sağlatılmıştır.

Bu işlemlerden dolayı Kayıp-Kaçak oranının düşürülmesine 9 yılda ortalama yapılan yıllık katkı % 2 civarındadır.

Otomasyon ve Veri Toplama Çalışmaları

- Gaziantep ili ve ilçelerinin içmesuyu şebekesi SCADA sistemi ile yönetilmektedir. Depo seviyeleri, basınç ve debi bilgileri alınarak değerlendirilmekte, günlük, aylık, yıllık su faaliyet raporları hazırlanmakta, pompa ve vanalara uzaktan müdahale edilebilmektedir. Sistem ile kayıp kaçak takibi yapılarak önlemler alınmakta, enerji, iş gücü tasarrufu sağlanmakta, talep tahmini ve yatırım planlama için veri analizi yapılmaktadır.
- İlgili birimlere SCADA veri akışı sağlanmaktadır. (Debi, basınç, seviye, pompa, vana kumanda)
- İçme suyu şebeke ekipleriyle koordine çalışılarak, su açma / kesme opareasyonları SCADA sisteminden uzaktan kumanda ile sağlanmaktadır.
- SCADA sistemi, 24 saat esaslı çalışan SCADA personelleri tarafından kontrol edilmektedir.




İÇME SUYU SCADA SİSTEMİ KAZANIMLARI

- Basınç, debi, seviye kontrolü
- Etkin izleme ve yönetim
- Uzaktan müdahale
- Su kalitesinin yükseltilmesi
- Kayıp kaçak oranının belirlenmesi
- Kayıp-kaçakların lokalize takibi
- Su güvenli
- Talep tahmini ve karar destek sistemi
- Yatırım planlama için veri analizi
- Yeni hidrolik modelleme imkanı

Hedeflerimiz:

İçmesuyu şebekesinde izole bölge oluşturulduktan sonra, bölgelerin tamamının SCADA kapsamına alınması ile içme suyunda kayıp kaçakların önlenmesi ve verimliliğin sağlanması.

İçmesuyu şebekesi SCADA ile yönetilen Oğuzeli, Nizip, Araban, Karkamış, Yavuzeli ve İslahiye İlçeleri gibi, çalışmaları devam eden Nurdağı İlçesinin de mevcut SCADA kapsamına alınarak, GASKİ SCADA ile yönetilmesinin sağlanması.

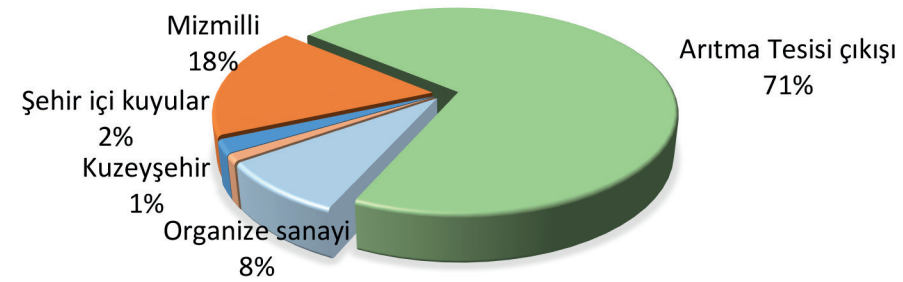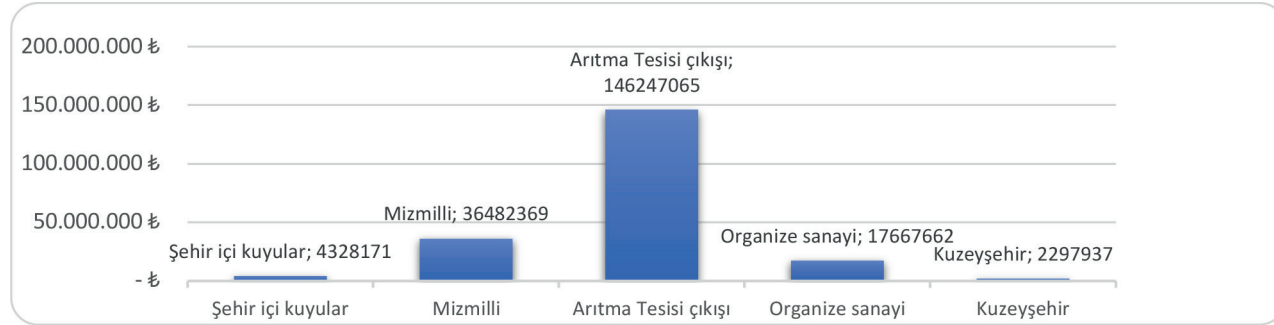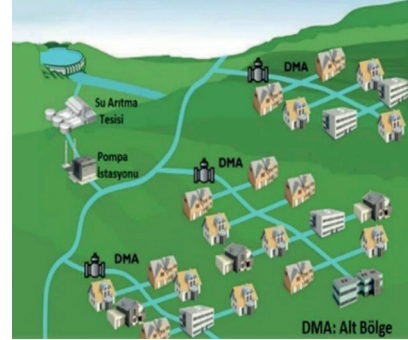

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı İmalatları

2025 Yılı içerisinde toplam 42,2 km kanalizasyon boru imalatı yapılmıştır.

2025 Yılı içerisinde toplam 18,1km yağmur suyu boru imalatı yapılmıştır.

Baca ve Izgara Bakım-Onarımı: 2025 Yılı içerisinde toplam 4.498 adet baca ve ızgara imalatı yapılmıştır.

Dere Temizliği: 2025 Yılı içerisinde toplam 6 tur dere temizliği yapılmıştır. Izgara Temizliği: 2025 Yılı içerisinde toplam 6 tur ızgara temizliği yapılmıştır.

Su Alma Yapısı: 2025 Yılı içerisinde toplam 19 adet su alma yapısı imalatı yapılmıştır.



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİZİ

ALO 153

HATTIMIZI 7/24 ARAYARAK, İLETEBİLİRSİNİZ

GASKİ
GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Abone kaynaklı arızaların sayısı 56.538 adet. 5.083 adet parsel arızası ekipler tarafından giderilmiştir.



2025 Yılı Gerçekleştirilen Projelerimiz

Gaziantep Yamaçtepe Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapımı

Yeni imara açılan Gazitepe ve Sarısalkım Bölgesinin kanalizasyon yapım hattı işidir. Yaklaşık 44 km kanalizasyon hattı yapılacak olup Finansmanı FRIT II ile sağlanmaktadır.

İşin bedeli : 3.975.711,14 Euro

Sözleşme tarihi : 24.09.2025

Yer teslim tarihi : 01.10.2025

İş bitim tarihi : 24.03.2027

İşin süresi : 540 Gün

Fiziki İlerleme : 10%



Gaziantep Şehir Merkezindeki Parsel Bağlantılarının Yapımı, Arızaların Onarımı Ve Yeni Hatların Yapımı

Şehir merkezinde bulunan yeni imara açılan bölgelerin kanalizasyon hattı ve yeni parsel bağlantılarının yapım işidir.

İşin bedeli	: 104.449.900,28 TL
Sözleşme tarihi	: 24.12.2025
Yer teslim tarihi	: 29.01.2025
İş bitim tarihi	: 18.01.2027
İşin süresi	: 720 Gün
Fiziki ilerleme	: 77%



Kanalizasyon Hatlarının Bakım Ve Onarım Yapımı

Şehir merkezinde kanalizasyon hatlarında oluşabilecek arızaların bakımı ve onarımı yapım işidir.

İşin bedeli	: 118.764.750,00 TL
Yer teslim tarihi	: 05.01.2026
Sözleşme tarihi	: 25.12.2025
İş bitim tarihi	: 04.01.2028
İşin süresi	: 730 Gün
Fiziki ilerleme	: 0%



Şehir Merkezinde Oluşan Arızalara Müdahale Yapılması Hizmet Alımı

Şehir Merkezinde oluşan arızalara; bakım, onarım ve temizlik yapılması için iş makineleri kiralama hizmet alımı.

İşin bedeli	: 268.144.641,50 TL
Sözleşme tarihi	: 25.12.2025
Yer teslim tarihi	: 05.01.2026
İş bitim tarihi	: 05.07.2027
İşin süresi	: 18 Ay
Fiziki ilerleme	: 0%



Şehir Genelindeki Baca Kapaklarının Asfalt Kotuna Getirilmesi Yapımı

Şehir Genelindeki Baca Kapaklarının Asfalt Kotuna Getirilmesi yapımı

İşin bedeli	: 58.701.008,00 TL
Sözleşme tarihi	: 22.10.2025
Yer teslim tarihi	: 30.10.2025
İş bitim tarihi	: 22.04.2027
İşin süresi	: 18 Ay
Fiziki ilerleme	: 4%



Gaziantep Şehir Geneli Yağmursuyu Hatlarının Bakım Onarım Ve Yapımı

Şehir merkezinde ihtiyaç duyulan yağmursuyu hatlarının, ızgara ve su alma yapılarının yapılması ve onarılması işidir.

İşin bedeli	: 158.448.331,42 TL
Sözleşme tarihi	: Sözleşme imza aşamasındadır.
İşin süresi	: 24 Ay



Taşlıca Mahallesi Rezerv Alanı Ve Gerciğin Huzur Evi Kanalizasyon Hatları Yapımı

Taşlıca Mahallesinde depremten sonra imara açılan rezerv alanı kanalizasyon şebeke hattı ve Gerciğin Huzur Evi kanalizasyon yapım işidir. 2026'da ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Ortalama Analiz Değerleri

Tesis Adı	pH (Giriş)	pH (Çıkış)	AKM (Giriş, mg/L)	AKM (Çıkış, mg/L)	BOİ ₅ (Giriş, mg/L)	BOİ ₅ (Çıkış, mg/L)	KOİ (Giriş, mg/L)	KOİ (Çıkış, mg/L)
Merkez AAT	7,40	7,27	370,5	21,6	351,3	25,4	721,4	77,6
Kızılhisar AAT	7,38	7,31	308,2	16,2	287,6	21,2	412,3	48,5
Oğuzeli AAT	7,46	7,33	227,6	14,7	244,8	19,9	356,8	38,9
Araban AAT	7,59	7,42	248,5	13,8	238,6	18,6	384,9	35,3
Nurdağı AAT	7,62	7,74	195,4	8,8	180,6	12,7	296,5	28,6
Nizip AAT	7,44	7,59	140	12	176	18	302	34,6
Karkamış AAT	6,92	7,34	356	26	402	40	736	88,4
İslahiye AAT	6,43	7,12	368	35	516	38	883	110,6
Yavuzeli AAT	6,32	6,86	572	42	484	41,8	892	112,2
Kuzeyşehir PAAT	7,55	7,7	268	12	286	20	456	26,2

Merkez Atık Su Arıtma Tesislerimizin 2. etabında bulunan havalandırma havuzlarındaki difüzörlerin; 3.000 adet tıkalı olanları temizlenerek sisteme geri kazandırılmış olup arızalı olanlardan 2.000 adedinin değişimi Daire Başkanlığımız personelleri tarafından yapılarak, tıkalı ve deforme olan difüzör kollektörleri tarafımızca onarılmıştır.

Merkez Atık Su Arıtma Tesislerimizin 1.etabında da difüzörlerin;2048 adedinin değişimi Daire Başkanlığımız personelleri tarafından yapılmıştır.01.01.2014 - 31.12.2025 tarihleri arasında 307 Kez Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimi geçiren tesislerimiz, bakanlığın tüm yönetmeliklerini sağlayarak, AB Standartlarında Atıksu Arıtımı gerçekleştirmiştir.

Merkez AAT1.Etapta çalışmakta olan 4 adet Turbo Blowerlar yıllık majör bakım kapsamında yetkili servis tarafından bakımları yapılmak üzere demontajı ve montaj işlemleri yaptırılarak devreye alındı.



Araban AAT de kullanılan Turbo Blowerlardan arızalı olanların bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilerek devreye alındı.



Merkez AAT 2.etapta bulunan ön çökeltim havuz sıyrıcılarının arızalanmasından dolayı havuzlar boşaltılarak sıyrıcı demirlerinin kaynak işlemleri ve sıyrıcı lastikleri yenilemesi gibi bakım ve onarımlar gerçekleştirilerek devreye alındı.



Merkez AAT 1.Etapta faaliyette olan dekantörler yıllık majör bakım kapsamında yetkili servis tarafından bakımları yapılmak üzere demontajı ve montaj işlemleri yaptırılarak devreye alındı.



Kızılhisar AAT çamur susuzlaştırma ünitesinde bulunan dekantör yıllık majör bakım kapsamında bakım ve onarımları gerçekleştirilerek devreye alındı.

Merkez AAT 1.Etapta faaliyette olan dekantörler yıllık majör bakım kapsamında yetkili servis tarafından bakımları yapılmak üzere demontajı ve montaj işlemleri yaptırılarak devreye alındı.





Merkez AAT 1.Etapta bulunan havalandırma havuzlarından flotasyon ünitesine çamur basan iletim borularındaki kaçak kısımlar tespit edilerek boru montajları ile kaçaklar giderildi.


Merkez AAT 2.etapta bulunan fazla çamur tankı girişine, kaba pislikleri tutabilmesi ve monopompların tıkanmasının önüne geçmek amacıyla eski bir terfiden sökülen sepetin kendi imkanlarımız ile atölyemizde sıfırdan imalatı yapılarak montajı gerçekleştirildi.



Merkez AAT 1.etapta geri devir ünitelerinde bulunan arşimed burgularının rulman değişimi, kayış değişimi gibi bakım ve onarımları gerçekleştirilerek devreye alındı.

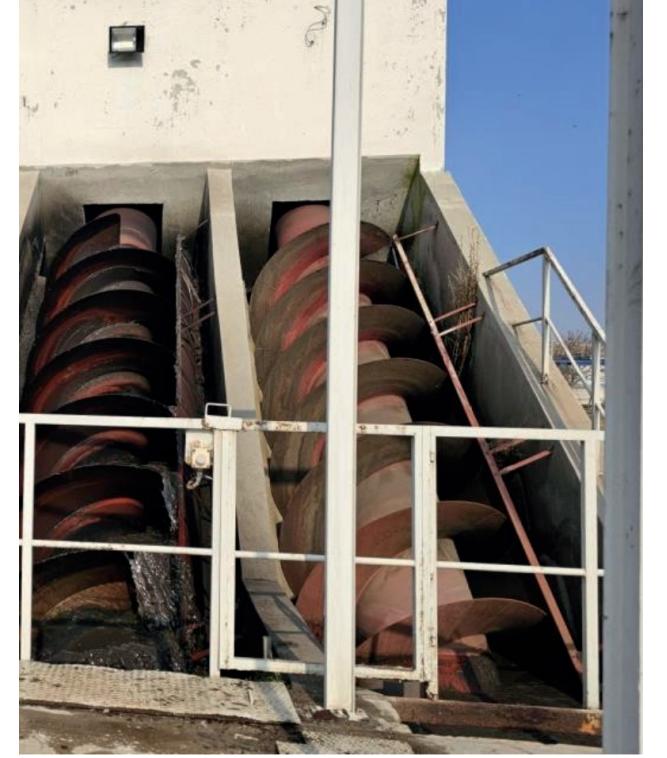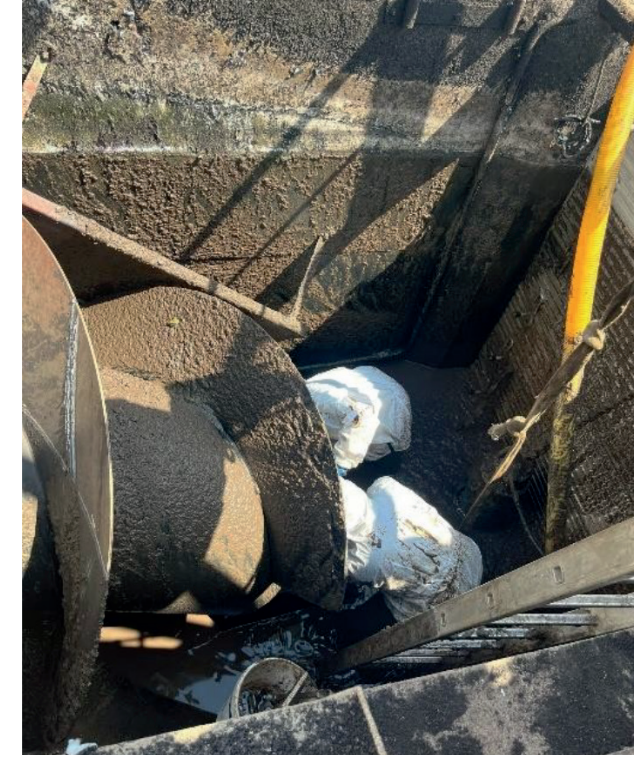

Merkez AAT 1.etapta aşırı yağışlar sebebiyle tıkanan ve arızalanan kaba ızgaraların bakım ve temizlikleri yapılarak devreye alındı.

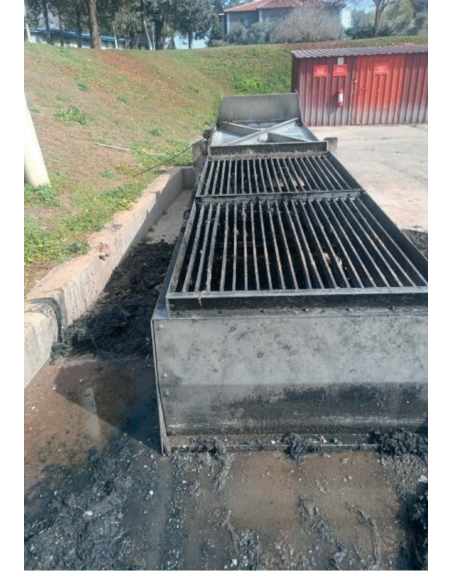

Merkez AAT 1.Etap çamur susuzlaştırma ünitesinde bulunan elektrik hücre odasındaki orta gerilim 2 adet besleme hücreleri, ana dağıtım panosu ile kompanzasyon panoları ve kojenarasyon ünitesinde bulunan 1 adet kublaj hücresi yenilenerek devreye alındı. Ayrıca hücre odası binası yapısal olarak deformasyona uğradığı için tadilatı gerçekleştirildi.


Merkez AAT 1.Etap havalandırma B havuzunda çalışmayan difüzör hatları ve difüzörleri yenilerek devreye alındı.



Merkez AAT alt kısmında bulunan Yeşilkent Terfi İstasyonunun 10 metre derinliğindeki çamur haznesi, çamur pompalarının tıkanmaması amacıyla tamamen temizlendi.





Merkez AAT 2.etapta arızalanan geri devir monopompların demontajı yapılarak bakım ve onarımları gerçekleştirilip devreye alındı.



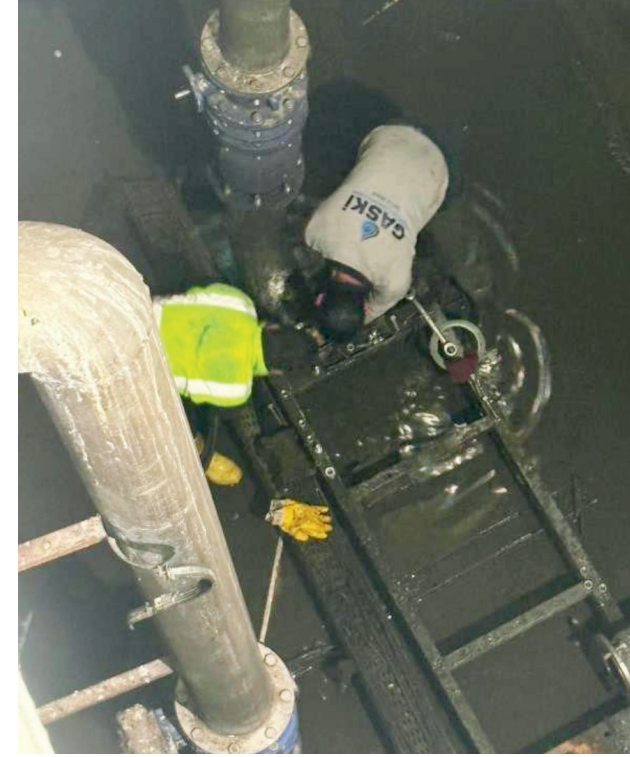


Oğuzeli AAT havalandırma havuzu karıştırıcı muz mikser kanat tamiraty yapıldı ve akımları kontrol edilerek devreye alındı.

Oğuzeli AAT ve Kızılhisar AAT de arızalanan anaerobik mikserlerin bakım ve onarımları sonrası akım değerleri kontrol edilerek devreye alındı.

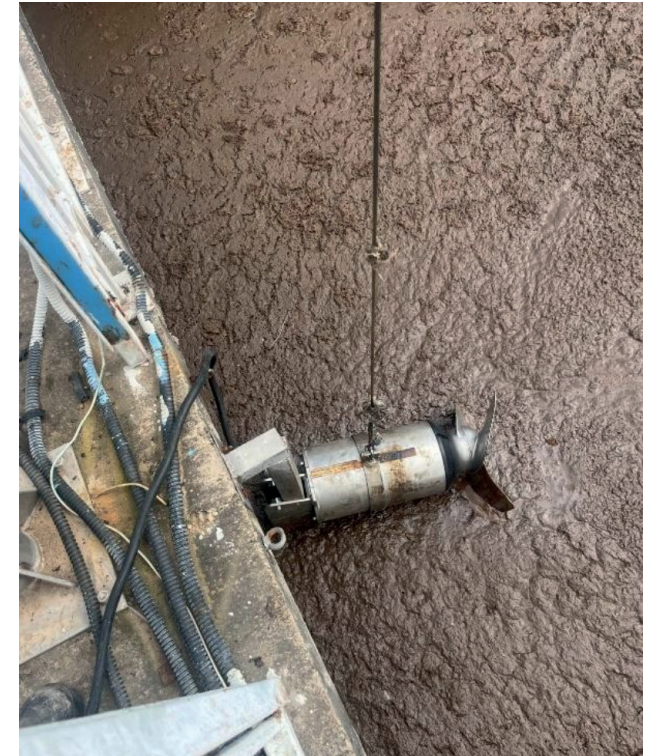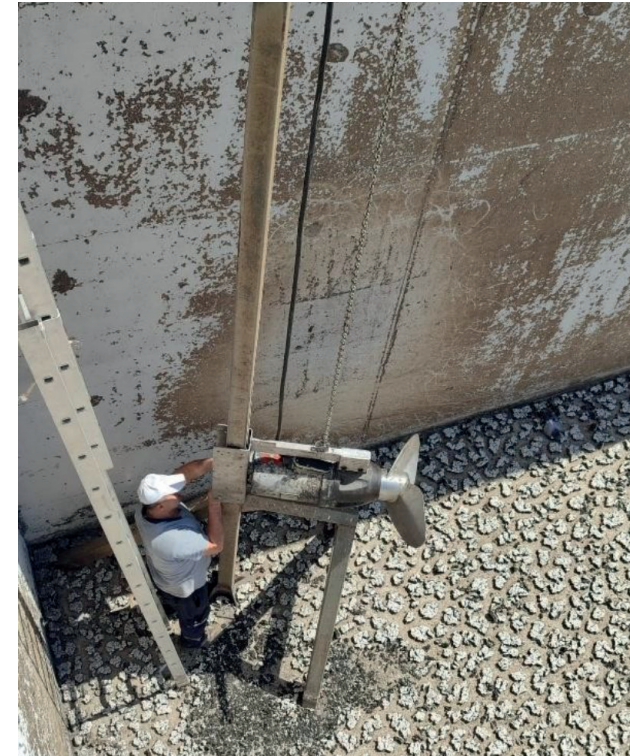

YAPILAN BAKIM ONARIM VE ÇALIŞMALAR SONUCU ELDE EDİLEN ÇIKIŞ SUYU KALİTESİ

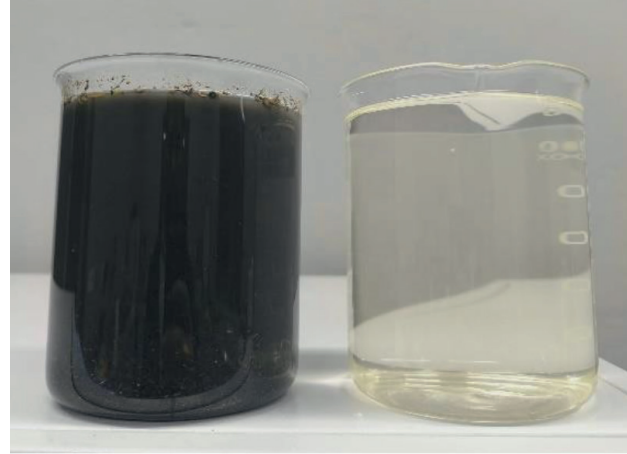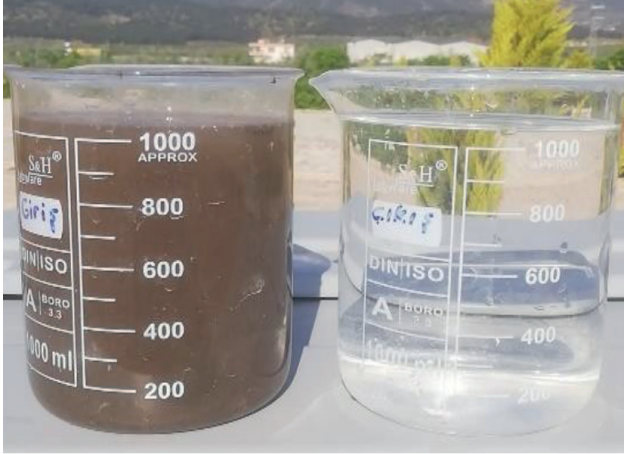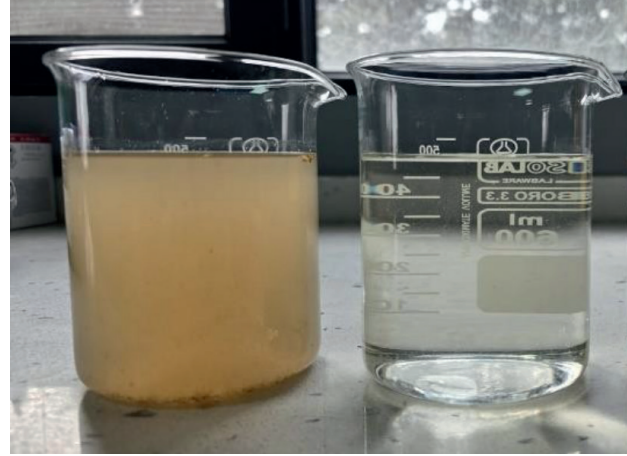

NİZİP ATIKSU ARITMA TESİSİ

30.09.2021 tarihinde 154.499.803,40 TL bedelle sözleşmesi imzalanarak 36.000 m² alanda inşaatına başlanan Aktif Çamur ve Endüstriyel Arıtma Proses Tipine sahip, 30.500m³/gün (Evsel), 7.000 m³/gün (Endüstriyel) proje debisi ve 210.000 kişi kapasiteli olan Nizip Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi ile Nizip İlçe Merkezi, Akçakent, Kızılcakent Mah. ve Nizip İlçe Merkezinde Bulunan Endüstri Tesislerinin evsel ve endüstriyel Atıksular standartlara uygun olarak arıtılarak alıcı ortam olan Nizip Çayına Deşarjı yapılmaktadır.


Dosya kapsamındaki imalatlar tamamlanmış olup tesisin Genel Müdürlüğümüze devri gerçekleşmiş olup 24 personelle kurumumuz tarafından işletmesi devam etmektedir.



KARKAMIŞ ATIKSU ARITMA TESİSİ

26.05.2021 tarihinde 1.642.580,00 ₺ bedelle sözleşmesi imzalanarak 14.500 m² alanda inşaatına başlanan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalı Aktif Çamur Proses Tipine sahip, 1200 m³/gün proje debisi ve 12.000 kişi kapasiteli olan Karkamış Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi ile Karkamış İlçesine bağlı Karkamış Merkez, Soylu Kıvırcık, Karanfil, Alaçalı, Huzurkent, Ayyıldız, Balaban, Çiftlik, Alagöz, Arıkdere, Akçaköy, Eşme Öncüler Mahallelerinin Evsel Atıksuları standartlara uygun şekilde arıtılarak alıcı ortam olan Fırat Nehrine Deşarj yapılacaktır.

Dosya kapsamındaki imalatlar tamamlanmış olup tesisin Genel Müdürlüğümüze devri gerçekleşmiş olup 9 personelle kurumumuz tarafından işletmesi devam etmektedir.

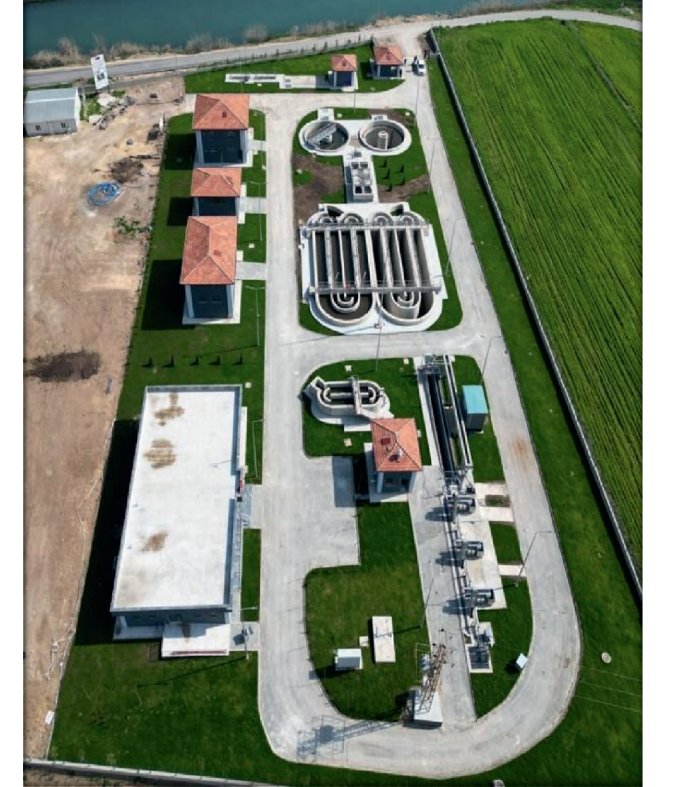

İSLAHİYE BOĞAZIÇI - YEŞİLYURT ATIKSU ARITMA TESİSİ

26.05.2021 tarihinde 2.475.360,00 ₺ bedelle sözleşmesi imzalanarak 21.000 m² alanda inşaatına başlanan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Proses Tipine sahip, 4896m³/gün proje debisi ve 34.000 kişi kapasiteli olan Karkamış Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İş'i ile İslahiye İlçesine bağlı Yeşilyurt, Altınüzüm, Boğaziçi, Kayabaşı, Hasanlök, Tandır, Yağızlar, Yeşilyurt Mülteci Kampı mahallelerinin Evsel Atıksuları standartlara uygun şekilde arıtılarak alıcı ortam olan Deliçay Deresine Deşarj yapılacaktır.

Dosya kapsamındaki imalatlar tamamlanmış olup tesisin Genel Müdürlüğümüze devri gerçekleşmiş olup 10 personelle kurumumuz tarafından işletmesi devam etmektedir.



KUZEYŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ LOT1 KISMI YAPIM İŞİ

20.09.2024 tarihinde **517.199.174,86 TL** bedelle sözleşmesi imzalanarak 45.000 m² alanda inşaatına başlanan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Proses Tipine sahip, 26.100 m³/gün proje debisi ve 145.000 kişi kapasiteli olan Kuzyşehir Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İş'i ile Kuzyşehir Bölgesi, Göksuncuk, Yalangoz, Karacaören mahallelerinin Evsel Atıksuları standartlara uygun şekilde arıtılarak alıcı ortam olan Büyük Dereye deşarj edilecektir.

Dosya kapsamında 20/09/2025 tarihinde başlanılmış olup yapım süreci devam etmektedir.



YAVUZELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanan ve "AB Bölgesel Güven Fonu – MADAD" kapsamında 22.07.2022 tarihinde 3.225.014,10 ₺ bedelle sözleşmesi imzalanarak 20.000 m² alanda inşaatına başlanan Uzun Havalandırmalı Proses Tipine sahip, 1.890 m³/gün (Evsel) proje debisi ve 20.000 kişi kapasiteli olan Yavuzeli Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İş'i ile Yavuzeli İlçe Merkezi, Bakırca, Büyükkarakuyu, Çimenli, Karabey, Sarıbuğday ve Süleymanobası Mahallelerinden gelecek Atıksu ihtiyacını karşılayacak olup arıtılan suları Merziman Çayına deşarj etmektedir.

Dosya kapsamındaki imalatlar tamamlanmış olup tesisin Genel Müdürlüğümüze devri gerçekleşmiş olup 9 personelle kurumumuz tarafından işletmesi devam etmektedir.



KIZILHISAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2. KADEME YAPIM İŞİ

Mevcut Kızılhisar Atıksu Arıtma Tesisinin sınırları içerisindeki alana yapılacak olan


2. Etap Kızılhisar Atıksu Arıtma Tesisi, Kızılhisar, Serince, Beştepe, Küçük Kızılhisar, Abdülhamidhan, Bağlarbaşı, Mavikent, Akkent, Beştepe, Yamaçtepe, Cebeler, Gerciğin, Sarısalkım ve Körkün Mahallelerinin evsel atıksularının arıtılması amacıyla toplam 300.000 eş değer nüfusa hizmet edecek tesis **67.200 m³/gün** kapasiteye sahiptir. Yapım işinin ihale dosyaları hazırlanarak İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü onayı alınarak Ankara İlbank Uluslar Arası İlişkiler Birimine iletilmiştir. İhale süreci devam etmektedir.



Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü Olarak;


GASKİ Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan su kaynaklarının evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular ile kirlenmemesi için; mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstri kuruluşlarında, yüz yüze iletişim ile çevre ve insan sağlığına duyarlı bir bilinç oluşturarak, yasal dayanaklar çerçevesinde;


- Atıksu Altyapı Tesislerimize kabul edilecek standartlarda atıksu deşarjının sağlanması,
- Gerekirse arıtma tesisleri kurdurulması ve kurulu arıtma tesislerinin işletilmesinin sağlanması (İlgara, Çökeltim Havuzu, Yağ Tutucu, Devir-Daim Ünitesi, Nötralizasyon Ünitesi ve Kimyasal Arıtma Üniteleri kurdurularak Askıda Katı Madde (AKM), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI), Yağ Gress ve pH değerlerini kanal standartlarına indirmek)
- GASKİ Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan endüstriyel atıksuların, kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri taşıma araçları ile kanalizasyon şebekelerine boşaltmalarına,
- Endüstriyel atıksuların kanal şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılmasına, uygun alıcı ortama verilmeleri ile kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin atıksu kaynaklarının denetlenmesi ve takibi işleri ile sorumludur.

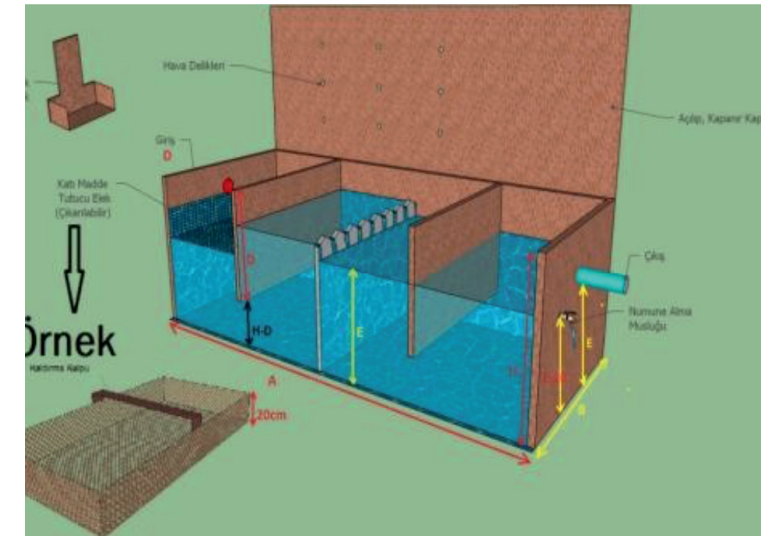


Kanalizasyon hatlarımıza atıksu deşarj eden endüstrilerin; günlük toplam debisinin en az ¼'ü kadar olan kısmını tutacak büyüklükte dengeleme havuzu yaptırmak şartıyla;

Askıda Katı Madde (AKM), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI), Yağ Gress ve pH değerleri üzerinden Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatlandırması yapılmaktadır.

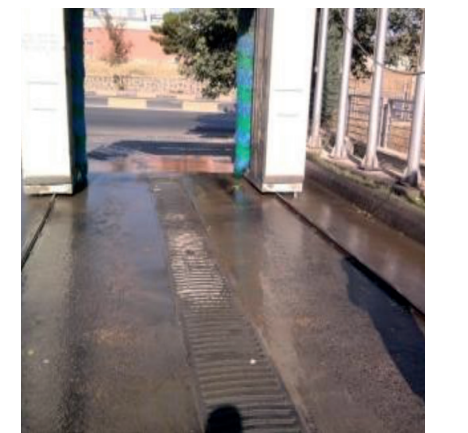

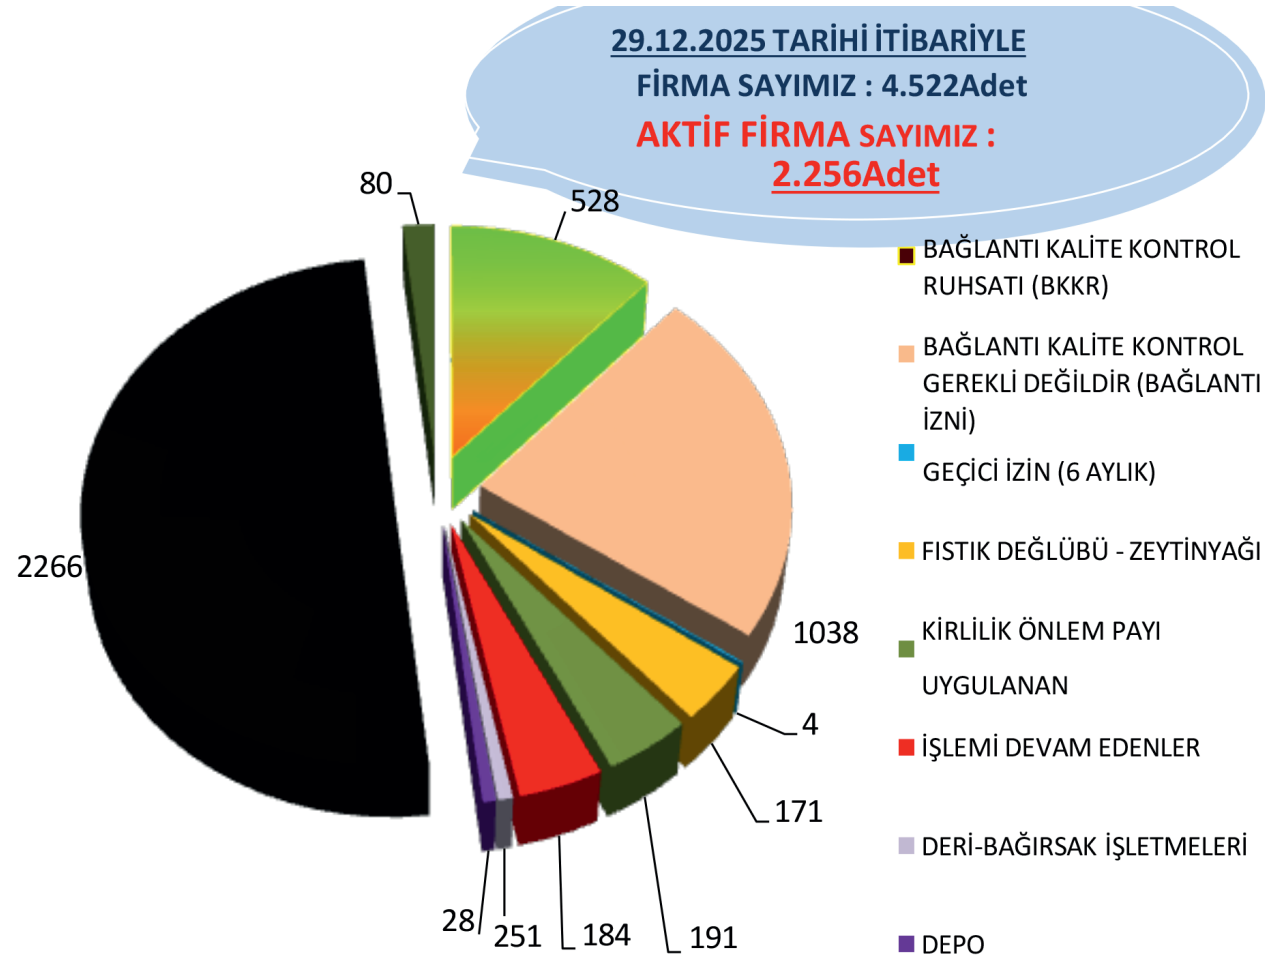


AKTİF DENETLENEN 2256 ADET FİRMAMIZIN SEKTÖREL BAZDAKİ ANALİZİ

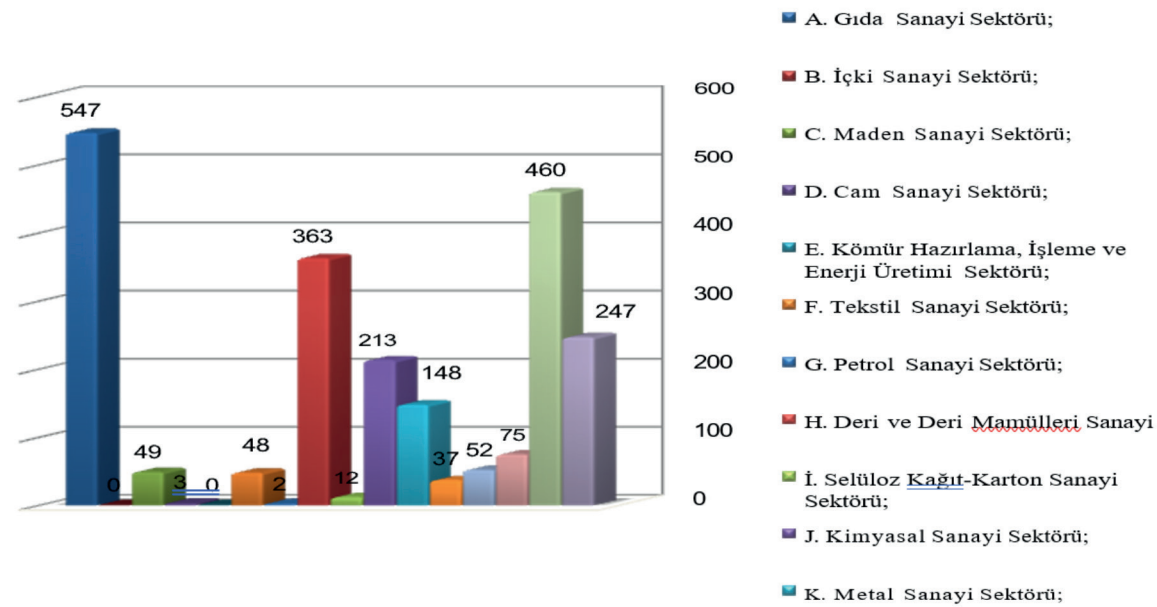

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKCR):

Endüstriyel nitelikli atıksu oluşturan firmaların Atıksuların Kanalizasyon şebekesine Bağlantı (AKŞB) standartlarını sağladıklarında düzenlenen belgedir. 3 yıl geçerlidir.

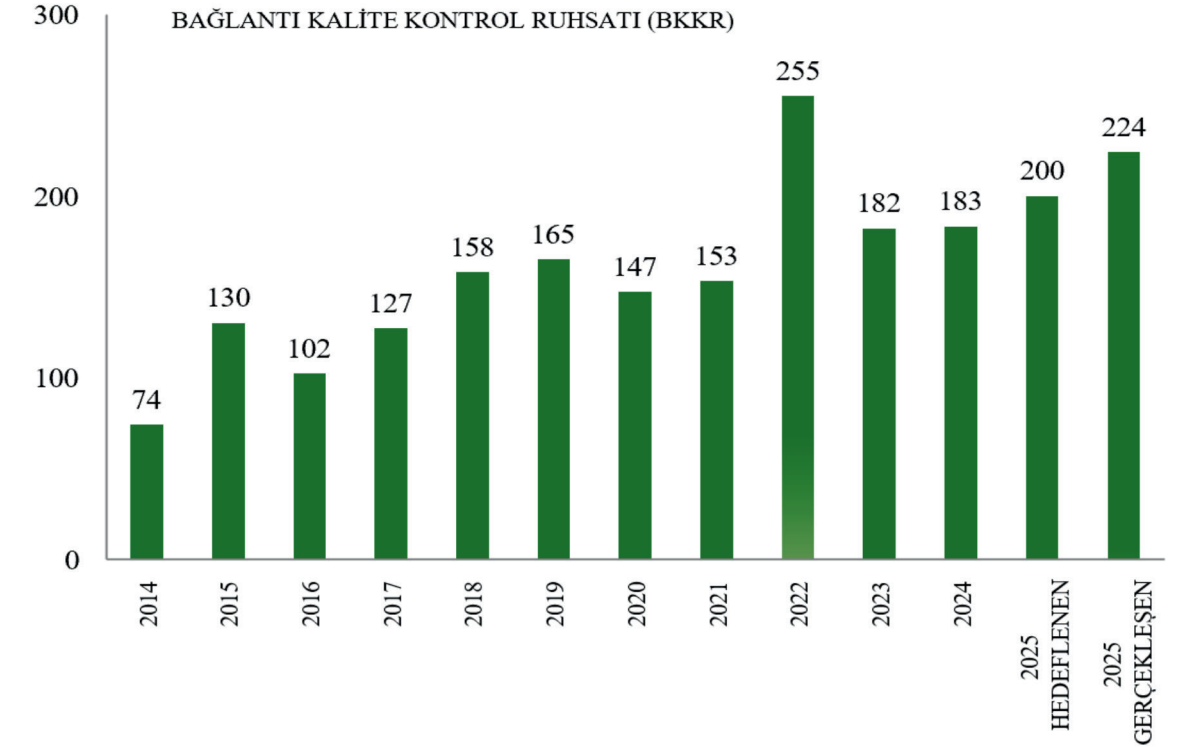



2014 - 2023 Yılları arası düzenlenen toplam BKCR sayımız: 1.493 adet

2025 Yılı BKCR Sayısı: 224 Adet

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir Belgesi:


Endüstriyel nitelikli atıksu oluşturmeyan firmalara düzenlenen izin belgesidir.

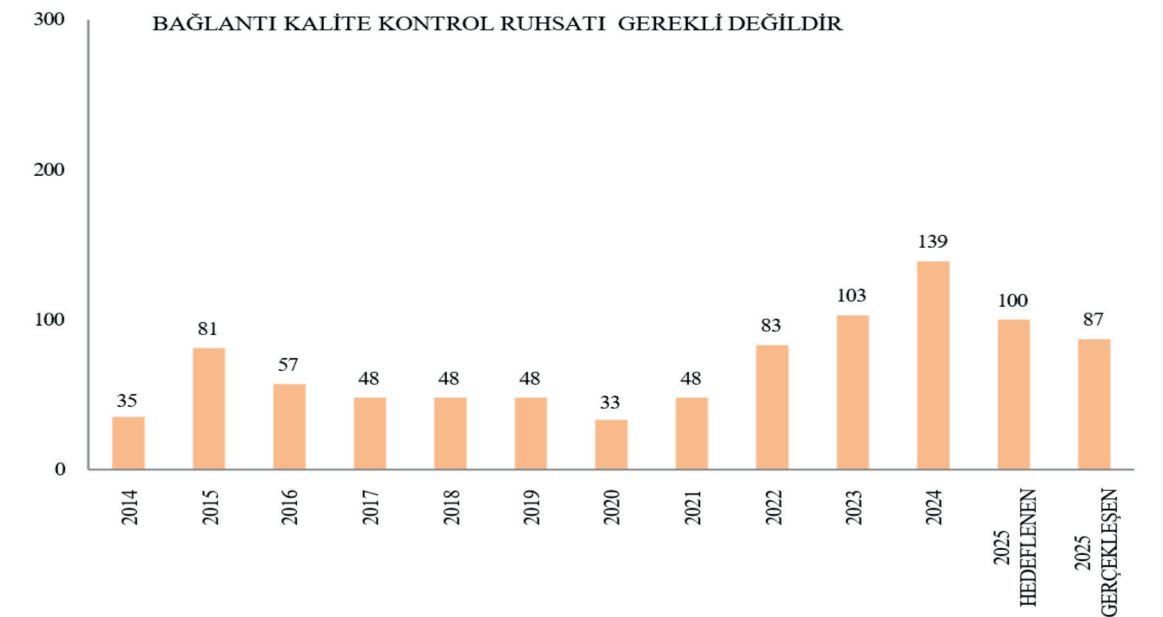

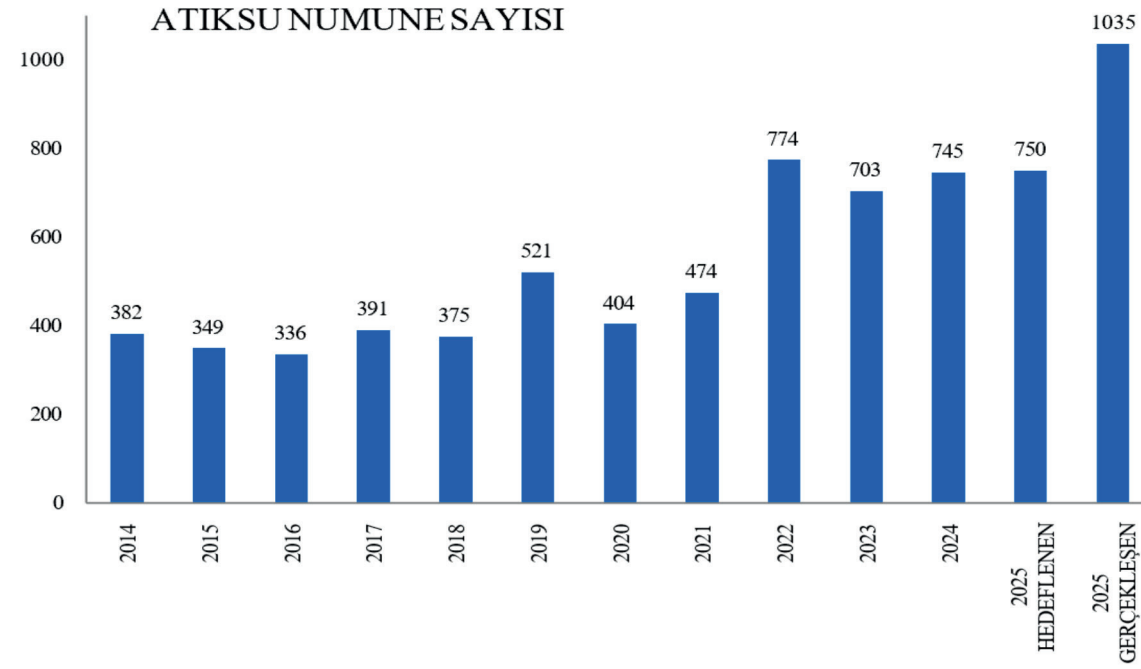

Atıksu Numune Sayısı:

Endüstriyel atıksu oluşturan firmalarda ruhsatlandırma, yıllık denetim ve ruhsat yenileme işlemleri sırasında alınan, GASKİ Akredite laboratuvarında analizi yapılan Askıda Katı Madde (AKM), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Ph, Yağ ve Gress parametrelerini ifade etmektedir.

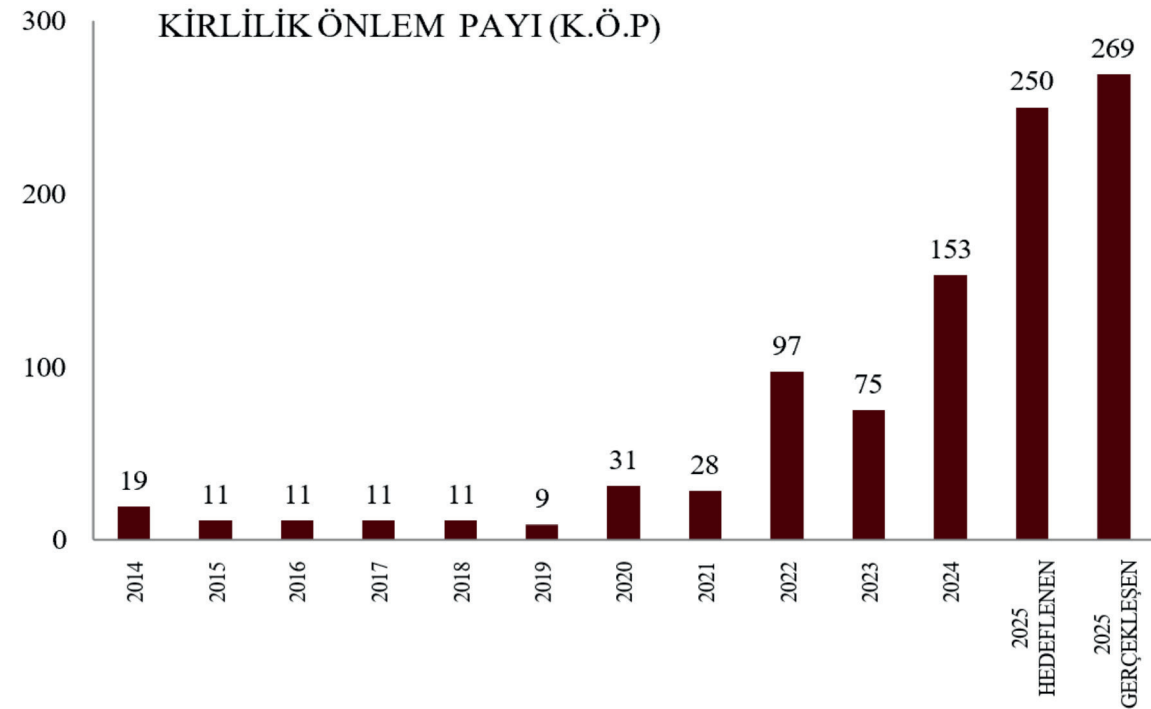

Kirlilik Önlem Payı Uygulaması:

AKŞB Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmeyen firmalar uygulanan yaptırımdır.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ	2025	2026	2027	2028	2029
	YILLIK GERÇEKLEŞTİRME HEDEF %				
GASKİ Genel Müdürlüğü; kuruluş yasası hükümlerine göre, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının (göl, akarsular ve yeraltı suları) kullanılmış sular ve endüstri atıkları ile kirlenmemesi için mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstri kuruluşlarına gerekebilecek ön arıtma/ arıtma tesislerini kurdurmak.	%100	%100	%100	%100	%100
GASKİ Genel Müdürlüğü denetimi altındaki ön arıtma/arıtma tesislerinin “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği” hükümlerine göre Periyodik kontrolünün yapılması	%100	%100	%100	%100	%100
Bir işletmenin açılma aşamasında GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsatı alabilmesi için; bağlı bulunduğu belediye tarafından Daire Başkanlığına gelen Bağlantı uygunluk görüşüne en kısa sürede yanıt vermek	%100	%100	%100	%100	%100
Mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstriyel kuruluşlarda, yüz yüze iletişim ile çevre ve insan sağlığına duyarlı bir bilinç oluşturmak.	%100	%100	%100	%100	%100
Açılan Mali Destek Projelerinin takibini yapmak.	%100	%100	%100	%100	%100
Hizmet sınırlarımız içindeki kolektörlerin kırılması sonucu atıksu ile yapılan tarımın önüne geçilebilmesi için Valilik ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak	%100	%100	%100	%100	%100

ETÜT-PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız Tarafından Yapılan Projelerin Toplam Metraji


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
İçme Suyu	133.895 metre	238.908 metre	51.149 metre	96.088 metre	46.709 metre	106.355 metre	262.498 metre	421.526 metre
Kanalizasyon	115.702 metre	118.008 metre	57.413 metre	31.469 metre	22.450 metre	130.549 metre	186.452 metre	174.467 metre
Yağmur Suyu Ve Dere Islahı	30.289 metre	17.856 metre	8.258 metre	15.725 metre	28.770 metre	4.533 metre	27.448 metre	27.084 metre
Toplam	279.886 metre	374.772 metre	116.820 metre	143.282 metre	97.929 metre	241.437 metre	476.398 metre	623.077 metre

Yüklenici Firma Tarafından Yapılan Projelerin Toplam Metraji

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
İçme Suyu	673.498 metre	72.000 metre	658.975 metre	-	-	-	-	43.000 metre
Kanalizasyon	93.480 metre	50.000 metre	-	-	-	-	-	-
Yağmur Suyu Ve Dere Islahı	-	-	-	1.440 metre	-	-	-	4.000 metre
Toplam	766.978 metre	122.000 metre	658.975 metre	1.440 metre	-	-	-	47.000 metre

Projelerin Toplam Metraji

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
İçme Suyu	879.393 metre	310.908 metre	710.124 metre	96.088 metre	46.709 metre	106.355 metre	262.498 metre	464.526 metre
Kanalizasyon	209.182 metre	168.008 metre	57.413 metre	31.469 metre	22.450 metre	130.549 metre	186.452 metre	174.467 metre
Yağmur Suyu Ve Dere Islahı	30.289 metre	17.856 metre	8.258 metre	17.165 metre	28.770 metre	4.533 metre	27.448 metre	31.084 metre
Toplam	1.104.864 metre	496.772 metre	775.795 metre	144.722 metre	97.929 metre	241.437 metre	476.398 metre	670.077 metre

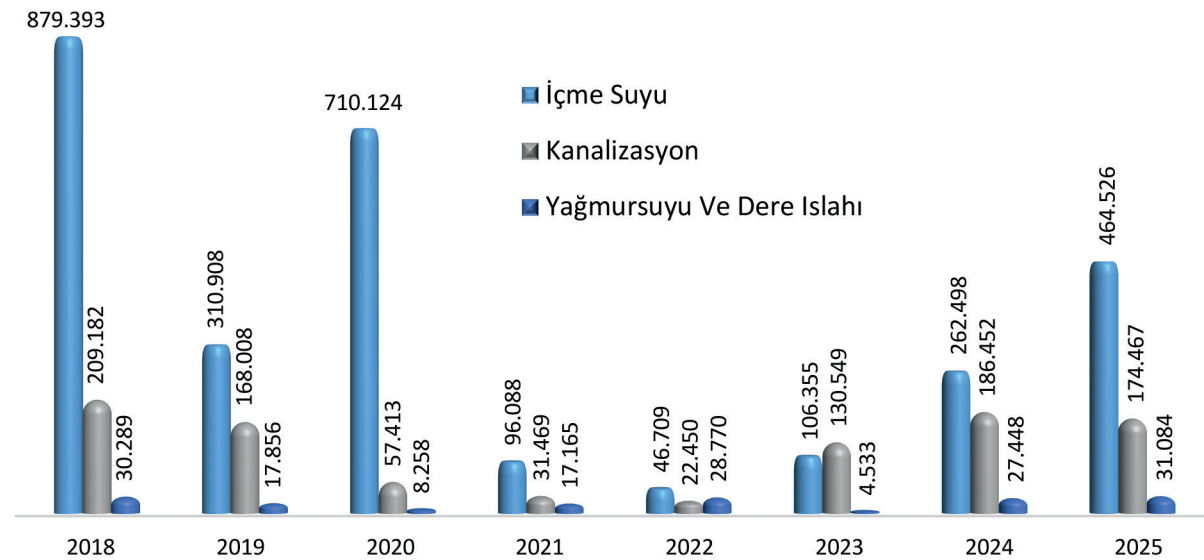


Merkez Kanalizasyon Proje Çalışmaları (Daire başkanlığımız tarafından yapılan)

Mahalle Adı	Proje Adı	Durumu
Kuzeyşehir Bölgesi	Kuzeyşehir Bölgesi 5 ve 7. Etaplar Yağmur S uyu Kollektör Hattı ve Kısmi Kanalizasyon Projesi	L=1.200 metre Ø600
Taşlıca Mahallesi	Gaziantep Şehitkamil Taşlıca Mahallesi Konut Rezerv Alanı Kanalizasyon Şebeke Projesi	L=770 metre Ø280 Hdpe L=8.957 metre Ø300 TOPLAM= 9.727 metre
Yamaçtepe Mahallesi	Gaziantep Şehitkamil Yamaçtepe Kollektör Hattı Projesi	L=1.352 metre Ø300 L=3.016 metre Ø600 TOPLAM= 4.368 m
Sarısalkım Mahallesi	Gaziantep Şahinbey Sarısalkım Villaları Kısmi Kanalizasyon Şebeke Projesi	L=4.141 metre Ø300
Seyrantepe Mahallesi	Beyliğin Deresi Sağ Sahil Kanalizasyon Kollektör Hattı	L= 1.420 metre Ø1000

Yağmur Suyu Proje Çalışmaları (Daire başkanlığımız tarafından yapılan)

Mahalle Adı	Proje Adı	Durumu
Abdülhamit Han Mah.	Abdülhamit Han Mah. 191056 Nolu Sok. Yağmur Suyu Şebeke Projesi	L=2.437 metre Muhtelif Çaplarda
Nizip-Fıstıkkent	Nizip Fıstıkkent Yağmur Suyu Şebeke Projesi	L=9.992 metre Muhtelif Çaplarda
Şahinbey-Gerciğin (Huzurevi)	Yağmur Suyu Şebeke Projesi	L=513 metre Ø300
Organize Sanayi Bölgesi	Organize Sanayi Bölgesi 83404-83406 Nolu Caddeler Yağmur Suyu Projesi	L=3.058 metre Ø300
Selçuklu Mahallesi	Selçuklu Mahallesi Yağmur Suyu Şebeke Projesi	L=9.818 metre Muhtelif Çaplarda
Şanlıdere Caddesi	Şanlıdere Caddesi Yağmur Suyu Şebeke Projesi	L=1.266 metre Muhtelif Çaplarda

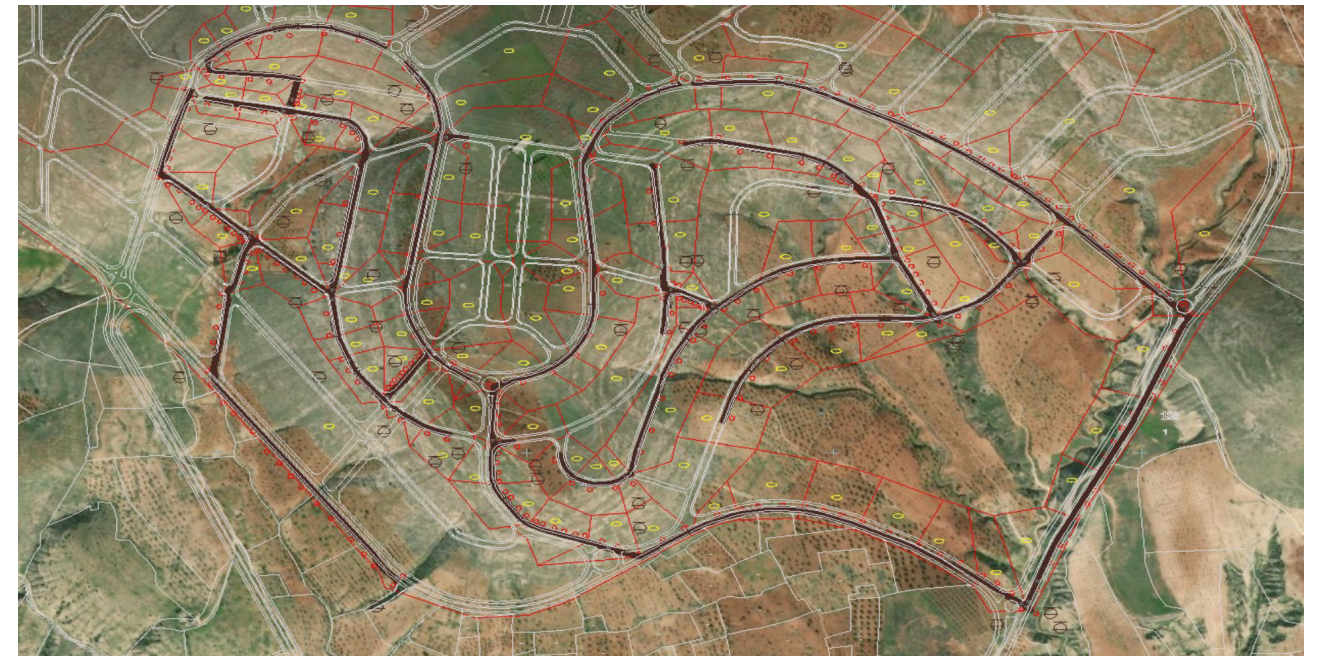

Nizip Fıstıkkent Yağmur Suyu Şebeke Projesi


Merkez İçme Suyu Proje Çalışmaları (Daire başkanlığımız tarafından yapılan)

Mahalle	Proje Adı	Durumu
Öğümsöğüt Mahallesi	Gaziantep Şehitkamil Öğümsöğüt Mahallesi Terfi Hattı Projesi	L=3.316 metre Muhtelif Çaplarda
Burç Mahallesi	DY18-BURÇ Depo Arası Terfi Hattı Projesi	L=9.388 metre Muhtelif Çaplarda
Selçuklu Mahallesi	Gaziantep Şahinbey Selçuklu Mahallesi Şebeke Hattı Projesi	L=34.925 metre Muhtelif Çaplarda
Aktoprak Mahallesi	Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Mahallesi Yeni İmar Bölgesi Revize İçme Suyu Projesi	L=130.000 metre Muhtelif Çaplarda
Bedirkent Mahallesi	Bedirkent Mahallesi İçme Suyu Projesi	L=110.000 metre Muhtelif Çaplarda

Gaziantep Şahinbey Selçuklu Mahallesi
Şebeke Hattı Projesi



Bedirkent Mahallesi
İçme Suyu Projesi

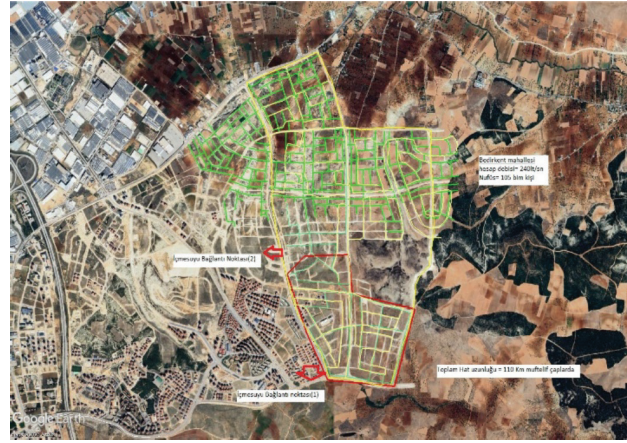


Kırsal İçme suyu Proje Çalışmaları (Yüklenici Firma Tarafından Yapılan)

Proje Adı	Durum
Afrin Barajından Şahinbey Köylerine Su Temini Kesin Projesi Hizmet Alımı	L= 43.000 metre Muhtelif Çaplarda

Daire başkanlığımız tarafından Gaziantep merkez de yapılan hatların toplam metrajı

Merkez Kanal	20.856 metre
Yağmur Suyu	27.084 metre
Merkez İçme Suyu	287.629 metre
Toplam	335.569 metre

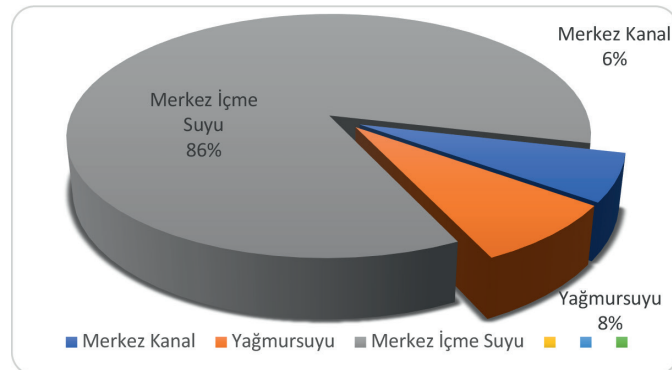


Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Proje Çalışmaları

(Daire başkanlığımız tarafından yapılan)

Mahalle	Proje Adı	Durumu
Şahinbey-Hacıköy	Hacıköy Terfi Hattı Projesi	L= 941 mt Ø90 mm 16 ATÜ PE Terfi Hattı
Şahinbey-Uğurtepe-Karayavaş Mezrası	İçme Suyu Terfi ve İnş Hattı Projesi	L= 1835 mt Ø110 mm 16 ATÜ PE Terfi Hattı ve L= 1902 mt Ø90 mm 16 ATÜ PE İnş Hattı
Şahinbey-Külecik, Kapçağız, Ekinli, Pancarlı, Kumruhamurkesen	İçme Suyu İletim Hattı Projesi	L=2529 mt Ø63-16 PE, L=6264 mt Ø75-16 PE, L=8232 mt Ø110-16 PE, L=1590 m Ø160-16 PE
Şahinbey-Sarıbaşak	Deprem Konutları İçme suyu Projesi	L= 1082 mt Ø75-16 mm PE 16 ATÜ
İslahiye-Değirmencik (Revize)	Değirmencik Mahallesi TOKİ Konutları Revize İçme Suyu Projesi	L=3708 mt Muhtelif Çaplarda İletim Hattı
İslahiye-Fevzipaşa (Revize)	Göltepe 3.Etap TOKİ Konutları Revize İçme suyu Projesi	L=1864 mt Ø110 mm 16 ATÜ PE
İslahiye-Kozdere (Revize)	Kozdere Mahallesi Revize İçme Suyu İletim Hattı Projesi	L=6131 mt Muhtelif Çaplarda İletim Hattı
İslahiye-Çolaklar (Revize)	Çolaklar Mahallesi Revize İçme Suyu İletim Hattı P.	L=2742 mt Ø75 mm 16 ATÜ PE İletim Hattı
Oğuzeli-Yeşildere	Şebeke ve Terfi Hattı Projesi	L=2571 m Ø315 mm 16 ATÜ PE ve L=15682 m (Ø75-90-110-160) PE
Oğuzeli-Yakacık	İçme Suyu Şebeke Projesi	L=19270 m (Ø75-90-110-125-160) PE
Nizip-Samandöken	İçme Suyu Terfi Hattı Projesi	L=6825 m Ø250 mm 16 atü PE Terfi Hat.
Nizip-Tatlıcak	İçme Suyu Temini Projesi	L=879 m Ø90 mm 16 atü PE Terfi Hattı L=1986 m Ø75 mm 16 atü PE İnş Hattı
Yaşarlar Mezrası		
Nizip-Fıstıkkent	Fıstıkkent İçme Suyu Şebeke Hattı Projesi	L = 16623 m Muhtelif Çaplarda
Karkamış-Savaş Grubu	İçme Suyu İletim Hattı Projesi	L = 14574 m Muhtelif Çaplarda
Karkamış-Savaş Grubu	Revize Terfi Projesi	L = 16667 m Muhtelif Çaplarda

Muhtelif mahallelerde yapılan içme suyu hatlarının toplam metrajı

İlçeler	Metraj (Metre)
Şehitkâmil	-
Şahinbey	24.375
İslahiye	14.445
Yavuzeli	-
Oğuzeli	37.523
Araban	-
Nizip	26.313
Karkamış	31.241
Nurdağı	-
Toplam	133.897

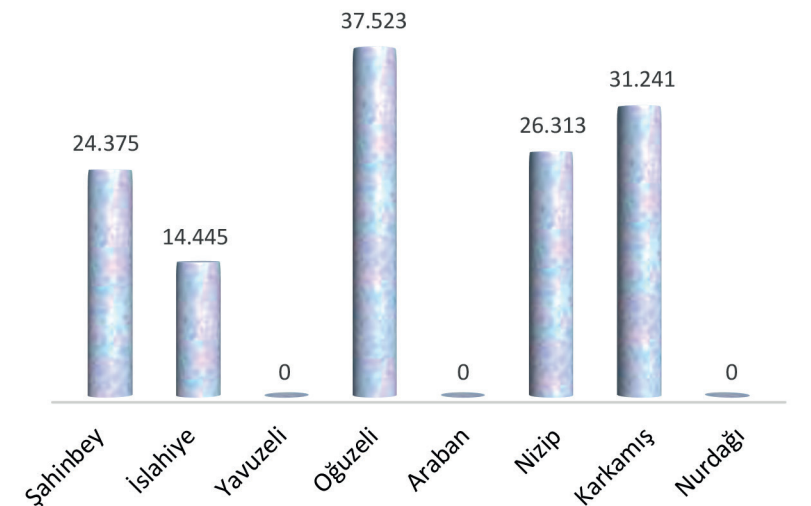



Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Projesi Çalışmaları (Daire başkanlığımız tarafından yapılan)

Mahalle	Proje Adı	Durumu
Şehitkamil-Aktoprak	Yeni İmara Açılan Bölgelere Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 963 mt Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şehitkamil- Beyreli	Beyreli Mahallesi Yeni İmar Bölgesi Kanalizasyon Projesi	L = 4982 M Ø 300 MM Çap, Terfi Hattı L = 825 M 140 MM HDPE 16 ATÜ Kanalizasyon Hattı Projesi
Şehitkamil-Arıl	Kolektör Hattı Projesi	L= 8158 M Ø 400 MM ÇAP, Terfi Hattı L = 132 M 75 MM HDPE 10 ATÜ Kolektör Hattı Projesi
Şehitkamil-Dülük	Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 635 m Ø 200 mm Kanalizasyon Hattı
Şehitkamil-İncesu-Akçaburç Arası	Kolektör Hattı Projesi	L= 1791 m Ø 400 mm (Koruge Boru) Kolektör Hattı Projesi
Şehitkamil-Akçaburç	Yeni Yerleşim Yerleri Kanalizasyon Projesi	L= 583 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şehitkamil-Eskişarkaya	Yeni Yerleşim Yerleri Kanalizasyon Projesi	L= 1205 mt Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şehitkamil-Sinan	İlave Yağmur Suyu Projesi	L= 600 M Ø 1000 MM Yağmur Suyu Taşma Bacası
Şehitkamil-Bilek	Deprem Konutları ile Yeni Açılan Bölgelerin Kanalizasyon Projesi	L= 1647 mt Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey-Sarıt	Deprem Konutlarının Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlanması Projesi	L= 578 mt Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey-Yeşilpınar	Revize Kanalizasyon Projesi	L= 289 mt Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey-Osmanlı (Kümeevler)	İlave Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 2862 m Ø 200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey-Bozca	Kolektör Hattı Projesi	L= 2719 m Ø 200 mm Kolektör Hattı Projesi
Şahinbey-Bostancık-Sergen Yerleşim Birimi	Fosseptik Deplasesi	L= 828 m Ø 200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi ve 300 Kişilik Fosseptik
Şahinbey-Geneyik	Kolektör Hattı Projesi	L= 2454 m Ø 200 mm Kolektör Hattı Projesi
Şahinbey-Osmanlı (Kümeevler) Revize	Revize Kanalizasyon Projesi	L= 358 m Ø 200 mm Revize Kanalizasyon Projesi
Şahinbey-Gerciğın (Huzurevi)	Kanalizasyon Projesi	L= 1328 m Ø 300 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey- Almalı-Yeniköy Arası	İlave Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 2639 m Ø 200 mm İlave Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey- Yağdöver	İlave Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 1151 m Ø 200 mm İlave Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey- Kazıklı	İlave Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 712 m Ø 200 mm İlave Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey- Sarıbaşak	İlave Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 2992 m Ø 200 mm İlave Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey- Serince	İlave Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 1292 m Ø 200 mm İlave Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey- Akbulut	İlave Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 1295 m Ø 200 mm İlave Kanalizasyon Hattı Projesi
Şahinbey- Akpınar	İlave Kanalizasyon Hattı Projesi	L= 3496 m Ø 200 mm İlave Kanalizasyon Hattı Projesi ve 300 Kişilik Fosseptik

Mahalle	Proje Adı	Durumu
İslahiye- Fevziçakmak	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L= 892 mt Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
İslahiye- Beyler-Çukobirlik	Yeni Yerleşim Yerleri Kanalizasyon Projesi	L= 3487m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Oğuzeli-Yeşildere	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L= 16921 mt Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Oğuzeli-Yakacık	Mobilyacılar Sitesi Yağmur Suyu Projesi	L= 4800 mt Ø300 mm Yağmur Suyu Projesi
Oğuzeli-Yakacık	Mobilyacılar Sitesi Kanalizasyon Projesi	L= 19525 mt Ø 200, L= 366 m Ø 300 Kanalizasyon Projesi, 1500 Kişilik Fosseptik ve L= 140 m Ø 75-16 PE 16 ATÜ Terfi Hattı Projesi.
Araban-Hisar	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L= 14243 mt Ø200 mm Kanalizasyon Şebeke Hattı Projesi ve 500 Kişilik Fosseptik
Nizip-Fıstıkkent	Yeni Yerleşim Yerleri Kanalizasyon Projesi	L= 42682 mt Muhtelif Çaplarda Kanalizasyon Hattı Projesi
Nurdağı-Bademli	Kanalizasyon Kolektör Hattı Revize Projesi	L= 4547 m Ø 400 mm Kanalizasyon Kolektör Hattı Revize Projesi

Muhtelif mahallelerde yapılan kanalizasyon hatlarının toplam metraji

İlçeler	Metraj (Metre)
Şehitkâmil	21.521
Şahinbey	24.993
İslahiye	4.379
Yavuzeli	-
Oğuzeli	41.246
Araban	14.243
Nizip	42.682
Karkamış	-
Nurdağı	4.547
Toplam	153.611

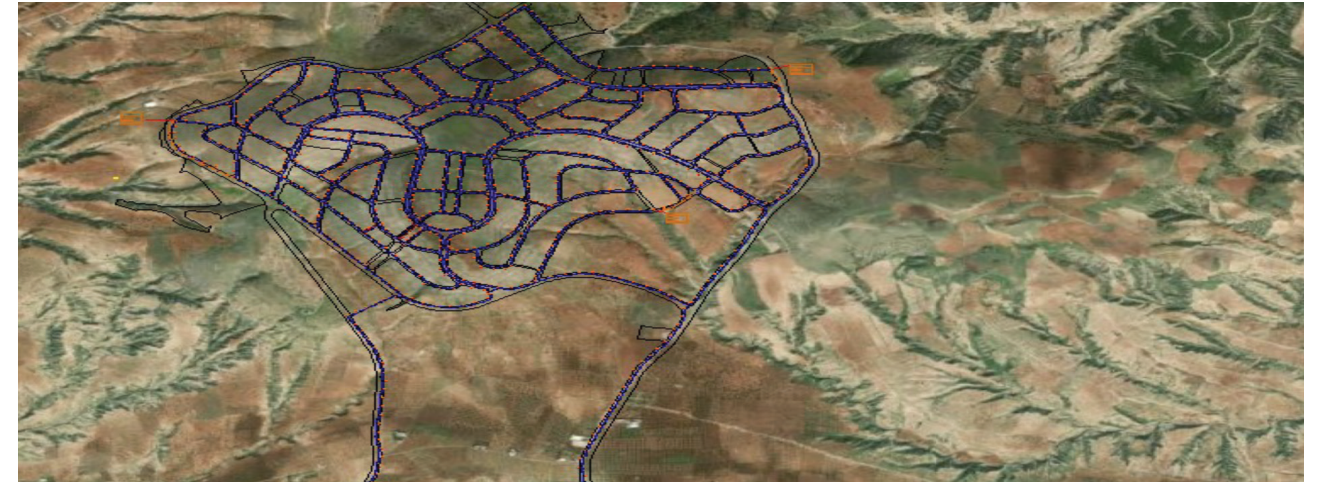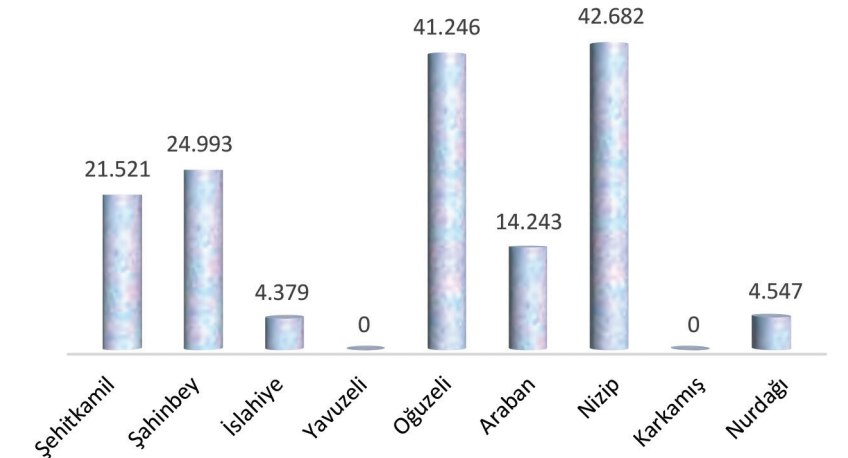

Nizip-Fıstıkkent Yeni Yerleşim Yerleri Kanalizasyon Projesi

Daire Başkanlığımızca Yapılması Planlanan İçme Suyu Proje Çalışmaları

Proje Adı	Durum
Dericiler Sitesi İçme Suyu Projesi	Planlama Aşamasında
Şahinbey- Bağlarbaşı İçme Suyu Projesi	Planlama Aşamasında
Taşlıca Mobilyacılar Sitesi İçme Suyu Projesi	Planlama Aşamasında
Sam Mahallesi İçme Suyu Projesi	Planlama Aşamasında
Bayramlı Bölgesi İçme Suyu İletim Hattı Projesi	Planlama Aşamasında
Kuzeyşehir BUSEM Bölgesi İçme Suyu İletim Hattı Projesi	Planlama Aşamasında
Bayramlı Bölgesi İçme Suyu İletim Hattı Projesi	Planlama Aşamasında
BUSEM 2. Etap İçme Suyu Projesi	Planlama Aşamasında
Bedirkent İçme Suyu Projesi	Planlama Aşamasında
Osmanlı İçme Suyu Şebeke Projesi	Planlama Aşamasında

Daire Başkanlığımızca Yapılması Planlanan Kanalizasyon Proje Çalışmaları

Proje Adı	Durum
Dericiler Sitesi Kanalizasyon Projesi	Planlama Aşamasında
Sam Mahallesi Kanalizasyon Projesi	Planlama Aşamasında
Taşlıca Mobilyacılar Sitesi Kanalizasyon Projesi	Planlama Aşamasında
Kuzeyşehir BUSEM Bölgesi Kanalizasyon Projesi	Planlama Aşamasında
Bayramlı Bölgesi İçme Suyu Kanalizasyon Projesi	Planlama Aşamasında
BUSEM 2. Etap Kanalizasyon Projesi	Planlama Aşamasında
Güneyşehir Kanalizasyon Kollektör Hattı ve Atık Su Arıtma Tesisi Projesi	Planlama Aşamasında
Şehitkamil Akçaburç Yeni İmar Bölgesi Kanalizasyon Projesi	Planlama Aşamasında
Nizip Sarıkoç-Yeniyapan-Dazhöyük Kanalizasyon Kollektör Hattı Projesi	Planlama Aşamasında
Nurdağı İlçesi Sakgözü Mahallesi Deprem Konutları Kanalizasyon Kollektör Hattı Projesi	Planlama Aşamasında

Düzbağ İsale Hattı Kamulaştırma İşlemleri

Toplam Yüz Ölçümü	Parsel Sayısı	Malik Sayısı	Ağaç Sayısı
750.000,00 m ² lik ait alan kamulaştırılmaktadır.	Toplam 511 adet parsel bulunmaktadır.	Toplamda 1641 vatandaş ile kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.	26.633 adet Ağaç sayımı yapılmıştır.

Düzbağ Enerji Nakil Hattı Kamulaştırma İşlemleri

Toplam Kamulaştırılacak Pilon Alanı (m ²)	Parsel Sayısı	Malik Sayısı	Toplam daimi İrtifak Alanı (m ²)	Toplam pilon Sayısı
4.607,58 m ² lik Direk alanı kamulaştırılmaktadır.	Tesis alanında toplam 171 adet vatandaş parseli bulunmaktadır.	626 vatandaş ile kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.	257.562,32 m ² lik alana irtifak hakkı kurulacaktır.	98 adet Enerji Nakil Hattı Direği bulunmaktadır.

Düzbağ İçme Suyu Arıtma Tesisi Kamulaştırma İşlemleri

Yüzölçümü (M ²)	Parsel Sayısı	Malik Sayısı	Ağaç Sayısı
562.618,19 m ² lik alan kamulaştırılmaktadır.	Tesis alanında toplam 48 adet parsel bulunmaktadır.	Toplamda 154 vatandaş ile kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.	12.037 adet ağaç sayımı yapıldı.

Düzbağ İçme Suyu Temini Projesi Kamulaştırma Çalışmaları

- İsale hattı ve ENH hattı için ödeme yapılan malik sayısı: 2573
- İsale hattı ve ENH hattı için ödeme yapılan parsel sayısı: 669
- Toplam İsale hattı ve ENH hattı parsel sayısı: 682
- GASKİ bütçesinden isale hattı ve ENH hattı için ödenen tutar: 25.156.638,66 TL
- İller Bankası tarafından isale hattı ve ENH hattı için ödenen tutar: 22.297.899,37 TL
- GASKİ adına 575 adet taşınmazın tamamı tescil edilmiştir.
- GASKİ adına 19 adet taşınmazın hissesi tescil edilmiştir.

Kuzeyşehir Deprem Konutları Atıksu Arıtma Tesisi Kamulaştırma Çalışmaları

Yüzölçümü (m ²)	Parsel Sayısı	Malik Sayısı	Ağaç Sayısı
98.442,43 m ² lik alan kamulaştırılmaktadır.	Tesis alanında 31 adet şahıs, 34 adet Hazine Arazisi olmak üzere toplam 65 parsel bulunmaktadır.	Toplamda 87 vatandaş ile kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.	1096 adet ağaç sayımı yapıldı.

Kuzeyşehir Deprem Konutları Atık Su Arıtma Tesisi Kamulaştırma Çalışmaları kapsamında;

- Ödeme yapılan malik sayısı: 23
- Ödeme yapılan parsel sayısı: 13
- GASKİ bütçesinden ödenen tutar: 7.547.126,75 TL
- Genel Müdürlüğümüz adına 14 adet taşınmazın tamamı tescil edilmiştir.
- Genel Müdürlüğümüz adına 1 adet taşınmazın hissesi tescil edilmiştir.
- 34 adet Hazine Arazisi ile ilgili tahsis işlemleri devam etmektedir.

2025 Yılı İçerisinde Genel Müdürlüğümüzce Yapılan Kamulaştırma Çalışmaları

Kamulaştırma Nedeni	İlçe	Mahalle	Ada	Parsel	Alan (M ²)	İstimlak Alanı (M ²)	Durumu
İçme Suyu Kuyuları	İslahiye	Altınüzüm		1234 1238	7.800,00	1.024,84	Mahkemede. Kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
Foseptik Yeri	İslahiye	Kozdere	-	159	8.300,00	797,59	Mahkemede. Kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
Paket Atık Su Arıtma	Nizip	Kumla	162	22	7.067,89	1.393,73	Mahkemede. Kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
Su Deposu ve Alanı	Şahinbey	Kavşak	101	83	30.6945,90	486,00	Mahkemede. Kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
Paket Atık Su Arıtma	Araban	Süpürgüç	110	92	94.483,21	1.053,75	Mahkemede. Kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
İrtifak Tesisi Hakkı	Araban	Aşağıyufkalı	117	14	183.469,16	1.137,00	Mahkemede. Kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
İrtifak Tesisi Hakkı	Araban	Sarıkaya	115	23	7.710,00	246,44	Mahkemede. Kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
Pilon Yeri ve İrtifak Tesisi Hakkı	Şahinbey	Cevizli	135	1	11.533,22	1.272,52 (İrt.) 1.76-1.65(Pilon Yeri)	Kamulaştırma işlemi Tamamlandı.
Pilon Yeri ve İrtifak Tesisi Hakkı	Şahinbey	Cevizli	135	2	5.849,90	256.34 (İrt.) 1.41 (Pilon Yeri)	Kamulaştırma işlemi Tamamlandı.
İçme Suyu Depo Alanı ve Ulaşım Yolu	Yavuzeli	Akbayır	102	66 67	28.750,00 128.500,00	403,15 1.003,35	Mahkemede. Kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
İçme Suyu Depo Alanı	Şahinbey	Tiyekli	121	4	6.392,94	85,36	Mahkemede. Kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
Foseptik Yeri	Oğuzeli	Yakacık		728	1.040,00	1.040,00	Kamulaştırma işlemi Devam ediyor.
Foseptik Yeri	Şahinbey	Bostancık	120	3	39.692,34	465,43	Kamulaştırma işlemi Devam ediyor.
İçme Suyu Deposu	Şahinbey	Çimenli	142	14	22.623,24	399,16	Kamulaştırma işlemi Devam ediyor.
İçme Suyu Deposu	İslahiye	Aydınoğlu		1521	353,01	353,01	Kamulaştırma işlemi Tamamlandı.
Sosyal Tesis Alanı	Şahinbey	Sarısalkım	130	102	2.823,82	2.823,82	Kamulaştırma işlemi Tamamlandı.
Kuyu Yeri	İslahiye	Şerikanlı		373	29,37	29,37	Kamulaştırma işlemi Tamamlandı.
Su Deposu ve Alanı	Şehitkamil	Güvenevler	2489	4	1.621,87	64,04	Kamulaştırma işlemi Tamamlandı.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

İlgili daire başkanlıklarının yapmış olduğu yeni hatların ve ek yerlerinin koordinatlandırılıp sisteme işlenmesi sonucunda 2025 yılında 226 km içme suyu hattı, 110 km kanal hattı, 40km yağmursuyu hattı sistemimize işlenmiş olup, toplamda 2985 km içme suyu hattı, 3119 km kanal hattı, 575 km yağmursuyu hattı sistemimize işlenmiştir.

İşletmeler Daire Başkanlığının kontrolünde yüklenici firma tarafından yapılan Nurdağı Atmalı içme suyu, Nizip Tatlıcak-Türlü-Kocatepe içme suyu, Nizip Merkez yağmur suyu, İslahiye Aslanyaylası-Çakmaklı-Aşağıbilenler-Elbistanhöyüğü-Közdere-Türkbahçe içme suyu ve kanalizasyon hattı, Akbayır, Nesimi, Çakmak, Hacılar Mahalleleri kanalizasyon hattı, Yaylacık, Taşlıca, Karakesek Mahalleleri içme suyu hatlarına ait sayısal verilerin sisteme işlenmesi

Kanalizasyon Daire Başkanlığının kontrolünde yüklenici firma tarafından yapılan Güneyşehir Mahallesi içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, Mimar Sinan Mahallesi kanalizasyon hattı, Sarısalkım Mahallesi yağmur suyu hatlarına ait sayısal verilerin sisteme işlenmesi

İçme Suyu Daire Başkanlığının kontrolünde yüklenici firma tarafından yapılan Geylani, Çamtepe Mahalleleri içme suyu hatlarına ait sayısal verilerin sisteme işlenmesi

Arıza ekipleri yaptıkları çalışmaları resim olarak veya öznitelik bilgilerini (çap, boru cinsi, vana çapı) güncellemesi de dahil olmak üzere tablet üzerinden sisteme işlenmesi, tıkalı olan bacalar işaretlenerek kanal görüntüleme ekibinin tabletine arıza kaydı olarak anında geçebilmesi hedeflenmektedir.


CBS Sayısal Verilerin İşlenmesi

CBS Metrajları (Ölçü Birimi)	2025
İçmesuyu (KM)	226
Kanalizasyon (KM)	110
Yağmursuyu (KM)	40

İŞLETMELER 1-2 DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İlçelerde Yapılan İmalatlar

İlçe Adı	Yapılan İçme Suyu İmalatları	Yapılan Kanalizasyon İmalatları	Yapılan İçme Suyu Depoları	Yapılan Fosseptik Yapıları
Araban	42.283	2.328		
İslahiye	42.672	17.641	6 Adet	
Nurdağı	29.346	6.550	1 Adet	
Oğuzeli	26.166	4.715		
Şahinbey	101.796	22.610	9 Adet	1 Adet
Şehitkâmil	80.941	32.972		2 Adet
Yavuzeli	12.962	2.980		
Nizip	96.262	28.050	4 Adet	
Karkamış	27.250	36.000		1 Adet
Toplam	489.678	153.846	20 Adet	4 Adet

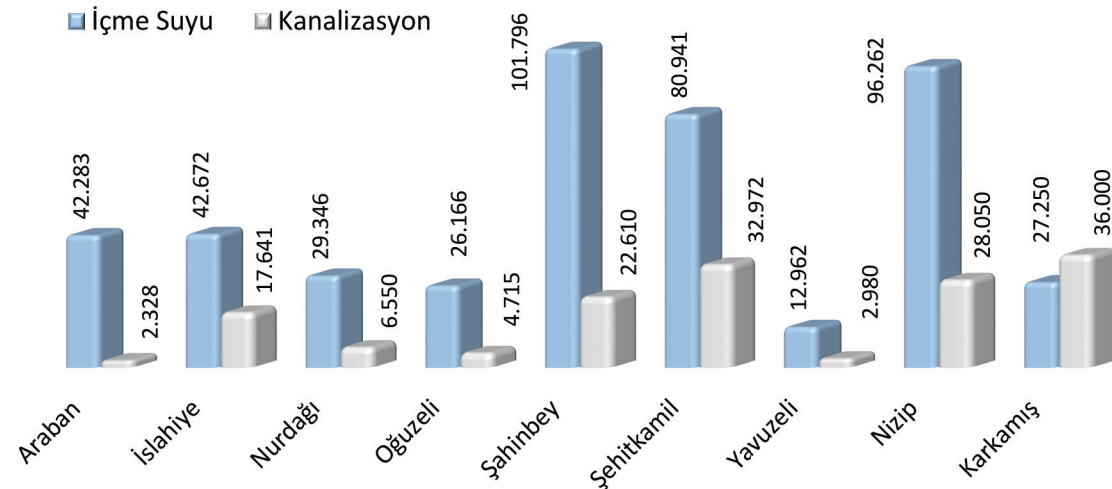

01.01.2025 - 31.12.2025 Tarihleri Arasında Yapılan Sondaj Çalışmaları

İlçe Adı	İşletmeye Alınan Kuyu	İşletmeye Alınamayan Kuyu	Toplam Kuyu
Şahinbey	31	16	47
Şehitkâmil	10	9	19
Oğuzeli	-	-	-
Nizip	6	13	19
Araban	4	1	5
İslahiye	6	1	7
Nurdağı	9	5	14
Yavuzeli	5	5	10
Karkamış	-	-	-
Genel Toplam	71	50	121



İşin Adı: Şahinbey Burç Mahalleleri Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebekesi Yapımı

Başlama Tarihi : 21.07.2025
Bitiş Tarihi : 15.07.2026
Sözleşme Bedeli : 78.118.000,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 39.300 metre kanalizasyon şebeke hattı, 25.000 metre içme suyu şebeke hattı ve 10.700 metre içme suyu isale hattı yapımı

Sağladığı Faydalar: Burç Mahallelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu - kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



İşin Adı: Şahinbey İlçesi (Köyler) İçme Suyu Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve Depo Yapımı

Başlama Tarihi : 13.06.2025
Bitiş Tarihi : 08.04.2026
Sözleşme Bedeli : 25.482.700,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 5.000 metre kanalizasyon şebeke hattı, 27.000 metre içme suyu şebeke hattı ve 3 adet içme suyu deposu yapımı

Sağladığı Faydalar: Şahinbey İlçesine bağlı muhtelif mahallelerde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu - kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



İşin Adı: GASKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluk Alanı İçerisindeki Kilit Taşı Yol Kaplamaları Tamiratının Yapımı

Başlama Tarihi : 26.06.2025
Bitiş Tarihi : 25.06.2026
Sözleşme Bedeli : 13.120.000,00 TL

İşin Muhtevası: 40.000m² kilit taşı yama yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Altyapı çalışmalarında sonra tahrip olan yolların tamirat işleri yapılacaktır.





İşin Adı: Şahinbey İlçesi (Köyler) ve Oğuzeli İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve Depo Yapımı

Başlama Tarihi : 16.07.2024
Bitiş Tarihi : 11.05.2025
Sözleşme Bedeli : 24.994.000,00 TL

İşin Muhtevası : Muhtelif çaplarda 17.500 metre içme suyu şebeke hattı, 6.700 metre kanalizasyon şebeke hattı, 6 adet muhtelif ebatlarda içme suyu deposu ve 3 adet fosseptik yapılması.

Sağladığı Faydalar: Mahallelerde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



İşin Adı: Gaziantep Geneli Muhtelif Mahallelerde Yapılan Köy Evlerinin (Deprem Konutları) Altyapı İşlerinin 4. Etabının Yapılması

Başlama Tarihi : 12.11.2024
Bitiş Tarihi : 10.04.2025
Sözleşme Bedeli : 33.500.000,00 TL

İşin Muhtevası : Muhtelif çaplarda 22.600 metre içme suyu hattı, 2.600 metre kanalizasyon hattı ve 5 adet 100 m³ lük içme suyu deposu yapılması

Sağladığı Faydalar: 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde evleri zarar gören vatandaşlarımız için yapılan yeni yerleşim birimindeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanması.



İşin Adı: Araban İlçesi Merkez Mahalleler İçme suyu Şebeke Yenileme Yapımı

Başlama Tarihi : 24.06.2025
Bitiş Tarihi : 20.12.2025
Sözleşme Bedeli : 34.948.000,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 35.200 metre içme suyu şebeke hattı yapım işi,

Sağladığı Faydalar: Araban İlçesine bağlı merkez mahallelerde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi.



İşin Adı: Şehitkamil İlçesi (Köyler) İçme suyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve Depo Yapımı

Başlama Tarihi : 29.11.2024
Bitiş Tarihi : 24.09.2025
Sözleşme Bedeli : 18.439.500,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 8.200 metre kanalizasyon şebeke hattı, 15.000 metre içme suyu şebeke hattı ve 1 adet içme suyu deposu yapımı.

Sağladığı Faydalar: Şehitkamil İlçesine bağlı muhtelif mahallelerde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu – kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



İşin Adı: Oğuzeli İlçesi İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi Yapımı

Başlama Tarihi : 29.07.2025
Bitiş Tarihi : 04.04.2026
Sözleşme Bedeli : 18.398.000,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 3.500 metre kanalizasyon şebeke hattı, 14.000 metre içme suyu şebeke hattı yapımı

Sağladığı Faydalar: Oğuzeli ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu – kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



GASKİ İçme Suyu Terfi Merkezi Kapasite Artırım Çalışması

Nizip ilçesinde gerek deprem sonrası yapılan konutların ihtiyacının karşılanması, gerekse nüfus artışından kaynaklanan içme suyu ihtiyacının giderilmesi amacıyla; mevcutta bulunan terfi istasyonundaki pompaların kapasite artışı yapılarak 400 lt/sn olan verim 600 lt/sn ye çıkarılmıştır. İş kapsamında; muhtelif çaplarda 7.500 metre içme suyu şebeke hattı yenilenmiştir.

GASKİ Fırat Nehrinden Su Alma Çalışmaları

Barak İçme suyu Grubundan beslenmekte olan; Nizip ve Karkamış İlçelerine bağlı köylerimiz için Fırat Nehrinde içme suyu temini amacı ile keson kuyu imalatı yapılmıştır.

1.Etap: 17.000 m muhtelif çaplarda boru, 1 adet 300 m³, 1 adet 500 m³ içme suyu deposu yapılmış Gevence, Mihrap, Dazhöyük, Hancağız, Gülkaya, İntepe, Teketaşı, Açıkgözler, Korkmazlar, Yılmazlar ve Eceler kırsal mahallelerinin içme suyu problemi çözülmüştür.

2. Etap : 14.000 m muhtelif çaplarda boru döşenmiş 300 m³ içme suyu deposu yapılmış; Suboyu, Yukarıbayındır ve Kumla mahallelerinin içme kullanma suyu sorunu giderilmiştir.

NİZİP Çayı İçin Yapılan Çalışmalar

Nizip ilçesinde atık suların arıtılıp, alıcı ortama verilmesi ve arıtmadan çıkan suyun tarımsal sulama amacı ile kullanılması için Atık Su Arıtma Tesisi (AAT) yapılmıştır. Tesis evsel ve endüstriyel atık suların arıtılabileceği şekilde projelendirilmiştir. 30.500 m³/gün evsel, 7.000 m³/gün endüstriyel kapasiteye sahip olup 2050 yılı için 210.000 kişinin atık sularının arıtılacağı hesap edilerek inşa edilmiştir.

Fıstıkkent Altyapı Çalışmaları

Yeni yerleşim alanı olarak yapımı devam etmekte olan; Fıstıkkent için, 30 km içme suyu şebeke hattı, 25 km kanalizasyon hattı, 20 km yağmursuyu hattı, 3.000 m³ lük içme suyu deposu ve 5.000 kişilik Atık Su Paket Arıtma Tesisi yapılarak işletmeye alınmıştır. Fıstıkkent Altyapı Çalışmaları Bakanlık Projesi Kapsamında tamamlanmıştır.

Nizip Fıstıkkent Toplu Konut Alanı Deşarj Hattı Yapımı

İş kapsamında, Fıstıkkent Toplu Konut Alanı Alanı için 878 metre İdare Malı 400 mm Beton Boru kullanılarak Deşarj Hattı Tamamlanmıştır.

Nizip Sekili Mahallesi 600 Mm Beton Boru Döşenmesi

İş kapsamında, Sekili Mahallesi'nde dere yatağına akan atık sular, 186 metre uzunluğunda ve 600 mm çapında beton boru içerisine alınmıştır.

Yoğun yağışlarda sel ve su baskınlarının önlenmesi amacıyla ilçe merkezindeki muhtelif mahallelerde periyodik olarak yağmur suyu ızgaralarının temizliği yapılmıştır

Tatlıcak mahallesi Oğuzlar mezrası Yarımtepe ve Köseler Adaklı mahallelerine içme suyu sondaj çalışmaları yapılmış olup; mahallelerin içme suyu sorunu giderilmiştir.

Karkamış İlçesi

Kanalizasyon Çalışmaları

25,77 km Muhtelif Çaplarda(Ø300-400 mm Çaplarında Beton Boru) 1 Adet 72 m³/saat Kapasiteli Paket Atık Su Terfi Merkezi Yapılmıştır.

Yağmur Suyu Çalışmaları

1,45 km yağmur suyu hattı döşenmiştir.

İçme Suyu Çalışmaları Kapsamında

16,80 km Muhtelif Çaplarda (Ø90-225 mm PE Boru) , 1 Adet Ölçüm Noktası ve SCADA Merkezi yapılmıştır.

1 Adet 600 m³ Betonarme Depo, 1 Adet 180 m³/saat Kapasiteli İçme Suyu Paket Arıtma

1 Adet 100 m³ ,1 Adet 250 m³ Modüler Depo


Barak İçme Suyu Grubundan beslenmekte olan; Nizip ve Karkamış İlçelerine bağlı köylerimiz için Fırat Nehrinde keson kuyumuz yapılmıştır.

Söz konusu köyler için Eceler Mahallesine 300 m³ lük içme suyu deposu ve yaklaşık 12 km muhtelif çaplarda içme suyu terfi hattı yapılmıştır.

İlçelerde Müdahale Edilen Arızalar

İlçe Adı	Kanal Arıza (Adet)	Su Arıza (Adet)
Araban	728	959
İslahiye	2.224	1.648
Karkamış	1.606	2.634
Nizip	4.980	6.320
Nurdağı	1.532	885
Oğuzeli	1.481	1.108
Şahinbey	1.163	1.198
Şehitkâmil	2.565	3.965
Yavuzeli	897	1.145
Toplam	17.176	19.862

İlçelere Göre Kanalizasyon-İçme Suyu Arıza Verileri

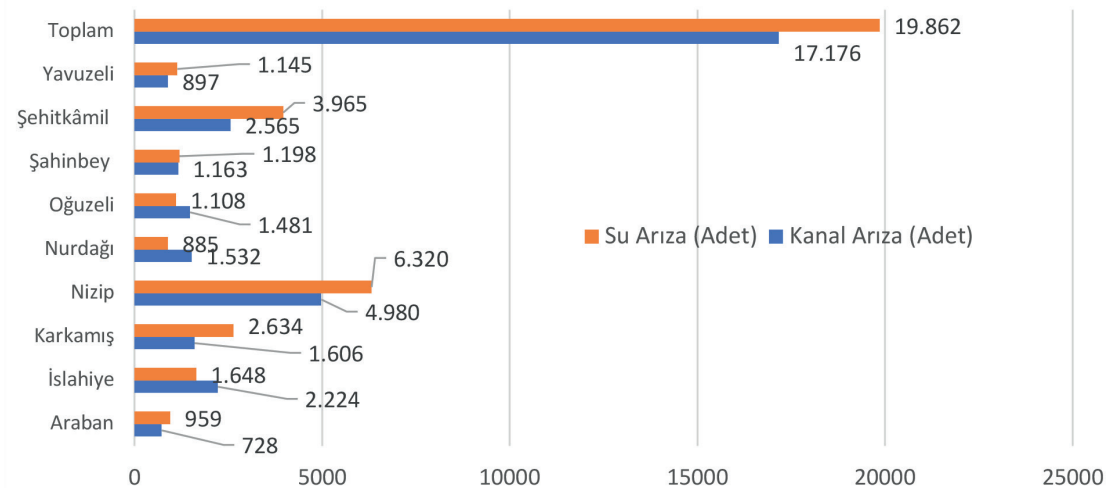

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Enerji Temini

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler tarafından enerji talep edilen yerin gücüne ve bağlantı durumuna göre, elektrik dağıtım şirketinden enerji müsaadesinin alınması, enerji müsaadesine uygun olarak keşfi ve teknik şartnamesinin oluşturularak ihale ile işin yaptırılması ve güvence bedeli yatırılarak elektrik aboneliğinin alınması işleri yürütülür.

Elektrik Faturaları Takip Ve Kontrol İşleri

Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin elektrik faturalarının perakende şirketi tarafından temin edilmesi ve internet üzerinden sorgulanması, fatura üzerindeki tüm bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılarak faturanın hatalı olup olmadığı, reaktif cezaya girip girmediğinin kontrol edilmesi, faturada hata varsa hatanın düzeltilmesi için elektrik dağıtım şirketiyle irtibata geçilmesi, faturada reaktif ceza varsa gerekli önlemlerin alınması için ilgili birime bilgi verilmesi, tahakkuk eden faturaların ödenmesi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazı yazılması işleri yürütülür.

Enerji Verimliliğini Artırıcı Önlemlerin Alınması

Elektrik tüketimlerinin analiz edilerek uygun tarifenin seçilmesi, kullanılan elektrik ve elektronik aletlerin tüketimleri ölçüm cihazları ile analiz edilerek çalışmayanların tamir edilmesi veya gerekiyorsa değiştirilmesinin sağlanması.

Kompanzasyonda yeni nesil SVG panoları sayesinde daha hızlı daha güvenli ve verimli çözümler sağlanarak, enerji sağlayan tesislerde oluşan harmonik, ölçüm yapılarak gerekiyorsa harmonik filtre tesis edilerek ve sorunlar ortadan kaldırılması işleri yürütülür.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırımları

Enerjiyi daha ucuza temin edebilmek için yenilenebilir enerji kaynakları, yatırım maliyeti ve amortisman süreleri göz önünde bulundurularak, uygun olan şekilde rapor hazırlanarak ilgili amirlere sunulması ve uygun görülmesi halinde fizibilite, keşif ve şartnamesinin hazırlanarak ihale ile yaptırılması ve hayata geçirilmesi işleri yürütülür.

Abone Takibi

2014 yılında çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile köy ve mezralarda bulunan 340 abonenin devri de alınarak ve yeni işletmeye alınan tesislerle beraber 2025 yılı Aralık ayı itibarı ile elektrik abone sayımız 990'a çıkmıştır.

Tüm bu aboneler yerinde tek tek tespit edilerek kayıt altına alınmış olup, düzenli olarak arıza takibi yapılmaktadır.

Aktif olarak kullanılan aboneler belirlenerek bunun dışında kalan pasif ve kullanmadığımız veya kullanılmayacak durumda olan tesis aboneliklerimiz iptal edilmiştir, böylece trafo kayıplarından ödenen cezaların önüne geçilmiştir.

GASKİ – 2 Trafo Merkezi



GASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik İşleri Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilip ihalesi yapılan GASKİ 2 Trafo Merkezimizin 2018 yılı Ocak Ayında testleri başarılı bir şekilde tamamlanmış ve Kartalkaya Pompa İstasyonlarımızın enerjisini sorunsuz bir şekilde temin etmektedir.

GASKİ 2 TM tam otomasyon sistemli Türkiye’de kurulmuş son teknolojiye sahip bir trafo merkezidir. Herhangi bir operatöre ihtiyaç duymadan Elâzığ Yük Tevziden otomasyon üzerinden her türlü manevra uzaktan yapılabilmekte ve değerler anlık olarak izlenebilmektedir.

GASKİ 2 TM sayesinde Genel Müdürlüğümüze bağlı Pompa istasyonlarımız dağıtım abonesi yerine iletim abonesi olarak elektriği doğrudan 154 KV iletim hattından temin etmektedir.

Güneş Enerji Santrallerimiz



Yaklaşık 35 bin metre kare alan üzerinde kurulan enerji santralinde 7.000 adet çok kristalli güneş paneli kullanılmıştır. Tamamen temiz enerji ile üretim yapacak olan tesiste yılda yaklaşık 3.200.000 KW elektrik enerjisi üretimi yapılmakta ve 2.021 ton karbondioksitin doğaya salınımı engellenmektedir.

2023 ve 2024 yılında Enerji Alım ihalemizin iptal olması ile beraber ikili anlaşma ile enerji temini yoluna gidilmiş ve Kartalkaya Pompa istasyonları için DEPSAŞ ile ikili anlaşma imzalanmıştır.

Gölbaşı ve Mizmilli halihazırda mesken grubunda olduğu için sadece Kartalkaya pompa

istasyonlarımızın enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla ikili anlaşma imzalanmıştır.

Bu anlaşmadan aylık (PTF nin değerine bağlı olarak) 7 – 9 milyon TL arasında bir tasarruf sağlanacağı hesaplamaktayız.

Bakım İşleri

Yeni tesis ihalesi kapsamında dağıtım trafosu ve panosu stokumuz artırılmış oldu. Bazı yüksek güçlü trafolarımızın yerinde bakımları yapılarak işler vaziyette kalmaları ve trafo kaynaklı olası arızaların önüne geçilmektedir.

GASKİ – 2 Trafo Merkezimizin yıllık 154 kv ve 34 kv hat ve ekipman bakımları ile trafo bakımları yapılmaktadır.

Elektronik Ve Haberleşme

Şube müdürlüğümüzün Elektronik Atölyesinde Kurumumuzun Haberleşme (Telefon Santrali, Telsiz Sistemleri ve Araç Takip (GPS) vb. arıza onarım bakım ve montaj işlemleri yürütülmektedir.

Solar Ve Hibrit Sistem Kurulumu

Enerji hattı çekmenin maliyetli ve sıkıntılı olduğu içme suyu depoları, röle istasyonları için güneş ve rüzgâr (GES ve HIBRIT) enerji sistemleri kurulmuştur. Bu sayede düşük güçlü ve enerji temininin aşırı maliyetli olduğu tesislerimiz için temiz ve ücretsiz enerji temin etmekteyiz.

Enerji Temini Ve Enerji Nakil Hattı

2025 yılında yapılan ihale ile şube müdürlüğümüzden talep edilen enerji nakil hattı yapılmıştır.

2025 yılında toplam 10.531 KVA gücünde 45 adet OG tesis, 53 adet AG olmak üzere toplam 98 adet yeni tesis yapılmıştır. 2026 yılı yeni tesis çalışmalarımız devam etmektedir.

Jeneratör Temini

İlgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli güçlerde jeneratörlerin temini yapılarak yerine montajı yapılmaktadır.

Depo ve Terfi İstasyonlarındaki elektrik kesintilerine karşı tedbir amaçlı 2025 yılında 3 adet muhtelif güçte jeneratör alımı yapılmıştır. Bu sayede içme suyu temininde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçilmiştir.

Hedeflerimiz & Projelerimiz

GASKİ 100 bin tonluk su deposu sınırları içerisine 2 MW Güneş Enerji santrali yapılması noktasında tüm hazırlıklar yapılmış olup kredilenme süreci İller Bankası tarafından yürütülmekte olup en kısa sürede ihale süreci başlayacaktır.

100 bin tonluk su deposu sınırları içerisinde, GASKİ-3 İncesu Trafo Merkezi 154/31,5 KV yeni yapılacak Belkıs içme suyu arıtma tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanmış (maliyeti 300.000.000,00 TL)’dir.

Trafo Merkezinin yapılmasıyla sağlıklı kaliteli kesintisiz elektrik enerji sağlanması planlanmıştır.

Terfiler Ve Otomasyon

Yıllara Göre Aktif - Pasif Kuyu Sayısal Verileri

Yıllara Göre Kuyu Sayıları			
Yıl	Eski Kuyu	Yeni Kuyu	Toplam
2014	524	----	524
2015	484	45	529
2016	519	94	613
2017	606	72	678
2018	668	49	714
2019	704	11	715
2020	700	14	714
2021	697	12	709
2022	709	19	728
2023	725	21	746
2024	758	95	839
2025	811	60	871

871 adet kuyudan 38 adet kuyu pasif durumda olup ihtiyaç durumunda çalışabilir.

Mevcut kuyuların 37 adedi şehir merkezindedir.

Mevcut kuyu sayısına, kırsalda hidrofor ve hidrofor gibi çalışan 91 adet pompamız bulunmaktadır.

Kuyu-Depo Kontrol Sistemi

Depo taşkınlarını önlemek amacıyla 405 adet tesisimize; kuyu-depo kontrol sistemleri takılarak kuyu ile depo senkronize çalışmaya başlamış, bu sayede yeraltı su kaynaklarımız daha verimli kullanılarak, kayıplar minimum seviyeye indirilmiştir.

Depo seviyeleri sabitlenmiş ve kayıpların önüne geçilerek yaklaşık %15 enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem, otomatik ayarlama yaptığı için işçilik maliyeti de düşürülmüştür.

Frekans Konvertörlü Panolar



Tesislerimizde; kendi pano atölyemizde hazırlanan, Frekans konvertör sürücülü pompa panoları kuyu-depo kontrol sistemleriyle entegre çalışması sağlanarak depolardaki su seviyesine göre pompa otomatik frekans ayarlama kabiliyetine kavuşmuştur. Bu sayede;

Pano tasarım ve montajını kendi atölyemizde yapmamız sonucu maliyetler büyük oranda düşmüştür.

Motor kalkış anında ortaya çıkan demeraj akımı kayıpları ortadan kaldırılmıştır.

Teknolojik cihazların kullanımının yaygınlaşması ile çıkan arıza sayıları minimum seviyelere indirilmiş, ihtiyaç olan iş gücümüz azalmıştır.



Frekans konvertörleri uzaktan erişim ile otomatik ayarlanarak işçilik maliyeti düşürülmüştür.

Mevsimsel şartlara göre kuyulardaki su debisinin azalması durumunda, frekans konvertörleri ile pompaların çalışma şartları değiştirilerek, verim kayıplarının önüne geçilmiştir. Ayrıca; su debisi değişikliğine göre pompa değişimleri ortadan kalkmış, işçilik maliyetinde de düşüş olmuştur.

Hidrofor sistemleri kullanılan yerlerde hidroforlar kaldırılarak, bunların yerine basınç sensörleri kullanılarak hat basınçları sabitlenmiş, enerji tüketimi ve ihtiyaç olan iş gücü düşürülmüştür.

Motor sıcaklıkları kontrol altına alınarak motorların verimsiz çalışmasının ve olası arızaların önüne geçilmiştir.

Ayrıca; kullanılan elektrik enerjisinden %5-10 tasarruf sağlanmıştır.

Pano Atölyemizde Hazırlanan Frekans Konvertörlü Panolar

Deprem Sonrası Afet-Köy evleri İçin Yapılan Çalışmalar

Afad köy evlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı için sondaj kuyusu açılmayan mahallelerde içme suyu depolarına hidrofor sistemi montajı yapılarak afet evlerinin içme suyu temini sağlanmıştır.

Afet-köy evleri kapsamında 50 adet kuyu ve hidrofor sistemi montajına ek olarak 29 adet kuyu ve hidrofor sistemi montajı tamamlanarak devreye alınmıştır.

Enerji Verimliliğine Yönelik Uzaktan Kuyu-Terfi-Depo-Dma Otomasyon Sistemi

Şehir geneli mevcut kuyularda enerji verimliliği sağlamak amacıyla yapılan, “Uzaktan Kuyu-Terfi-Depo-DMA Otomasyon Sistemi” nin yaygınlaştırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları devam etmekte olup; pilot bölge seçilen Nurdağı ilçe merkezinde 17 adet içme suyu kuyusu ile 3 adet içme suyu deposunu kapsayan enerji verimliliği işi ile Nizip ilçe merkezini besleyen Belkis 1 ve 2 nolu içme suyu terfi tesislerinde bulunan 7 adet içme suyu pompası ile 2 adet içme suyu deposunu kapsayan enerji verimliliği işleri tamamlanmıştır.

Bu otomasyon sistemi; yer altındaki suyun değişkenliğinin izlenebilmesi ile en uygun pompa seçiminin yapılmasına fayda sağlamış, kuyu-depo senkronizasyonu sağlanarak ihtiyaca göre sistemde en ekonomik görülen kuyuların sırasıyla çalıştırılması ile elektrik enerjisinde tasarruf sağlanmıştır.

Frekans Konvertörü Arıza Tespit Ve Tamirati

Enerji tasarrufuna yönelik kullanımı yaygınlaştırılan frekans konvertörlerinin arızaları, yetişmiş kendi personellerimizce tespit edilerek tamiratları yapılmakta olup, 2025 yılı içerisinde toplamda farklı güçlerde 75 adet frekans konvertörü tamir edilerek tekrar kullanıma kazandırılmıştır.

Makine İkmal ve Araçlar

Kuruma ait motorlu kara taşıtları ile iş makinelerinin bakım onarım işlerinin yapılmasını, işletilmesini sağlar. Kiralık araçların kontrol ve tahsis işlemleri ile tüm araçların denetimini yürütür. Araçların akaryakıtlarının sağlanması, tevzi ve dağıtımını yapar.

Makine İkmal ve Araçlar Şube Müdürlüğü'nün 3 ayrı faaliyet alanı bulunmaktadır.

Genel Müdürlüğümüze ait resmi araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işleri (Kaporta, motor, lastik, makas, boya, oto elektrik, genel mekanik gibi tamiratlar, ve muhtelif araçların üst yapı revizyonları) Araç Bakım Onarım Atölyesi'nde yapılmaktadır. Personel sayımız 18 kişidir. Yapılan tüm bakım ve onarım işleri araç takip programımıza kaydedilmektedir.

Kiralık araçların sevk ve idaresi, tüm araçların takibi Saha Amirliğimiz tarafından yapılmaktadır. Personel sayımız 147 kişidir.

Resmi ve kiralık araçların tümü GPRS takip sistemi kullanılarak izlenmekte olup özel amaçlı kullanımın önüne geçilerek yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

Yakıt istasyonumuzda dağıtılan yakıt miktarları ve depo durumları, yakıt otomasyon sistemi kullanılarak takip edilmektedir. 2 Adet Yakıt Deposu ile hem İstasyonda hem de 4 adet mobil yakıt aracı ile uzak mesafede çalışan araç ve iş makinelerimize yakıt ikmalı yapılmaktadır. personel sayısı 6 kişidir.

Akaryakıt aylık ortalama tüketimi 310.000 Litre



Koruma Ve Güvenlik

- 1-2-3-4 Terfi İstasyonları ve bakım onarım binasına kamera alarm ve anons sistemi yapılarak hizmet binasına aktarıldı.
- Aktoprak Su Deposuna kamera ve ses sistemi yapılarak aktarımı yapıldı.
- 25 Aralık İşletme Tesislerinde arızalı olan kameralar yenileri ile değiştirildi. 25 Aralık Hizmet Binasına kamera sistemi kuruldu.
- Beypınarı Su Deposu kamera sistemi yenilendi.
- Burç Hizmet Binası kamera sistemi bakım ve onarımı yapılarak alarm ve anons sistemi yapıldı.
- Sakçagözü, Sarısalkım Su Deposuna kamera alarm ve anons sistemi yapıldı.
- İslahiye İşletmeler ek hizmet binası kamera sistemi kuruldu.
- Çaybaşı, Bayramlı, Büsen ve Sinan Terfi İstasyonlarına kamera sistemi yapıldı.
- Safaşehir Su Deposu ve Terfi İstasyonuna alarm ve anons sistemi yapıldı.
- Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerde görev yapan güvenlik personellerine uzun ve kısa namlulu silahlarla atış eğitimleri yaptırıldı.
- Kamera ve güvenlik sistemlerimizin genel kontrol ve raporu yapıldı.

Ambarlar Ve Varlık Yönetimi



Kurumumuza ait malzeme ve ekipmanların düzenli şekilde teslim alınması, güvenli biçimde depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda doğru zamanda ilgili birimlere teslim edilmesini sağlanacaktır. Bu süreç, stok takibinin doğru yapılmasına, kayıpların önlenmesine ve işlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlar.

2025 yılı sonu itibariyle ambarlarımız da 3.773 kalem malzeme bulunmakta olup, malzemelerin güncel maddi değeri yaklaşık; 228 Milyon TL dir.




DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01.01.2025 – 31.12.2025 Tarihleri Arasında 4734 Sayılı Kanunun 22 (A) (B) (C) (D) Hükümleri Doğrultusunda Aylar İtibarı İle Yapılan Alımlar Aşağıdaki Gibidir.


	Malzeme		Hizmet		Yapım		Toplam	
	Adet	Tutar	Adet	Tutar	Adet	Tutar	Adet	Tutar
Ocak	4	773.410,00	3	206.500,00	-	0,00	7	979.910,00
Şubat	130	9.798.766,27	69	6.592.529,57	5	3.031.500,00	204	19.422.795,84
Mart	118	20.571.911,02	46	2.715.073,00	1	328.000,00	165	23.614.984,02
Nisan	80	10.636.549,34	34	3.160.646,88	5	2.496.200,00	119	16.293.396,22
Mayıs	118	16.641.054,54	66	8.018.272,23	7	3.827.030,00	191	28.486.356,77
Haziran	120	21.330.852,93	52	4.350.749,10	8	6.237.600,00	180	31.919.202,03
Temmuz	116	19.022.317,15	57	6.584.877,67	5	2.630.305,00	178	28.237.499,82
Ağustos	136	25.983.381,00	59	8.334.003,00	10	7.201.042,40	205	41.518.426,40
Eylül	133	27.444.974,95	42	5.230.105,55	5	2.932.525,00	180	35.607.605,50
Ekim	179	35.140.564,39	67	10.363.376,10	9	6.048.556,20	255	51.552.496,69
Kasım	169	24.824.885,03	67	6.449.554,33	15	10.623.885,00	251	41.898.324,36
Aralık	60	16.360.335,35	27	2.369.933,01	6	4.233.014,74	93	22.963.283,10
Toplam	1.363	228.529.001,97	589	64.375.620,44	76	49.589.658,34	2.028	342.494.280,75

Yapılan Alımların Dağılımı

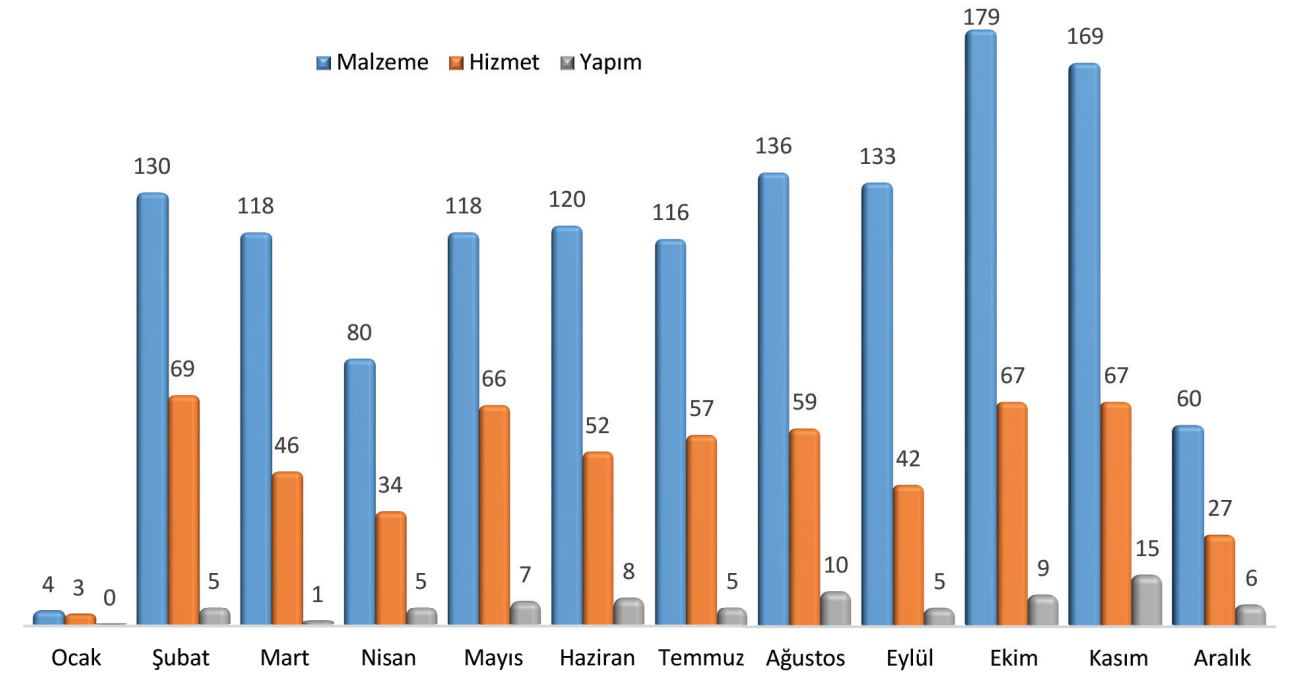

2025 Yılı İhale İcmal Tablosu

İhale Türü		İptal Edilen İhale Sayısı	Sözleşmeye Bağlanan İhale Sayısı	Toplam İhale Sayısı
Yapım İşi İhaleleri	Açık Elektronik	11	20	31
	Pazarlık 21/b Elektronik	0	1	1
	TOPLAM	11	21	32
Hizmet Alımı İşi İhaleleri	Açık Elektronik	3	4	7
	Pazarlık 21/b Elektronik		1	
	Pazarlık 21/f Elektronik	5	11	17
	Toplam	8	16	24
Mal Alımı İşi İhaleleri	Açık Elektronik	7	25	32
	Pazarlık 21/b Elektronik			
	Pazarlık 21/f Elektronik	3	3	6
	Toplam	10	28	38
Genel Toplam		29	65	94
AFAD Kapsamındaki İhaleler				
Yapım İşi İhaleleri	AFAD (Pazarlık-17)		4	4
	Toplam			
Mal Alımı İşi İhaleleri	AFAD (Pazarlık-17)		1	1
	Toplam	0	5	5
AFAD Toplam		0	10	10
JİCA Hibe Kredili İhaleler				
Yapım İşi İhaleleri	Açık Elektronik	0	1	1
JİCA Toplam				
Avrupa Birliği Hibe Kredili İhaleler				
Yapım İşi İhaleleri	AFD	0	2	2
AFD Toplam				
Toplam İhale Sayısı		0	2	2
Trampa İhalesi	Trampa İhalesi Su Sayacı)		1	1
Toplam			1	1

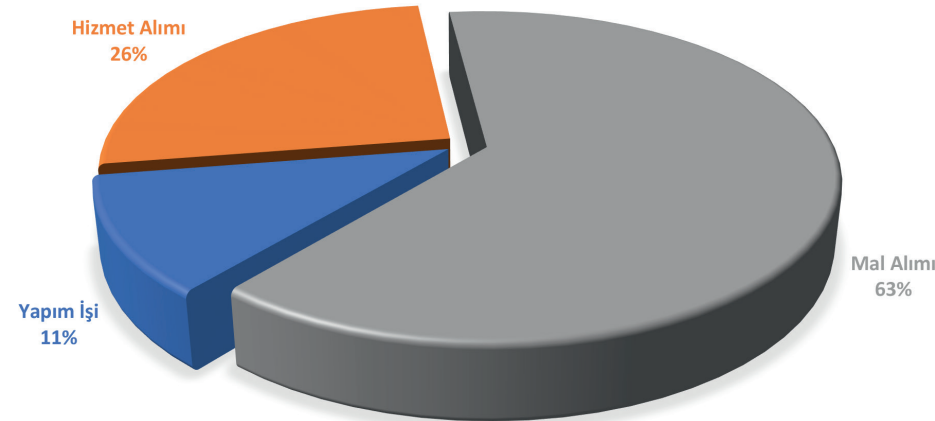

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İcra Takipleriyle İlgili Sayısal Veriler	
2025 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış Olan Toplam Tutar	260.698.221,48.-TL
2025 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam İcralı Fatura Tahsilat Tutarı	179.463.650,73 TL
2025 Yılı İçerisinde Hukuklu Hukuksuz Borçlulara Taksit Yapılmış Olan Toplam Tutar	214.897.941,63 TL
2025 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksit Yaptırmış Olan İcralı Borçlulardan 2025 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam Taksit Tahsilat Tutarı	51.471.597,00 TL
31/12/2025 Tarihine Kadar Hukuklu hukuksuz Borçlarını Taksitlendirmiş Olan Borçlulardan 2025 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam Taksit Tahsilat Tutarı	113.496.674,19 TL
2025 Yılı İçerisinde İcralı Borçlulardan Yapılmış Olan Toplam Fatura ile Taksit Tahsilat Tutarı	292.960.324,92 TL
2025 Yılı İçerisinde Abonelere ve/veya Fiili Kullanıcılara Yönelik Açılmış Olan MTS/İcra Takibi Adedi	24.061
2025 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış Olan Fatura Adedi	94.951
2025 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış ve 2025 Yılı İçerisinde Tahsil Edilmiş Fatura Ad.	84.902
2025 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksitlendirmiş İcralı Borçlu Adedi	5.801
2025 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksitlendirmiş İcralı Taksit Adedi	7.536
2025 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksitlendirmiş İcralı Protokol Toplamı	101.401.267,44 TL
2025 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksitlendirmiş Hukuksuz Borçlu Adedi	7.021
2025 Yılı İçerisinde Borçlular Tarafından Yapılmış Olan Hukuksuz Taksit Adedi	7.266
2025 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksitlendirmiş Hukuksuz Olan Protokol Toplamı	61.817.873,81 TL
Hukuki Mütalaalar	
2025 Yılı İçinde Genel Müdürlüğümüzün Çeşitli Birimlerinden 1. Hukuk Müşavirliğine Gönderilmiş Olan Hukuki Görüş İstem Yazılarına Cevaben Verilmiş Olan Hukuki Mütalaa Adedi	5

2025 Yılı Ve Öncesi Yıllarına Ait Davalarla İlgili Sayısal Veriler

Mahkemesi	Lehimize Sonuçlanan	Aleyhimize Sonuçlanan	Kısmen Kabul Kısmen Red	Derdest Olan Dosyalar	Toplam Dosya Sayısı
Asliye Hukuk Mahkemeleri	38	32	9	68	147
Asliye Ticaret Mahkemeleri	4	6	1	11	22
İş Mahkemeleri	3	18	6	12	39
İcra Hukuk Mahkemeleri	2	2	0	1	5
Ceza Mahkemeleri	13	1	0	11	25
İdare Mahkemeleri	6	3	0	21	30
Tüketici Mahkemeleri	3	1	1	5	10
Sulh Hukuk Mahkemeleri	1	1	0	1	3
Genel Toplam Dosya Sayısı	70	64	17	130	281

REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı; etkin, verimli, yapıcı, yol gösterici ve ekonomik bir denetim sistemini çalışma anlayışı olarak benimser, hata arayan ve sadece eleştiren, durağan teftiş anlayışı yerine muhtemel riskleri önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasını esas alır. Birimimiz, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetini sürdürmektedir.

Yıllara Göre Düzenlenen Raporlar

Raporun Cinsi / Yıllar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
İnceleme	16	3	4	5	2	4	2	9	8	4	9	4
Soruşturma	3	6	1	5	4	2	3	3	10	8	9	7
Teftiş	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Ön inceleme	5	0	0	3	3	0	0	0	1	6	3	4

YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2560 sayılı Kuruluş Yasası gereğince; yılda iki kez gerçekleştirilen Genel Kurulun toplanması için gerekli tüm hazırlıkları yapmak, toplantılarda alınan Genel Kurul kararlarını ilgili birimlere duyurmak Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir. Yönetim Kurulu sekreteryası Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Yine 2560 sayılı yasa gereği haftada bir yapılması gereken Yönetim Kurulu Toplantısının gündemini hazırlamak ve toplantıda alınan kararları yazılı hale getirerek Yönetim Kurulu Üyelerinin imzasına sunmak, bir nüshasını da tasdik ederek gereği için ilgili birimine havale ettirmek ile Yönetim Kurulu Kararlarını arşivlemek de görevlerimizdendir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze gelen her türlü evrakı teslim alarak EBYS sisteminde kayıt altına almak ve KEP sistemi üzerinden Kurumumuza iletilen resmi belgeleri ilgili birimlere süresinde ulaştırmak diğer bir görevimizdir. Kurumdan gönderilecek belgelerin EBYS sisteminden çıktısını alarak uygun posta araçları ile gönderilmesini sağlamak yine Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir.

Kağıt israfını önlemek amacıyla kamu kurumlarınca kullanılması zorunlu hale getirilen EBYS sistemi 01/01/2014 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılmaya başlanmış ve sonraki yıllarda da kullanılmaya devam edilmiştir. Kamu Kurumlarında 2025 yılından itibaren kullanılmaya başlanan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin Genel Müdürlüğümüzde kullanımına 2024 yılında da devam edilerek iletişim daha ucuz ve hızlı hale getirilmiştir. Ayrıca özellikle yargı tebligatlarında yeni geliştirilen UETS tebligat sistemi Kurumumuzca da kullanılmaktadır.

Faaliyet Türü	Sayısı
Gelen-Giden Kayıtlar	42.563
Yönetim Kurulu Kararları	420
Genel Kurul Kararları	13
Toplam	42.996

3.2. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama kılavuzu stratejik plana ilişkin olarak bütüncül bir bakış açısı ortaya koymakta ve bu doğrultuda başlangıç değeri üzerine gösterge hedeflerinin kümülatif olarak biriktirilmesini istemektedir. Bunu sadece artış hedefleyen göstergeler için değil aynı zamanda azalış hedefleyen göstergeler için de geçerli kılmıştır. Göstergenin nereden başlayıp, nereye kadar artacağını veya azalacağını daha anlaşılır hale getirmiştir. Böylelikle nerede olduğumuz ve nereye ulaşmak istediğimizi ölçme kabiliyeti artırılmıştır. Bazı azalış veya artış hedeflemeyen göstergeler ise aynı değeri koruma şeklinde ifade edilmekte olup, bu grupta yer alan göstergelere uygulanan performans hesaplama formülü mevzuat tarafından farklılaştırılmıştır.

Göstergelerin performans hesabında kılavuzun tarif ettiği şekliyle kümülatif olarak artış veya azalışı ifade eden her bir performans göstergesi için genel olarak **(C-A)/(B-A)** formülü kullanılmaktadır. Fakat aynı değeri koruma şeklinde ifade edilen göstergelerde performansın hesaplanması **(C/B)** formülüne göre yapılmaktadır.

Stratejik Planda yer alan göstergeler her sene için sayısal hedef içermeyebilmektedir. Yani sadece belirli yıllarda yapılıp bitirilecek işlerin varlığı sebebiyle bu tip göstergelere her yıl sayısal hedef tanımlanmamaktadır. Bu durumda olan göstergeler hedefin performansının hesaplanmasında göstergelerin etki ağırlığını ifade eden ve stratejik plan hazırlanırken belirlenen hedefe etkisi yüzdelerinin yıllara göre uyarlanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Kılavuzun tarif ettiği şekliyle bu göstergeler için performans yüzdesi hesaplanmadığı gibi hedef performansına olan etkileri de dikkate alınmamaktadır. Bu durumda olan göstergelerin yüzde değerleri, aynı hedef altında yer alan diğer göstergelere ağırlıkları nispetinde dağıtılarak hesaplama yapılmaktadır. Böylece hedefin altındaki göstergelerin toplam ağırlığı %100'e tamamlanarak hedefin performansının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

Ayrıca kılavuzda "Bir göstergenin performansı yüzde 100'ü aşabilir. Ancak hedef performansının ölçümünde bu değer "100" olarak alınır. Böylece diğer göstergelerin hedefe etkisinin doğru hesaplanması sağlanır. Bir göstergenin performansı negatif bir değer alabilir. Ancak hedef performansının ölçümünde bu değer "0" olarak alınır. Böylece diğer göstergelerin hedefe etkisinin doğru hesaplanması sağlanır. Hedefe ilişkin tek bir gösterge belirlenmesi durumunda hedef performansının ölçümünde bu değer aynen alınır. Hedef performansı yüzde 100'ü aşabilir ya da negatif bir değer alabilir." denilmekte olup, bu hükme uygun olarak performans hesabı yapılmıştır.

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama kılavuzu stratejik planın izleme ve değerlendirme süreçlerini iki temel ayak üzerine oturtmuştur. Buna göre 6 aylık gerçekleşme sonuçları için Stratejik Plan izleme raporu ve toplantısının yapılması, yıllık gerçekleşme sonuçları için ise Stratejik Plan gerçekleşme raporu hazırlanması ve üst yönetim ile harcama birimi yetkililerinin katılımıyla toplantıda değerlendirilmesini hükme bağlanmıştır.

Amaç:1	Su Hizmetlerini Geliştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef:1.1	İçme Suyu Sisteminin Kapsamını Genişleterek Kayıp Miktarını Düşürmek				
Hedef Performansı	38				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Hedefe ilişkin sapma nedeni hedefe etkisi en yüksek olan Düzbağ barajı çalışmalarının ertelenmesi.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Hedefe ulaşamamıştır Düzbağ baraj çalışmaları 2026 yılında başlanacaktır. Hedef planlama dönemi içerisinde gerçekleştirilecektir.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.1.1 Düzbağ barajının yapım oranı	60	0	20	0	0
PG:1.1.2 Oluşturulan İzole bölge sayısı	10	82	102	102	100
PG:1.1.3 Açılan kuyu sayısı	10	0	20	13	65
PG:1.1.4 Su kayıp-kaçak oranı	10	30	28	25.32	110
PG:1.1.5 Tarama yapılan mahalle sayısı	10	10	18	18	100
Açıklama: - PG:1.1.1 Hedeflenen gösterge değerine ulaşamamıştır. Düzbağ barajı yapım çalışmalarına 2026 yılında başlanacaktır. - PG:1.1.2 Şehir geneli AÇB, Font ve Ö.G.B borularının değiştirilmesi veya kazısız teknoloji ile ıslah edilmesi, içme suyu şebekesinin izole edilen bölgelerinin tamamının otomasyon kapsamına alınarak, tüm şebekenin DMA (İzole Alt Bölge) ile işletilmesi hedeflenmektedir. Böylece şebekenin optimum şekilde işletilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve içme suyunda kayıp kaçakların önlenerek sistemdeki verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Gösterge hedefine ulaşılmıştır. - PG:1.1.3 Fıstık Park, Batalhöyük, Narlıtepe, Güneyşehir, Göktürk, Taşlıca imar bölgesi, Asri Mezarlık içi, 15 Temmuz, İncilipınar mahallelerinde açılan toplam 13 yeni kuyu devreye alındı. - PG:1.1.4 Hedeflenen gösterge değerine ulaşamamıştır. 2025 yılında hedeflenen %28 kayıp kaçak oranı %25.32 olarak gerçekleşmiştir.					

Amaç:1	Su Hizmetlerini Geliştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef:1.2	İçme Suyu Şebeke İmalatının Yapılması, Mevcut Hatların Kesintisiz İşletilmesi				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Hedefin performans değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturulmuştur. Yetişmiş ve tecrübeli teknik kadromuz marifetiyle çalışmaları aksamadan devam etmektedir. Stratejik planda yer alan ve amaç ve hedeflere temel teşkil eden tespit ve ihtiyaçlarda bir değişiklik söz konusu değildir.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG: 1.2.1 İçme suyu hattı yapımı Km	30	2.610	2.680	2.718	152
PG: 1.2.2 Müdahale edilen arıza sayısı	20	12.000	13.000	11.035	108
PG: 1.2.3 Hidrolik modelleme ile şebekenin yeniden çözülmesi Km	15	1.200	2.000	2.000	100
PG: 1.2.4 Mevcut içme suyu sisteminin SCADA sistemine alınması	20	10	50	50	100
PG: 1.2.5 SCADA sisteminin bakım onarım oranı	15	100	100	100	100
Açıklama: - PG: 1.2.1 2 Hedefin gösterge değerine ulaşılmıştır. 2025 yılında 68.800 metre içme suyu hattı imalatı yapıldı. Şebekelerimizin %86 sı Duktıl borudan oluşmaktadır. - PG: 1.2.2 Hedefin gösterge değerine ulaşılmıştır. Altyapı çalışmaları neticesinde arıza sayılarında düşüş yaşanmıştır. Şahinbey bölgesinde 5.346 adet ve Şehitkâmil bölgesinde 5.689 adet olmak üzere 11.035 adet arızaya müdahale edilmiştir. - PG: 1.2.4 Hedefin gösterge değerine ulaşılmıştır. Mevcut içme suyu sisteminin SCADA sistemine alınması çalışmasında gösterge hedefine ulaşılmıştır. - PG: 1.2.5 Hedefin gösterge değerine ulaşılmıştır. SCADA sisteminin bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.					

Amaç:1	Su Hizmetlerini Geliştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef:1.3	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak ve Mevcut Tesislerin Performansını Artırmak				
Hedef Performansı	77				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Hedef tam olarak gerçekleşme olmasa da hedefe yaklaşmıştır. Belkis içme suyu arıtma tesisi yapımı 2025 yılı içerisinde proje çalışmaları devam etmektedir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturulmuştur. Yetiştirilmiş ve tecrübeli teknik kadromuz marifetiyle çalışmaları aksamadan devam edecektir.				
Sorumlu Birim	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.3.1 Hacıibaba içme suyu arıtma tesisi kapasite artırımı	20	50	100	100	100
PG:1.3.2 Arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	20	80	82	82	100
PG:1.3.3 Belkis içme suyu arıtma tesisi yapım oranı	20	0	20	0	0
PG:1.3.4 Sağlanan su miktarı m³	20	220.000.000	230.000.000	207.023.206	90
PG:1.3.5 Artılan yıllık su miktarı m³	20	150.000.000	160.000.000	146.268.909	91
Açıklama:					
- PG:1.3.1 Hedefin gösterge değerine ulaşılmıştır.Hacıibaba içme suyu arıtma tesisi kapasite artırımı yapılarak Hacıibaba İçme Suyu Arıtma Tesisinin Kapasitesi 12.000.000 m³/ay olarak artırılmıştır. - PG:1.3.2 Hedefin gösterge değerine ulaşılmıştır. Arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı % 82 oranında gerçekleşti. - PG:1.3.3 Belkis içme suyu arıtma tesisi yapımı proje aşamasında olup 2026 yılında yapım çalışmalarına başlanacaktır. - PG:1.3.4 Hedefin gösterge değerine ulaşılmıştır. 207.023.206 m³ su şehir geneline sağlanmıştır. - PG:1.3.5 146.268.909 m³ su Hacıibaba arıtma tesislerinde artılmıştır.					

Amaç:1	Su Hizmetlerini Geliştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef:1.4	İçme Suyu Tesislerinin ve Şebekenin Verimli Bicimde İşletilmesini Sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinin stratejik planda yer alan tespit ve ihtiyaçlar değişmediği için güncellenmesi gerekmemektedir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Su dağıtım hatlarını ve tesislerinin mevzuat kriterlerine uygun ve verimli çalıştırılabilmesi için revizyon çalışmaları yapmakta, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Sorumlu Birim	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.4.1 Mizmilli terfi pompa istasyonlarının yenilenmesi	25	5	45	45	100
PG:1.4.2 Kartalkaya terfi pompa istasyonlarının yenilenmesi	25	5	30	30	100
PG:1.4.3 İsale hattı OSB deplasesi yapımı	25	5	50	50	100
PG:1.4.4 Hacıibaba tesislerinin bakım onarımı	25	0	30	30	100
Açıklama:					
1.4.1 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Mizmilli terfi pompa istasyonlarının yenilenmesi çalışmalarında Mizmilli İsale Hattının 44 tahliye ve 48 adet vantuzun 6 aylık olmak üzere yılda 2 kere periyodik bakımları (vana, conta kontrolü, vantuz toplarının kontrolü, vana odalarının temizliği), pompa giriş ve çıkış vanaları, darbe vanaları, sürgülü vanalar ve çıkış vanalarının kontrollerinde vanaların ve elektriksel bakımları yapılmaktadır. 1.4.2 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Kartalkaya terfi pompa istasyonlarının yenilenmesi çalışmalarında AFAD hibe kredisi ile Kartalkaya pompa istasyonlarında Kartalkaya barajı ve pompalarda bulunan birimlerde bakım faaliyetleri çerçevesinde (haftalık,aylık,üç aylık, altı aylık ve yıllık) bakımlar düzenli ve muntazam olarak yapılması. 1.4.3 Gösterge değerine ulaşılmıştır. İsale hattı OSB deplasesi yapımı çalışmalarında mevcut isale hattının yenilenerek yeniden yapılması 1.4.4 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Hacıibaba tesislerinin bakım onarımı çalışmaları kapsamında Hacıibaba içme suyu arıtma tesisinin betonarme ve elektriksel bakım onarımının yapılması.					

Amaç:1	Su Hizmetlerini Geliştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef:1.6	İlçelerde İçme ve Kullanma Suyu Sistemlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değeri üzerinde gerçekleşmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans göstergesinde hedeflenen değere büyük oranda ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.6.1 İçme suyu hattı yapımı (metr)	30	150.000	140.000	489.678	339
PG:1.6.2 İçme suyu hatlarının periyodik bakımı	20	100	100	100	100
PG:1.6.3 İçme suyu arıza sayısı	20	15.000	14.000	19.862	198
PG:1.6.4 İlçelerde kayıp kaçak oranının düşürülmesi	30	45	40	39	100
Açıklama:					
1.6.1 Araban İlçesinde -42.283 metre, İslahiye İlçesinde 42.672 metre, Nurdağı İlçesinde 29.346 metre, Oğuzeli İlçesinde 26.166 metre, Şahinbey İlçesinde 101.796 metre, Şehitkâmil İlçesinde 80.941 metre, Yavuzeli İlçesinde 12.962 metre, Nizip İlçesinde 96.262 metre, Karkamış İlçesinde 27.250 metre olmak üzere ilçelerde 489.678 metre içme suyu hattı imalatı yapılmıştır. 1.6.2 Gösterge performans değerine ulaşılmıştır. İçme suyu hatlarının periyodik bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. 1.6.3 Araban İlçesinde 958 adet, İslahiye İlçesinde 1.648 adet, Nurdağı İlçesinde 885 adet, Oğuzeli İlçesinde 1.108 adet, Şahinbey İlçesinde 1.198 adet, Şehitkâmil İlçesinde 3.965 adet, Yavuzeli İlçesinde 1.145adet, Nizip İlçesinde 6.320 adet , Karkamış İlçesinde 2.634 adet olmak üzere ilçelerde 19.862 adet içme suyu arızasına müdahale edilmiştir. 1.6.4 Gösterge performans değerine ulaşılmıştır. İlçelerde kayıp kaçak oranının ortalama %39 seviyesine getirilmiştir.					

Amaç:1	Su Hizmetlerini Geliştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef:1.7	İlçelerde İçme ve Kullanma Suyu Tesislerinin Yapımını Sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans göstergesinde hedeflenen değere büyük oranda ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.7.1 Açılan sondaj kuyusu sayısı	20	773	793	844	106
PG:1.7.2 Arıza giderilme süresini 12 saate düşürme oranı	20	80	83	83	100
PG:1.7.3 Yapılan içme suyu deposu sayısı	20	423	428	443	103
PG:1.7.4 İşletmeye alınan tesislerin SCADA sistemine girilmesi oranı	20	60	65	65	100
PG:1.7.5 Depoların bakım onarımının yapılması oranı	20	100	100	100	100
Açıklama:					
- PG:1.7.1 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Açılan sondaj kuyusu sayısı, Şahinbey İlçesinde 31, Şehitkâmil İlçesinde 10, Nizip İlçesinde 6, Araban İlçesinde 4, İslahiye İlçesinde 6, Nurdağı İlçesinde 9, Yavuzeli İlçesinde 5 adet olmak üzere 71 adet sondaj kuyusu açılmıştır. - PG:1.7.2 Arıza giderilme süresini 12 saate düşürme çalışmalarında gösterge değerine ulaşılmıştır. - PG:1.7.3 İslahiye İlçesinde 6 Adet, Şahinbey İlçesinde 9 Adet, Nurdağı İlçesinde 1 Adet, Nizip İlçesinde 4 Adet olmak üzere 20 Adet içme suyu deposu yapılmıştır. - PG:1.7.4 Gösterge değerine ulaşılmıştır. İşletmeye alınan tesislerin SCADA sistemine girilmesi oranına ulaşılmıştır. - PG:1.7.5 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Depoların bakım onarımının çalışmaları yapılmıştır.					

Amaç:2	Atık Su Hizmetlerini Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef:2.1	Atık Su Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek ve İhtiyaç Duyulan Yeni Hatlar Tesis Etmek.				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.				
Hedefe ilişkin alınacak önlem	Performans göstergesinde hedeflenen değere büyük oranda ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.1.1 İnşaatı tamamlanan kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)	30	2.976	3.056	3.019	99
PG:2.1.2 İnşaatı tamamlanan yağmur suyu şebeke uzunluğu(km)	30	620	710	638	90
PG:2.1.3 Yapılan arıza sayısı	20	65.562	57.000	56.538	99
PG:2.1.4 Parsel bağlantı sayısı	20	650	700	700	100
Açıklama:					
- PG:2.1.1 Gösterge değerine ulaşmıştır. Yıl içerisinde İnşaatı tamamlanan kanalizasyon şebeke uzunluğu 42.2 km olarak gerçekleşmiştir. Yeni imara açılan Gazitepe ve Sarısalkım Bölgesinin kanalizasyon yapımı, Şehir merkezinde bulunan yeni imara açılan bölgelerin kanalizasyon hattı ve yeni parsel bağlantılarının yapımı, Taşlıca Mahallesinde depremten sonra imara açılan rezerv alanı kanalizasyon şebeke hattı ve Gerciğin Huzur Evi kanalizasyon yapımı. - PG:2.1.2 Gösterge değerine ulaşmıştır. İnşaatı tamamlanan yağmur suyu şebeke uzunluğu 18.1 km olarak gerçekleşmiştir. - PG:2.1.3 Gösterge değerine ulaşmıştır. 2025 yılında Yapılan arıza sayısı 56.538 olmuştur. - PG:2.1.4 Gösterge değerine ulaşmıştır. Parsel bağlantı sayısı 700 olarak gerçekleşmiştir. 5.083 adet arıza parsel arıza ekipleri tarafından giderilmiştir.					

Amaç:2	Atık Su Hizmetlerini Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef:2.2	Atık Su Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans göstergesinde hedeflenen değere büyük oranda ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.2.1 Atık suların toplanma oranı	20	93	94	94	100
PG:2.2.2 Kanalizasyon hatları bakım onarımı	20	650	800	800	100
PG:2.2.3 Dere ıslahı ve temizliği (tur)	20	8	12	14	140
PG:2.2.4 İzgara ve menfez temizliği (tur)	20	6	12	14	140
PG:2.2.5 Saha ekiplerinin artırılması	20	15	20	20	100
Açıklama:					
- PG:2.2.1 Gösterge değerine ulaşmıştır. Atık suların kanalizasyon şebekesinde toplanma oranı %94 oranında gerçekleşmiştir. - PG:2.2.2 Gösterge değerine ulaşmıştır. 2025 Yılı içerisinde toplam 4.498 adet baca ve ızgara imalatı yapılmıştır. - PG:2.2.3 Gösterge değerine ulaşmıştır. 2025 Yılı içerisinde toplam 6 tur dere temizliği yapılmıştır. - PG:2.2.4 Gösterge değerine ulaşmıştır. 2025 Yılı içerisinde toplam 6 tur ızgara temizliği yapılmıştır. - PG:2.2.5 Gösterge değerine ulaşmıştır.					

Amaç:2	Atık Su Hizmetlerini Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef:2.3	İlçelerde Atık Su Sistemlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	2025 yılı içerisinde, öncelikli olarak ilçelerimizin atık su ve yağmur suyu hattı projesi ihtiyaçlarına öncelik verildiğinden performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır. Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye etki edecek etkenler hedefe ulaşmamıza engel olmamış, performans göstergesinin güncellenmesi ihtiyacı oluşmamıştır.				
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.3.1 Kanalizasyon hattı yapımı (metre)	40	108.165	143.165	153.846	107
PG:2.3.2 Kanalizasyon hatlarının periyodik bakım oranı	20	100	100	100	100
PG:2.3.3 Kanalizasyon arıza sayısı (Adet)	20	22.256	16.960	17.176	101
PG:2.3.4 Fosseptik yapım sayısı	20	5	10	9	90
Açıklama:					
- PG:2.3.1 Gösterge değerine ulaşmıştır. Araban İlçesinde 2.328 metre, İslahiye İlçesinde 17.641 metre, Nurdağı İlçesinde 6.550 metre, Oğuzeli İlçesinde 4.715 metre, Şahinbey İlçesinde 22.610 metre, Şehitkâmil İlçesinde 32.972 metre, Yavuzeli İlçesinde 2.980 metre, Nizip İlçesinde 28.050 metre, Karkamış İlçesinde 36.000 metre ve toplamda ilçelerimizde 153.846 metre kanalizasyon hattı imalatı yapılmıştır. - PG:2.3.2 Gösterge değerine ulaşmıştır. - PG:2.3.3 Araban İlçesinde 728 Adet, İslahiye İlçesinde 2.224 Adet, Karkamış İlçesinde 1.606 Adet, Nizip İlçesinde 4.980 Adet, Nurdağı İlçesinde 1.532 Adet, Oğuzeli İlçesinde 1.481 Adet, Şahinbey İlçesinde 1.163 Adet, Şehitkâmil İlçesinde 2.565 Adet, Yavuzeli İlçesinde 897 Adet, olmak üzere ilçelerde 17.176 adet kanalizasyon arızasına müdahale edilmiştir. - PG:2.3.4 İlçelerde ihtiyaç duyulan bölgelerden Şahinbey ilçesine 1 adet, Şehitkâmil bölgesine 2 adet ve Karkamış bölgesine 1 adet olmak üzere 4 adet fosseptik yapılmıştır.					

Amaç:2	Atık Su Hizmetlerini Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Hedef:2.5	Atık Su Yönetim Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır				
Hedefe ilişkin alınacak önlem	Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Sorumlu Birim	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.5.1 Atık su arıtma hizmeti veren tesis sayısı	25	27	28	32	114
PG:2.5.2 Analiz edilen atık su numune sayısı	25	1.052	1.100	1.048	95
PG:2.5.3 A.A.T ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	25	92	93	93	100
PG:2.5.4 A.A.T SCADA revizyonu	25	10	80	80	100
Açıklama:					
- PG:2.5.1 Hedeflenen gösterge değerine fazlasıyla ulaşmıştır. Yavuzeli Atıksu Arıtma Tesisleri, Bogaziçi-Yeşilyurt Atıksu Arıtma Tesisleri, Nizip Fıstıkkent 1-2-3 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri hizmete sunulmuştur. - PG:2.5.2 Gösterge değerine ulaşmıştır. Atıksu arıtma tesisi laboratuvarlarında 58.250 analiz yapılmıştır. - PG:2.5.3 2 Gösterge değerine ulaşmıştır. 2025 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Standartlarını sağlayarak; Gaziantep şehrinin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel/endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştirmiştir. Hedeflenen gösterge değerine ulaşmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmış olup, Performans göstergesine ulaşım düzeyi, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 2.4.5. Kentsel Altyapı başlığı altında yer alan “atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi” politikasına katkı sağlayacak niteliktedir. - PG:2.5.4 Gösterge değerine ulaşmıştır.					

Amaç:3	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek				
Hedef:3.3	Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek ve Uygulamaları Geliştirmek				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Hedeflenen Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllara ait herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi politikalarıyla uyumlu olarak tedbirler alınmıştır. Sistemsel ve yazılımsal alınan bu tedbirler bilişim alt yapısında yürütmüş olduğumuz hizmetlerin kesintisiz, güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Teknik olarak bahsetmek gerekirse; güvenlik duvarı, çözümleri, anti virüs çözümleri, ağ erişim kontrolü, saldırı tespit ve önleme çözümleri, uzak erişim yönetimi, vb. teknik tedbirler hayata geçirilmiştir.				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:3.3.1 Web tabanlı uygulamaların geliştirilmesi	20	5	40	40	100
PG:3.3.2 Mobil uygulama yazılımının geliştirilmesi	20	3	28	28	100
PG:3.3.3 Donanım ihtiyaçlarının karşılanması	20	70	75	75	100
PG:3.3.4 Felaket Kurtarma Merkezi kurulması	20	0	0	0	100
PG:3.3.5 Bilgi Güvenliği sisteminin kurulması oranı	20	30	40	40	100
Açıklama: - PG:3.3.1 Gösterge değerine ulaşılmıştır. E-Devlet ile Abonelik Borç Sorgulama, Abonelik Fesih Başvurusu, Abonelik Devir Başvurusu, Abonelik Bilgilerini Sorgulama, Fatura Ödeme işlemleri yapılmaktadır. - PG:3.3.2 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Mobil cihazlarda online saha işlemleri; Endeks Okuma, Kesme Açma, Sayaç Değişimi programlarının takibi ve yeni geliştirmeleri yapılmaktadır - PG:3.3.3 Birime gelen donanımsal ve yazılımsal talepler, ilgili personellerimiz tarafından en kısa sürede uzaktan bağlantı veya yerinde müdahale ile çözümlenmektedir. 2025 yılı içerisinde donanım ve yazılım kaynaklı yaklaşık 3.000 talep sonuçlandırılmıştır. - PG:3.3.4 2025-2029 Stratejik Planında belirttiği gibi 2026 yılında başlanacaktır. - PG:3.3.5 Gösterge değerine ulaşılmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) uyum süreçleri kapsamında yenilikler yapılmış olup ağ cihazları, sunucular ve kullanıcılar için olası güvenlik zafiyetlerine karşı önlemler alınarak 7/24 izlenmesi sağlanmaktadır.					

Amaç:3	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek				
Hedef:3.5	Araç ve İş Makinalarında Hizmet Sürekliliğini Sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans göstergesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar planlı biçimde, zaman çizelgesi dâhilinde yapılmakta olup, aksamaların yaşanmaksızın çalışmaların sürdürülmesi sağlanacaktır.				
Sorumlu Birim	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:3.5.1 Araç ihtiyacının karşılanma oranı	25	100	100	100	100
PG:3.5.2 Yakıt ihtiyacının karşılanma oranı	25	100	100	100	100
PG:3.5.3 Araçların bakım onarımının yapılması oranı	25	100	100	100	100
PG:3.5.4 Araç ve iş makinalarının arıza taleplerinin karşılanma oranı	25	100	100	100	100
Açıklama: - PG:3.5.1 Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır Resmi ve kiralık araçların tümü GPRS takip sistemi kullanılarak izlenmekte olup özel amaçlı kullanımın önüne geçilerek yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. - PG:3.5.2 Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Yakıt istasyonumuzda dağıtılan yakıt miktarları ve depo durumları, yakıt otomasyon sistemi kullanılarak takip edilmektedir. - PG:3.5.3 Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Araçların bakım onarımının yapılması oranı - PG:3.5.4 Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. araç ve iş makinalarının bakım ve onarım işleri (Kaporta, motor, lastik, makas, boya, oto elektrik, genel mekanik gibi tamiratlar, ve muhtelif araçların üst yapı revizyonları) Araç Bakım Onarım Atölyesi'nde yapılmaktadır. Yapılan tüm bakım ve onarım işleri araç takip programımıza kaydedilmektedir.					

Amaç:3	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek				
Hedef:3.6	İhale ve Satın Alma İşlemlerinde Etkinliği Artırmak				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.				
Hedefe ilişkin alınacak önlem	Performans göstergelerindeki tutarlılığın devam edebilmesi için yönetim ve birimlerle etkili iletişime devam edilmesi gerekmektedir.				
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:3.6.1 İhalelerin e-ihale yöntemi ile gerçekleşmesi	20	100	100	100	100
PG:3.6.2 Doğrudan temin alımlarının bütçe içerisindeki payı	20	10	10	10	100
PG:3.6.3 İhale taleplerinin karşılanma oranı	20	100	100	100	100
PG:3.6.4 Doğrudan temin ile alınacak mal ve hizmetlerin karşılanma süresi	20	15	15	15	100
PG:3.6.5 Satın alma taleplerinin uygunluk oranı	20	70	70	70	100
Açıklama:					
- PG:3.6.1 Hedeflenen gösterge değerine ulaşmıştır. Elektronik ihale uygulama yönetmeliği kapsamında 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelerin elektronik ihale olarak yapılması zorunlu hale gelmiştir. - PG:3.6.2 Hedeflenen gösterge değerine ulaşmıştır. E-ihale yapılması hususunda yönetim ve birimlerin bilgilendirilmesine devam edilecektir. - PG:3.6.3 Gösterge değerine ulaşmıştır. - PG:3.6.4 Hedeflenen gösterge değerine ulaşmıştır. - PG:3.6.5 Gösterge değerine ulaşmıştır.					

Amaç:4	Kurumsal işleyişi sürekli kılmak ve enerji yönetimini güçlendirmek				
Hedef:4.1	Yeni İmara Açılan Bölgelerde Tesis İhtiyacını Karşılama İçin Projeler Yapmak				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturularak gerektiği anda hazır bulunması sağlanmaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadığı için performans göstergesinde güncelleme ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	Etüd - Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.1.1 İçme suyu şebeke projesi yapım oranı	25	60	70	70	100
PG:4.1.2 Kanalizasyon şebeke projesi yapımı	25	60	70	70	100
PG:4.1.3 Yağmur suyu hattı projesi yapım oranı	25	40	60	60	100
PG:4.1.4 Yerel ve ulusal finansmanın temin edilmesi	25	50	65	65	100
Açıklama:					
- PG:4.1.1 Hedeflenen gösterge değerine ulaşmıştır. İçme suyu şebeke proje kapsamında Gaziantep Şehitkamil Öğümsöğüt Mahallesi Terfi Hattı Projesi, DY18-BURÇ Depo Arası Terfi Hattı Projesi, Gaziantep Şahinbey Selçuklu Mahallesi Şebeke Hattı Projesi, Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Mahallesi Yeni İmar Bölgesi Revize İçme Suyu Projesi, Bedirkent Mahallesi İçme Suyu Projeleri gerçekleştirilmiştir. - PG:4.1.2 Hedeflenen gösterge değerine ulaşmıştır. Kanalizasyon şebeke projesi kapsamında Kuzeyşehir Bölgesi 5 ve 7. Etaplar Yağmur Suyu Kollektör Hattı ve Kısmi Kanalizasyon Projesi, Gaziantep Şehitkamil Taşlıca Mahallesi Konut Rezerv Alanı Kanalizasyon Şebeke Projesi, Gaziantep Şehitkamil Yamaçtepe Kollektör Hattı Projesi, Gaziantep Şahinbey Sarısalkım Villaları Kısmi Kanalizasyon Şebeke Projesi, Beyliğin Deresi Sağ Sahil Kanalizasyon Kollektör Hattı projeleri gerçekleştirilmiştir. - PG:4.1.3 Hedeflenen gösterge değerine ulaşmıştır. Yağmursuyu proje kapsamında Abdülhamit Han Mah. 191056 Nolu Sok. Yağmur Suyu Şebeke Projesi, Nizip Fıstıklent Yağmur Suyu Şebeke Projesi, Şahinbey-Gerciğin Yağmur Suyu Şebeke Projesi, Organize Sanayi Bölgesi 83404-83406 Nolu Caddeler Yağmur Suyu Projesi, Selçuklu Mahallesi Yağmur Suyu Şebeke Projesi, Şanlıdere Caddesi Yağmur Suyu Şebeke Projeleri gerçekleştirilmiştir. - PG:4.1.4 Gösterge değerine ulaşmıştır.					

Amaç:4	Kurumsal işleyişi sürekli kılmak ve enerji yönetimini güçlendirmek				
Hedef:4.2	Projelerin Uygulanabilirliğini Sağlamak Üzere Kamulaştırma Yapmak				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.				
Hedefe ilişkin alınacak önlem	Projeler başarıyla tamamlanmış ve hedefe ulaşılmıştır.				
Sorumlu Birim	Etüd - Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.2.1 Düzbağ isale hattı kamulaştırma oranı	30	60	70	70	100
PG:4.2.2 Düzbağ arıtma tesisi kamulaştırma oranı	30	50	60	60	100
PG:4.2.3 Muhtelif depo alanı kamulaştırma oranı	10	20	30	30	100
PG:4.2.4 İçme suyu kuyu alanı kamulaştırma oranı	10	20	30	30	100
PG:4.2.5 Atık su paket arıtma tesisi kamulaştırma oranı	10	20	30	30	100
PG:4.2.6 Muhtelif fosseptik yeri kamulaştırma oranı	10	20	30	30	100
Açıklama:					
- PG:4.2.1 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Düzbağ barajında geçecek olan İsale hattının kamulaştırma çalışmaları. - PG:4.2.2 Gösterge değerine ulaşılmıştır. İnşaatına başlanacak olan Düzbağ arıtma tesisinin kamulaştırma çalışmaları. - PG:4.2.3 Gösterge değerine ulaşılmıştır. İhtiyaç duyulan İçme suyu muhtelif depo alanı kamulaştırması. - PG:4.2.4 Gösterge değerine ulaşılmıştır. İçme suyu kuyu alanı kamulaştırmaları gerçekleştirildi. - PG:4.2.5 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Yapılacak olan Atık su paket arıtma tesisi yeri kamulaştırmaları gerçekleştirildi. - PG:4.2.6 Gösterge değerine ulaşılmıştır. İhtiyaç duyulan muhtelif fosseptik yeri kamulaştırmaları gerçekleştirildi.					

Amaç:4	Kurumsal işleyişi sürekli kılmak ve enerji yönetimini güçlendirmek				
Hedef:4.3	Altyapı Verilerinin Temin Edilerek Sisteme İşlenmesi				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Güncel altyapı verilerinin elden girilmesi bilgi akışının sürekliliğinin sağlanmaması nedeni ile güncel verilerin sisteme işlenememesi. Performans gösterge değerlerine ulaşmak için sonraki yıllarda da belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edilecektir. Bu konuda ilgili birimlerle çalışmaya devam edilecek olup, birimler arası işbirliğinin aksamaya uğraması hedef göstergede risk oluşturacaktır. Bu riskin azaltılması için işbirliğinin sürekli devam etmesi gerekmektedir.				
Sorumlu Birim	Etüd - Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.3.1 Sayısallaştırılan kanalizasyon şebeke hattı (km)	30	2.938	3.000	3.119	104
PG:4.3.2 Sayısallaştırılan içme suyu şebeke hattı (km)	40	2.748	3.000	2.985	99
PG:4.3.3 Sayısallaştırılan yağmur suyu şebeke hattı (km)	30	530	580	575	99
Açıklama:					
- PG:4.3.1 Gösterge değerine ulaşılmıştır.2025 yılında sayısallaştırılan kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu 110 km olarak gerçekleşmiş ve sayısallaştırılan kanalizasyon toplam uzunluğu 3.119 km olmuştur. - PG:4.3.2 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Sayısallaştırılan İçme suyu şebeke hattı uzunluğu 226 km olarak gerçekleşmiş ve sayısallaştırılan içme suyu şebeke toplam uzunluğu 2.985 km olmuştur. - PG:4.3.2 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Sayısallaştırılan Yağmursuyu şebeke hattı uzunluğu 40 km olarak gerçekleşmiş ve sayısallaştırılan Yağmursuyu şebeke toplam uzunluğu 575 km olmuştur.					

Amaç:4	Kurumsal işleyişi sürekli kılmak ve enerji yönetimini güçlendirmek
Hedef:4.4	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Daha Etkili Kullanılması
Hedef Performansı	100
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.
Hedef ilişkin alınacak önlem	Yenilenebilir enerji projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği hedefleri kapsamında devam edecektir. Önümüzdeki dönemde HES ve GES projeleri hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
Sorumlu Birim	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.4.1 ENG hattı yapım oranı	20	120	135	135	100
PG:4.4.2 2 MW Güneş enerji santrali yapımı	30	0	2	2	100
PG:4.4.3 Enerji nakil hatları ve enerji tesislerin bakım onarım yapım oranı	15	100	100	100	100
PG:4.4.4 Kurumun enerji ihtiyacının karşılanma oranı	20	100	100	100	100
PG:4.4.5 Enerji sayaçlarının otomatik okunması oranı	15	100	100	100	100

Açıklama:					
- PG:4.4.1 Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 2025 yılında yapılan ihale ile şube müdürlüğümüzden talep edilen enerji nakil hattı yapılmıştır. - PG:4.4.2 Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Enerjiyi daha ucuza temin edebilmek için yenilenebilir enerji kaynakları, yatırım maliyeti ve amortisman süreleri göz önünde bulundurularak, uygun olan şekilde rapor hazırlanarak ilgili amirlere sunulması ve uygun görülmesi halinde fizibilite, keşif ve şartnamesinin hazırlanarak ihale ile yapılması ve hayata geçirilmesi işleri yürütülmüştür. - PG:4.4.3 Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Yeni tesis ihalesi kapsamında dağıtım trafosu ve panosu stokumuz artırılmış oldu. Bazı yüksek güçlü trafolarımızın yerinde bakımları yapılarak işler vaziyette kalmaları ve trafo kaynaklı olası arızaların önüne geçilmektedir. - PG:4.4.4 Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler tarafından enerji talep edilen yerin gücüne ve bağlantı durumuna göre, elektrik dağıtım şirketinden enerji müsaadesinin alınması, enerji müsaadesine uygun olarak keşfi ve teknik şartnamesinin oluşturularak ihale ile işin yapılması ve güvence bedeli yatırılarak elektrik aboneliğinin alınması işleri yürütülmüştür. - PG:4.4.5 Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır.					

Amaç:5	Stratejik Yönetim Çerçevesinde Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek
Hedef:5.1	Strateji Çalışmaları ve Yönetim Sistemini Geliştirmek
Hedef Performansı	100
Hedef ilişkin sapma nedeni	2025-2029 Stratejik Planın ilk yılında hedefe yönelik sapma olmamış. Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.
Hedef ilişkin alınacak önlem	Kalite Yönetim Sisteminin güncel tutulması ve değişen organizasyon yapısının güncel tutulması
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:5.1.1 Yönetim sistemleri dokümanlarının güncelleme ihtiyacını karşılama oranı	20	100	100	100	100
PG:5.1.2 Dış tetkik sonucu görülen majör hata sayısı	20	0	0	0	100
PG:5.1.3 Hazırlanan raporlama sayısı	20	38	40	40	100
PG:5.1.4 İyileştirmeye yönelik yapılan faaliyet sayısı	20	0	1	1	100
PG:5.1.5 Stratejik Plan izleme/ Değerlendirme toplantı sayısı	20	1	3	3	100

Açıklama:					
- PG:5.1.1 Hedeflenen performans göstergesi değerlerine ulaşılmış Yönetim sistemleri dokümanlarının güncelleme ihtiyacını karşılamaya yönelik Kalite Yönetim Sistemine ait dokümanlar gözden geçirilerek revizyonlarının yapılması sağlanmıştır. - PG:5.1.2 Hedeflenen performans göstergesi değerlerine ulaşılmış TSE tarafından yapılan dış tetkik sonucunda kurulan sistemde majör hata görülmemiştir. - PG:5.1.3 Hedeflenen performans göstergesi değerlerine ulaşılmış.2025-2029 stratejik planı,2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve 2026 performans programı belgeleri mevzuata göre hazırlanmıştır. - PG:5.1.4 Hedeflenen performans göstergesi değerlerine ulaşılmış ve iyileştirmeye yönelik yapılan faaliyet gerçekleştirilmiştir. - PG:5.1.5 Hedeflenen performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.					

Amaç:5	Stratejik Yönetim Çerçevesinde Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek				
Hedef:5.2	Mali Yapıyı Güçlü ve Sürdürülebilir Kılmak				
Hedef Performansı	95				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Kurumsal olarak normal şartlarda güçlü bir finansal yapıya sahip oluşumuz, hedefin gerçekleşmesinde etkisi olmuştur. Stratejik plana, hedef ve göstergelere temel teşkil eden tespit ve ihtiyaçlar sabit kalmıştır. Bu sebeple performans göstergesinde bir güncelleme ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:5.2.1 Gelir bütçesinin gerçekleştirme oranı	25	98,62	100	90,66	90
PG:5.2.2 Gider bütçesinin gerçekleştirme oranı	25	99,97	100	89,95	90
PG:5.2.3 Tahakkuk ve gelirlerin muhasebeleşme oranı	25	100	100	100	100
PG:5.2.4 İç Kontrol sisteminin yürütülmesi oranı	25	100	100	100	100
Açıklama:					
- PG:5.2.1 Hedeflenen performans değerine ulaşmıştır. Makroekonomik belirsizliklerin olduğu piyasa koşullarına rağmen hedeflenen performans göstergesi değerine büyük oranda ulaşmıştır. Cari yıla ait gelir bütçe tahmini oranı tam uyumla sonuçlanmış ve gelecek yıllara ait süreç olumlu yönde uygulamaya devam edecektir. - PG:5.2.2 Makroekonomik belirsizliklerin olduğu piyasa koşullarına rağmen hedeflenen performans göstergesi değerine büyük oranda ulaşmıştır. Cari yıla ait gider bütçe tahmini oranı tam uyumla sonuçlanmış ve gelecek yıllara ait süreç olumlu yönde uygulamaya devam edecektir. - PG:5.2.3 Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşmıştır. - PG:5.2.4 Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşmıştır. Planlı biçimde denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.					

Amaç:5	Stratejik Yönetim Çerçevesinde Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek				
Hedef:5.3	Sayaç okumalarının düzenli hale getirilerek tahakkuk miktarını artırılması				
Hedef Performansı	96				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine büyük oranda ulaşmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Hedeflenen performans değerine ulaşmıştır. Yıl içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda iyileşme gözlemlenmiştir. Bu oranı etkileyen faktörler analiz edilerek çalışmalarımız sürdürülmektedir.				
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:5.3.1 Sayaç okuma oranı	25	88	89	89	100
PG:5.3.2 Hatalı okuma oranı	25	0,12	0,11	0,11	100
PG:5.3.3 Tahakkuk Tahsilat oranı	25	84	98	95	97
PG:5.3.4 Tahakkuk eden aylık su miktarı (m³)	25	12.166.000	13.383.000	11.938.782	89
Açıklama:					
- PG:5.3.1 Hedeflenen gösterge değerine ulaşmıştır. Faturalandırılmayan abone oranının azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. - PG:5.3.2 Hedeflenen performans değerine ulaşmıştır. Yıl içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda iyileşme gözlemlenmiştir. Bu oranı etkileyen faktörler analiz edilerek çalışmalarımız sürdürülmektedir. - PG:5.3.3 Hedeflenen gösterge değerine yaklaşmıştır. - PG:5.3.4 Hedeflenen performans değerine kısmi olarak ulaşmıştır. Yıllık su tüketimi 143.265.385 m³ olarak gerçekleşmiştir. Su tüketimindeki düşüşe organize sanayi bölgesinin kullandığı suyun Fırat nehrinden getirmeleri.					


Amaç:5	Stratejik Yönetim Çerçevesinde Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek				
Hedef:5.4	Abonelik Hizmet Sunumunu Geliştirerek Verimliliğini Artırmak				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Hedeflenen performans değerine ulaşılmıştır. Kayıp kaçak miktarını azaltmaya yönelik çalışmalar titizlikle devam edecektir.				
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:5.4.1 Abone verilerinin güncellenme oranı	25	86	87	100	100
PG:5.4.2 Hizmet standartlarındaki sürelerin karşılanma oranı	25	85	87	100	100
PG:5.4.3 Kaçak tarama miktarı	25	9.600	12.000	16.076	133
PG:5.4.4 Arızalı ve damga yılı dolan sayaçların değişim oranı	25	60	65	65	100
Açıklama: - PG:5.4.1 Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Abone verilerinin güncellenmesi çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. - PG:5.4.2 Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Abonelere verilen hizmetlerde yasal süreçler dâhilinde hizmet standartlarına uygun hizmet verilmektedir. - PG:5.4.3 Hedeflenen gösterge değerine fazlasıyla ulaşılmıştır. Usulsüz su kullanımı ile mücadelemiz titizlikle devam etmektedir. - PG:5.4.4 Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. On yılını doldurmuş ve arızalı sayaçları değiştirilmesi kapsamında 2025 yılında 106.411 sayaç değişimi yapılmıştır					

Amaç:5	Stratejik Yönetim Çerçevesinde Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek				
Hedef:5.5	Hukuk Sürecini Etkinleştirmek				
Hedef Performansı	100				
Hedefe ilişkin sapma nedeni	2025 yılında öngörülen hedef gerçekleşmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Kanun ve üst yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklere uyarlama kapsamında yönetmelik ve yönerge hazırlama ve yenilenme faaliyetleri çalışmalarına devam edilecektir.				
Sorumlu Birim	1.Hukuk Müşavirliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri 2024 -A-	2025 Yılı Hedefi -B-	2025 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:5.5.1 Duruşma keşif ve bunun gibi işlerin takibini yapma oranı	30	100	100	100	100
PG:5.5.2 İstenilen Hukuki konularda mütalaalar verilme oranı	20	100	100	100	100
PG:5.5.3 Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerini ilgili birimlere bildirilmesi oranı	20	100	100	100	100
PG:5.5.4 İcralık abonelerdeki tahsilat oranını üst seviyede tutacak çalışmalar yapma oranı	20	100	100	100	100
Açıklama: - Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. GASKİ adına açılmış olan davaların ve aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif vb. işlemlerini, açılmış olan icra takip dosyaları ve GASKİ aleyhine açılmış olan icra takip dosyalarını, kurumlar arası entegrasyonu en üst seviyede uyumlu olması ve hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek. - Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Kurumun hak ve menfaatlerini korumak amacı ile açılan davalarda titizlikle çalışarak davaların lehimize sonuçlanması için azami gayret gösterilmiştir. - Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Genel Müdürlük makamının ve diğer Daire Başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili hukuki mütalaalar verilmesi - Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. İcralık abonelerdeki tahsilat oranını üst seviyede tutacak çalışmalar yapılmıştır.					



IV

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

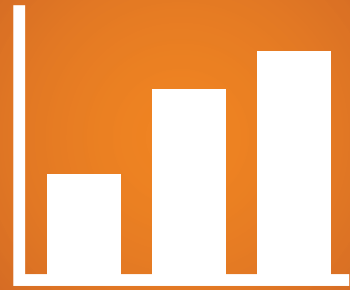

IV

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- A) Güçlü Yönleri
- B) Olabilecek Fırsatlar
- C) Tehditler
- D) Geliştirilmesi Gereken Yönleri
- E) Değerlendirme

A-Güçlü Yönler

- Özel bir kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip köklü bir kurum olması
- Performansa dayalı bütçe uygulamalarının kesintisiz uygulanıyor olması
- Yerinden yönetim anlayışına uygun olarak hizmet veriliyor olması
- Çözüm odaklı çalışma anlayışı
- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon belgelerine sahip olması ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının yapılıyor olması.
- Kurumsal gelişmeyi sağlayacak stratejik yönetim anlayışının benimsenmiş olması
- Projeleriyle AB hibe ve kredilerinden yararlanabiliyor olması
- Ulusal ve uluslararası yeniliklerin takip ediliyor olması
- ALO 153 Çağrı Merkezi ile abonelerin başvurularının hızlı biçimde çözüme kavuşturulabilmesi,
- Vatandaş memnuniyetine önem verilmesi
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi vasıtasıyla yazışmaların elektronik ortamda e-imza ile yapılabiliyor olması ve bu sayede işlemlerin hızlanması,
- Altyapı çalışmalarına önem verilmesi
- Gaziantep halkına kesintisiz su temini sağlanması
- SCADA sisteminin kurulmuş olması
- Yüksek teknolojiyle donatılmış, akredite laboratuvara sahip olması
- Mevcut ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yüksek kapasiteli olması yenilenebilir enerji (Biyogaz, HES, GES, RES enerjisi) tesislerinin olması
- Su kalitesinin standartların üstünde olması
- Atık Su Arıtma Tesislerinden doğaya bırakılan suların %98'inin temizlenmiş olması

B- Fırsatlar

- Halkta tasarruf bilincinin giderek artması
- Kentsel dönüşüm sebebiyle alt yapının yenilenmesi
- Yenilebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler
- Su bilincinin geliştirilmesi
- Elektrik enerjisine alternatif güneş ve rüzgâr enerjisinin varlığı
- Yeniliklere açık bir kent olması
- Bilgi ve iletişim alanında hızlı ve ileri düzeyde teknolojik gelişmelerin var olması
- Hizmet ve sorumluluk alanında rakipsiz olması
- Hizmetlerde alternatif yöntemlerin gelişmesi
- Kadastro bilgilerinin sayısal ortama aktarılmış olması

C- Tehditler

- Kentin hızlı göç alması nüfus artışı
- Belediye sınırlarının genişlemesi ile yeni katılan yerleşim yerlerinin getirdiği sorunlar
- Çevre kirliliğinin artışı ve su kaynaklarına etkisi
- Bilinçsiz su kullanımı
- Su girdi maliyetlerinin yüksek olması
- Kentsel dönüşüm sebebiyle iş yükü ve sorumluluk alanındaki hızlı artış
- Merkezi ve yerel idari kurumları arasında eş güdümünün zor sağlanması
- Yapılaşmada yaşanan sorunlar/Çarpık kentleşme
- Kentin coğrafi durumu
- Yatırımların pahalı ve zor bir alanda olması
- İşbirliği yapılan dış kurumlardan kaynaklanan gecikmeler
- Kanalizasyon kapaklarının çalınması sonucu kazaların oluşması
- Mahkemelerin iş yükünün fazlalığı sebebiyle davaların kısa sürede sonuçlanmaması
- Küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri
- Sanayi kuruluşlarından atık su altyapı sistemimize deşarj edilen kaçak endüstriyel atık suların varlığı
- Enerji giderlerinin yüksek olması
- İçme suyu havzalarının il dışında bulunması nedeniyle havzalardaki kamulaştırmalar.

D-Geliştirilmesi Gereken Yönleri

- Arıza ekiplerinin müdahale hızı
- Altyapı çalışmalarının tamamlama süresi
- Halkın içme suyu kalitesi ve dağıtımı konusunda yetersiz bilgisi ve olumsuz algıları
- Yağmur sularından yeteri kadar faydalanılamaması
- Personele yönelik sosyal imkânın yetersiz olması
- Birimler arası koordinasyonun yetersiz olması
- Sanayi kuruluşlarının atık sularının kanalizasyon sistemine verdiği zarar
- Yatırım ve hizmetlerin etkin tanıtılmaması
- Su kayıp ve kaçakların kabul edilebilir oranların üzerinde olması
- Atık su ve yağmur suyu hatlarının bazı bölgelerde birleşik sistem olması
- Oryantasyon eğitiminin yetersizliği
- Takdir ödül sisteminin yetersizliği
- Mesleki eğitimin eksikliği

E- Değerlendirme

Gaziantep; tarihi, kültürel, iktisadi değerleri ve gösterdiği gelişimle Türkiye ve dünyada adından sıkça söz ettiren bir şehir haline geldi. Şehirlerin yarıştığı çağımızda, adım adım öne çıkmak, örnek bir şehir olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gaziantep, görsel ve yaşamsal kalitesiyle birçok alanda ödüle layık görüldü ve kent yaşamı kalitesindeki düzeyi ile kendinden söz ettiren bir kent haline geldi. Bize inanan, bizi dualarıyla destekleyen her kesimden insanımızın emanetine sahip çıktığımızı, Gaziantepi hemşehrilerimiz için en hızlı şekilde hizmete dönüştürmeye devam ediyor ve geleceğin Gaziantepi için hazırladığımız yeni projeleri gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

İklim değişiklikleri, çevre tahribatları her yıl artarak dünyamızı tehdit edecek seviyeye çıkarken suya ulaşım noktasında da sıkıntılar hat safhada. Düzensiz nüfus artışı ile birlikte ülkelerin, şehirlerin su ihtiyaçları da arttı. Bilinçsiz su kullanımları, israf edilen su kaynakları dünyamızı gelecekte büyük su krizlerine gebe haline getirdi.

Türkiye Yüzyılı hedefinde geleceğe dönük uygulamalar ile sıkıntıları şimdiden bertaraf etmeyi başardı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, gönül belediyciliğini ön plana çıkararak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kentimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını önceden tespit ederek geleceğimizi şimdiden inşa ediyoruz.

GASKİ Genel Müdürlüğünün 2025-2029 Yıllarına ait Stratejik Planının ilk uygulama yılı olan 2025 yılında, Genel Müdürlüğümüz, doğal yaşamın devam edebilmesi ve canlıların yaşamını sürdürebilmesi için çok önemli bir ihtiyaç olan suyun öneminin farkındalığı ile su ve atık su yöntemini, bugünle beraber geleceği de düşünerek, çevre ve insan sağlığını gözeterek, hizmetlerini verimli, kaliteli ve sürekli olarak karşılamayı hedefleyerek, etkin bir yönetimle çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmüştür.

Gaziantep'in tamamını kapsayan alanda büyük bir titizlikle ihtiyaç olan yerleşim yerlerine içme suyu ve atık su şebeke yenileme çalışmaları yapılmış, yeni su kuyuları açılmış, su depoları tamir edilmiş, pompa istasyonları ve su kuyuları rehabilite edilmiş, su kayıp ve kaçakları önleme çalışmaları dikkatlice gerçekleştirilmiş, yeni içme suyu ve atık su şebekeleri ile arıtma tesisleri inşa edilmiş, dere temizlik ve ıslah çalışmaları sürdürülmüştür.

Küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliği ülkemizi ve dolayısıyla Gaziantep'i birçok noktada olumsuz biçimde etkilemektedir. İklim değişikliği sebebi ile yağışlar düzensiz hale gelmekte olup, ya yağışların yetersizliğine bağlı olarak kuraklık yaşanabilmekte ya da şiddetli biçimde gerçekleşen yağışlar dolayısı ile sel ve taşkınlar meydana gelebilmektedir. GASKİ Genel Müdürlüğü olarak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele noktasında yıllar öncesinden ortaya koyduğumuz içme suyu, atık su, yağmur suyu ve yenilenebilir enerji stratejilerimize bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlar bugün geldiğimiz noktada çok önemli işlevler yerine getirmektedir.

Teknik gelişmenin yakalanmış olması, bu doğrultuda teknik ekipmanların periyodik olarak yenilenmesi ve personel eğitiminin sürekli olarak güncellenmesi, işlerin sürekliliğine ve kalitesine olumlu olarak yansımaktadır.

Sadece yeni su kaynaklarını devreye sokmak su yönetiminde etkinliği sağlamak için yeterli olmamaktadır. Etkin ve verimli bir su yönetimi şebekede meydana gelen fiziki su kaçaklarının da önlenmesi ile mümkün olmaktadır. GASKİ Genel Müdürlüğü olarak yıllardır içme suyu hatlarımızı özenle yenilemeyi sürdürüyoruz. 2024 yılında % 27.77 olan kayıp kaçak oranı 2025 yılında % 25.32'ye düşürülmüştür.

Gaziantepililere 24 saat kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak ve su kaynaklarını korumak hedefine ulaşmak için gerekli laboratuvar çalışmalarını, su ve atık su alanında akreditasyon belgesi olma özelliğine sahip laboratuvarlarımızda sürdürülmektedir.

2025 yılında 207.023.206 m³/yıl su üretilerek kentimize kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlanmıştır.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen standartlarda içme ve kullanma suyu üretiminden sonra ve dağıtımı gerçekleştirilen suyun 24 saat kesintisiz sunumu için dağıtım sistemi üzerindeki tüm makine, tesis ve ekipmanların bakım, onarım ve iyileştirmesi yapılmakta, sağlıklı su temini için belirlenmiş kontrol noktalarında analiz ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütülmekte, dağıtım hatları üzerindeki depo, pompa vs. güvenliği sağlanarak dağıtımın güven içinde gerçekleştirilmesi sağlanmakta, su dağıtımının izlenmesi, kontrolü ve kumandası SCADA sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır.

Suyun evlere ulaştırılması çalışmalarının sürdürülebilirliği için şebeke, depo, terfi ve isale hattı inşaatları sürdürülmekte olup geleceğe yönelik yeni içme suyu arıtma tesislerinin proje çalışmaları yapılmaktadır.

Gaziantep genelinde dünya standartlarında içilebilir, temiz ve kaliteli içme suyu temin ediyoruz. Belirli periyotlarla şebeke, depo ve abonelerimizin muslukları gibi birçok noktalardan numuneler alıp, laboratuvarlarımızda sürekli denetliyoruz.

İçme suyunda 2025 yılında şehir merkezinde 68.800 metre içme suyu hattı imalatı yapmış ve 11.035 içme suyu arızasına müdahale edildi.

Laboratuvarlar Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüketiciye sunulmakta olan şebeke suyunun; hijyenik kalitesinin sağlanması için su kaynakları ve dezenfeksiyon ünitelerinin, ayrıca; evsel ve endüstriyel atık suların kalite kontrol çalışmalarını yaparak şebeke suyundan 40.859 adet numune alarak analizini gerçekleştirmiştir.

9 Adet içme suyu arıtma tesislerimizle hizmet vermekteyiz. Hacıbaba arıtma tesisimiz Toplam 3 Etap' dan oluşan ve Konvansiyonel tipte arıtma yapan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen isale edilen yüzey sularının «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik» kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmekte olup, Gaziantep İli Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin toplam içme ve kullanma suyu tüketiminin % 74'ünü tek başına karşılamaktadır.

Kartalkaya Pompa İstasyonu, Düzbağ Regülatörü ve Mizmilli su kuyularından temin edilen ham su isale hattı vasıtasıyla depolara ve Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisine iletilmektedir.

Şehir merkezi kanalizasyon çalışmalarında;2025 Yılı içerisinde toplam 42,2 km kanalizasyon boru imalatı, Yıl içerisinde toplam 18,1 km yağmur suyu boru imalatı yapılmıştır.Baca ve Izgara Bakım-Onarımı: 2025 Yılı içerisinde toplam 4.498 adet baca ve ızgara imalatı yapılmıştır.

Dere Temizliği: 2025 Yılı içerisinde toplam 6 tur dere temizliği yapılmıştır. Izgara Temizliği: 2025 Yılı içerisinde toplam 6 tur ızgara temizliği yapılmıştır. 2025 Yılı içerisinde toplam 11.571 adet ihbar gelmiştir. Abone kaynaklı arızaların sayısı 56.538 adet.5.083 adet arıza parsel arıza ekipleri tarafından giderilmiştir.

GASKİ atık su arıtma tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren tesislerimiz; 2025 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Standartlarını sağlayarak; Gaziantep şehrinin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel/endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştirmiştir. 189.672.250 m³/yıl kapasitesine sahip 32 Atıksu arıtma tesisimizle 155.411.573 m³/yıl atıksu arıtılmıştır.

Projelendirme çalışmaları kapsamında: 421.526 metre içme suyu, 174.467 m kanalizasyon ve 27.084 metre yağmursuyu ve dere ıslahı olmak üzere 623.077 metre proje yapılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri kapsamında ilgili daire başkanlıklarının yapmış olduğu yeni hatların ve ek yerlerinin koordinatlandırılıp sisteme işlenmesi sonucunda 2025 yılında 226 km içme suyu hattı, 110 km kanal hattı, 40 km yağmursuyu hattı sistemimize işlenmiş olup, toplamda 2.985 km içme suyu hattı, 3.119 km kanal hattı, 575 km yağmursuyu hattı sistemimize işlenmiş ve sisteme işlenen hat uzunluğu 6.679 km ye ulaşmıştır.

İlçelerde yapılan çalışmalar doğrultusunda; Nizip ve Karkamış ilçeleri muhtelif mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon şebekesi hat döşeme ve arıza yapımı çalışmalarında muhtelif çaplarda içme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi ile meydana gelen arızaların yapılması ile ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu, kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi sağlanmıştır.

İlçelerde yapılan imalatlar; Araban ilçesinde 42.283 metre içme suyu imalatı, 2.328 metre kanalizasyon imalatı, İslahiye ilçesinde 42.672 metre içme suyu imalatı, 17.641 metre kanalizasyon imalatı ve 6 adet içme suyu deposu, Karkamış ilçesinde 27.250 metre içme suyu imalatı, 36.000 metre kanalizasyon imalatı, Nizip ilçesinde 96.262 metre içme suyu imalatı, 28.050 metre kanalizasyon imalatı, Nurdağı ilçesinde 29.346 metre içme suyu imalatı ve 6.550 metre kanalizasyon imalatı, Oğuzeli ilçesinde 26.166 metre içme suyu imalatı, 4.715 metre kanalizasyon imalatı, Şahinbey ilçesinde 101.796 metre içme suyu imalatı, 22.610 metre kanalizasyon imalatı, Şehitkâmil ilçesinde 90.941 metre içme suyu imalatı, 32.972 metre kanalizasyon imalatı, Yavuzeli ilçesinde 12.962 metre içme suyu imalatı, 2.980 metre kanalizasyon imalatı olmak üzere İlçelerde toplam 489.678 metre içme suyu, 153.846 metre kanalizasyon imalatı yapılmıştır.

Arızalara anında müdahale edilmiş ve Arabanda 725 kanal arızası, 959 içme suyu arızası, İslahiye'de 2.224 kanalizasyon arızası, 1.648 içme suyu arızası, Karkamış 1.606 kanalizasyon arızası, 2.634 içme suyu arızası, Nizip 4.980 kanalizasyon arızası, 6.320 içme suyu arızası, Nurdağı 1.532 kanalizasyon arızası, 885 içme suyu arızası, Oğuzeli 1.481 kanalizasyon, 1.108 içme suyu arızası, Şahinbey 1.163 kanalizasyon arızası, 1.198 içme suyu arızası, Şehitkâmil 2.565 kanalizasyon arızası, 3.965 içme suyu arızası, Yavuzeli 897 kanalizasyon arızası ve 1.145 içme suyu arızası olmak üzere 17.176 kanalizasyon arızası, 19.862 içme suyu arızasına müdahale edilmiştir.

GASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2025 yılında çalışan 290 memur, 42 işçi, 268 sözleşmeli personel ve 1.479 şirket personeli olmak üzere toplamda 2.079 personel ile 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz kaliteli su ve atık su hizmeti vermeye müşteri memnuniyetini göz önüne alarak devam edilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği kanunu gereği GASKİ personellerine 2025 yılı içerisinde 20 farklı konuda kişi başı 16 Saat İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Hem kurum içi hem de vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir, kesintisiz hizmet sunabilmek için, bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılması sağlanmakta kurumsal bilgi zamanda ve güvenilir şekilde üretilmekte, kullanıma hazır bulundurulurken, güvenli ortamlarda depolanarak her an ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.

Genel Müdürlüğümüze ait tesislerin güvenlik zafiyeti oluşturabilecek noktalara kurduğu kamera sistemlerini etkin bir şekilde kullanmaya devam etmiş, koruma ve güvenlik amaçlı oluşturulan nöbet yerlerine uygun koşullar sağlanmış, güvenlik denetim sayısı artırılmıştır.

Kurumumuzun teknolojiyi etkin şekilde kullanarak abonelik süreçlerini kolaylaştırma çabası, abonelerimiz için büyük avantajlar sunmaktadır. 834.817 abone sayısına paralel olarak, sanal işlemler sayesinde hızlı ve verimli hizmet sağlanması, aynı anda geniş kitlelere ulaşılmasını mümkün kılmaktadır. Abonelerimizin istedikleri yerden işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak tanırken, bu da işlemlerin daha hızlı tamamlanmasını ve zaman tasarrufunu sağlamaktadır. Bu tür dijitalleşme hamlelerinin, daha verimli bir hizmet sunumu için önemli bir adım olduğunun kurum olarak bilincindeyiz. Vatandaşlar, internet üzerinden GASKİ ile ilgili; abonelik açma, abonelik devir, abonelik kapama, fatura işlemleri, borç sorgulama, talep, öneri, şikâyet, arıza, ihbar ve diğer taleplerini kolayca gerçekleştirebilmektedir. Abone süreçlerimizdeki online işlemlerin sayısı gelişen teknolojiyle birlikte her geçen yıl artışını devam ettirmektedir.

Kurumumuz, geleceğe yönelik sürdürülebilir ve etkin bir yönetim anlayışı benimseyerek 2025-2029 Stratejik Planı'nı katılımcı bir yaklaşımla hazırlamıştır. Stratejik planlama sürecinde, su yönetimi, altyapı yatırımları, dijital dönüşüm, kayıp su ile mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik gibi kritik konular öncelikli olarak ele alınmıştır. Kurumsal hedeflerin belirlenmesinde veriye dayalı analizler yapılmış, paydaşların görüş ve katkıları alınarak geniş kapsamlı bir yol haritası oluşturulmuştur. Stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda, kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve hizmet kalitesinin artırılması için süreçlerin sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi esas alınmıştır. Böylece, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve şehir genelinde su yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Alo 153 başvurusu, CİMER başvurusu, elektronik posta başvurusu, faks veya telefon yoluyla veya muhtarlar aracılığı ile idaremize iletilen vatandaş talepleri değerlendirilmiş; idaremizin yapması gereken faaliyetler, programa alınarak tamamlanmış, ilgili birimlere sevk edilmiş, ayrıca bilgilendirme istenen durumlarda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Faaliyet alanı ile ilgili edinilmiş olan bilgi ve tecrübe yurt içi ve yurt dışı paydaşlar ile paylaşılmaktadır.

GASKİ Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerine hizmet ulaştırmaya çalışırken, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına da azami gayret göstermiştir.

Gaziantep'te yaşam kalitesini yükseltmeye çalışan GASKİ Genel Müdürlüğü, bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da etkin bir yöntemle kentimize başarılı ve kaliteli hizmetler sunmaya devam edecektir.



V EKLER

V EKLER



İç kontrol Güvence Beyanları

ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak; idaremin bütçesinin kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plan ve performans programları ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmasını ve uygulanmasını, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesini, kullanmasını ve kayıp ve suiistimale karşı korunmasını sağlamaktan ve harcama birimlerinde mali yönetim ve iç kontrol sisteminin işleyişini izlemekten ve gerekli tedbirleri almaktan sorumluyum.

Bu çerçevede idarem bünyesinde oluşturulan ve uygulanan iç kontrol sisteminin; faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını beyan ederim.

İdaremin stratejik planında ve performans programında açıklanan amaç ve hedeflere yönelik kurumsal risklerin belirlendiğini, değerlendirildiğini, risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için ilave risk yönetimi faaliyetlerinin uygulandığını ve raporlandığını bildiririm.

Bu güvence, gözetim sorumluluğum çerçevesinde edindiğim bilgi ve değerlendirmelere, harcama yetkilileri tarafından sunulan birim faaliyet raporlarına ve iç kontrol güvence beyanlarına, mali hizmetler birimince sunulan iç kontrol sistemi değerlendirme raporu ile mali hizmetler birim yöneticisinin beyanına ve iç denetim raporları ile iç denetim biriminin kapsamlı görüşüne dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

[Gaziantep-Mart-2026]



Sevdâ USALP
GASKİ Genel Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak, idaremiz harcama birimlerinin sorumluluğunda yürütülen iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini, değerlendirildiğini ve sonuçların harcama yetkililerine ve üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Mali kanunlar ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu beyan ederim.

Faaliyet Raporunun "**III/A- Mali Bilgiler**" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. [Gaziantep-Mart-2026]



Ayşegül DEMİRCİ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ile iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe, ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıkları azaltacak tedbirler uygulamış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

[Gaziantep-Mart-2026]

Kerem HANÇER	Etüd-Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
Serkan ÖZDOĞAN	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Çağlar KARAGÜZEL	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Ekrem Erkut AVCI	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Metin PİR	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
Neslin Akile TEKİN	1.Hukuk Müşavirliği
Ahmet YILMAZER	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İbrahim KOÇ	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı
Uğur AKKAŞ	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Metin MARANGOZ	İşletmeler 1 Dairesi Başkanlığı
Mehmet YÜZBAŞIOĞLU	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
İbrahim HIZYOLU	İşletmeler 2 Dairesi Başkanlığı
Kemal KARACAN	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Kenan GÜLŞAN	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İslim ARIKAN	Su Kayıp ve Basınç Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Nesiyim Eren ÇİFTÇİ	Kurumsal İletişim ve Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Gazanfer ASLAN	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ramazan TÜRKDOĞAN	Yazı İşleri Şube Müdürü

Not: Harcama Yetkilileri, 'Birim Faaliyet Raporlarını' ıslak imzalı olarak teslim etmişlerdir.



GASKİ

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

OnSuz olmaz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
GASKİ Genel Müdürlüğü
Değirmicem Mahallesi Kıbrıs Caddesi No: 1
Şhitkamil / GAZİANTEP
Tel : 0.342. 211 13 00
Fax : 0.342. 230 34 36

www.gaski.gov.tr